

FWI-AT/AF

**Manuale di installazione, uso e manutenzione
Ventilconvettore a cassetta con motore EC - 3 - 10 kW**

**Installation, use and maintenance manual
Cassette fan coils with EC motor - 3 - 10 kW**

**Manuel d'installation, utilisation et entretien
Unités terminales type cassette avec moteur EC - 3 - 10 kW**

**Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
Kassetten-Gebläsekonvektoren mit EC-Motor 3 - 10 kW**

**Manual de instalación, uso y mantenimiento
Ventiloconvectores de cassette con motor EC - 3 - 10 kW**

IT

EN

FR

DE

ES



CE



nikin Europe N.V.

0, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

Airconditioning (EU) 2016/2281

- and do not comply with the following standard(s) or other normative document(s):
d) en dien bijkomende standaard(s) of andere normen en ontwerpen respecteren:

In voldeel en conformie à la ou les normes standard ou d'autre(s) document(s) normatif(s);
In voldeel aan de volledige norm(en) of ander(s) normatieve document(s) normatief(s);
In compliance with all the relevant norm(s) or other documents normative(s);

En respectar las siguientes normas o documentos normativos:
y cumplir con el resto de los documentos normativos o aplicables.

1397
16583

- Official approved combination(s) can be found in the product catalogue(s).**
Officiële geapproiveerde combinatie(n) kunnen gevonden worden in de productcatalogus(en).
La ou les combinaisons approuvées officiellement figurent(s) dans le(s) catalogue(s) de produits.
Oficiale goedgekeurde combinatie(n) zijn terug te vinden in de productcatalogus(en).
Las combinaciones oficialemente aprobadas se pueden encontrar en los catálogos o catálogo de productos.
Die von der Firma genehmigten Kombinationen können im Produktkatalog(e)s gefunden werden.
Οι επίσημα ανα�ρευόμενες συνδυάσεις μπορούν να βρεθούν στα καταλόγους προϊόντων.
As combinaciones aprovadas oficialmente podem ser encontradas nos catálogos de produtos.

09 (9) Офіційно одобрене соєвання може находитися в архівах інституту.

10 (10) Official goeken kombinatsion (er) kan ses produktafelogen.

11 (11) Official goeken kombinatsion firms ses produktafelogen.

12 (12) Officieel goeken kombinatsion (er) sta opgeft produktafelogen (e).

13 (13) Värvatud (täistäis) üldselel omimalet uutele töödellisse.

14 (14) Oficiale soovitade kombinatsioon (er) tuleb hääletada vabalt ja üppigutust.

15 (15) Suhted olodetõe (kombinatsiooni) tulevad läbi ja siis ei ole siis ülejäänud.

16 (16) Aanvalgud on alati eesmärgi ja tervikuteks.

17 (17) Aanvalgud on alati eesmärgi ja tervikuteks.

99 (1) Отправляемое со счёта банка в карточах указано.
99 (2) Официальная комбинация карт с продуктами из каталога/категории.
99 (3) Официальная комбинация карт с продуктами из каталога/категории.
99 (4) Официальная комбинация карт с продуктами из каталога/категории.
99 (5) Официальная комбинация карт с продуктами из каталога/категории.
99 (6) Официальная комбинация карт с продуктами из каталога/категории.
99 (7) Официальная комбинация карт с продуктами из каталога/категории.
99 (8) Официальная комбинация карт с продуктами из каталога/категории.
99 (9) Официальная комбинация карт с продуктами из каталога/категории.

77) Obyčajne zaužívane kombinácie zameňaj katalóg produktoù.

78) Často používané kombinácie sú uvedené v katalogu zdieľanom.

79) Uplatnenie katalógu je lepej ako katalóg pre jednu skupinu.

80) Využívanie katalógu je lepej ako katalóg pre jednu skupinu.

81) Obyčajne používané katalógy sú uvedené v katalogu zdieľanom.

82) Obyčajne používané katalógy sú uvedené v katalogu zdieľanom.

83) Rada zaužívanych kombinácií sú uvedené v katalogu zdieľanom.

84) Často používané kombinácie sú uvedené v katalogu zdieľanom.

deklaraciu na vlastnu vyplacenou odpovedanost, že v radezie: ktorich la fakturaciou doly/27;
17. (e) deklaraciu na vlastnu vyplacenou odpovedanost, že v radezie: ktorich la fakturaciou doly/27;
deciu na proprie odpovedanou, ke produse a ke refei acaida declarate;
18. (e) deklaraciu na vlastnu vyplacenou odpovedanost, že v radezie: ktorich la fakturaciou doly/27;
19. (e) zvo odpovedanou, zlava, daso parnare, na carev se zlava nana;
komu ona faktulicu vestituli, a klasovane deklaracioni a ujivuvad volej;
20. (e) deklaraciu na vlastnu vyplacenou odpovedanost, že v radezie: ktorich la fakturaciou doly/27;
declaracio sa vlastnymi deklaraciu, a klasovane deklaracioni a ujivuvad volej;
21. (e) declaraciu na vlastnu vyplacenou odpovedanost, že v radezie: ktorich la fakturaciou doly/27;
residne save akademico deklaraciu, a klasovane deklaracioni a ujivuvad volej;
22. (e) declaraciu na vlastnu vyplacenou odpovedanost, že v radezie: ktorich la fakturaciou doly/27;
residne save akademico deklaraciu, a klasovane deklaracioni a ujivuvad volej;
23. (e) declaraciu na vlastnu vyplacenou odpovedanost, že v radezie: ktorich la fakturaciou doly/27;
residne save akademico deklaraciu, a klasovane deklaracioni a ujivuvad volej;
24. (e) declaraciu na vlastnu vyplacenou odpovedanost, že v radezie: ktorich la fakturaciou doly/27;
vyhlasuje na lastnu zodpovednosci, ze vyskuu atiecas s'fakturacia;
25. (e) declaraciu na vlastnu vyplacenou odpovedanost, že v radezie: ktorich la fakturaciou doly/27;
vyhlasuje na lastnu zodpovednosci, ze vyskuu atiecas s'fakturacia;
26. (e) declaraciu na vlastnu vyplacenou odpovedanost, že v radezie: ktorich la fakturaciou doly/27;
vyhlasuje na lastnu zodpovednosci, ze vyskuu atiecas s'fakturacia;

6V3***, FWI04AAF*6V3***, FWI06AAF*6V3***, FWI07AAF*6V3***,

odesign: Directive 2009/125/EC
Commission regulations:

- 17 sspielaj výrobcu nastupujících norm nebo jiných dokumentů normalizačních;

18 ře se konformituje uživateli standardu až po celou dobu normativní;

19 je užitelné nařízením standardu na druhém závěrčím dokumentu;

20 toto vlastní pojmenování (jargonem) standardu je standardní výměnou normodokumentu (normodokumentu),

21 když je uvedeno výrobcem v rámci stanoveného významu (když je uvedeno výrobcem v rámci stanoveného významu).

22 k aktuálnímu standardu až do vydání nového dokumentu;

23 v aktuálnímu standardu až do vydání nového dokumentu;

24 až do vydání nového dokumentu (normativního) (dokumentu normativního);

7) (*) Oligalne zahviezdne kombinacie zahravajú katalog produktov.

8) (*) Combiplast araplo očiava gásit v katalógnej edícii producť.

9) (*) Uradno odobrené kombinácie so dostopom v katalógu zdieľov.

10) (*) Amerikátskis kódiek kombináciom (šípka) bielej ročníkatalogu dejst.

11) (*) Optimalne upravené kombinácie mieru 2x2x10mm v pravidelnom v karangoval.

12) (*) Dávajúca záruvinnú kombináciu „**sa**“ gasit v katalóge „**jose**“.

DAIKIN Europe N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Tel.: +32 51 20 00 00
Fax: +32 51 20 00 01
E-mail: info@daikin-europe.com

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:

09 (iii)	zaključevanje, ki potrjuje, da je posameznik pravilno preberel in razumevajoč vse v deklaraciji.
10 (iv)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
11 (5)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
12 (iv)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
13 (iv)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
14 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
15 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
16 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
17 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
18 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
19 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
20 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
21 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
22 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
23 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.
24 (ii)	deklaracije, ki so izvedene po posamezniku, ki je imel vloženo v deklaracijo.

卷之三

1 are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), as amended:
2 European Directive(s) or Council Directive(s) in their current version corresponding
3 to the last time they were adopted, and the following regulations:
4 in accordance with the following regulations:
5 in conformity with the following regulations:
6 in conformity with the following regulations:
7 and the following regulations:

BoHS (#) 2011/65/EI | (*)

following the provisions of:

1	fulfilling the provisions of	
2	genuineien Bestimmungen in:	
3	conformément aux dispositions de:	
4	volgens de bepalingen van:	
5	suihinet ois lisvosções de:	
6	segundas le disposiciones de:	
7	según las disposiciones de:	
8	segundas as disposiciones de:	
9	a comprobación y conocimiento:	
10	unter Beistellung einer für:	10 unter Beistellung einer für:
11	einfölg bestätigung einer für:	11 einfölg bestätigung einer für:
12	ihenhold ih bestätigung einer für:	12 ihenhold ih bestätigung einer für:
13	noutătatea urmării:	13 noutătatea urmării:
14	zur Dokumentation einer für:	14 zur Dokumentation einer für:
15	prema ordhania:	15 prema ordhania:
16	kōren aq;	16 kōren aq;
17	zgodne z postranjenjemi:	17 zgodne z postranjenjemi:
18	ummanu preventie:	18 ummanu preventie:
19	kar i kāzāa:	19 kar i kāzāa:
20	delinato	20 delinato
21	otru, cōcē:	21 otru, cōcē:
22	kar i kāzāa:	22 kar i kāzāa:
23	“Note”	23 “Note”
24	Hinweis”	24 Hinweis”
25	“Bemerkung”	25 Bemerkung”
26	“Remarque”	26 Remarque”
27	“Nota”	27 Nota”
28	“Instrucción”	28 Instrukcija”
29	“Primeramente”	29 Primeramente”

Information*	enig, ↳	16 Nejjedouc*
Merk*	součet fenníků i ↳	17 Uwaga*
Hlom*	roku on estien a skráskou ↳ , jak bylo uvedeno v ↳	18 Nai*
Rozánka*		19 Opoma*
		20 Zdá se, že zájem o ↳ , zdroje s dokumentací ↳ , které jsou este stabilní v ↳ , když je doloženo v ↳ .

Information*	enig, ↳	16 Nejdejte*
Merk*	součet fennormátií i ↳	17 Uwaga*
Hlom*	společný se sestráskou ↳ , ják bylo uvedeno v ↳	18 Nia*
Rozánka*		19 Opoma*

A> —

21 Заболежжа^{*}
22 Pastaba^{*}
23 Pätzmas^{*}
24 Ranzimka^{*}

както е отложено в <A>,
както нускатиа ,
какондити <C>,
ако боле уредене в <D>.

<A> —

Organization of Canadian Hospitals Subcommittees in Hospital and Health Care Management

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FWI02AAAT*6V3***, FWI03AAAT*6V3***, FWI04AAAT*6V3***, FWI06AAT*6V3***, FWI08AAT*6V3***, FWI07AAAF*6V3***, FWI02AAAF*6V3***, FWI03AAAF*6V3***, FWI04AAAF*6V3***, FWI06AAAF*6V3***, FWI08AAAF*6V3***, FWI07AAAF*6V3***,

$\ast = \{0, 1, 2, 3, \dots, g, A, B, C, \dots, Z\}$

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

S | 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008** as amended

following the provisions of: BS EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A15:2021, BS EN60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A13:2012 + A2:2009, BS EN 55014-1:2017 + A11:2020, BS EN 55014-2:2015, BS EN IEC 61000-3-2:2019, BS EN 61000-3-3:2013 + A1:2019,
S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*
S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
as amended,

following the provisions of:

* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.

<A> —
 —
<C> —

** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FWI02AAAT*6V3***, FWI03AAAF*6V3***, FWI04AAAF*6V3***, FWI05AAAF*6V3***, FWI06AAAF*6V3***, FWI07AAAF*6V3***, FWI08AAAT*6V3***, FWI09AAAT*6V3***, FWI010AAAT*6V3***, FWI011AAAF*6V3***, FWI012AAAF*6V3***

$\ast = \dots, 0, 1, 2, 3, \dots, 9, A, B, C, \dots, Z$

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), as amended:

S | 2020/1528 The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020

Commission regulations:

Airconditioning (EU) 2016/2281

and comply with the following standard(s) or other normative document(s):

BS EN 1397
BS EN 16583,
1

* Official approved combination(s) can be found in the product catalogue(s).

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FWI02AAT*6V3***, **FWI03AAF*6V3*****, **FWI04AAT*6V3*****, **FWI06AAAT*6V3*****, **FWI08AAT*6V3*****, **FWI02AAAF*6V3*****, **FWI03AAAF*6V3*****, **FWI04AAAF*6V3*****, **FWI06AAAF*6V3*****, **FWI07AAAF*6V3*****, **FWI08AAAF*6V3*****, **FWI09AAAF*6V3*****

*≡ 0 1 2 3 ... 9 A B C ... Z

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s) as amended:

SI 2012/3032 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (*)

following the provisions of:
BS EN IEC 63000,

Note* As set out in <A>

1

INDICE GENERALE

1 PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE	p. 4
2 UTILIZZO PREVISTO	p. 4
LUOGO DI INSTALLAZIONE	p. 4
LIMITI DI FUNZIONAMENTO	p. 5
3 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	p. 5
VERSIONI DISPONIBILI	p. 5
Accessori forniti insieme all'unità	p. 5
COMPONENTI PRINCIPALI	p. 6
Struttura	p. 6
Filtro aria	p. 6
Batteria scambio termico	p. 6
Gruppo motoventilante	p. 6
Sistema di raccolta condensa	p. 6
Sistema di scarico condensa	p. 6
GrigliaF FPAN	p. 6
Griglia FCND02A: griglia di design con effetto Coandă	p. 6
Accessori	p. 6
4 DATI DIMENSIONALI	p. 7
5 INSTALLAZIONE	p. 7
AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE	p. 7
Collegamenti elettrici	p. 8
Comando dedicato	p. 8
Collegamenti idraulici	p. 8
Collegamenti scarico condensa	p. 9
MONTAGGIO UNITÀ DIMENSIONALI	p. 9
Montaggio frontale/griglia FPAN	p. 11
Montaggio frontale/griglia FCND02A	p. 12
6 VERIFICA FUNZIONALE	p. 13
6.1 CONTROLLI PRELIMINARI	p. 13
6.2 METTERE L'UNITÀ IN TENSIONE	p. 13
6.3 RIEMPIRE IL CIRCUITO IDRAULICO	p. 13
6.4 REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA FPAN	p. 13
7 USO	p. 13
8 ACCESSORI	p. 14
8.1 KIT VALVOLE A 2 O 3 VIE MOTORIZZATE	p. 14
8.2 KIT VALVOLA 2 VIE PRESSURE INDEPENDENT MOTORIZZATA	p. 14
8.3 BACINELLA AUSILIARIA PER LA RACCOLTA CONDENSA DELLE VALVOLE DI REGOLAZIONE	p. 14
8.4 COLLEGAMENTO IMMISSIONE ARIA PRIMARIA DA TRATTARE	p. 15
8.5 COLLEGAMENTO MANDATA ARIA IN LOCALI ATTIGUI	p. 16
9 MANUTENZIONE	p. 16
9.1 PULIZIA DEL FILTRO ARIA GRIGLIA FPAN	p. 16
9.2 PULIZIA GRIGLIA DI ASPIRAZIONE FPAN	p. 17
9.3 PULIZIA DEL FILTRO ARIA GRIGLIA FCND02A	p. 17
9.4 PULIZIA DEL PANNELLO DI CHIUSURA DELLA GRIGLIA FCND02A	p. 17
9.5 QUADRO ELETTRICO	p. 17
9.6 MANUTENZIONE SUPPLEMENTARE	p. 17
9.7 LIVELLO ACQUA ANOMALO	p. 18
10 RICERCA DEI GUASTI	p. 18
11 DATI TECNICI NOMINALI	p. 19
12 LEGENDA SCHEMI ELETTRICI	p. 21
12.1 COLLEGAMENTI AGGIUNTIVI PER CONTROLLO FWECSA	p. 21
13 FIGURE	p. 98

1 PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

Leggere attentamente questo manuale.

L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuati esclusivamente da personale tecnico qualificato per questo tipo di macchina, in conformità con le normative vigenti.

Al ricevimento dell'apparecchio controllarne lo stato verificando che non abbia subito danni dovuti al trasporto.

Per l'installazione e l'uso di eventuali accessori si rimanda alle relative schede tecniche degli stessi.

Il presente manuale può subire variazioni, in qualsiasi momento e senza preavviso, orientate al miglioramento del prodotto.

Individuare il modello di ventilconvettore a cassetta FWI-A dalle indicazioni riportate sull'imballo.

SIMBOLI DI SICUREZZA

	Leggere attentamente il manuale
	Attenzione
	Utilizzare dispositivi di protezione individuale
UTILIZZARE DPI ADEGUATI (GUANTI OCCHIALI DI PROTEZIONE)	



ATTENZIONE: I prodotti elettrici ed elettronici non possono essere mescolati con i rifiuti casalinghi non separati. NON provate a smantellare il sistema da soli: lo smantellamento del sistema dev'essere effettuato da un installatore autorizzato e deve rispettare la legislazione applicabile. Le unità devono essere trattate presso un impianto specializzato di lavorazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni contattate il vostro installatore o l'autorità locale.

PERICOLO: L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'unità, assicurarsi di aver tolto la corrente.

ATTENZIONE: l'installazione e l'avviamento dell'unità devono essere effettuati da personale competente, secondo le regole della corretta pratica impiantistica, in conformità alle normative vigenti.

2 UTILIZZO PREVISTO

Il presente manuale può subire variazioni, in qualsiasi momento e senza preavviso, orientate al miglioramento del prodotto.

DAIKIN si ritiene sollevata da ogni responsabilità nei casi in cui l'apparecchio sia installato da personale non qualificato, venga utilizzato impropriamente o in condizioni non ammesse, non venga effettuata manutenzione prevista dal presente manuale o non siano stati utilizzati ricambi originali.

Apparecchi progettati per la climatizzazione dell'aria ambiente e destinati all'utilizzo in applicazioni di comfort civile.

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Nella scelta del luogo di installazione osservare i seguenti punti:

- installare l'unità solo in ambiente interno
- non montare l'unità in un locale contenente atmosfera infiammabile, alcalina, acida, grassa, molto umida o esposta a proiezioni d'acqua (es.lavanderia). I componenti sarebbero irrimediabilmente danneggiati.
- scegliere la posizione più centrale del locale
- non installare l'unità dove ci sono apparecchiature che generano un calore eccessivo
- verificare che nel luogo scelto nessun oggetto ostacolerà l'impianto e la sua manutenzione (travi, altezza del controsoffitto insufficiente, pannelli del controsoffitto non smontabili, accesso

per la manutenzione impossibile...).

- è a carico del cliente prevedere l'accesso in sicurezza all'unità base, sui lati ove presenti la scatola elettrica e gli attacchi idrici, per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso di installazione in controsoffitti modulari è necessario prevedere l'accesso dai pannelli evidenziati nelle figure Installazione FWI-A 02-03-04 e Installazione FWI-A 06-07-08.
- lo spazio minimo di installazione tra il soffitto strutturale e il controsoffitto è di:

Modello	Distanza [mm]
FWI-A 02-03-04	310
FWI-A 06-07-08	360

- le dimensioni massime dell'apertura da praticare nel controsoffitto per alloggiare il ventilconvettore sono:

Modello	Dimensioni MAX [mm]
FWI-A 02-03-04	690x690
FWI-A 06-07-08	820x820


- non usare o conservare benzina o altri liquidi infiammabili vicino all'unità. È molto pericoloso.
- non installare sotto l'unità apparecchiature elettriche non protette con grado di protezione IPX1 (protezione all'acqua a

caduta verticale).

- il costruttore non si assume responsabilità alcuna nel caso in cui le norme di sicurezza e antinfortunistiche non vengano rispettate.


Nota: la diffusione dell'aria sarà meno buona se l'altezza del locale è superiore a metri 3.

» Installazione 02-03-04

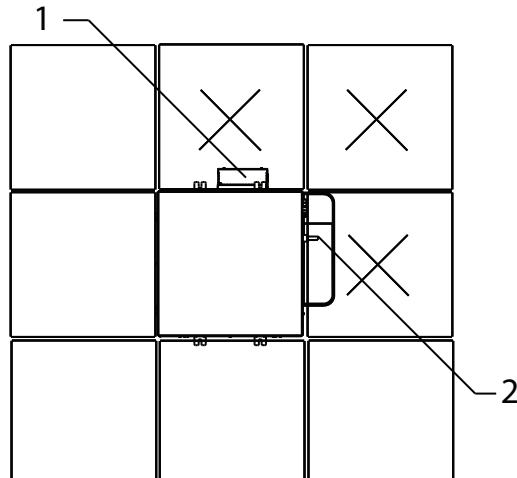

1 Scatola elettrica
2 Attacchi idrici

» Installazione 06-07-08

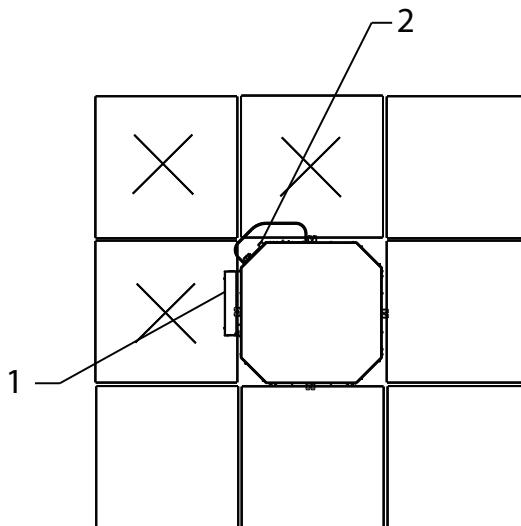

1 Scatola elettrica
2 Attacchi idrici

LIMITI DI FUNZIONAMENTO

Fluido termovettore: **acqua**

Temperatura acqua: **5°C ÷ 80°C**

Temperatura aria: **5°C ÷ 43°C**

Tensione di alimentazione: **230 V - 50 Hz**

Massima pressione di esercizio: **10 bar**

Limite di umidità relativa dell'aria ambiente: **RH<75% non condensante**

3 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Comfort, silenziosità ed efficienza in perfetta armonia!

La nuova serie di cassette idroniche FWI-A, con motore EC a magneti permanenti controllato da inverter, si compone di sei modelli (02-03-04-06-07-08) per impianti a 2 tubi e quattro (02-04-06-08) per impianti a 4 tubi.

L'ingegnerizzazione dell'unità permette di sviluppare fino a 5 kW in fase di raffreddamento nello standard dei controsoffitti modulari 600x600 mm, oltre 10 Kw nella modularità 860x860 mm, con livelli sonori eccezionalmente bassi nelle fasi di mantenimento del comfort ambiente.

Ai noti vantaggi dei motori EC, si unisce la tecnologia GreenTech (nei modelli 02-03-04) che integra l'inverter direttamente nel gruppo motoventilatore.

FWI-A sfrutta l'intera piattaforma di controllori a microprocessore DAIKIN FWEC3A, FWCSA e FWEC10 che integrano raffinate logiche di regolazione su base temperatura aria, umidità aria e temperatura acqua.

I benefici si traducono nella maggiore accuratezza nel raggiungere e mantenere le condizioni di comfort desiderate grazie alla opportuna modulazione della velocità di ventilazione e nella riduzione delle emissioni acustiche che si adeguano all'effettivo carico termico.

I consumi elettrici vengono infine abbattuti con percentuali che possono arrivare fino al 75% in meno rispetto ai tradizionali motori AC a velocità fisse.

L'unità in controsoffitto alloggia tutti i componenti, batteria di scambio termico, gruppo motoventilante, sistema di raccolta e

scarico condensa. La sua struttura è predisposta per l'immissione in ambiente di aria primaria, la sua miscelazione con aria di ricircolo e la distribuzione dell'aria trattata dalla cassetta in locali attigui.

Due tipologie di griglie di ripresa e diffusione dell'aria differenti:

Griglia FPAN: materiale ABS, disponibile in RAL9003 per un'ottimale integrazione nelle pannellature dei controsoffitti.

Con facile accesso al filtro aria per le operazioni di pulizia.

L'unità può essere fornita completa di valvole, fra cui valvole di bilanciamento e controllo indipendente dalla pressione il cui utilizzo di riduce notevolmente i tempi di commissioning.

Griglia FCND02A: griglia di design con effetto Coandă: materiale DIBOND, grazie all'effetto Coandă l'aria viene espulsa parallelamente al soffitto raffreddando le pareti prima di mescolarsi con l'aria ambiente all'altezza del suolo. In tal modo viene ottimizzato il funzionamento durante il periodo estivo, garantendo un maggiore comfort per gli occupanti.

VERSIONI DISPONIBILI

FWI0*ATN - Unità ad una batteria per impianti a 2 tubi

FWI0*AFN - Unità ad una batteria per impianti a 4 tubi

Accessori forniti insieme all'unità

- Bacinella ausiliaria raccolta condensa;
- Manuale d'installazione e uso;
- Staffe per il fissaggio dell'unità.

COMPONENTI PRINCIPALI

Struttura

Realizzata in lamiera di acciaio zincato rivestita esternamente in flocato PES e coibentata internamente in poliuretano espanso, a garanzia di isolamento termico e acustico. L'immissione di aria di rinnovo in ambiente è realizzabile direttamente tramite l'unità grazie alla predisposizione di connessioni per l'immissione neutra o miscelata. Sono disponibili accessori per l'opportuno collegamento ai canali di adduzione. Sull'unità sono presenti sistemi per l'ancoraggio dell'unità al soffitto. I cablaggi elettrici si realizzano all'interno di una scatola di contenimento, facilmente raggiungibili sul lato per un'agevole connessione.

Filtro aria

Filtro rigenerabile realizzato in polipropilene a nido d'ape, facilmente estraibile per le operazioni di manutenzione.

Batteria scambio termico

In tubo di rame ed alette in alluminio ad alta efficienza bloccate al tubo mediante espansione meccanica. Con almeno due ranghi nei modelli per impianti a 2 tubi è disponibile nella configurazione 2+1 nei modelli per impianti a 4 tubi. La batteria è completa di valvole manuali per lo sfiato dell'aria. Su richiesta possono essere collegate alla batteria valvole per la regolazione ed il bilanciamento del funzionamento dell'unità.

Gruppo motoventilante

Motore elettrico a magneti permanenti EC controllato ad inverter (integrato nei modelli GreenTech) direttamente collegato a ventilatore centrifugo a pala rovescia con profilo ottimizzato per la stabilità di funzionamento a tutti i regimi di rotazione.

Sistema di raccolta condensa

Posta sotto lo scambiatore di calore la bacinella principale è realizzata in polistirene ed è inserita all'interno dei profili ottimizzati per la distribuzione dell'aria in ambiente. Completa la fornitura la bacinella ausiliaria per la raccolta della condensa proveniente dalle valvole di regolazione.

Sistema di scarico condensa

La pompa di scarico condensa, con valvola di non ritorno integrata,

riesce a sollevare la condensa fino a 0,9 m rispetto al punto di uscita dalla macchina. Il funzionamento della pompa è controllato da un galleggiante con tre livelli di intervento che la attivano e la arrestano durante il normale funzionamento. In caso di superamento del livello critico di acqua all'interno della bacinella principale, un segnale di allarme chiude le valvole di regolazione, arrestando il flusso dell'acqua all'interno dello scambiatore.

GrigliaFPAN

Di forma quadrata per l'aspirazione e la diffusione dell'aria in ambiente, è realizzata in ABS colore RAL9003. La griglia di aspirazione è apribile per l'accesso al filtro aria. La diffusione dell'aria in ambiente avviene attraverso i 4 lati ciascuno corredata di aletta orientabile opportunamente coibentata con isolante termico.



Griglia: griglia di design con effetto Coandă FCND02A

Di forma quadrata con foro di aspirazione circolare, è realizzata in DIBOND. La griglia di aspirazione è apribile per l'accesso al filtro aria. La diffusione dell'aria in ambiente avviene attraverso i convogliatori posti nei 4 lati e sfrutta l'effetto fluidodinamico Coandă.

Grazie all'effetto Coandă l'aria viene espulsa parallelamente al soffitto raffreddando le pareti prima di mescolarsi con l'aria ambiente all'altezza del suolo. In tal modo viene ottimizzato il funzionamento durante il periodo estivo, garantendo un maggiore comfort per gli occupanti.



ACCESSORI

Pannelli di comando elettronici a microprocessore con display

	FWTOUCH	Interfaccia utente touch screen 2.8" per comando FWECSA
	FWECSAP	Scheda di potenza per comando FWECSA
	FWECSAC	Interfaccia utente con display per comando FWECSA
	FWEC3A	Comando a microprocessore con display 3A
	FWHSKA	Sonda umidità per comandi FWEC3A, FWECSA
	FWTSKA	Sonda acqua per comandi FWEC3A, FWECSA

Pannelli di comando elettronici a microprocessore

	FWECSA	Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/OFF 230 V
Valvole		
	E2C2PIC/PRP	Valvole a 2 vie, PRESSURE INDEPENDENT, per modelli a 1 o 2 batterie
	E2C2	Valvole a 2 vie, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230 V o 24 V, kit idraulici, per modelli a 1 o 2 batterie
	E2C3	Valvole a 3 vie, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230 V o 24 V, kit idraulici, per modelli a 1 o 2 batterie
Plenum, moduli di aspirazione, raccordi di aspirazione, mandata aria e mobili di copertura		
	SPFA1A/SPFA12A	Spigot per immissione aria di rinnovo miscelata
	PPAI02A/06	Plenum per la mandata aria

4 DATI DIMENSIONALI

Nelle figure a pagina p. 100 - p. 104, sono riportati i dati dimensionali di FWI-A e le posizioni degli attacchi idraulici.

5 INSTALLAZIONE

⚠ ATTENZIONE: E' obbligatoria l'installazione dell'accessorio valvola a 3 vie (o 2 vie) al fine di evitare la circolazione di acqua fredda nello scambiatore durante soste prolungate del terminale, con ventilatore fermo. Installare congiuntamente la bacinella ausiliaria di raccolta condensa, fornita a corredo con l'unità base, in modo da evitare gocciolamenti dei kit valvole.

Per ogni unità, prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore (IL) con contatti di apertura con distanza di almeno 3 mm e un fusibile (F) di protezione adeguato.

⚠ ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi operazione, verificare che la tensione e la frequenza dell'apparecchio corrispondano esattamente a quelle della rete.

⚠ ATTENZIONE: Installare l'interruttore di linea (IL), e/o gli eventuali comandi a distanza in una posizione non raggiungibile da persone che si trovino nella vasca da bagno o nella doccia.

⚠ ATTENZIONE: i filtri di rete associati agli inverter (allo scopo di ridurre le emissioni condotte e garantire quindi la conformità della macchina alla direttiva EMC) producono correnti di dispersione verso terra. Ciò può provocare, in alcuni casi, l'intervento dell'interruttore differenziale di sicurezza. E' consigliabile prevedere un interruttore differenziale aggiuntivo, con taratura modificabile, dedicato alla sola linea di alimentazione della macchina.

⚠ ATTENZIONE: mantenere la griglia dell'unità nell'imballo originale fino al suo definitivo montaggio.

☞ CONSIGLIATO: per ragioni di comfort (omogeneità della temperatura dell'aria nel locale) si consiglia di non superare 55°C d'entrata d'acqua nella batteria.

⚠ ATTENZIONE: Durante l'arresto per l'installazione, in caso di collegamento ad una presa d'aria di rinnovo o nel caso di temperatura ambiente che si avvicini a 0°C, si corre il rischio di gelare le tubazioni. Prevedere lo scarico del circuito idraulico.

⚠ ATTENZIONE: Installare la macchina senza prevedere pendenze; per il corretto scarico della condensa è prevista una inclinazione nella vasca di raccolta condensa interna alla macchina.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

I ventilconvettori vanno installati in una posizione tale da riscaldare e raffrescare uniformemente il locale, su soffitti che ne reggano il peso. Convervare il terminale nell'imballo fino al momento dell'installazione.

Per l'installazione e l'uso di eventuali accessori si rimanda alle relative schede tecniche.


Installare l'eventuale pannello di comando a distanza in una posizione facilmente raggiungibile dall'utente per l'impostazione delle funzioni e, se prevista, efficace per la rilevazione della temperatura. Evitare quindi:

- posizioni esposte direttamente all'irraggiamento solare;
- posizioni soggette a correnti dirette di aria calda o fredda;
- di interporre ostacoli che impediscono la rilevazione corretta

della temperatura.

Durante il funzionamento invernale continuativo, per evitare problemi relativi alla regolazione della macchina, si consiglia l'utilizzo di comandi remoti dotati di sonda per il rilevamento della temperatura dell'aria.

☞ NB: La sonda acqua, se presente, deve essere fissata nell'apposito pozzetto presente sul kit valvole, sulla tubazione di INGRESSO.




1 Porta sonda acqua

— Qualora venga utilizzato un kit valvole diverso da quello suggerito è necessario installare la sonda sulla tubazione in INGRESSO, mediante l'apposito tronchetto in rame riempito di pasta conduttiva.

— Occorre infine isolare in modo appropriato la sonda per essere certi che legga correttamente la temperatura dell'acqua.

☞ NB: La sonda aria e la sonda umidità, se presenti, devono essere fissate nell'apposita sezione situata nella zona di aspirazione dell'unità base. Vengono forniti, a corredo della macchina, il cavallotto ferma sonda e la relativa vite di fissaggio.

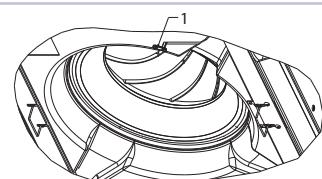

1 Cavallotto ferma sonda

Realizzare i collegamenti idraulici alla batteria di scambio termico e, nel caso di funzionamento in fase di raffreddamento, allo scarico condensa.

⚠ AVVERTENZA:

Nel funzionamento normale, in particolare con ventilatore alla velocità minima ed aria ambiente con elevata umidità relativa, è possibile che si verifichi formazione di condensa sulla mandata aria e su alcune parti della struttura esterna dell'apparecchio. Per evitare tali fenomeni, sempre rimanendo all'interno dei limiti di lavoro previsti per l'apparecchio, è necessario limitare la temperatura dell'acqua in ingresso all'interno dello scambiatore. In particolare occorre che la differenza fra la temperatura di rugiada dell'aria (T_{A,D_p}) e la temperatura dell'acqua in ingresso (T_W) NON sia superiore a 14 °C, secondo la relazione: $T_W > T_{A,D_p} - 14$ °C

Esempio: nel caso di aria ambiente a 25°C con il 75% di umidità relativa il valore di temperatura di rugiada è pari a circa 20 °C e dunque la temperatura dell'acqua in ingresso in batteria dovrà

essere superiore a:

- $20-14 = 6^{\circ}\text{C}$ al fine di evitare fenomeni di condensa su fancoil provvisto di valvola.

		Fan coil con valvola						
		T aria bulbo secco [°C]						
		21	23	25	27	29	31	33
Umidità relativa %	40	5	5	5	5	5	5	5
	50	5	5	5	5	5	6	8
	60	5	5	5	5	7	9	11
	70	5	5	6	8	9	11	13
	80	5	6	8	10	12	14	16
	90	6	8	10	12	14	16	18

Qualora le valvole non vengano installate, la formazione di condensa potrebbe risultare copiosa, in particolar modo durante soste prolungate del terminale.

Nel caso di fermate invernali scaricare l'acqua dall'impianto onde evitare danneggiamenti dovuti a formazione di ghiaccio; se vengono utilizzate soluzioni antigelo verificare il punto di congelamento utilizzando la tabella riportata di seguito.

% glicole in peso	Temperatura congelamento (°C)	Variazione potenza resa	Variazione perdita di carico
0	0	1,00	1,00
10	-4	0,97	1,05
20	-10	0,92	1,10
30	-16	0,87	1,15
40	-24	0,82	1,20

Collegamenti elettrici

Effettuare i collegamenti elettrici in assenza di tensione, secondo le normative di sicurezza vigenti, seguendo scrupolosamente lo schema e relativa legenda.

Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

I collegamenti elettrici tratteggiati vanno eseguiti dall'installatore. Per ogni ventilconvettore prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore (IL) con contatti di apertura con distanza di almeno 3 mm e un fusibile (F) di protezione adeguato.

Per i collegamenti elettrici dei comandi seguire gli schemi nelle figure da: p. 105.


⚠️ ATENZIONE: L'alimentazione elettrica al dispositivo pompa galleggiante non deve mai essere interrotta.

Comando dedicato (FWEC10 - FWECSA - FWEC3A)


I comandi implementano una logica che consente di impostare una velocità fissata indicata in figura con il segnale analogico 3,6,8 V o una modulazione automatica della velocità, che sfrutta appieno i vantaggi del motore EC.

La logica automatica varia il segnale analogico al motore fra 2 e 10 V, sulla base della distanza dal set point, al fine di accelerare le fasi di messa a regime assestandosi poi ad una velocità di mantenimento molto bassa.

» Raffreddamento

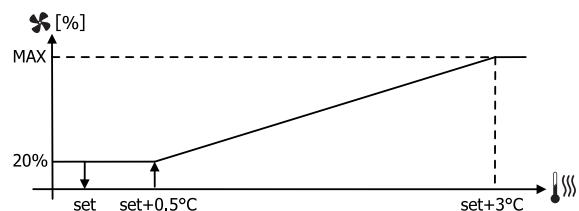

» Riscaldamento

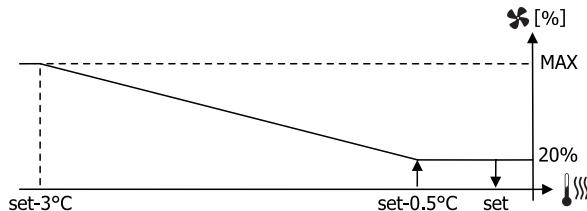


Collegamenti idraulici

Unità	Collegamento scambiatore	
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubi)	1/2" gas F	
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubi)	3/4" gas F	
	Raffreddamento	Riscaldamento
FWI02AFN, FWI04AFN (4tubi)	1/2" gas F	1/2" gas F
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubi)	3/4" gas F	1/2" gas F

Per ottimizzare le prestazioni è consigliabile effettuare i collegamenti sullo scambiatore:

- Mandata impianto: collegamento in basso.
- Ritorno impianto: collegamento in alto.

⚠️ ATENZIONE: Durante le operazioni di collegamento, trattenerne gli attacchi idraulici della macchina con una chiave esagonale o assicurarsi che non ruotino, per evitare la torsione dei tubi all'interno dell'unità.



- Isolare con cura i tubi d'entrata e d'uscita dell'acqua nonché i dispositivi installati sulla rete (valvole d'arresto, ...). Utilizzare un materiale adeguato alle condizioni d'utilizzo ed alla

temperatura dell'acqua.

- Effettuare lo sfogo dell'aria dallo scambiatore agendo sulle valvole di sfiato poste a fianco degli attacchi idraulici della batteria stessa. Secondo gli impianti, può essere necessario, collocare altre valvole di spurgo sulla rete idraulica.


Collegamento scarico condensa

Collegare un tubo in PVC rigido all'estremità del tubo flessibile e fissarlo con una fascetta


Isolare correttamente la tubazione con schiuma di polietilene.

- Attenzione al rischio di gelo d'inverno nei controsoffitti.
- Se necessario, è possibile far risalire la canalizzazione della condensa subito dopo l'uscita dell'unità. Altezza massima : 900 mm (FIGURA 1).
- Accertarsi che la canalizzazione d'evacuazione sia in leggera pendenza nel senso dello scarico e che non formi un sifone (FIGURA 2).
- La canalizzazione deve essere sostenuta con alcuni supporti (FIGURA 3).
- Non installare uno sfiato d'aria (FIGURA 3) in posizione errata.


» Fig.3

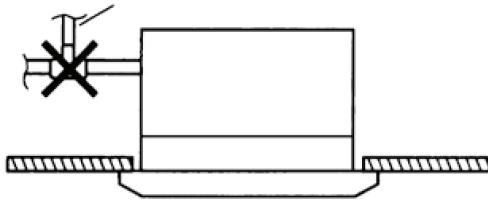

» Fig.1

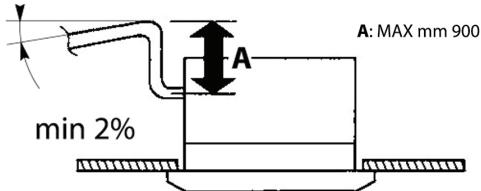

» Fig.2

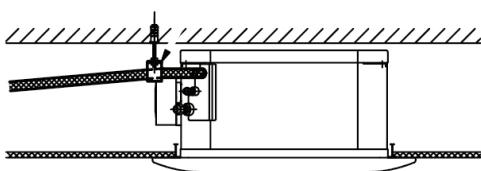

MONTAGGIO UNITÀ DIMENSIONALI

- Utilizzare i dimensionali per determinare la posizione delle aste di sospensione (Fig.4 FWI-A 02-03-04) (Fig.5 FWI-A06-07-08)
- Collegare in sede le aste di sospensione (non fornite).
- Fissare le staffe fornite a corredo (Fig.6) sulle aste di sospensione (Fig.7). La lunghezza delle aste di sospensione dipende dallo spazio tra il controsoffitto e il soffitto strutturale.
- E' necessario che la distanza C (Fig.7) sia:


Modello	C - Distanza staffa-controsoffitto
FWI-A 02-03-04	270
FWI-A 06-07-08	312

- Prestare attenzione alla lunghezza in eccesso B dell'asta di sospensione (Fig.7): potrebbe andare ad interferire con la scatola elettrica dell'unità.
- Posizionare il ventilconvettore nel controsoffitto, orientando il lato con gli attacchi idrici nella posizione più appropriata, sfruttando i ganci sulle staffe che consentono una veloce installazione temporanea.
- Fissare quindi l'apparecchio alle barre filettate con le viti fornite a corredo e verificare che sia a livello (Fig.8)
- Regolare la distanza tra l'unità e il controsoffitto D (Fig.9 FWI-A02-03-04 e Fig.10 FWI-A06-07-08) utilizzando i dadi delle aste di sospensione:


Modello	D - Distanza unità-controsoffitto
FWI-A 02-03-04	23
FWI-A 06-07-08	48

- Accertarsi che l'unità non tocchi il soffitto: il contatto può causare rumore.
- Coibentare le staffe (Fig.6) fissate sulla macchina con l'isolante fornito a corredo.


» Fig.4 FWI-A 02-03-04

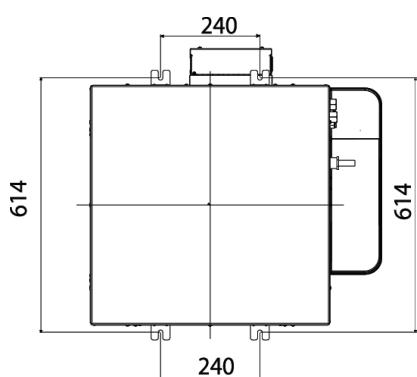


» Fig.5 FWI-A 06-07-08

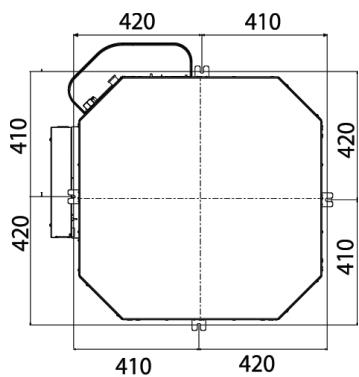

» Fig.6

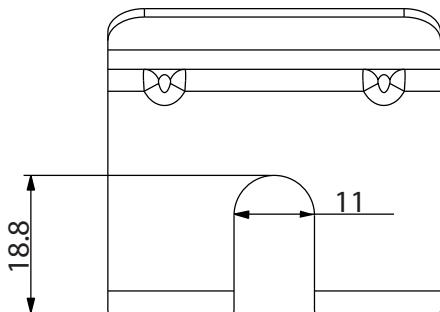


» Fig.7

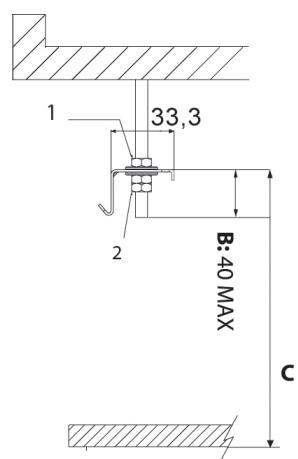


1. Dado + rondella
2. Rondella + dado + controdado


» Fig.8

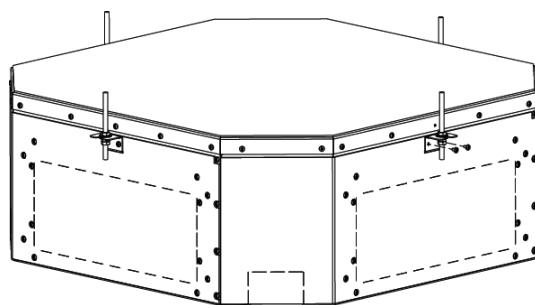

» Fig.9 FWI-A02-03-04

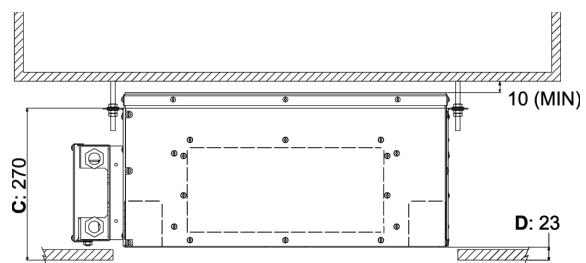

» Fig.10 FWI-A06-07-08

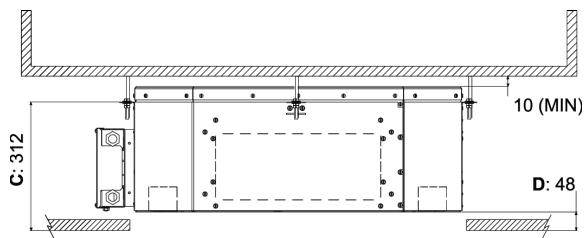

Montaggio frontale/griglia FPAN


Il frontale/griglia, disponibile nelle versioni RAL9003 è consegnato in un cartone a parte:

- FPAN02 per modelli FWI-A 02-03-04
- FPAN06 per modelli FWI-A 06-07-08

Prima d'installare il frontale : (Fig.11)

- Togliere le viti (1) di bloccaggio dei fermi (2) su ogni lato (ricordarsi di rimettere queste viti dopo l'installazione).
- Per aprire la griglia (3), spostare i due fermi (2) nel senso della freccia.
- Aprire la griglia (3) di 45°.
- Staccare la funicella di sicurezza (4) del quadro (ricordarsi di agganciarla di nuovo dopo l'installazione).
- Sollevare la griglia per toglierla dal quadro.

» Fig.11

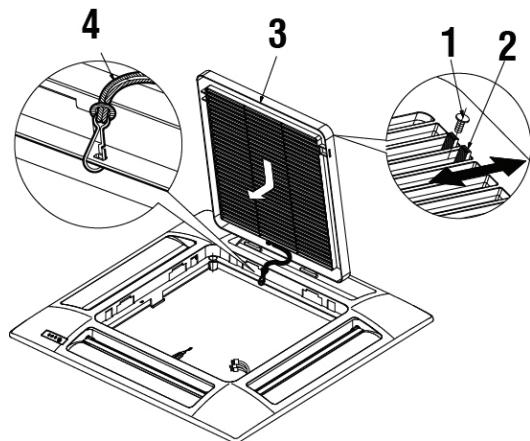


Per installare il frontale: (Fig.12)

- Girate i due clip di bloccaggio (5) verso il basso.
- Agganciare il quadro del pannello (6) all'unità per mezzo dei due ganci (7) facendoli corrispondere ai clip di bloccaggio (5).
- Verificare l'esatta posizione del quadro del pannello rispetto al controsoffitto. Se necessario regolare la posizione dell'unità interna.
- Fissare il quadro del pannello all'unità utilizzando le viti speciali e le rondelle (8) fornite.
- Collocare in sede la griglia (3) verificando che il filtro (9) sia correttamente posizionato.

- Agganciare la funicella di sicurezza al quadro, chiudere la griglia e rimettere le viti di bloccaggio dei fermi (2).

» Fig.12

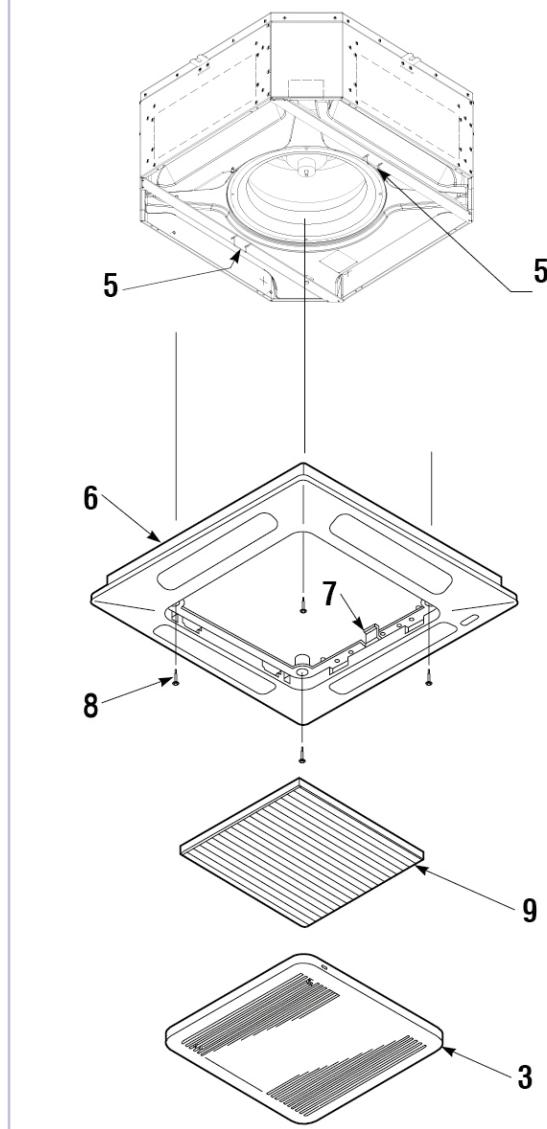


Montaggio frontale/griglia FCND02A

Il frontale/griglia, disponibile nelle versioni **FWI 02-03-04** è consegnato in un imballo a parte:

Per installare il pannello (Fig.13):

- Girare le due clip di bloccaggio (1) verso il basso.
- Fissare il corpo del pannello (3) tramite le apposite viti (4) in corrispondenza degli inserti (2) già presenti.
- Posizionare il filtro (5) in appoggio sull'unità della cassetta e bloccarlo fissando le staffe fornite (6) con le relative viti (7).
- Posizionare il pannello di chiusura (9) agganciando per prima cosa i cavi di sicurezza (8) alle clip (1) poi far aderire il pannello all'unità precedentemente fissata (3) tramite magnete.

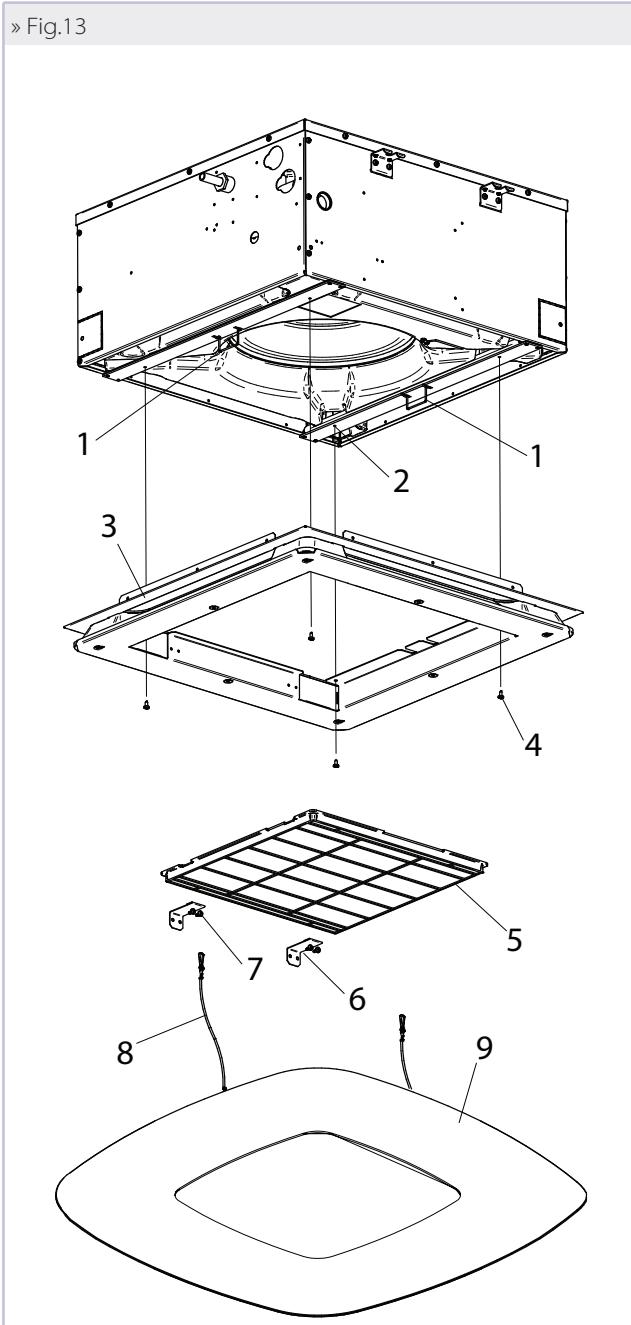

6 VERIFICA FUNZIONALE

6.1 CONTROLLI PRELIMINARI

Assicurarsi :

- assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato, qualora lo fosse dovrà essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio,
- della stabilità dell'unità e che sia perfettamente livellata,
- della buona tenuta dei cavi elettrici sui loro morsetti di collegamento (se non sono ben serrati, i morsetti possono provocare il surriscaldamento della morsettiera),
- che i cavi elettrici siano isolati dalla lamiera o da qualsiasi parte metallica che possa danneggiarli,
- del collegamento a terra,
- che non ci siano arnesi o altri oggetti estranei nelle unità,
- che il filtro sia ben installato,
- che la batteria sia pulita,
- del corretto serraggio dei raccordi idraulici,
- che lo scarico condensa sia ben raccordato e non sia ostruito,
- che la vaschetta di recupero della condensa sia pulita,
- che i tubi di evacuazione siano solidamente fissati.

6.2 METTERE L'UNITÀ IN TENSIONE

- Per mezzo di un dispositivo di protezione e di sezionamento.
- Avviare l'unità con il suo comando.
- Effettuare il primo avviamento alla velocità massima di funzionamento.
- È necessario un periodo di rodaggio di 100 ore di funzionamento per eliminare tutti gli attriti meccanici iniziali del motore.

6.3 RIEMPIRE IL CIRCUITO IDRAULICO

- Assicurarsi del funzionamento della valvola motorizzata azionandola tramite il comando a distanza.
- Verificare che tutti i raccordi siano a tenuta.
- Verificare il funzionamento della pompa scarico condensa versando un po' d'acqua nella bacinella ausiliaria posta sotto la valvola.
- Verificare che non vi sia ritorno d'acqua all'arresto della pompa.
- Scaricare l'aria dallo scambiatore della cassetta.


6.4 REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA (SOLO FPAN)

Il frontale è dotato di 4 deflettori regolabili per orientare il flusso dell'aria.


Scegliere la posizione in accordo alla modalità di funzionamento ed

all'inclinazione consigliata: la posizione dei deflettori deve essere regolata manualmente. (Fig.14 e Fig.14.1)

» Fig.14

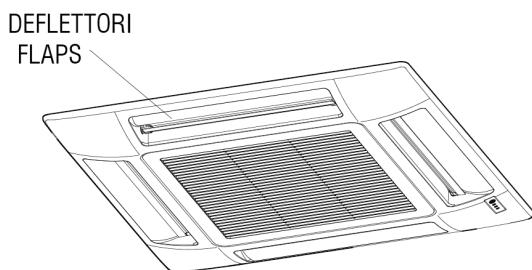

» Fig.14.1

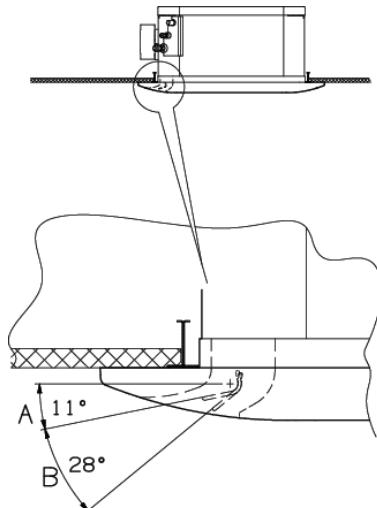

- A. Zona per il raffreddamento e deumidificazione
B. Per il riscaldamento Zone

7 USO

Questo apparecchio è destinato al condizionamento d'aria di locali per il massimo benessere delle persone. Progettato per la climatizzazione dell'aria ambiente e destinato all'utilizzo in applicazioni di comfort civile.

Per l'utilizzo del ventilconvettore riferirsi alle istruzioni del pannello di comando, disponibile come accessorio.

ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, non introdurre mani o oggetti nella griglia di uscita dell'aria.

PERICOLO: L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

8 ACCESSORI

8.1 KIT VALVOLE A 2 O 3 VIE MOTORIZZATE

ATTENZIONE: L'installazione di un kit valvola è obbligatoria sul ventilconvettore FWI-A

Il kit si compone di:

- Valvola a 2 vie o 3 vie / 4 attacchi con by pass incorporato, realizzata in ottone, pressione massima di esercizio 16 bar.
- Attuatore elettrotermico con alimentazione 230 V o 24V, azione ON/OFF (o modulante), tempo di apertura totale 3 minuti.
- Kit idraulico con o-ring per il collegamento con lo scambiatore e guarnizione in carta per il collegamento con la valvola
- Staffe per il fissaggio del kit idraulico sulla fiancata del terminale, in modo da garantire stabilità durante il trasporto, qualora le valvole vengano richieste già installate.

Unità	Tipologia valvola	Attacco	Kvs via dritta	Kvs by pass
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubi)	3 vie	3/4" M	2,5	1,6
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubi)	3 vie	3/4" M	4	1,6
Raffreddamento				Riscaldamento
Unità	Tipologia valvola	Attacco	KVS via diretta	Kvs by pass
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubi)	3 vie	3/4" M	2,5	1,6
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubi)	3 vie	3/4" M	4	1,6
Unità	Tipologia valvola	Attacco	KVS	
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubi)	2 vie	3/4" M	2,8	
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubi)	2 vie	3/4" M	4	
Raffreddamento				Riscaldamento
Unità	Tipologia valvola	Attacco	KVS	Attacco
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubi)	2 vie	3/4" M	2,8	3/4" M
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubi)	2 vie	3/4" M	4	3/4" M

8.2 KIT VALVOLA 2 VIE PRESSURE INDEPENDENT MOTORIZZATA

ATTENZIONE: L'installazione di un kit valvola è obbligatoria sul ventilconvettore FWI-A.

Il kit valvola a 2 vie pressure independent è composto da:

- Valvola a 2 con pressione massima di esercizio 16 bar.
- Attuatore elettrotermico con alimentazione 230 V o 24V, azione ON/OFF (o modulante), tempo di apertura totale 3 minuti.

Unità	Tipologia valvola	Attacco	Δp min [kPa]
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubi)	2 vie	3/4" M	32
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubi)	2 vie	1 1/4" M	20
Raffreddamento			
Unità	Tipologia valvola	Attacco	Δp min [kPa]
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubi)	2 vie	3/4" M	16
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubi)	2 vie	1 1/4" M	20
Riscaldamento			
Unità	Tipologia valvola	Attacco	Δp min [kPa]
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubi)	2 vie	3/4" M	16
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubi)	2 vie	1" M	16

8.3 BACINELLA AUSILIARIA PER LA RACCOLTA CONDENSA DELLE VALVOLE DI REGOLAZIONE

La bacinella ausiliaria viene fornita a corredo dell'unità base insieme a due viti per fissaggio.

La sua funzione è quella di raccogliere la condensa generata dalle valvole di regolazione e di convogliarla all'interno della vasca principale di raccolta condensa dell'unità. (Fig.15 , Fig.16)

NOTA: Per le unità FWI-A 02-03-04 è necessario installare le valvole a 3 vie inclinate in modo da rispettare il vincolo di ingombro legato all'altezza dell'unità base.

I kit valvole sono riportati nelle figure da pagina: p. 112. Le perdite di carico dell'assieme valvola/kit idraulico di collegamento si ricavano dalla formula:

$$\Delta P_W = (Q_W / K_V)^2$$


Dove:

ΔP_W è la perdita di carico espressa in bar

Q_W è la portata acqua espressa in m³/h


K_V è il coefficiente di portata della valvola individuabile dalla tabella

» Fig.15

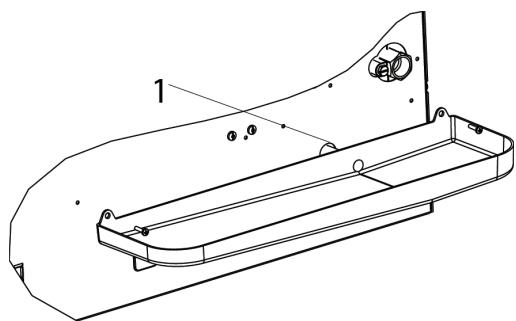

1 Scarico condensa

» Fig.16

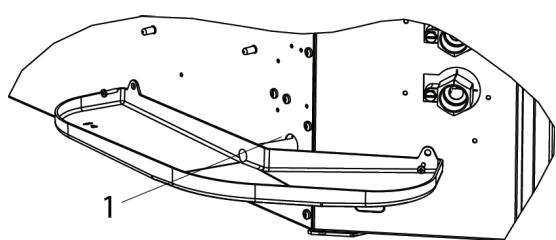

1 Scarico condensa

⚠ ATTENZIONE: L'installazione della bacinella ausiliaria è obbligatoria.


8.4 COLLEGAMENTO IMMISSIONE ARIA PRIMARIA DA TRATTARE

Le unità sono dotate di 3 ingressi per l'aria primaria, posizionati negli angoli. Tale aria si miscela con l'aria aspirata dall'ambiente interno e viene poi trattata dallo scambiatore di calore. (Fig.17 - Fig.18)


- è disponibile l'accessorio SPFAI1A (FWI-A 02-03-04) e SPFAI2A (FWI-A 06-07-08): un raccordo per tubo Ø100 da collegare agli ingressi posti sul terminale.
- E' necessario filtrare l'aria primaria prima di immetterla all'interno dell'apparecchio assicurandosi che non sia a temperature troppo basse.
- Per evitare problemi di funzionamento e di rumore la portata d'aria di rinnovo è limitata al 20% del flusso d'aria del terminale alla velocità media, con un massimo di 110 m³/h per ciascuna presa.

⚠ ATTENZIONE: Occorre impedire l'aspirazione di polvere e di impurità che potrebbero sporcare lo scambiatore dell'unità.

» Fig. 17 FWI-A 02-03-04

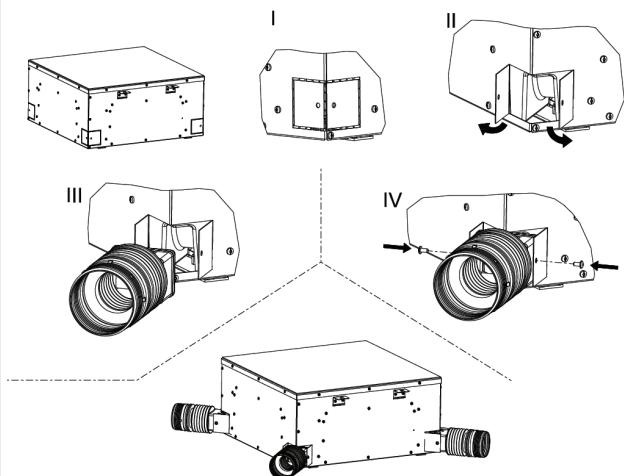

» Fig.18 FWI-A 06-07-08

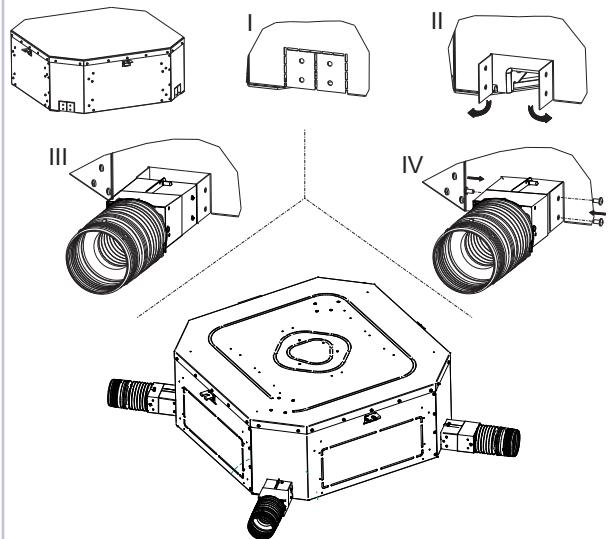

8.5 COLLEGAMENTO MANDATA ARIA IN LOCALI ATTIGUI


Le unità sono dotate di 2 uscite aria rettangolari per il collegamento a condotti di distribuzione separati.

- Tali uscite sono ubicate sui lati non occupati da scatola elettrica e da collegamenti idrici.
- E' disponibile l'accessorio PPAI02A/6A: un plenum per collegare le uscite rettangolari poste sul terminale con i condotti di distribuzione circolari di diametro D:

Modello	D
02-03-04	150
40-50-60	180

⚠ ATTENZIONE: I condotti per l'aria che partono dal ventilconvettore devono essere opportunamente isolati termicamente per evitare la formazione di condensa superficiale.

» PPAI02A/06 - Mandata aria

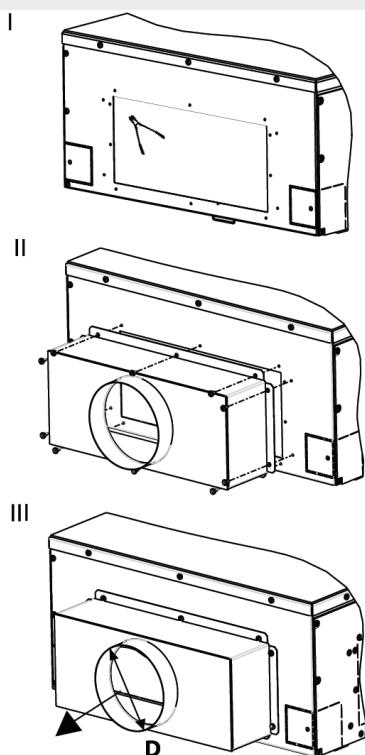

9 MANUTENZIONE

Per motivi di sicurezza, prima di compiere qualsiasi manutenzione o pulizia, spegnere l'apparecchio ponendo il controllo elettronico su "OFF" e l'interruttore di linea su 0 (OFF).

Gli interventi devono essere effettuati da personale abilitato ad operare su questo tipo di unità.

⚠ PERICOLO! Prestare attenzione durante le operazioni di manutenzione: alcune parti metalliche possono provocare ferite: dotarsi di guanti protettivi.

Il materiale deve essere sottoposto a manutenzione per conservare le sue caratteristiche nel tempo. Un difetto di manutenzione può avere come effetto l'annullamento della garanzia sul prodotto. Le operazioni consistono nella pulizia del filtro aria, degli scambiatori interni ed esterni, del mobile di copertura, nella pulizia e nella protezione delle bacinelle condensa. Anche il trattamento degli odori e la disinfezione delle superfici e dei volumi dei locali concorrono alla salubrità dell'aria respirata dagli utilizzatori.

Ad ogni avviamento seguente una lunga sosta assicurarsi che non sia presente aria all'interno dello scambiatore di calore.

Prima del periodo di funzionamento in fase di raffrescamento verificare che lo scarico della condensa avvenga correttamente.

Una manutenzione adeguata e periodica si traduce in risparmio energetico ed economico.

Per la pulizia del filtro aria procedere nel seguente modo (Fig.21):


1. Togliere alimentazione alla macchina prima di effettuare qualsiasi operazione.
2. Togliere le viti (1) di bloccaggio dei fermi (2) su ogni lato.
3. Per aprire la griglia (3), spingere sui due fermi (2) nel senso della freccia.
4. Aprire la griglia (3) verso il basso.
5. Togliere il filtro (4) dalla griglia.
6. Utilizzare un aspirapolvere per togliere la polvere. Se la polvere è incollata sul filtro, toglierla con acqua pulita o insaponata, risciacquarla con acqua pulita e asciugarlo.
7. Ricollocare il filtro nella sua sede nella griglia, richiudere la griglia, spostando i due fermi verso l'esterno, poi rimettere le viti di bloccaggio dei fermi.

Si consiglia la sostituzione annuale del filtro aria, utilizzando ricambi originali; il modello di terminale è individuabile sulla targhetta di identificazione posta sulla vasca interna all'unità, dietro il filtro dell'aria.

9.1 PULIZIA DEL FILTRO ARIA GRIGLIA FPAN

Pulire il filtro aria almeno una volta al mese e prima di ogni periodo di utilizzo (prima del periodo di riscaldamento e del periodo di condizionamento).

» Fig.21

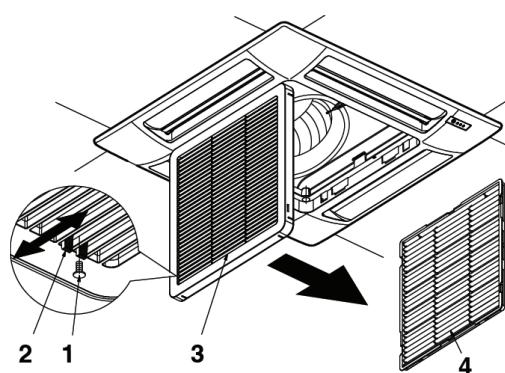


9.2 PULIZIA GRIGLIA DI ASPIRAZIONE FPAN

La griglia può essere smontata per essere pulita . (Fig.22)

- Dopo aver aperto la griglia (5), staccare la corda di sicurezza (6) del quadro (7) (ricordarsi di agganciarla di nuovo dopo le operazioni di manutenzione e di pulizia).
- Sollevare la griglia e tirarla verso sè per sganciare le due cerniere.
- Pulire la griglia delicatamente utilizzando una spugna morbida, poi asciugare bene. Per togliere le tracce difficili può essere utilizzato un detergente neutro. Risciacquare bene con acqua poi asciugare.
- Non utilizzare mai solventi chimici aggressivi.
- Non pulire l'apparecchio con acqua troppo calda.

» Fig.22

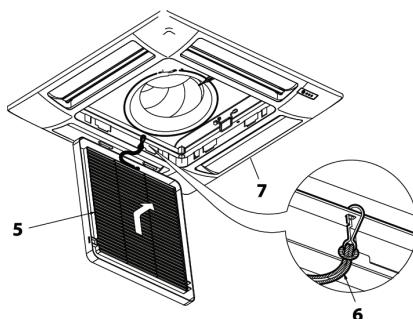

9.3 PULIZIA DEL FILTRO ARIA GRIGLIA FCND02A

Pulire il filtro aria almeno una volta al mese e prima di ogni periodo di utilizzo (prima del periodo di riscaldamento e del periodo di condizionamento).

Per la pulizia del filtro aria procedere nel seguente modo (Fig.23):


1. Togliere alimentazione alla macchina prima di effettuare qualsiasi operazione.
2. Staccare il pannello di chiusura (1) magnetico tirando verso il basso.
3. Staccare uno dei due cavi di sicurezza (2) in modo da avere libero accesso al filtro.
4. Togliere le viti (3) di bloccaggio di due delle quattro staffe (4) su uno dei due lati.
5. Rimuovere il filtro aria (5) sfilandolo.

6. Utilizzare un aspirapolvere per togliere la polvere. Se la polvere è incollata sul filtro, toglierla con acqua pulita o insaponata, risciacquarla con acqua pulita e asciugarlo.

7. Ricollocare il filtro aria (5) nella sua sede e riavvitare le staffe (4) tolte in precedenza.

Si consiglia la sostituzione annuale del filtro aria, utilizzando ricambi originali; il modello di terminale è individuabile sulla targhetta di identificazione posta sulla vasca interna all'unità, dietro il filtro dell'aria.

» Fig.23

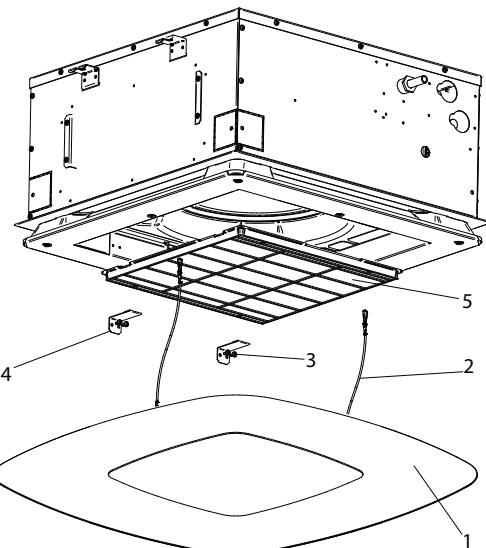

9.4 PULIZIA DEL PANNELLO DI CHIUSURA DELLA GRIGLIA FCND02A

- Utilizzate un panno morbido e asciutto.
- Non versare mai liquidi sull'apparecchio, perché si potrebbero provocare scariche elettriche e danneggiare le parti interne.
- Non utilizzare mai solventi chimici aggressivi.

AVVERTENZA: NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE STRUMENTI ABRASIVI di alcun tipo. In caso contrario si rischia di compromettere la superficie della grafica in modo irreversibile.

9.5 QUADRO ELETTRICO

Verificare una volta all'anno, la corretta tenuta dei fili elettrici sulle loro morsettiera di collegamento.

9.6 MANUTENZIONE SUPPLEMENTARE

L'ispezione, la pulizia o la sostituzione dei componenti interni necessita lo smontaggio del serbatoio principale della condensa.

Smontaggio del serbatoio (Fig.24 e Fig.25) :


- Togliere la griglia d'aspirazione (per griglia FPAN); Togliere pannello di chiusura in DIBOND tirando verso il basso separandolo dall'unità (per griglia FCND02A).
- Vuotare l'acqua di condensa che resta nel serbatoio in un secchio mediante una pompa attraverso l'apertura per lo scarico della condensa della vaschetta ausiliaria (Fig.15 e Fig.16).
- Togliere l'insieme frontale (corpo del pannello) (1) svitando le quattro viti di fissaggio. Rimuovere le piastre (2) di supporto del serbatoio (3) togliendo le viti.

- Togliere il serbatoio manipolandolo con cura.
- Pulire l'interno del serbatoio.
- Verificare che lo scambiatore termico sia pulito. Se necessario spolverarlo con un aspiratore con bocchettone di gomma facendo attenzione a non danneggiare le alette.


Rimontaggio del serbatoio :

- Ricollocare in sede il serbatoio (3) con le relative piastre (2) di supporto e riavvitare le viti di fissaggio.
- Ricollocare in sede il frontale (1) utilizzando le due clip delle piastre del serbatoio per sospenderlo all'apparecchio.
- Riavvitare le viti di fissaggio.
- Ricollocare in sede la griglia con il filtro aria.
- Agganciare la corda di sicurezza della griglia agli appositi sostegni.
- Chiudere la griglia e ricollocare le viti di bloccaggio dei fermi (per griglia FPAN), Riposizionare il pannello di chiusura nella posizione originaria. (per griglia FCND02A)..

» Fig.24

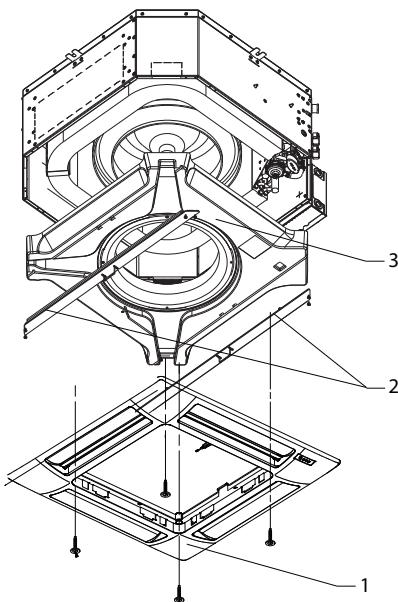

» Fig.25

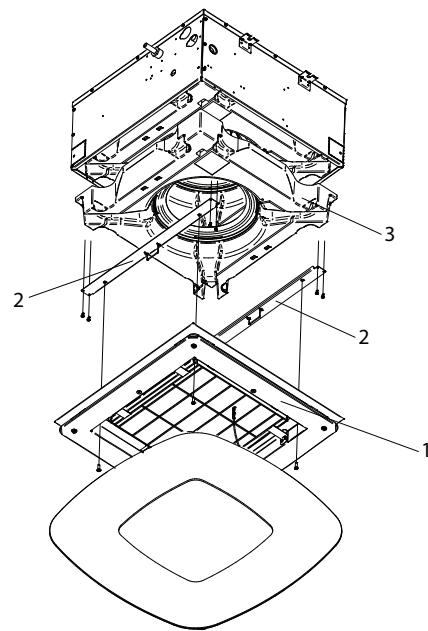

10 RICERCA DEI GUASTI

Se l'apparecchio non funziona correttamente, prima di richiedere l'intervento del servizio assistenza, eseguite i controlli riportati nella tabella sotto riportata.

Se il problema non può essere risolto, rivolgetevi al rivenditore o al centro assistenza più vicino.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'unità non funziona	Manca corrente	Ridare corrente
	È scattato il salvavita	Chiedere l'intervento del servizio assistenza
	L'interruttore di avviamento è posto su 0.	Avviare la macchina ponendo l'interruttore su 1
L'unità riscalda o raffresca poco	Il filtro aria è sporco o ostruito	Pulire il filtro aria
	Lo scambiatore di calore è sporco	Chiedere l'intervento dell'installatore
	C'è un ostacolo vicino all'aspirazione o all'uscita dell'aria	Rimuovere l'ostacolo
	È presente dell'aria all'interno dello scambiatore di calore	Chiedere l'intervento dell'installatore
	Le finestre e le porte sono aperte	Chiudere porte e/o finestre
L'unità "perde" acqua	È selezionata la velocità minima di funzionamento	Selezionare la velocità media o massima
	L'apparecchio non è installato con la giusta inclinazione	Chiedere l'intervento dell'installatore
	Lo scarico condensa è ostruito	Chiedere l'intervento dell'installatore
	La pompa è bloccata	Chiedere l'intervento dell'installatore

11 DATI TECNICI NOMINALI

» Dati tecnici nominali FWI-A- 2 tubi

FWI-A			02				03				04			
				min	med	max		min	med	max		min	med	max
Velocità			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tensione in ingresso	(E)	V	2,00	3,50	4,50	6,00	2,00	4,00	5,50	8,00	2,00	4,00	6,50	10,0
Resa raffreddamento totale	(1)(E)	kW	1,33	1,93	2,24	2,63	1,49	2,68	3,40	4,39	1,54	2,76	3,95	5,23
Resa raffreddamento sensibile	(1)(E)	kW	0,99	1,51	1,81	2,20	1,03	1,94	2,54	3,41	1,05	1,98	2,96	4,11
Classe FCEER	(E)						A							
Portata acqua	(1)	l/h	229	331	385	452	256	460	584	754	264	473	678	898
Perdita di carico	(1)(E)	kPa	2	4	5	7	3	10	15	23	3	9	18	29
Resa riscaldamento	(2)(E)	kW	1,49	2,27	2,70	3,25	1,42	2,69	3,48	4,58	1,47	2,77	4,09	5,55
Classe FCCOP	(E)			A			B				B			
Portata acqua	(2)	l/h	258	395	470	565	248	468	605	797	255	481	711	965
Perdita di carico	(2)(E)	kPa	2	5	6	9	3	8	13	21	3	8	16	27
Portata aria nominale		m ³ /h	212	397	454	583	187	397	551	796	190	397	650	980
Potenza assorbita	(E)	W	7	7	10	18	7	9	15	37	7	9	22	67
Potenza sonora globale	(3)(E)	dB(A)	28	35	40	48	28	37	44	54	29	38	49	61
Contenuto acqua - batteria STD		dm ³		1,14				1,63				1,63		
Sezione cavi alimentazione	(4)	mm ²		1,00				1,00				1,00		
Tipo cavo alimentazione							N07V-K							
Fusibile di protezione F		A		2				2				2		
Tipo fusibili							gG							

FWI-A			06				07				08			
			min	med	max			min	med	max		min	med	max
Velocità			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tensione in ingresso	(E)	V	2,00	3,00	5,00	10,0	2,00	3,00	5,00	8,00	2,00	4,00	6,50	10,0
Resa raffreddamento totale	(1)(E)	kW	4,80	5,36	6,39	8,27	5,17	5,92	7,26	9,01	5,26	6,70	8,37	10,5
Resa raffreddamento sensibile	(1)(E)	kW	3,80	3,92	4,75	6,35	3,66	4,24	5,31	6,78	3,69	4,80	6,15	7,97
Classe FCEER	(E)			A			A				B			
Portata acqua	(1)	l/h	833	921	1097	1420	888	1015	1245	1545	902	1150	1436	1805
Perdita di carico	(1)(E)	kPa	12	16	21	34	10	13	18	27	10	15	22	33
Resa riscaldamento	(2)(E)	kW	5,50	6,00	7,30	9,74	5,43	6,33	7,99	10,2	5,48	7,23	9,35	12,2
Classe FCCOP	(E)			A			B				B			
Portata acqua	(2)	l/h	953	1043	1269	1692	944	1100	1390	1779	952	1257	1625	2116
Perdita di carico	(2)(E)	kPa	3	16	23	38	9	12	19	29	9	15	23	36
Portata aria nominale		m ³ /h	843	978	1276	1916	724	864	1143	1554	710	976	1321	1831
Potenza assorbita	(E)	W	14	18	36	150	14	18	36	93	14	25	60	150
Potenza sonora globale	(3)(E)	dB(A)	35	39	45	57	35	39	48	53	36	43	50	58
Contenuto acqua - batteria STD		dm ³		2,30				3,34				3,34		
Sezione cavi alimentazione	(4)	mm ²		1,00				1,00				1,00		
Tipo cavo alimentazione							N07V-K							
Fusibile di protezione F		A		2				2				2		
Tipo fusibili							gG							

(1) Temperatura acqua 7°C / 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidità relativa) espressa secondo la EN1397:2021

(2) Temperatura acqua 45°C / 40°C, temperatura aria 20°C

(3) Potenza sonora rilevata secondo ISO 3741 e ISO 3742

(4) La sezione indicata è da considerarsi come sezione minima consigliata. La scelta dei cavi deve avvenire in conformità con la norma CEI - UNEL 35024/1.

(E) Dati certificati EUROVENT

Alimentazione elettrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

» Dati tecnici nominali FWI-A 4 tubi

FWI-A i			02			04			06			08		
			min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max
Velocità			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tensione in ingresso	V		2,00	3,50	4,50	6,00	2,00	4,00	6,50	10,0	2,00	3,00	5,00	10,0
Resa raffreddamento totale DF 1R	(1)(E)	kW	1,24	1,85	2,18	2,60	1,55	2,62	3,53	4,41	4,61	5,34	6,61	9,07
Resa raffreddamento sensibile DF 1R	(1)(E)	kW	0,92	1,46	1,79	2,23	1,24	2,10	2,74	3,58	3,34	3,94	5,03	7,29
Classe FCEER DF	(E)		A			A			A			B		
Portata acqua DF 1R		l/h	213	317	374	447	267	451	607	759	792	917	1135	1555
Perdita di carico DF 1R	(E)	kPa	2	4	6	8	5	7	12	25	12	15	22	37
Resa riscaldamento DF 1R	(2)(E)	kW	2,03	2,90	3,34	3,86	2,35	3,73	4,38	5,51	7,01	7,96	9,53	12,3
Classe FCCOP DF 1R	(E)		A			B			A			B		
Portata acqua DF 1R	(2)	l/h	178	254	292	338	202	321	377	474	613	697	834	1078
Perdita di carico DF 1R	(2)(E)	kPa	3	6	8	11	3	4	8	11	11	14	19	30
Portata aria nominale DF 1R		m ³ /h	199	356	460	610	195	395	643	982	687	841	1137	1823
Potenza assorbita DF 1R	(E)	W	7	7	10	18	7	9	22	67	14	18	36	150
Potenza sonora globale DF 1R	(3)(E)	dB(A)	28	35	40	48	29	38	49	61	35	39	45	57
Contenuto acqua - batteria DF 1R		dm ³	0,49			0,49			1,04			1,04		
Sezione cavi alimentazione	(4)	mm ²	1,00			1,00			1,00			1,00		
Tipo cavo alimentazione			N07V-K											
Fusibile di protezione F		A	2			2			2			2		
Tipo fusibili			gG											

(1) Temperatura acqua 7°C / 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidità relativa) espressa secondo la EN1397:2021

(2) Temperatura acqua 65°C / 55°C, temperatura aria 20°C

(3) Potenza sonora rilevata secondo ISO 3741 e ISO 3742

(4) La sezione indicata è da considerarsi come sezione minima consigliata. La scelta dei cavi deve avvenire in conformità con la norma CEI - UNEL 35024/1.

(E) Dati certificati EUROVENT

Alimentazione elettrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

FWI-A		FWI-A 02-03-04			FWI-A 06-07-08		
POMPA SCARICO CONDENSA							
Alimentazione	V - ph - Hz		230 - 1 - 50			230 - 1 - 50	
Portata nominale	l/h		24			24	
Altezza di sollevamento sopra l'apparecchio	mm		900			900	
Potenza assorbita	kW		0,011			0,011	
IMMISSIONE ARIA PRIMARIA DA TRATTARE							
Numeri prese	nr		3				
Dimensioni collegamento	mm		Ø 100				
MANDATA ARIA IN LOCALI ATTIGUI							
Numeri prese	nr		2			2	
Dimensioni collegamento	mm		Ø 150			Ø 180	
IMMISSIONE ARIA PRIMARIA DIRETTAMENTE IN AMBIENTE							
Numeri prese	nr		2			2	
Dimensioni collegamento	mm		Ø 150			Ø 180	

12 LEGENDA SCHEMI ELETTRICI

Effettuare i collegamenti elettrici in assenza di tensione, secondo le normative di sicurezza vigenti.

Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.

I collegamenti elettrici tratteggiati vanno eseguiti dall'installatore

- **IL:** Interruttore di linea (non fornito)
- **F:** Fusibile di protezione 2A (non fornito)
- **CN:** Morsettiera a vite/faston
- **EMC FILTER:** Filtro antidiisturbo EMI/RFI
 - **BN (L2):** Marrone = fase IN filtro
 - **BU (N4):** Blu neutro IN filtro
 - **BK (U1):** Nero = fase OUT filtro
 - **BU (U3):** Blu = neutro OUT filtro
- **MV:** Motore ventilatore
- **INVERTER:** Inverter motore ventilatore
- **BN:** Marrone = fase alimentazione motore
- **BU:** Blu = neutro alimentazione motore
- **red:** Rosso = segnale controllo 0-10 Vdc
- **black:** Nero = GND segnale controllo
- **MP:** Pompa scarico condensa
- **FLOAT SWITCH:** Galleggiante
- **BN:** Marrone = fase alimentazione pompa
- **BU:** Blu = neutro alimentazione pompa
- **BK:** Nero = segnale allarme galleggiante
- **GY:** Grigio = comune allarme galleggiante
- **VC ON/OFF:** Valvola ON/OFF acqua fredda/calda (impianto 2 tubi) (accessorio); Valvola ON/OFF acqua fredda (impianto 4 tubi) (accessori)
- **VH ON/OFF:** Valvola ON/OFF acqua calda (impianto 4 tubi) (accessorio)
 - **BN:** Marrone = fase alimentazione valvole
 - **BU:** Blu = neutro alimentazione valvole
- **SAI:** Sonda temperatura aria interna preinstallata
- **SAE:** Sonda temperatura aria remota
- **SW:** Sonda temperatura acqua
- **SWH:** Sonda temperatura acqua addizionale batteria calda (impianto 4 tubi). Da prevedere opzionalmente solo in presenza di SW
- **SUI:** Sonda umidità relativa interna preinstallata
- **SUE:** Sonda umidità relativa remota

12.1 COLLEGAMENTI AGGIUNTIVI PER CONTROLLO FWCSA

 **In** caso di mala comunicazione con display, collegare lo schermo del BUS di comunicazione FWCSAP->Display al morsetto  su FWCSAP (vedere manuale tecnico FWCSAP).

- **T1:** Trasformatore 230Vac/24Vac (non fornito)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** valvola modulante acqua fredda/calda (impianto 2 tubi); valvola modulante acqua fredda (impianto 4 tubi)
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** valvola modulante acqua calda (impianto 4 tubi)
 - **RD:** Rosso = + 24Vac alimentazione valvole
 - **BK:** Nero = 0V alimentazione valvole / GND segnale controllo
 - **grey:** Grigio = segnale controllo 0-10 Vdc valvole

TABLE OF CONTENTS

1 BEFORE STARTING THE INSTALLATION PROCEDURE	p. 23
2 INTENDED USE	p. 23
INSTALLATION SITE	p. 23
OPERATING LIMITS	p. 24
3 UNIT DESCRIPTION	p. 24
AVAILABLE VERSIONS	p. 24
Accessories supplied with the unit	p. 24
MAIN COMPONENTS	p. 25
Structure	p. 25
Air filter	p. 25
Heat exchanger	p. 25
Fan drive assembly	p. 25
Condensate collection system	p. 25
Condensate discharge system	p. 25
Grille FPAN	p. 25
Grille FCND02A	p. 25
ACCESSORIES	p. 25
4 DIMENSIONS	p. 26
5 INSTALLATION	p. 26
INSTALLATION REQUIREMENTS	p. 26
Electrical connections	p. 27
Control dedicated	p. 27
Hydraulic connections	p. 27
Condensate drain connections	p. 27
DIMENSIONAL UNIT ASSEMBLY	p. 28
Front panel/grille assembly FPAN	p. 29
Front panel/grille assembly FCND02A	p. 30
6 CHECKS BEFORE STARTUP	p. 31
6.1 PRELIMINARY CHECKS	p. 31
6.2 SWITCH ON THE UNIT	p. 31
6.3 FILL THE WATER CIRCUIT	p. 31
6.4 ADJUSTING THE AIR FLOW	p. 31
7 USE	p. 31
8 ACCESSORIES	p. 32
8.1 2- OR 3-WAY MOTOR-DRIVEN VALVE KITS	p. 32
8.2 PRESSURE-INDEPENDENT MOTOR-DRIVEN 2-WAY VALVE KIT	p. 32
8.3 AUXILIARY WATER DRIP TRAY FOR COLLECTING CONDENSATE FROM THE CONTROL VALVES	p. 32
8.4 CONNECTION FOR INTAKE OF FRESH AIR TO BE TREATED	p. 33
8.5 CONNECTION FOR OUTLET OF AIR IN ADJACENT ROOMS	p. 34
9 MAINTENANCE	p. 34
9.1 CLEANING THE AIR FILTER GRILLE FPAN	p. 34
9.2 CLEANING THE AIR INTAKE GRILLE FPAN	p. 35
9.3 CLEANING THE AIR FILTER FCND02A GRILLE	p. 35
9.4 CLEANING FCND02A GRILLE OVER PANEL	p. 35
9.5 ELECTRIC CONTROL BOARD	p. 35
9.6 ADDITIONAL MAINTENANCE	p. 35
9.7 ABNORMAL WATER LEVEL	p. 36
10 TROUBLESHOOTING	p. 36
11 RATED TECHNICAL DATA	p. 37
12 ELECTRICAL WIRING DIAGRAM LEGEND	p. 39
12.1 ADDITIONAL CONNECTION FOR FWCSA CONTROL	p. 39
13 FIGURES	p. 98

1 BEFORE STARTING THE INSTALLATION PROCEDURE

TRANSLATION BY ORIGINAL INSTRUCTIONS

Carefully read this manual.

Installation and maintenance should be carried out by technical personnel qualified for this type of machine, in compliance with current safety regulations.

When receiving the unit please check its state verifying if any damage occurred during the transport.

For installation and use of possible accessories please refer to the pertinent technical sheets.

The manual are subject to changes, in any times, without prior notice aimed at improving the product.

Identify the model of the FWI-A cassette fan coil following the indications on the packing container.

SAFETY SYMBOLS

	Carefully read this manual.
	Warning
	Use personal protective equipment

USE APPROPRIATE PPE (GLOVES, PROTECTIVE GOGGLES)



WARNING: electrical and electronic products may not be mixed with unsorted household waste. Do NOT try to dismantle the system yourself: the system must be dismantled by an authorised installer and must comply with applicable legislation. Units must be treated at a specialized treatment facility for reuse, recycling, and recovery. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. For more information, contact your installer or local authority.

DANGER: The unit may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or who lack experience or the necessary knowledge, provided that they are supervised or after they have received instructions relating to the safe use of the unit and understand the inherent dangers. Children must not play with the unit. Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be performed by unsupervised children.

WARNING: Before performing any work on the unit, ensure it has been disconnected from the power supply.

WARNING: unit installation and start-up must be entrusted to competent personnel and performed in a workmanlike manner, in accordance with current regulations.

2 INTENDED USE

The manual are subject to changes, in any times, without prior notice aimed at improving the product.

DAIKIN will not accept any liability for damage or injury caused as a result of installation by non-qualified personnel; improper use or use in conditions not allowed by the manufacturer; failure to perform the maintenance prescribed in this manual; use of spare parts other than original factory parts.

Equipment designed for ambient air conditioning and intended for use in civil comfort applications.

INSTALLATION SITE

When choosing an installation site, you should observe the following rules:

- install the unit indoor only
- Do not install the unit in a room containing flammable, alkaline, acidic, oily, or very humid air, nor in one where water may be projected (e.g. laundry room). The components would be irreparably damaged.
- choose the most central position of the room.
- do not install the unit where excessively high heat-generating equipment is located
- make sure that in the chosen location nothing will obstruct the system and its maintenance (beams, insufficient suspended ceiling height, suspended ceiling panels that cannot

be removed, difficult access for maintenance, etc.).

- it is the customer's responsibility to provide safe access to the base unit, on the sides where there is an electrical box and water connections, to ensure the proper execution of routine and extraordinary maintenance operations. In case of installation in modular suspended ceilings, it is necessary to provide access to the panels shown in figures Installation FWI-A 02-03-04 and Installation FWI-A 06-07-08 .
- the minimum installation space between the structural ceiling and the suspended ceiling is:

Model	Distance [mm]
FWI-A 02-03-04	310
FWI-A 06-07-08	360

— the maximum dimensions of the opening to be made in the suspended ceiling to house the fan coil unit are as follows:


Model	MAX. dimensions [mm]
FWI-A 02-03-04	690x690
FWI-A 06-07-08	820x820

- do not use or store petrol or other flammable liquids near the unit. It is very dangerous.
- do not install electrical equipment that is not protected with IPX1 degree of protection (protection against vertical water drop) underneath the unit.

- The manufacturer assumes no responsibility if safety and accident prevention regulations are not observed.


Note: the diffusion of air will not be as efficient if the room is more than 3 metres high.

» Installation FWI-A 02-03-04

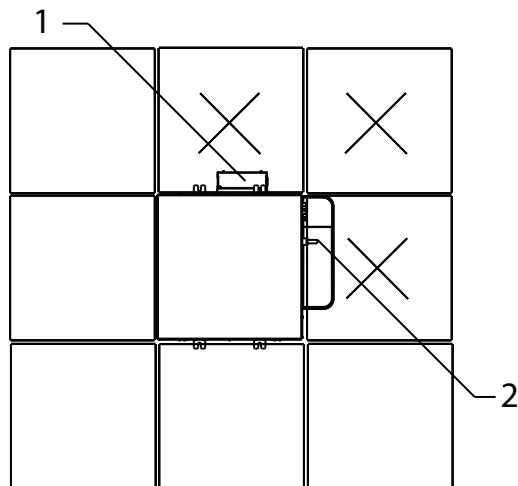

1 Electric box
2 Water connections

» Installation FWI-A 06-07-08

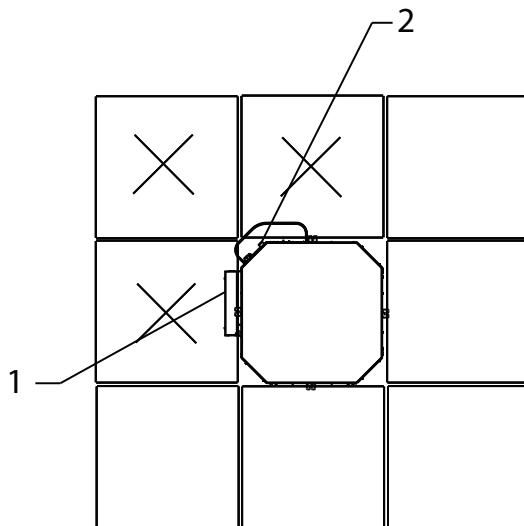

1 Electric box
2 Water connections

OPERATING LIMITS

Thermal carrier fluid: **water**

Water temperature: **5°C ÷ 80°C**

Air temperature: **5°C ÷ 43°C**

Supply voltage: **230 V - 50 Hz**

Maximum water pressure during operation: **10 bar**

Relative humidity limit of the ambient air: **RH < 75% not condensing**

3 UNIT DESCRIPTION

Comfort, low noise, and efficiency in perfect harmony!

The new series of hydronic cassette units FWI-A, with inverter-controlled permanent magnet EC motor, consists of six models (02-03-04-06-07-08) for 2-pipe systems and four models (02-04-06-08) for 4-pipe systems.

The engineering of the unit makes it possible to develop up to 5 kW in the cooling mode in a standard 600x600 mm modular suspended ceiling and over 10 kW in the 860x860 mm modularity, with exceptionally low noise levels in the phases for maintaining interior comfort.

The well-known advantages of EC motors are combined with GreenTech technology (in models 10, 20, and 30), which integrates the inverter directly into the fan drive assembly.

FWI-A leverages the entire FWEC3A, FWCSA and FWEC10 microprocessor controller platform that incorporate sophisticated adjustment logics based on air temperature, air humidity, and water temperature.

These benefits translate into greater accuracy in achieving and maintaining the desired comfort conditions through appropriate modulation of the fan speed as well as the reduction of noise emissions, which adapt to the actual thermal load.

Lastly, electricity consumption is reduced by up to 75% in comparison to conventional fixed-speed AC motors.

The suspended ceiling unit houses all the components, heat exchange coil, fan drive assembly, and condensate collection and drainage system. Its structure is designed for introducing fresh

air into the space, mixing it with recovered air, and distributing the treated air from the cassette unit to adjacent rooms.

Two types of intake and outlet air grilles:

FPAN Grill: ABS material, available in RAL9003 guarantee optimal integration into the suspended ceiling panels.

With easy access to air filter for cleaning operations.

The unit can be supplied complete with valves, including pressure-independent balancing and control valves, the use of which significantly reduces commissioning time.

FCND02A grille : design grille with Coandă effect: DIBOND material, thanks to Coandă effect, the air is expelled parallel to the ceiling, cooling the walls before mixing with the ambient air at the ground. In this way the operation will be optimized during the summer, ensuring more comfort for the occupants.

AVAILABLE VERSIONS

FWI0*ATN - Unit with one coil for 2-pipe systems

FWI0*AFN - Unit with one coil for 4-pipe systems

Accessories supplied with the unit

- Auxiliary water drip tray;
- Installation and use manual;
- Brackets for securing the unit.

MAIN COMPONENTS

Structure

Made of galvanised steel sheet with internal polyurethane foam coating and external flocked PES to guarantee heat and sound insulation. Fresh air can be introduced into the room directly through the unit due to the provision of connections for neutral or mixed introduction. Accessories are available for connection to ducts. There are systems on the unit for anchoring it to the ceiling. The electrical wiring is housed in a containment box and is easily accessible from the side for easy connection.

Air filter

Honey-comb polypropylene washable air filter, easily removable for maintenance operations.

Heat exchanger

Copper pipe and high efficiency aluminium fins secured to the pipe by mechanical expansion. With at least two rows in the models for 2-pipe systems, it is available in the 2+1 configuration in the models for 4-pipe systems. The coil comes complete with manual air vent valves. On request, valves can be connected to the coil to regulate and balance the operation of the unit.

Fan drive assembly

Inverter-controlled permanent magnet EC electric motor (integrated in the GreenTech models) directly connected to a centrifugal fan with backward-curving blades with profile optimised for stable operation at all speeds.

Condensate collection system

Located under the heat exchanger, the main drip tray is made of polystyrene and is inserted inside the profiles optimised for the distribution of air in the room. The supply is completed by the auxiliary water drip tray for the collection of condensate from the regulating valves.

Condensate discharge system

The condensate drainage pump, with built-in check valve, can lift the condensate up to 0.9 m from the exit point from the unit. The operation of the pump is controlled by a float switch with three levels of action that activate it and stop it during normal

operation. If the critical water level inside the main drip tray is exceeded, an alarm signal closes the control valves, stopping the flow of water inside the exchanger.

FPAN Grille

It is square shaped for the intake and diffusion of air in the space, and it is made of ABS, colour RAL9003 or RAL9010. The air intake louvre can be opened for access to the air filter. Air is diffused in the space through the 4 sides, each of which is equipped with an adjustable fin with suitable thermal insulation.



FCND02A grille: design grille with Coandă effect

It is square shaped with circle intake hole, it is made in DIBOND material. The intake grille is opened for access to the air filter. Air is diffused in the space through the conveyors in 4 sides and takes advantage of the fluid dynamic Coandă effect.

Thanks to Coandă effect, the air is expelled parallel to the ceiling, cooling the walls before mixing with the ambient air at the ground. In this way the operation will be optimized during the summer, ensuring more comfort for the occupants.



ACCESSORIES

Electronic microprocessor control panels with display

	FWTOUCH	2.8" touch screen user interface for FWECSA control
	FWECSAP	Circuit board for FWECSA control
	FWECSAC	User interface with display for FWECSA controller
	FWEC3A	Microprocessor control with display FWEC3A
	FWSKHA	Humidity sensor for FWEC3A, FWECSA
	FWTSKA	Water sensor for FWEC3A and FWECSA controllers

Electronic microprocessor control panels

	FWEC10	Electronic controller for EC fan equipped with inverter and ON/OFF valves 230V
--	---------------	--

Valves

	E2C2PIC/PRP E4C2PIC/PRP	PRESSURE-INDEPENDENT 2-way valves for models with 1 or 2 coils
	E2C	2-way valve, ON/OFF or MODULATING actuator, 230V or 24V power supply, hydraulic kit, for model with 1 or 2 heat exchangers
	E2C3	3-way valve, ON/OFF or MODULATING actuator, 230V or 24V power supply, hydraulic kit, for model with 1 or 2 heat exchangers
Plenum, air intake modules, air inlet and outlet connectors and cabinets		
	SPFA11A/ SPFA12A	Spigot for introduction of mixed renewal air
	PPAI02A/06	Air outlet plenum

4 DIMENSIONS

Figures on page p. 100 - p. 104 show the dimensions of FWI-A and the positions of the water connections.

5 INSTALLATION

⚠ WARNING: It is mandatory to install the 3-way (or 2-way) valve accessory in order to avoid the circulation of cold water in the exchanger if the unit is not operated for long periods of time, with the fan off. Install the auxiliary water drip tray, provided together with the base unit, in order to prevent valve kits from dripping.

For each unit an (IL) switch should be mounted on the power supply, with opening contacts at a distance of at least 3 mm and a suitable protection fuse (F).

⚠ WARNING: before carrying out any operation, check that the voltage and frequency of the unit correspond exactly to those of the main power supply.

⚠ WARNING: Install the unit, circuit breaker (IL) and/or any remote controls in a place out of reach of persons who may be taking a bath or shower.

⚠ WARNING: the EMC filters connected to frequency converters (inverters) can create leakage currents toward ground (in order to make the unit EMC compliant, by reducing conducted emissions on power supply line). Depending on installation site, this can force the cut out of the differential safety switch. It is recommended to install a separate differential safety switch, only for the EC unit, with an adjustable threshold for the cut out current.

⚠ WARNING: keep the unit's grille in its original packaging until final assembly.

☞ RECOMMENDED: to ensure optimal comfort (homogeneous air temperature in the room), it is recommended not to exceed a heat exchanger water inlet temperature of 55 °C.

⚠ WARNING: during a shutdown for installation, in the event of a connection to a fresh air intake or an ambient temperature close to 0 °C, there is a risk of the pipes freezing. Provide drainage for the water circuit.

⚠ WARNING: Install the unit without providing slopes; for a correct condensate drainage there is a slope in the condensate drip tray inside the unit.

INSTALLATION REQUIREMENTS

The fan coils should be installed in a position where the room can be heated or cooled evenly, on ceilings able to support their weight. Store the unit in its packaging until you are ready to install it.

For installation and use of accessories, please refer to the relative technical sheets.


Install any remote **control panel** in an easily accessible position allowing the user to set the functions while ensuring an accurate reading of the ambient temperature, if provided.

Avoid therefore:

- positions directly exposed to sunlight;
- positions exposed to direct currents of warm or cold air
- placing obstacles that impede an accurate temperature reading

During continuous winter operation, to avoid problems relating to the regulation of the unit, it is recommend to use remote controls supplied with a probe for detecting the air temperature.


☞ NB: The water sensor, where present, must be mounted in the appropriate trap on the valve kit, on the INLET pipe.



1 Water sensor holder

- If a valve kit other than the one suggested is used, it is necessary to install the sensor on the INLET pipe, by means of the special copper socket filled with conductive paste.
- Lastly, the sensor must be properly isolated to ensure that it reads the water temperature correctly.

☞ NB: The air and humidity sensors, where present, must be attached in the appropriate section located in the intake area of the base unit. Sensor retainer and relative fixing screws are supplied with unit.

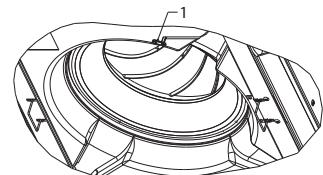

1 Sensor retainer

Make the plumbing connections to the heat exchanger and, where the cooling function is to be used, to the condensate drainage outlet.

⚠ WARNING:

In normal operation, particularly with the fan at minimum speed and ambient air with high relative humidity, condensation may form on the air outlet and on some external parts of the unit.

To avoid such issues while always remaining within the operating limits envisaged for the unit, it is necessary to limit the inlet temperature of the water inside the heat exchanger. In particular, the difference between the air dew point (T_{ADP}) and the inlet water temperature (T_W) must NOT exceed 14 °C, according to the following relationship: $TW > TA,DP - 14 ^\circ C$

Example: in the case of ambient air at 25 °C with 75% relative humidity, the dew point temperature is about 20 °C and therefore the inlet temperature of the water in the battery must be greater than:

- $20 - 14 = 6 ^\circ C$ in order to avoid condensation on a fancoil equipped with a valve.

		Fan coil with valve						
		Air temperature dry bulb (°C)						
		21	23	25	27	29	31	33
Relative humidity %	40	5	5	5	5	5	5	5
	50	5	5	5	5	5	6	8
	60	5	5	5	5	7	9	11
	70	5	5	6	8	9	11	13
	80	5	6	8	10	12	14	16
	90	6	8	10	12	14	16	18

If the valves are not installed, there could be abundant condensation, especially if the unit is not operated for long periods of time.

During wintertime periods of quiescence, drain water from the system, to prevent ice from forming. If anti-freeze solutions are used, check for their freezing point using the table below.

% Glycol by weight	Freezing temperature (°C)	Capacity adjustment	Pressure drop adjustment
0	0	1,00	1,00
10	-4	0,97	1,05
20	-10	0,92	1,10
30	-16	0,87	1,15
40	-24	0,82	1,20

Electrical connections

Make the electrical connections whilst the power supply is disconnected, in accordance with current safety regulations, carefully following the wiring diagram and its legend.

Check that the mains electricity supply is compatible with the voltage shown on the unit rating plate.

The electrical connections indicated must be made by the installer.


For each fan coil a switch (IL) should be mounted on the power supply, with opening contacts at a distance of at least 3 mm and a suitable protection fuse (F).

For the electrical connections of the controls, follow the diagrams in the figures from: p. 105.


⚠ WARNING: The power supply to the pump-float switch device must never be interrupted.

Control dedicated (FWEC10 - FWECSA - FWEC3A)

Controls implement a logic that makes it possible to set a fixed speed shown in the figure with analog signal 3,6,8V or automatic speed modulation, that takes full advantage of the EC motor. The automatic logic varies the analog signal to the motor between 2 and 10 V, based on the distance from the set-point, in order to accelerate the implementation phases and then settle at a very low holding speed.

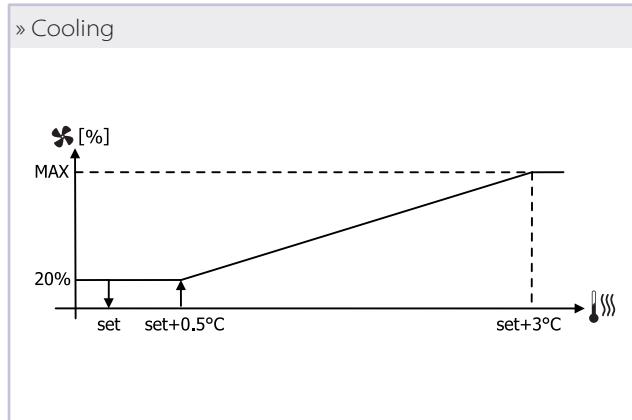

» Heating

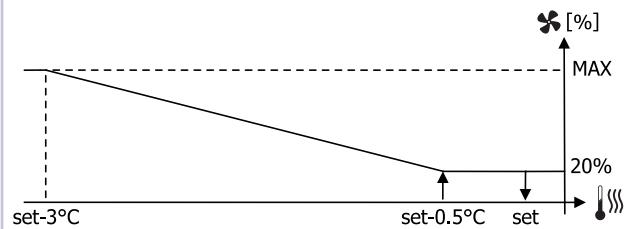


Hydraulic connections

Unit	Exchanger connection	
	Cooling	Heating
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI-04ATN (2 pipes)	1/2" gas F	
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI-08ATN (2 pipes)	3/4" gas F	
FWI02AFN, FWI04AFN (4 pipes)	1/2" gas F	1/2" gas F
FWI06AFN, FWI08AFN (4 pipes)	3/4" gas F	1/2" gas F

To optimise performance, it is advisable to make the following connections on the exchanger:

- Unit outlet: connection below.
- Unit return: connection above.

⚠ WARNING: While making the connections, hold the water connections of the unit tightly in place with a hexagonal wrench or make sure that they do not rotate, in order to prevent the pipes inside the unit from being damaged.

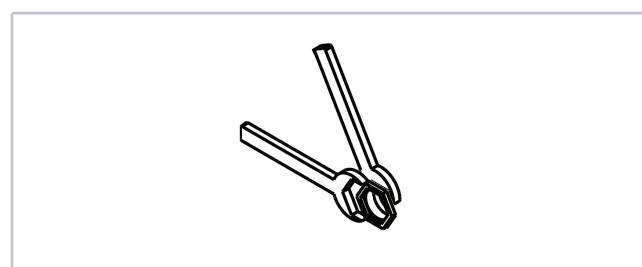

- Carefully insulate the inlet and outlet water pipes as well as the devices installed in the network (on/off valves...). Use a material that is suitable for the operating conditions and water temperature.
- Bleed air from the exchanger by means of the air vent valves located next to the water connections of the coil. Depending on the installation, it may be necessary to place other vent valves on the hydraulic system.

Condensate drain connection


Connect a rigid PVC pipe to the end of the hose and secure it with a clamp

Correctly insulate the pipe with polyethylene foam.


- Be careful of the risk of freezing in winter in suspended ceilings.
- If necessary, the condensate pipe can be routed immediately after the unit's outlet. Maximum height: 900 mm (FIGURE 1).
- Make sure that the drainpipe has a slight slope in the

- direction of flow and that it does not form a siphon (FIGURE 1).
- The piping must have several supports (FIGURE 2).
 - Do not install an air vent (FIGURE 3) in the wrong position.


» Fig.1

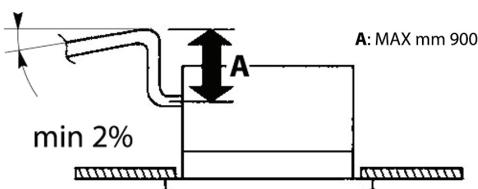

» Fig.2

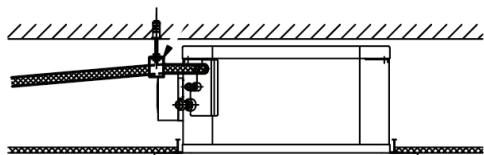

» Fig.3

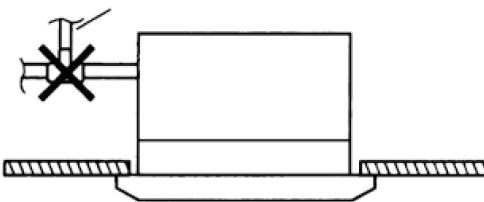


position, using the hooks on the brackets to provide quick temporary installation.

- Then attach the unit to the threaded bars with the screws provided and check that it is level (Fig.8)
- Adjust the distance between the unit and suspended ceiling D (Fig.9 FWI-A 02-03-04 and Fig.10 FWI-A 06-07-08) using the nuts of the suspension rods:


Model	D - Distance from unit to false ceiling
FWI-A 02-03-04	23
FWI-A 06-07-08	48

- Make sure that the unit does not touch the ceiling: contact may cause noise.
- Insulate the brackets (Fig.6) fixed on the unit with the insulation supplied.

» Fig.4 FWI-A 02-03-04

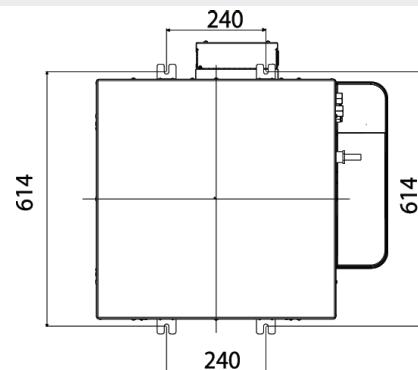

» Fig.5 FWI-A 06-07-08

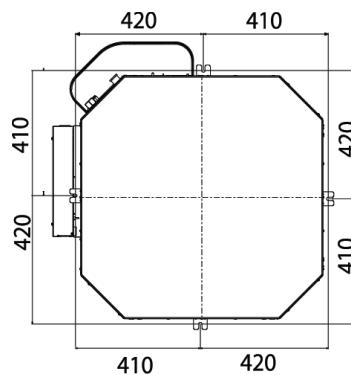


DIMENSIONAL UNIT ASSEMBLY

- Use the dimensional drawings to determine the position of the suspension rods (Fig.4 FWI-A 02-03-04) (Fig.5 FWI-A 06-07-08)
- Position the suspension rods (not supplied) in place.
- Attach the supplied brackets (Fig.6) to the suspension rods (Fig.7). The length of the suspension rods depends on the space between the suspended ceiling and the structural ceiling.
- The distance C (Fig.7) must be:


Model	C - Bracket distance to the false ceiling
FWI-A 02-03-04	270
FWI-A 06-07-08	312

- Pay attention to the excess length B of the suspension rod (Fig.7): it may interfere with the unit's electrical box.
- Place the fan coil unit in the suspended ceiling, orienting the side with the water connections in the most appropriate

» Fig.6

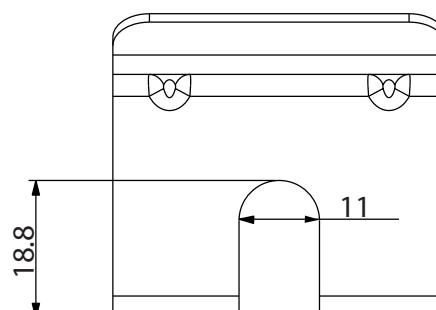


» Fig.7

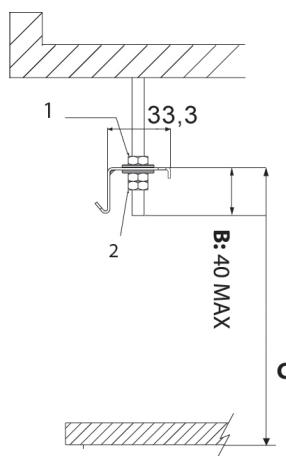


1. Nut + washer
2. Washer + nut + lock nut


» Fig.10 FWI-A06-07-08

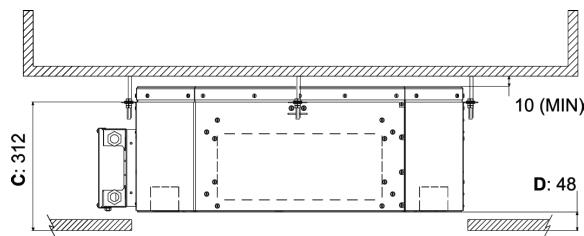

» Fig.8

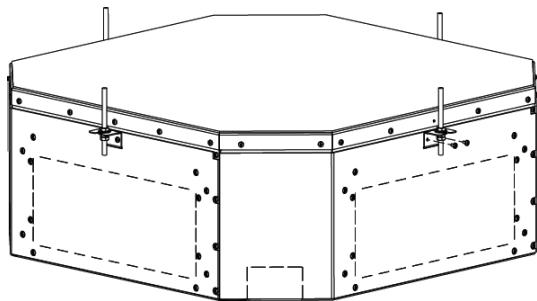

» Fig.9 FWI-A02-03-04

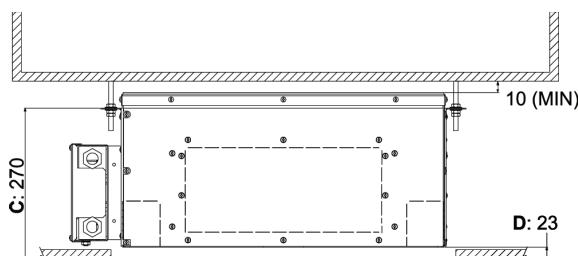

Front panel/FPAN grille assembly


The front panel/grille, available in RAL9003 versions, is delivered in a separate cardboard box:

- FPAN02 for models FWI-A 02-03-04
- FPAN06 for models FWI-A 06-07-08

Before installing the front panel: (Fig.11)

- Remove the screws (1) securing the retainers (2) on each side (remember to put these screws back in place after installation).
- To open the grille (3), move the two retainers (2) in the direction of the arrow.
- Open the grille (3) by 45°.
- Detach the control panel's safety cable (4) (remember to attach it again after installation).
- Lift the grille to remove it from the control panel.


» Fig.11

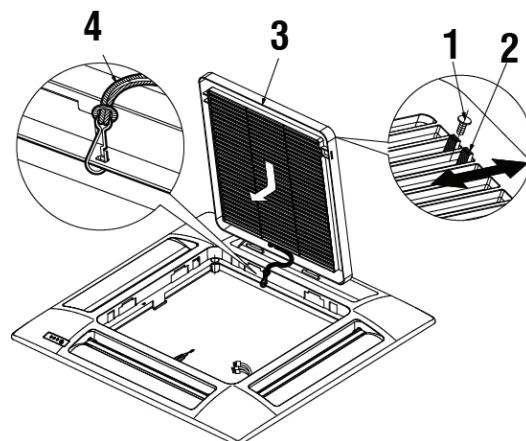

To install the front panel: (Fig.12)

- Turn the two locking clips (5) downwards.
- Attach the control panel of the panel (6) to the unit by means of the two hooks (7), matching them to the locking clips (5).
- Check the exact position of the panel's control panel in relation to the suspended ceiling. Adjust the position of the indoor unit as necessary.
- Attach the panel's control panel to the unit using the special screws and washers (8) provided.
- Put the grille (3) in place, making sure that the filter (9) is correctly positioned.
- Hook the safety cable to the control panel, close the grille, and put the screws securing the retainers (2) back in place.

» Fig.12

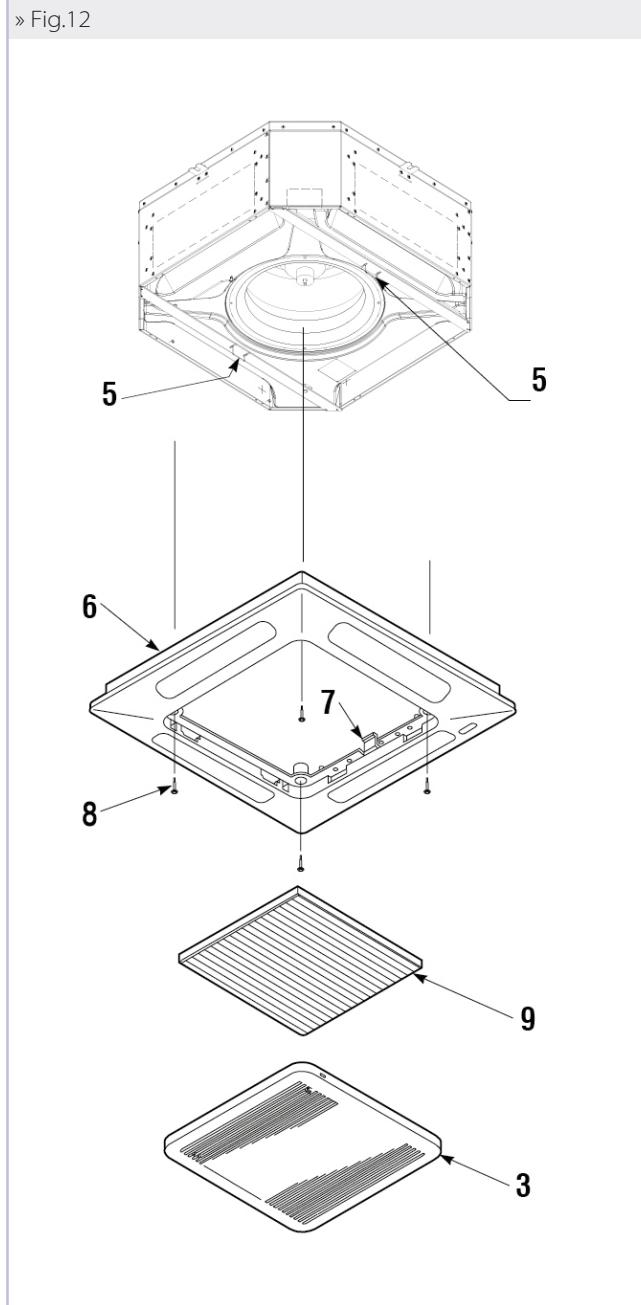


Front panel/grille FCND02A assembly

The front panel/grille, available for **FWI 02-03-04** versions, is delivered in a separate cardboard box:

To install the panel (Fig.13):

- Turn the two locking clips (1) downwards.
- Attach the panel body (3) with appropriate screws (4) at the inserts (2) already present on it.
- Place the filter (5) resting on the cassette unit and block it fixing the supplied brackets (6) with relatives screws (7).
- Place the covering panel (9) hooking up safety cables first (8) to the clip (1) and then join the panel with unit (3) through magnet.

» Fig.13

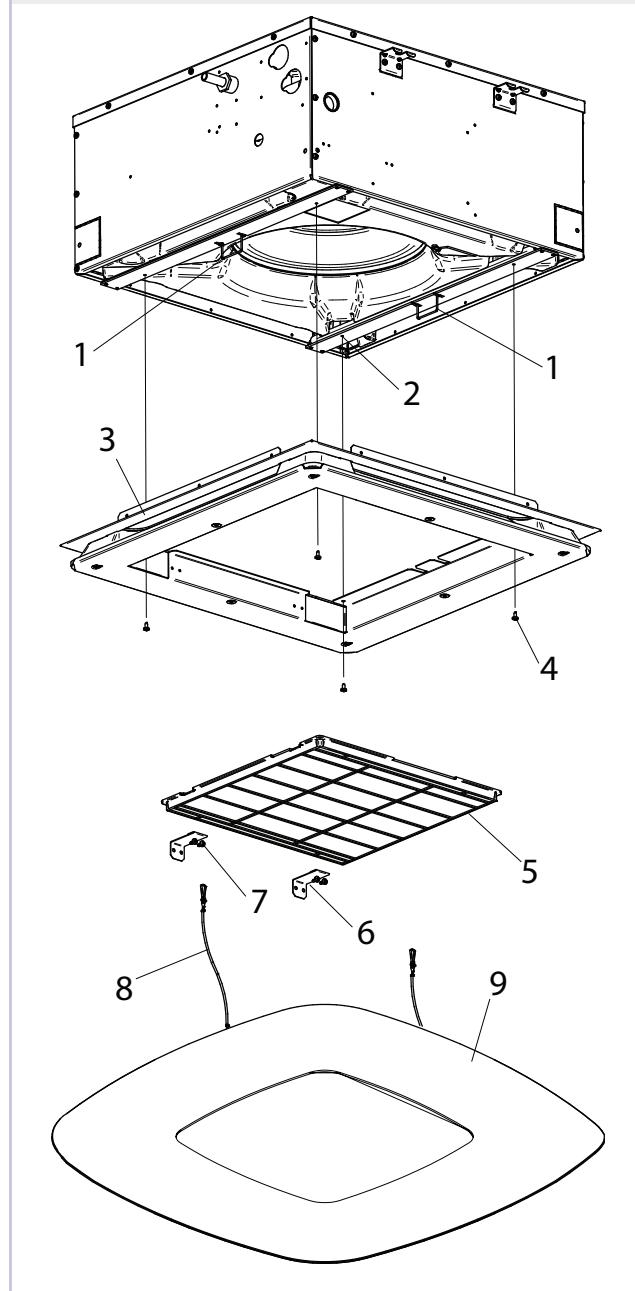

6 CHECKS BEFORE STARTUP

6.1 PRELIMINARY CHECKS

Make sure:

- make sure that the power cable is not damaged, if it is damaged must be replaced by the manufacturer or its technical assistance service or in any case by a person with a similar qualification, in order to prevent any risk,
- that the unit is stable and perfectly level,
- that the electrical cables are well tightened on their terminal blocks (if they are not tightened properly, the terminals may cause the terminal block to overheat),
- that the electrical cables are properly insulated from any sheet metal or metal parts that could damage them,
- that the unit is well earthed,
- that no tools or any other foreign objects have been left in the unit,
- that the filter is properly installed,
- that the coil is clean,
- that the hydraulic fittings are properly tightened,
- that the condensate drain is properly connected and not obstructed,
- that the condensate drain pan is clean,
- that the drainage pipes are securely fastened.

6.2 SWITCH ON THE UNIT

- Using an isolation and protection device.
- Start the unit using the controller.
- Start-up should be carried out at the maximum operating speed.
- A running in period of 100 hours is necessary to eliminate all initial mechanical friction of the motor.

6.3 FILL THE WATER CIRCUIT


- Ensure operation of the motor-driven valve by operating it via the remote control.
- Check that all the connections are watertight.
- Check the operation of the condensate drainage pump by pouring a little water into the auxiliary water drip tray located under the valve.
- Check that there is no water backflow when the pump is stopped.
- Purge the air from the cassette's heat exchanger.

6.4 ADJUSTING THE AIR FLOW (FPAN ONLY)


You can adjust the air flow direction using the 4 flaps on the front panel.

Choose the position according to the operating mode and the recommended inclination: the position of the flaps must be adjusted manually. (Fig.14 and Fig.14.1)

» Fig.14

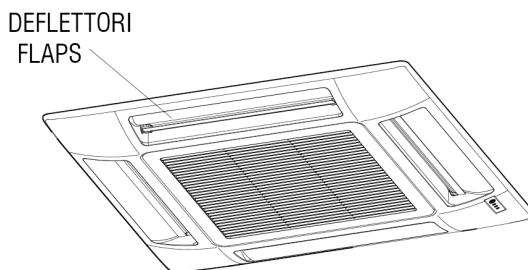

» Fig.14.1

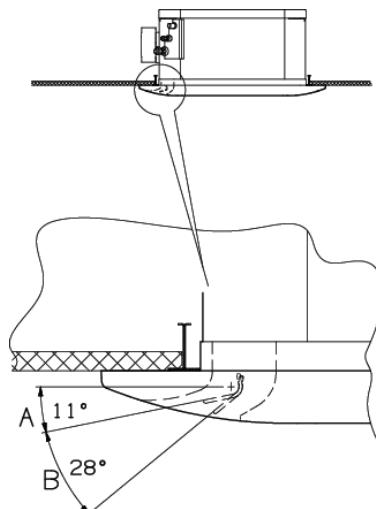

A. Cooling and dehumidification zone

B. For the heating of zones

7 USE

This unit is intended for the air conditioning of rooms for the maximum well-being of people. Designed for room air conditioning and intended for residential comfort applications.

To use the fan coil refer to the instructions on the control panel available as accessory.

ATTENZIONE: For safety reason, do not introduce your fingers or other pointed objects in the air outlet grilles.

DANGER: The unit may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or who lack experience or the necessary knowledge, provided that they are supervised or after they have received instructions relating to the safe use of the unit and understand the inherent dangers. Children

must not play with the unit. Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be performed by unsupervised children.

8 ACCESSORIES

8.1 2- OR 3-WAY MOTOR-DRIVEN VALVE KITS

⚠ WARNING: The installation of a valve kit on the fan coil unit is mandatory FWI-A.

The kit is made up of:

- Brass 2- or 3-way valve with 4 connections with built-in bypass, maximum operating pressure 16 bar.
- Electrothermal actuator with 230 V or 24 V power supply, ON/OFF (or modulating) function, total opening time 3 minutes.
- Hydraulic kit with O-ring for connection with the exchanger and paper gasket for connection with the valve
- Brackets for fastening the hydraulic kit on the side of the unit in order to ensure stability during transport if the valves are already installed.

Unit	Valve type	Connection	Kvs straight		Kvs by-pass	
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 pipes)	3-way	3/4" M	2,5		1,6	
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 pipes)	3-way	3/4" M	4		1,6	
Unit	Valve type	Connection		Heating		
FWI02AFN, FWI04AFN (4 pipes)	3-way	3/4" M	2,5	1,6	3/4" M	2,5
FWI06AFN, FWI08AFN (4 pipes)	3-way	3/4" M	4	1,6	3/4" M	2,5
Unit	Valve type	Connection		KVS		
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 pipes)	2-way	3/4" M		2,8		
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 pipes)	2-way	3/4" M		4		
Unit	Valve type	Connection		Heating		
FWI02AFN, FWI04AFN (4 pipes)	2-way	3/4" M	2,8	3/4" M	2,8	
FWI06AFN, FWI08AFN (4 pipes)	2-way	3/4" M	4	3/4" M	2,8	

8.2 PRESSURE-INDEPENDENT MOTOR-DRIVEN 2-WAY VALVE KIT

⚠ WARNING: The installation of a valve kit on the fan coil unit is mandatory FWI-A.

The pressure-independent 2-way valve kit consists of:

- 2-way valve with maximum operating pressure of 16 bar.
- Electrothermal actuator with 230V or 24V power supply, ON/OFF (or modulating) function, total opening time 3 minutes.

Unit	Valve type	Connection	Δp min [kPa]
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 pipes)	2-way	3/4" M	32
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 pipes)	2-way	1 1/4" M	20
Unit	Valve type	Connection	
FWI02AFN, FWI04AFN (4 pipes)	2-way	3/4" M	16
FWI06AFN, FWI08AFN (4 pipes)	2-way	1 1/4" M	20
Unit	Valve type	Connection	Δp min [kPa]
FWI02AFN, FWI04AFN (4 pipes)	2-way	3/4" M	16
FWI06AFN, FWI08AFN (4 pipes)	2-way	1" M	16

8.3 AUXILIARY WATER DRIP TRAY FOR COLLECTING CONDENSATE FROM THE CONTROL VALVES

The auxiliary water drip tray is supplied with the base unit together with two fastening screws.

Its function is to collect the condensate generated by the control valves and to convey it inside the main condensate drip tray of the unit. (Fig.15 , Fig.16)

☞ NOTE: for units FWI-A 02-03-04 it is necessary to install the 3-way valves inclined so as to comply with the space constraint regarding the height of the base unit.

The valve kits are shown in the figures from page: p. 112. Pressure drops of the valve/hydraulic kit assembly are calculated using the following formula:

$$\Delta P_w = (Q_w / K_v)^2$$


Where:

ΔP_w pressure drop in bar

Q_w water flow rate in m³/h


K_v water flow rate coefficient of the valve obtained from the table

» Fig.15

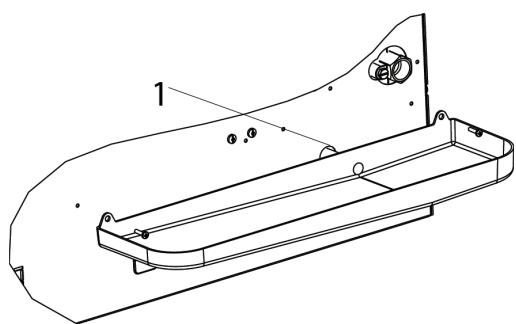

1 Condensate discharge

» Fig.16

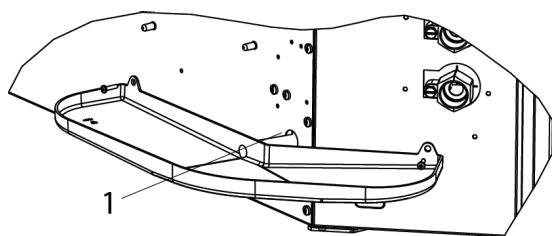

1 Condensate discharge

⚠ WARNING: The installation of the auxiliary water drip tray is mandatory.


8.4 CONNECTION FOR INTAKE OF FRESH AIR TO BE TREATED

The units are equipped with 3 fresh air inlets, positioned in the corners. This air mixes with the air drawn in from the indoor environment and is then treated by the heat exchanger. (Fig.17 - Fig.18)


- The SPFAI1A (FWI-A 02-03-04) and SPFAI2A (FWI-A 06-07-08) accessory is available: a fitting for Ø100 pipe to be connected to the inlets located on the unit.
- It is necessary to filter the fresh air before introducing it in the unit, making sure that its temperature is not too low.
- To avoid operating and noise-related problems, the fresh air flow rate is limited to 20% of the unit's air flow at average speed, with a maximum of 110 m³/h for each intake.

⚠ WARNING: It is necessary to prevent the intake of dust and impurities that could foul the unit's exchanger.

» Fig. 17 FWI-A 02-03-04

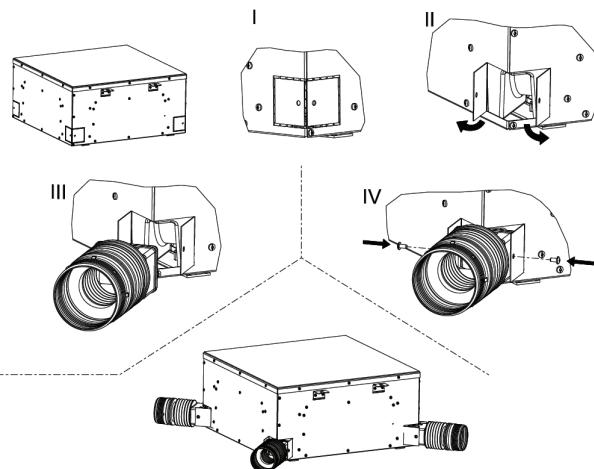

» Fig.18 FWI-A 06-07-08

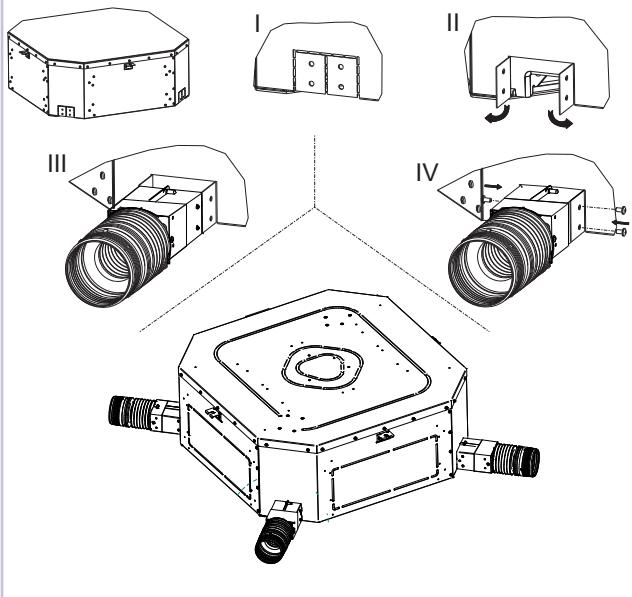

8.5 CONNECTION FOR OUTLET OF AIR IN ADJACENT ROOMS


The units are equipped with 2 rectangular air outlets for connection to separate distribution ducts.

- These outlets are located on the sides not occupied by the electrical box and water connections.
- The PPAI02A/06 accessory is available: a plenum to connect the rectangular outlets located on the unit to the round distribution ducts with diameter D:

Model	D
02-03-04	150
40-50-60	180

WARNING: The air ducts from the fan coil unit must be thermally insulated to prevent the formation of surface condensation.

» PPAI02A/06 - Air outlet

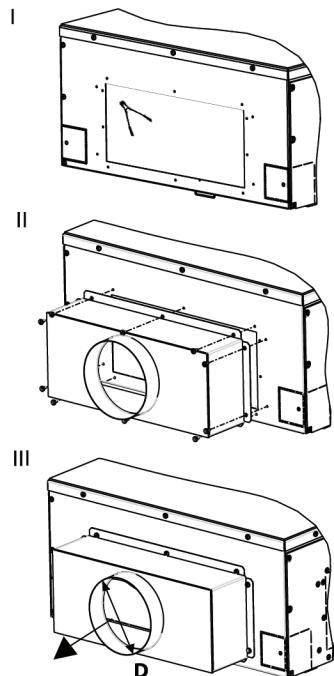

9 MAINTENANCE

For safety reasons, before carrying out any maintenance or cleaning jobs, turn off the unit by moving the fan speed selector to "OFF" and putting off the main switch 0 (OFF).

Any work must be carried out by personnel qualified and authorised to work on this type of unit.

DANGER! Due caution must be taken while carrying out maintenance: some metal parts may cause injuries; wear protective gloves.

The material must undergo maintenance in order to retain its characteristics over time. Lack of maintenance may have the effect of voiding the product warranty. The operations consist of cleaning the air filter, the internal and external exchangers, the cabinet, and cleaning and protecting the condensate drip trays. Odour treatment and disinfection of the surfaces and spaces also contribute to the healthiness of the air breathed by users.

Whenever starting up the unit after it has not been used for a long time, check that there is no air in the heat exchanger.

Before the period of operation in the cooling mode, check that condensate is properly drained.

Adequate periodic maintenance will ensure save both energy and cost savings.

the power supply.

2. Remove the screws (1) securing the retainers (2) on each side.
3. To open the grille (3), push on the two retainers (2) in the direction of the arrow.
4. Open the grille (3) downwards.
5. Remove the filter (4) from the grille.
6. Use a vacuum cleaner to remove dust. If dust is glued to the filter, remove it with clean or soapy water, rinse the filter with clean water and dry it.
7. Put the filter back into its place in the grille, close the grille, moving the two retainers outwards, then put the screws securing the retainers back in place.

It is recommended to replace the air filter once a year, using an original replacement filter; the indoor unit model can be found on the identification plate located on the tank inside the unit, behind the air filter.


9.1 CLEANING THE AIR FILTER GRILLE FPAN

Clean the air filter at least once a month and in any case at the start of the period of use (before the heating and the air conditioning season).

For filter cleaning, proceed as follows (Fig.21):

1. Before performing any work on the unit, disconnect it from

» Fig.21

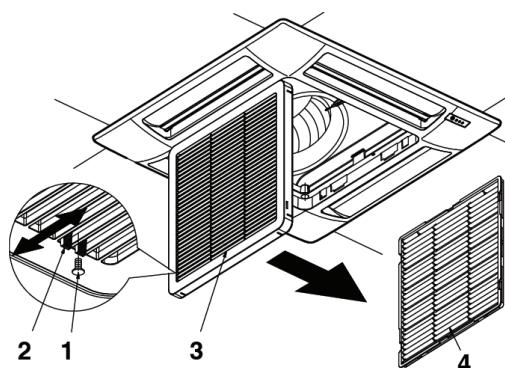


9.2 CLEANING THE AIR INTAKE GRILLE FPAN

The grille can be removed for cleaning. (Fig.22)

- After opening the grille (5), detach the safety cable (6) of the control panel (7) (remember to attach it again after maintenance and cleaning).
- Lift the grille and pull it towards you to release the two hinges
- Clean the grille gently using a soft sponge, then dry well. A neutral detergent can be used to remove difficult residues. Rinse well with water, then dry.
- Never use harsh chemical solvents.
- Do not use excessively hot water to clean the unit.

» Fig.22

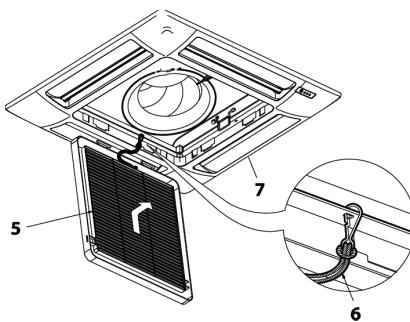

9.3 CLEANING THE AIR FILTER FCND02A GRILLE

Clean the air filter at least once a month and in any case at the start of the period of use (before the heating and the air conditioning season).

For filter cleaning, proceed as follows (Fig.23):


1. Before performing any work on the unit, disconnect it from the power supply.
2. Remove the magnet covering panel (1) pull down.
3. Remove one of the two safety cables (2) to have free access to the filter.
4. Remove the blocking screws (3) in two of the four brackets (4) on one of the two sides.
5. Remove the air filter (5) pulling out it.
6. Use a vacuum cleaner to remove dust. If dust is glued to the

filter, remove it with clean or soapy water, rinse the filter with clean water and dry it.

7. Put the grille (5) back in place and tighten the brackets again (4).

It is recommended to replace the air filter once a year, using an original replacement filter; the indoor unit model can be found on the identification plate located on the tank inside the unit, behind the air filter.

» Fig.23

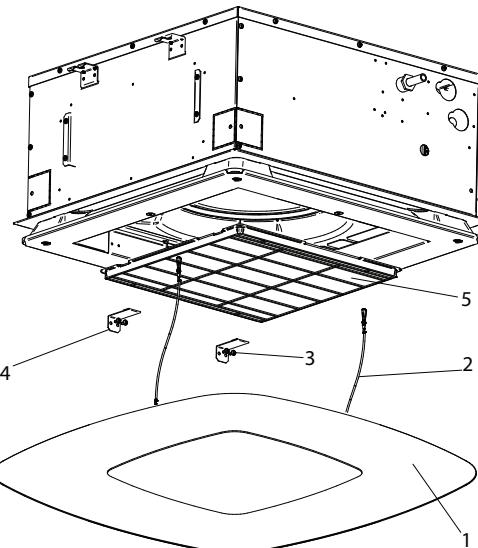

9.4 CLEANING OF FCND02A GRILL COVER PANEL

— Use a soft and dry cloth.

- Never pour liquids onto the unit, as this could cause electrical discharges and damage the internal components.
- Never use harsh chemical solvents.

⚠ WARNING: NEVER USE ABRASIVE TOOLS of any kind. Failure to follow this instruction may result in irreversible damage to the surface of the graphics.

9.5 ELECTRIC CONTROL BOARD

Once a year, check that the electrical wires are properly tightened on their terminal blocks.

9.6 ADDITIONAL MAINTENANCE

Inspecting, cleaning, or replacing internal components requires the removal of the main condensate tank.

Tank removal (Fig.24 and Fig.25) :


- Remove the air intake grille (for standard grille); Remove the DIBOND cover panel pull down it and separate from the unit (for FCND02A grille).
- Empty the condensate remaining in the tank into a bucket by means of a pump through the condensate drain opening of the auxiliary water drip tray (Fig.15 and Fig.16).
- Remove the front panel assembly (panel assembly) (1) by unscrewing the four fastening screws. Remove the support plates (2) of the tank (3) by removing the screws.
- Remove the tank, handling it with care.
- Clean the inside of the tank.

- Check that the heat exchanger is clean. If needed, use a vacuum cleaner with a rubber tip to remove dust being careful not to damage the fins.


Reinstallation of the tank:

- Put the tank (3) back in place with its supporting plates (2) and tighten the fastening screws.
- Put the front panel (1) back in place using the two tank plate clips to keep it suspended on the unit.
- Tighten the fastening screws.
- Put the grille back in place together with the air filter.
- Hook the grille's safety cable to the appropriate supports.
- Close the grille and put back the retainers fastening screws (for standard grille), Put back the cover panel in original position. (for FCND02A grille).

» Fig.24

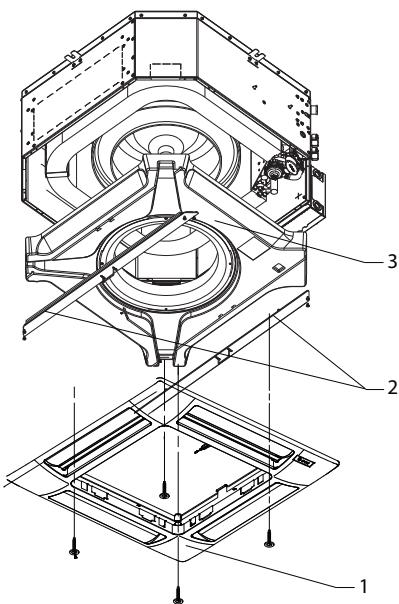

» Fig.25

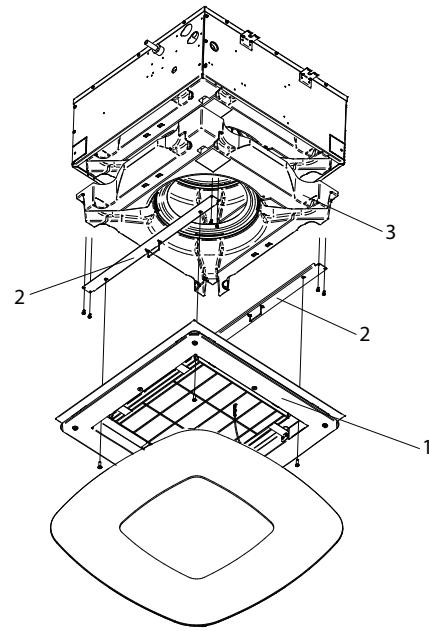

9.7 ABNORMAL WATER LEVEL

In case of abnormal backflow of water into the condensate tank (due to a faulty pump, a dirty tank, a plugged drain pipe, etc.), a safety contact (float switch) closes the control valves.

10 TROUBLESHOOTING

If the unit is not working properly, before calling a service engineer carry out the checks indicated in the table below.

If the problem cannot be solved, contact your dealer or the nearest service centre.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The unit fails to work	No power supply	Restore the power supply
	The automatic safety cutout has tripped	Call a service centre for assistance
	The on/off switch is on	Start the unit by moving the switch to I
The unit provides insufficient cooling or heating	The air filter is dirty or clogged	Clean the air filter
	The heat exchanger is dirty	Call the installer for assistance
	An obstacle is obstructing the air intake or outlet	Remove the obstacle
	Air is trapped inside the heat exchanger	Call the installer for assistance
	There are open windows and/or doors	Close windows and/or doors
The unit "leaks" water	The minimum speed has been selected	Select medium or maximum speed
	The unit has not been installed with the correct inclination	Call the installer for assistance
	The drainage outlet is clogged	Call the installer for assistance
	The pump is blocked	Call the installer for assistance

11 RATED TECHNICAL DATA

» Rated technical data FWI-A - 2 pipes

FWI-A			02				03				04			
			min	med	max		min	med	max		min	med	max	
Speed			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Control voltage	(E)	V	2,00	3,50	4,50	6,00	2,00	4,00	5,50	8,00	2,00	4,00	6,50	10,0
Total cooling capacity	(1)(E)	kW	1,33	1,93	2,24	2,63	1,49	2,68	3,40	4,39	1,54	2,76	3,95	5,23
Sensible cooling capacity	(1)(E)	kW	0,99	1,51	1,81	2,20	1,03	1,94	2,54	3,41	1,05	1,98	2,96	4,11
FCEER class	(E)						A							
Water flow	(1)	l/h	229	331	385	452	256	460	584	754	264	473	678	898
Water pressure drop	(1)(E)	kPa	2	4	5	7	3	10	15	23	3	9	18	29
Heating capacity	(2)(E)	kW	1,49	2,27	2,70	3,25	1,42	2,69	3,48	4,58	1,47	2,77	4,09	5,55
FCCOP class	(E)						B					B		
Water flow	(2)	l/h	258	395	470	565	248	468	605	797	255	481	711	965
Water pressure drop	(2)(E)	kPa	2	5	6	9	3	8	13	21	3	8	16	27
Rated air flow		m³/h	212	397	454	583	187	397	551	796	190	397	650	980
Power input	(E)	W	7	7	10	18	7	9	15	37	7	9	22	67
Total sound power level	(3)(E)	dB(A)	28	35	40	48	28	37	44	54	29	38	49	61
Water content - standard coil		dm³	1,14				1,63				1,63			
Cross-section area of power cables	(4)	mm²	1,00				1,00				1,00			
Power supply cable type			N07V-K											
Safety fuse F		A	2				2				2			
Fuses type			gG											

FWI-A			06				07				08			
			min	med	max		min	med	max		min	med	max	
Speed			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Control voltage	(E)	V	2,00	3,00	5,00	10,0	2,00	3,00	5,00	8,00	2,00	4,00	6,50	10,0
Total cooling capacity	(1)(E)	kW	4,80	5,36	6,39	8,27	5,17	5,92	7,26	9,01	5,26	6,70	8,37	10,5
Sensible cooling capacity	(1)(E)	kW	3,80	3,92	4,75	6,35	3,66	4,24	5,31	6,78	3,69	4,80	6,15	7,97
FCEER class	(E)		A				A				B			
Water flow	(1)	l/h	833	921	1097	1420	888	1015	1245	1545	902	1150	1436	1805
Water pressure drop	(1)(E)	kPa	12	16	21	34	10	13	18	27	10	15	22	33
Heating capacity	(2)(E)	kW	5,50	6,00	7,30	9,74	5,43	6,33	7,99	10,2	5,48	7,23	9,35	12,2
FCCOP class	(E)		A				B				B			
Water flow	(2)	l/h	953	1043	1269	1692	944	1100	1390	1779	952	1257	1625	2116
Water pressure drop	(2)(E)	kPa	3	16	23	38	9	12	19	29	9	15	23	36
Rated air flow		m³/h	843	978	1276	1916	724	864	1143	1554	710	976	1321	1831
Power input	(E)	W	14	18	36	150	14	18	36	93	14	25	60	150
Total sound power level	(3)(E)	dB(A)	35	39	45	57	35	39	48	53	36	43	50	58
Water content - standard coil		dm³	2,30				3,34				3,34			
Cross-section area of power cables	(4)	mm²	1,00				1,00				1,00			
Power supply cable type			N07V-K											
Safety fuse F		A	2				2				2			
Fuses type			gG											

(1) Water temperature 7°C / 12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity) according to EN1397:2021

(2) Water temperature 45°C / 40°C, air temperature 20°C

(3) Sound power measured according to standards ISO 3741 and ISO 3742

(4) The shown section is to be considered as the minimum recommended section. The cables must be chosen in compliance with CEI - UNEL 35024/1. standard.

(E) EUROVENT certified data

Power supply 230-1-50 (V-ph-Hz)

» Rated technical data FWI-A 4 pipes

FWI-A			02			04			06			08		
				min	med	max		min	med	max		min	med	max
Speed			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Control voltage		V	2,00	3,50	4,50	6,00	2,00	4,00	6,50	10,0	2,00	3,00	5,00	10,0
Total cooling capacity DF 1R	(1)(E)	kW	1,24	1,85	2,18	2,60	1,55	2,62	3,53	4,41	4,61	5,34	6,61	9,07
Sensible cooling capacity DF 1R	(1)(E)	kW	0,92	1,46	1,79	2,23	1,24	2,10	2,74	3,58	3,34	3,94	5,03	7,29
FCEER class DF	(E)		A			A			A			B		
Water flow DF 1R		l/h	213	317	374	447	267	451	607	759	792	917	1135	1555
Water pressure drop DF 1R	(E)	kPa	2	4	6	8	5	7	12	25	12	15	22	37
Heating capacity DF 1R	(2)(E)	kW	2,03	2,90	3,34	3,86	2,35	3,73	4,38	5,51	7,01	7,96	9,53	12,3
FCCOP class DF 1R	(E)		A			B			A			B		
Water flow DF 1R	(2)	l/h	178	254	292	338	202	321	377	474	613	697	834	1078
Water pressure drop DF 1R	(2)(E)	kPa	3	6	8	11	3	4	8	11	11	14	19	30
Rated air flow DF 1R		m³/h	199	356	460	610	195	395	643	982	687	841	1137	1823
Power input DF 1R	(E)	W	7	7	10	18	7	9	22	67	14	18	36	150
Total sound power level DF 1R	(3)(E)	dB(A)	28	35	40	48	29	38	49	61	35	39	45	57
Water content - additional coil DF 1R		dm³	0,49			0,49			1,04			1,04		
Cross-section area of power cables	(4)	mm²	1,00			1,00			1,00			1,00		
Power supply cable type			N07V-K											
Safety fuse F		A	2			2			2			2		
Fuses type			gG											

(1) Water temperature 7°C / 12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity) according to EN1397:2021

(2) Water temperature 65°C / 55°C, air temperature 20°C

(3) Sound power measured according to standards ISO 3741 and ISO 3742

(4) The shown section is to be considered as the minimum recommended section. The cables must be chosen in compliance with CEI - UNEL 35024/1. standard.

(E) EUROVENT certified data

Power supply 230-1-50 (V-ph-Hz)

FWI-A		FWI-A 02-03-04			FWI-A 06-07-08		
CONDENSATE DRAINAGE PUMP							
Power supply		V - ph - Hz			230 - 1 - 50		
Rated current		l/h			24		
Lifting height above the unit		mm			900		
Power input		kW			0,011		
INTAKE OF FRESH AIR TO BE TREATED							
Number of intakes		nr			3		
Connection dimensions		mm			Ø 100		
OUTLET OF AIR IN ADJACENT ROOMS							
Number of intakes		nr			2		
Connection dimensions		mm			Ø 150		
INTRODUCTION OF FRESH AIR DIRECTLY INTO THE ROOM							
Number of intakes		nr			2		
Connection dimensions		mm			Ø 150		
					Ø 180		

12 ELECTRICAL WIRING DIAGRAM LEGEND

Make the electrical connections with the power supply disconnected, in accordance with current safety regulations.
Check that the mains electricity supply is compatible with the voltage shown on the unit rating plate.

The electrical connections indicated must be made by the installer

- **IL:** Circuit breaker (not supplied)
- **F:** Safety 2A fuse (not supplied)
- **CN:** Fast on/screw terminal board
- **EMC FILTER:** EMI/RFI noise filter
 - **BN (L2):** Brown = phase filter IN
 - **BU (N4):** Blue filter IN neutral
 - **BK (U1):** Black = filter OUT phase
 - **BU (U3):** Blue = filter OUT neutral
- **MV:** Fan motor
- **INVERTER:** Inverter fan motor
- **BN:** Brown = inverter motor phase
- **BU:** Blue = motor power supply neutral
- **red:** Red = control signal 0-10 Vdc
- **black:** Black = GND control signal
- **MP:** Condensate drainage pump
- **FLOAT SWITCH:** Float
- **BN:** Brown = pump power supply phase
- **BU:** Blue = pump power supply neutral
- **BK:** Black = float switch alarm signal
- **GY:** Grey = common float alarm
- **VC ON/OFF:** ON/OFF cold/hot water valve (2 pipes system) (accessory); ON/OFF cold water valve (4 pipes system) (accessory)
- **VH ON/OFF:** hot water valve (4 pipes system) (accessory)
 - **BN:** Brown = valves power supply phase
 - **BU:** Blue = neutral valve power supply
- **SAI:** Pre-installed internal air temperature probe
- **SAE:** Remote air temperature probe
- **SW:** Water temperature sensor
- **SWH:** Hot water temperature probe additional coil (4-pipe units). Available only with SW
- **SUI:** Pre-installed internal air relative humidity probe
- **SUE:** Remote air relative humidity probe

12.1 ADDITIONAL CONNECTION FOR FWECSA

 **NOTE** in case of wrong communication with display, connect communication BUS display FWECSAP ->Display to clamp  on FWECSAP (refer to FWECSAP technical manual).

- **T1:** Transformer 230Vac/24Vac (not supplied)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** modulating cold/hot water (2 pipes system); modulating cold water valve (4 pipes system)
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** modulating cold water valve (4 pipes system)
 - **RD:** Red = + 24Vac valves power supply
 - **BK:** Black = 0V valve power supply / control signal GND
 - **grey:** Grey = 0-10 Vdc valve control signal

TABLE DES MATIÈRES

1 AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION p. 41	9.4 NETTOYAGE DU PANNEAU DU FILTRE À AIR GRILLE FCND02A	p. 54
2 UTILISATION PREVUE p. 41	9.5 TABLEAU ÉLECTRIQUE	p. 54
LIEU D'INSTALLATION	p. 41	9.6 ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRE	p. 54
LIMITES DE FONCTIONNEMENT	p. 42	9.7 NIVEAU D'EAU ANORMAL	p. 55
3 DESCRIPTION DE L'UNITÉ p. 42	10 RECHERCHE DES CAUSES D'ANOMALIE	p. 55
VERSIONS DISPONIBLES	p. 42	11 DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES	p. 56
Accessoires fournis avec l'unité.....	p. 42	12 LÉGENDES SCHÉMAS ÉLECTRIQUES	p. 58
COMPOSANTS PRINCIPAUX.....	p. 43	12.1 CONNEXIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CONTRÔLE FWECSA.....	p. 58
Structure	p. 43		
Filtre à air	p. 43		
Batterie d'échange thermique	p. 43		
Groupe moto-ventilateur.....	p. 43		
Système de récupération des condensats	p. 43		
Système d'évacuation des condensats.....	p. 43		
Grille FPAN	p. 43		
Grille FCND02A	p. 43		
Accessoires	p. 43		
4 DONNÉES DIMENSIONNELLES p. 44	13 FIGURES	p. 98
5 INSTALLATION p. 44		
AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION.....	p. 44		
Branchements électriques	p. 45		
Tableaux de commande dédiée	p. 45		
Raccordements hydrauliques	p. 45		
Raccordements d'écoulement des condensats	p. 46		
MONTAGE UNITÉS À L'AIDE DES SCHÉMAS			
DIMENSIONNELS	p. 46		
Montage panneau frontal/grille FPAN	p. 48		
Montage panneau frontal/grille FCND02A	p. 49		
6 VÉRIFICATION FONCTIONNELLE p. 50		
6.1 CONTRÔLES PRÉALABLES	p. 50		
6.2 METTRE L'UNITÉ SOUS TENSION.....	p. 50		
6.3 REMPLIR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE.....	p. 50		
6.4 RÉGLAGE DU FLUX D'AIR	p. 50		
7 UTILISATION p. 50		
8 ACCESSOIRES p. 51		
8.1 KIT VANNES À 2 OU 3 VOIES MOTORISÉES	p. 51		
8.2 KIT VANNE À 2 VOIES PRESSION INDÉPENDANT MOTORISÉE	p. 51		
8.3 BAC AUXILIAIRE DE COLLECTE DES CONDENSATS PROVENANT DES VANNES DE RÉGLAGE	p. 51		
8.4 RACCORDEMENT D'ARRIVÉE D'AIR PRIMAIRE À TRAITER	p. 52		
8.5 RACCORDEMENT DE REFOULEMENT D'AIR DANS DES PIÈCES ATTENANTES	p. 52		
9 ENTRETIEN p. 53		
9.1 NETTOYAGE DU FILTRE À AIR GRILLE FPAN	p. 53		
9.2 NETTOYAGE GRILLE D'ASPIRATION FPAN	p. 54		
9.3 NETTOYAGE DU FILTRE À AIR GRILLE FCND02A	p. 54		

1 AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

TRADUCTIONS DE INSTRUCTIONS D'ORIGINE

Lire attentivement le présent manuel.

L'installation et les interventions d'entretien doivent être confiées à des techniciens qualifiés pour ce type d'appareil, conformément aux réglementations en vigueur.

Lors de la réception de l'unité, contrôler son état et vérifier qu'elle n'a pas subi de dommages durant le transport.

Pour l'installation et l'utilisation d'éventuels accessoires faire référence aux fiches techniques correspondantes.

Ce manuel peut subir des modifications à tout moment et sans préavis, aux fins de amélioration le produit.

Déterminer le modèle de ventilo-convecteur à cassette FWI-A à partir des indications figurant sur l'emballage.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ



Lire attentivement le présent manuel



Attention



Utiliser les équipements de protection individuelle

UTILISER DES EPI APPROPRIÉS (GANTS ET LUNETTES DE PROTECTION)



ATTENTION: les produits électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères. NE PAS tenter d'éliminer le système par soi-même : l'élimination du système doit être confiée à un installateur agréé et doit être effectuée dans le respect de la législation applicable. Les unités doivent être traitées sur un site spécialisé dans la réutilisation, le recyclage et la récupération. La bonne élimination du produit contribue à prévenir les effets dommageables sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contacter l'installateur ou les autorités locales compétentes.

DANGER: L'appareil peut être utilisé par des enfants d'âge non inférieur à 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, voire ne possédant pas les connaissances ou l'expérience nécessaires, à condition que ce soit sous la supervision d'une personne responsable ou après leur avoir communiqué les instructions pour une utilisation de l'appareil gage de sécurité et les informations nécessaires à la compréhension des dangers auxquels l'appareil expose. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incomptant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ATTENTION: Avant de procéder à toute intervention sur l'unité, s'assurer que l'alimentation électrique a bien été coupée.

ATTENTION: l'installation et la mise en service de l'unité doivent être confiées à un personnel compétent et effectuées conformément aux standards techniques applicables et aux normes en vigueur.

2 UTILISATION PRÉVUE

Ce manuel peut subir des modifications à tout moment et sans préavis, aux fins de amélioration le produit.

DAIKIN décline toute responsabilité dans les cas suivants: l'appareil a été installé par des techniciens non qualifiés; il a été utilisé de manière impropre ou dans des conditions non admises; il n'a pas été soumis aux opérations d'entretien figurant dans le présent manuel; n'ont pas été utilisées des pièces de rechange d'origine.

Appareils conçus pour la climatisation de l'air ambiant et destinés à être utilisés pour des applications de confort civil.

LIEU D'INSTALLATION

Pour le choix du lieu d'installation observer les limitations suivantes:

- installez l'appareil uniquement à l'intérieur
- ne pas installer l'unité dans un espace exposé à une atmosphère inflammable, alcaline, acide, grasse, très humide ou exposée à des projections d'eau (laverie/buanderie par exemple). Les composants seraient immédiatement endommagés.
- choisir la position la plus centrale dans la pièce
- ne pas installer l'unité à un endroit où sont présents des appareillages qui produisent une chaleur excessive
- s'assurer qu'à l'endroit choisi aucun élément n'entrave le fonctionnement de l'installation ni son entretien (poutres, hauteur insuffisante du faux plafond, panneaux du faux plafond non démontables,

impossibilité d'accès pour l'entretien, etc.).

- il incombe au client de prévoir un accès en conditions de sécurité à l'unité de base, sur les côtés où sont présents le boîtier électrique et les raccords hydrauliques, pour garantir la bonne mise en œuvre des opérations d'entretien courant et exceptionnel. En cas d'installation dans un faux plafond modulaire, il est nécessaire de prévoir l'accès à hauteur des panneaux indiqués sur les figures Installation FWI-A 02-03-04 et Installation FWI-A 06-07-08.
- l'espace minimum d'installation entre le plafond et le faux plafond est de :


Modèle	Distance [mm]
FWI-A 02-03-04	310
FWI-A 06-07-08	360

— les dimensions maximales de l'ouverture à réaliser dans le faux plafond pour loger le ventilo-convecteur sont les suivantes :


Modèle	Dimensions MAX [mm]
FWI-A 02-03-04	690x690
FWI-A 06-07-08	820x820

- ne jamais utiliser ni conserver de l'essence ou autres liquides inflammables près de l'unité. Très dangereux.
- ne pas installer sous l'unité des appareils électriques non protégés par un degré de protection IPX1 (protection contre les chutes d'eau

- verticales).
- le fabricant décline toute responsabilité dans le cas où les normes de sécurité et les normes de prévention des accidents ne seraient pas respectées.
- Note : la diffusion de l'air est moindre si la hauteur de la pièce est supérieure à 3 mètres.

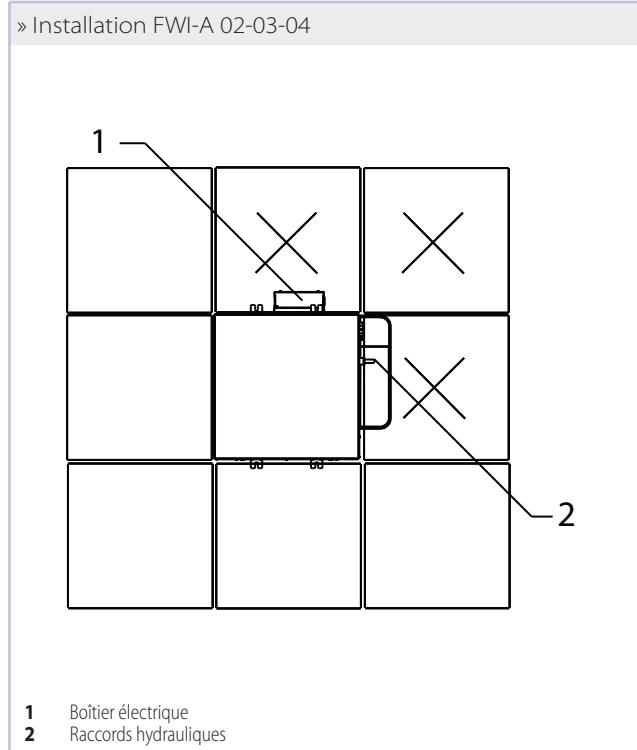

» Installation FWI-A 06-07-08

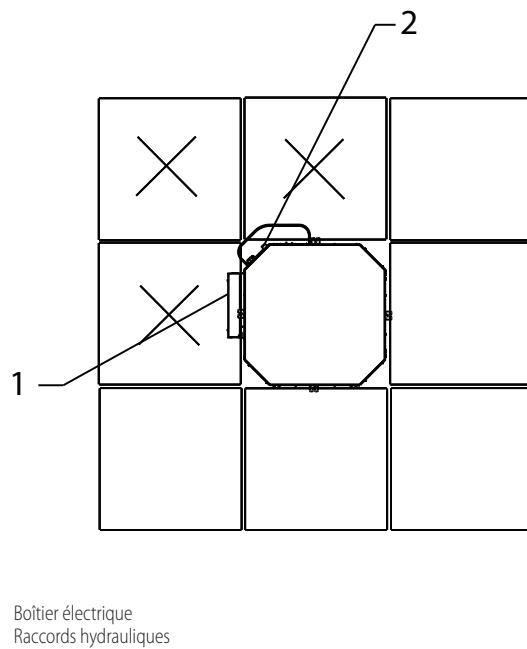

LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Fluide caloporteur: **eau**
 Température eau: **5 °C ÷ 80 °C**
 Température air: **5 °C ÷ 43 °C**
 Tension de alimentation: **230 V - 50 Hz**
 Pression maximum d'exercice: **10 bar**
 Limite d'humidité relative de l'air ambiant :**HR <75 % sans condensation**

3 DESCRIPTION DE L'UNITÉ

Confort, silence et efficacité en parfaite harmonie !

La nouvelle série de cassettes hydroniques FWI-A, à moteur EC à aimants permanents contrôlé par un inverter, comprend six modèles (02-03-04-06-07-08) pour installations à 2 tuyaux et quatre modèles (02-04-06-08) pour installations à 4 tuyaux.

Les caractéristiques de l'unité permettent de développer jusqu'à 5 kW en phase de refroidissement au standard des faux plafonds modulaires de 600 x 600 mm et plus de 10 kW dans la modularité de 860 x 860 mm, avec des niveaux sonores extrêmement bas lors des phases de maintien du confort ambiant.

Aux avantages connus des moteurs EC, vient s'ajouter la technologie GreenTech (sur les modèles 02-03-04) qui intègre l'inverter directement au groupe de moto-ventilation.

FWI-A exploite toute la plateforme de contrôleurs à microprocesseur FWEC3A, FWEC5A et FWEC10 qui offrent des logiques de réglage gage de haute précision en fonction de la température de l'air, de l'humidité de l'air et de la température de l'eau.

Les avantages se traduisent en une plus grande précision des conditions de confort voulues et dans leur maintien grâce à la modulation de la vitesse de ventilation sans compter qu'ils permettent de réduire les émissions sonores, lesquelles correspondent à la charge thermique effective.

Les consommations électriques sont par ailleurs réduites dans des proportions qui peuvent atteindre 75 % comparées aux moteurs CA traditionnels à vitesse fixe.

L'unité installée sous faux plafond est dotée de tous les composants, de la batterie d'échange thermique, du groupe de moto-ventilation et

du système de collecte et d'évacuation des condensats. Sa structure est prévue pour l'introduction d'air primaire dans l'espace, pour le mélanger à de l'air de recirculation et pour la distribution de l'air traité par la cassette dans des pièces/locaux attenants.

Deux types de grille de soufflage et reprise d'air different:

Grille FPAN: en ABS, disponible en RAL9003 garantissent la parfaite intégration aux panneaux des faux plafonds.

Avec facil d'accès pour les opérations de nettoyage.

L'unité peut être fournie équipée de vannes, entre autres de vannes d'équilibrage et de contrôle indépendant de la pression, dont l'utilisation réduit considérablement les temps de mise en service.

Grille FCND02A: grille design avec effet Coandă: il est en DIBOND, grâce à l'effet Coandă, l'air est expulsé parallèlement au plafond, refroidissant les murs avant de se mélanger à l'air ambiant au sol. De cette façon, le fonctionnement pendant l'été est optimisé, assurant un plus grand confort pour les occupants.

VERSIONS DISPONIBLES

FWI0*ATN - Unité à une batterie pour installations à 2 tuyaux
 FWI0*AFN - Unité à une batterie pour installations à 4 tuyaux

Accessoires fournis avec l'unité

- Bac auxiliaire de collecte des condensats ;
- Manuel d'installation et d'utilisation ;
- Brides de fixation de l'unité.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Structure

Réalisée en tôle d'acier zinguée avec revêtement interne en polyuréthane expansé et externe en floqué PES gage d'isolation thermique et acoustique. L'introduction d'air frais dans l'espace ambiant peut être assurée directement par l'unité, celle-ci étant dotée de raccords prévus pour l'introduction neutre ou mélangée. Des accessoires sont disponibles pour le raccordement aux canaux d'adduction. L'unité est dotée de systèmes qui permettent sa fixation au plafond. Les câblages électriques sont réalisés dans un boîtier facile d'accès sur le côté pour faciliter les branchements.

Filtre à air

Filtre régénérable en polypropylène en nid d'abeille, facilement démontable pour les opérations d'entretien.

Batterie d'échange thermique

En tuyau de cuivre et ailettes en aluminium à haute efficacité bloquées sur le tuyau par une expansion mécanique. Avec au moins deux rangs sur les modèles d'installations à 2 tuyaux, la batterie est disponible dans la configuration 2+1 sur les modèles pour installations à 4 tuyaux. La batterie est équipée de vannes manuelles pour la purge de l'air. Sur demande, il est possible de raccorder à la batterie des vannes de réglage et d'équilibrage du fonctionnement de l'unité.

Groupe moto-ventilateur

Moteur électrique à aimants permanents EC contrôlé par un inverter (intégré sur les modèles Greentech) directement relié à un ventilateur centrifuge à pale inversée et à profil optimisé pour garantir un fonctionnement stable à tous les régimes de rotation.

Système de récupération des condensats

Placé sous l'échangeur de chaleur, le bac principal est réalisé en polystyrène et est logé à l'intérieur de profils optimisés pour la distribution de l'air dans l'espace ambiant. La fourniture est complétée par le bac auxiliaire de collecte des condensats provenant des vannes de réglage.

Système d'évacuation des condensats

La pompe d'évacuation des condensats, avec vanne anti-retour intégrée, parvient à soulever les condensats jusqu'à 0,9 m au-dessus du point de sortie de la machine. Le fonctionnement de la pompe est

ACCESSOIRES

Panneaux de commande électroniques à microprocesseur

	FWTOUCH	Interface utilisateur à écran tactile 2,8" pour commande FWECSA
	FWECSAP	Carte de puissance pour commande FWECSA
	FWECSAC	Interface utilisateur avec moniteur pour contrôleur FWEC3A
	FWEC3A	Commande à microprocesseur avec moniteur FWEC3A
	FWHSSKA	Sonde d'humidité pour commandes FWEC3A, FWECSA
	FWTSKA	Sonde eau pour commandes FWEC3A et FWECSA

Panneaux de commande électroniques à microprocesseur

	FWEC10	Commande électronique pour le contrôle du ventilateur inverter EC et d'une ou deux vannes ON/OFF 230V
--	---------------	---

Vannes

contrôlé par un flotteur à trois niveaux d'intervention, qui l'activent et l'arrêtent pendant le fonctionnement normal. En cas de dépassement du niveau critique d'eau à l'intérieur du bac principal, un signal d'alarme ferme les vannes de réglage et coupe le flux d'eau à l'intérieur de l'échangeur.

Grill FPAN

De forme carrée, pour l'aspiration et la diffusion de l'air dans l'espace ambiant, elle est réalisée en ABS couleur RAL9003. La grille d'aspiration est ouvrante pour pouvoir accéder au filtre à air. La diffusion de l'air dans l'espace ambiant s'effectue sur les 4 côtés, lesquels sont pourvus d'une ailette orientable équipée d'une isolation thermique.



Grille FCND02A: grille design avec effet Coandă

De forme carrée avec trou d'aspiration circulaire, il est en DIBOND. La grille d'aspiration est ouvrante pour pouvoir accéder au filtre à air. La diffusion de l'air dans l'espace ambiant s'effectue par les convoyeurs sur les 4 côtés et exploite l'effet dynamique des fluides Coandă.

Grâce à l'effet Coandă, l'air est expulsé parallèlement au plafond, refroidissant les murs avant de se mélanger à l'air ambiant au sol. De cette façon, le fonctionnement pendant l'été est optimisé, assurant un plus grand confort pour les occupants.



	E2C2PIC/PRP E4C2PIC/PRP	Vannes à 2 voies (PRESSION INDÉPENDANTE), pour modèles à 1 ou 2 batteries
--	------------------------------------	---

	E2C3	Vannes à 2 voies, contacteurs ON/OFF ou MODULANTS, alimentation 230 V ou 24 V, kit hydraulique pour modèle avec 1 ou 2 batterie
--	-------------	---

Plenum, modules d'aspiration et raccords d'aspiration et de soufflage d'air et habillage

	SPFA11A/ SPFA12A	Spigot pour entrée d'air neuf mélange
	PPAI02A/06	Plenum pour la soufflage d'air

4 DONNÉES DIMENSIONNELLES

Sur les figures en page p. 100 - p. 104 , sont indiqués les données dimensionnelles de FWI-A et les positions des raccords hydrauliques.

5 INSTALLATION

ATTENTION : il est obligatoire d'installer l'accessoire vanne à 3 voies (ou 2 voies) pour éviter la circulation d'eau froide dans l'échangeur pendant les arrêts prolongés de l'unité, avec le ventilateur à l'arrêt. Installer également le bac auxiliaire de collecte des condensats, fourni avec l'unité de base, de façon à éviter l'égouttement au niveau des kits vannes.

Pour chaque unité prévoir sur le réseau d'alimentation un interrupteur (IL) avec contacts d'ouverture à une distance d'au moins 3 mm et un fusible (F) de protection adéquat.

ATTENTION : avant de procéder à toute opération, s'assurer que la tension et la fréquence de l'appareil correspondent exactement à celles du réseau.

ATTENTION : installer l'interrupteur de ligne (IL) et/ou les éventuelles commandes à distance dans une position non accessible par une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche.

ATTENTION : les filtres de réseau associés aux inverters produisent des courants de dispersion vers la terre (réduisant ainsi les émissions conduites et assurant de la sorte la conformité de l'appareil à la directive EMC). Dans certains cas, cela peut provoquer l'activation de l'interrupteur différentiel de sécurité. Il est recommandé de prévoir un interrupteur différentiel supplémentaire, à calibrage modifiable, dédié à la seule ligne d'alimentation de l'appareil.

ATTENTION : maintenir la grille de l'unité dans l'emballage d'origine jusqu'à son montage définitif.

CONSEIL : pour des raisons de confort (température homogène de l'air dans le local), il est recommandé que la température de l'eau arrivant à la batterie ne dépasse pas 55 °C.

ATTENTION : pendant l'arrêt pour l'installation, en cas de raccordement à une prise d'air neuf ou dans le cas où la température ambiante serait proche de 0 °C, les tuyaux sont exposés à un risque de gel. Prévoir l'évacuation du circuit hydraulique.

INSTALLER l'unité sans fournir de pentes; pour une purge correcte du condensat, il y a une inclinaison dans le bac de collecte des condensats dans l'unité.

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

Les ventilo-convection doivent être installés dans une position permettant de chauffer et de rafraîchir l'espace de manière homogène sur un plafond à même d'en supporter le poids. Conserver l'unité dans son emballage jusqu'au moment de son l'installation.

Pour l'installation et l'utilisation d'éventuels accessoires faire référence aux fiches techniques correspondantes.

Installer l'éventuel **panneau de commande** à distance dans une position facile d'accès, aussi bien pour faciliter l'utilisation que pour garantir une mesure fiable de la température (si prévue).


Eviter donc:

- les positions directement exposées aux rayons du soleil;
- les positions exposées aux courants directs d'air chaud ou froid;
- la présence d'obstacles empêchant une lecture exacte de la température.

Pendant le fonctionnement hivernal continu, pour éviter les problèmes

liés au réglage de l'unité, il est recommandée l'utilisation des contrôles équipées d'une sonde pour détecter la température de l'air.

NB : la sonde à eau, si présente, doit être fixée dans le logement prévu à cet effet sur le kit vannes, sur le tuyau d'ARRIVÉE.




1 Port sonde eau

— Dans le cas où serait utilisé un kit vannes différent de celui recommandé, il est nécessaire d'installer la sonde sur le tuyau en ARRIVÉE, à l'aide du manchon en cuivre rempli de pâte conductrice prévu à cet effet.

— Enfin, il est nécessaire d'isoler de manière appropriée la sonde pour être certain qu'elle relève correctement la température de l'eau.

NB : la sonde d'air et la sonde d'humidité, si présentes, doivent être fixées dans la section prévue à cet effet située dans la zone d'aspiration de l'unité de base. Le chevalet de maintien de la sonde et la vis de fixation correspondante sont fournis avec l'unité.

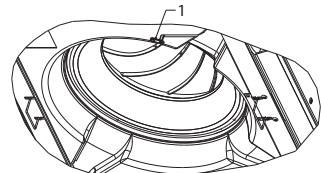

1 Chevalet fixation sonde

Effectuer les raccordements hydrauliques à l'échangeur thermique, pour la modalité chauffage et à l'écoulement des condensats, pour la modalité rafraîchissement.

AVERTISSEMENT:

En fonctionnement normal, en particulier quand le ventilateur est à la vitesse minimum et quand l'humidité relative de l'air ambiant est élevée, il est possible que de la condensation se forme sur le refoulement d'air et sur certaines parties de la structure externe de l'appareil.

En fonctionnement normal, en particulier quand le ventilateur est à la vitesse minimum et quand l'humidité relative de l'air ambiant est élevée, il est possible que de la condensation se forme sur le refoulement d'air et sur certaines parties de la structure externe de l'appareil. Pour prévenir de tels phénomènes, en respectant dans tous les cas les limites de fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire de limiter la température de l'eau en entrée présente dans l'échangeur. En particulier, il est nécessaire que l'écart entre la température de rosée de l'air (T_{A,D_p}) et la température de l'eau en entrée (T_W) NE SOIT PAS supérieure à 14°C, conformément au rapport suivant: $TW > TA, DP - 14^{\circ}C$

Example: si la température de l'air ambiant est de 25°C avec 75% d'humidité relative, la température de rosée est d'environ 20°C et,

conséquemment, la température de l'eau en entrée dans la batterie doit être supérieure à :

- Exemple : si la température de l'air ambiant est de 25°C avec 75% d'humidité relative, la température de rosée est d'environ 20°C et, conséquemment, la température moyenne de l'eau dans la batterie doit être supérieure à $20 - 14 = 6^\circ\text{C}$ afin de prévenir la formation de condensation sur les ventilo-convection dotés de vanne.

		Unités terminales avec vanne						
		Température bulle sec [°C]						
		21	23	25	27	29	31	33
Humidité relative %	40	5	5	5	5	5	5	5
	50	5	5	5	5	5	6	8
	60	5	5	5	5	7	9	11
	70	5	5	6	8	9	11	13
	80	5	6	8	10	12	14	16
	90	6	8	10	12	14	16	18

Dans le cas où les vannes ne seraient pas installées, la formation de condensation peut s'avérer importante, en particulier pendant les arrêts prolongés de l'unité.

En cas d'arrêt pendant l'hiver, évacuer l'eau de l'installation pour prévenir les dommages que provoquerait la formation de glace. En cas d'utilisation d'un antigel, veiller à contrôler le point de congélation en faisant référence au tableau suivant.

% en poids de glycol	Température de congélation (°C)	Variation de la puissance rendue	Variation de la perte de charge
0	0	1,00	1,00
10	-4	0,97	1,05
20	-10	0,92	1,10
30	-16	0,87	1,15
40	-24	0,82	1,20

Branchements électriques

Effectuer les branchements électriques en l'absence de tension, conformément aux normes de sécurité en vigueur, en veillant à respecter scrupuleusement le schéma et les légendes correspondantes.

S'assurer que la tension du secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les branchements électriques hachés doivent être effectués par l'installateur.

Pour chaque ventilo-convector prévoir sur le réseau d'alimentation un interrupteur (IL) avec contacts d'ouverture à une distance d'au moins 3 mm et un fusible (F) de protection adéquat.

Pour le branchement électrique des commandes, suivre les schémas des figures de : p. 105.


ATTENTION : l'alimentation électrique du dispositif pompe - flotteur ne doit jamais être coupée.

Tableaux de commande dédiée (FWEC19 - FWCSA - FWEC3A)


Les commandes sont conçues selon une logique qui permet de régler une vitesse préétablie indiquée sur la figure par le signal analogique 3, 6 et 8 V ou une modulation automatique de la vitesse pour exploiter pleinement les avantages du moteur EC.

La logique automatique régule le signal analogique du moteur entre 2 et 10 V, en fonction de l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour accélérer les phases de mise à régime, puis assure une stabilisation sur une vitesse de maintien minimale.

» Rafraîchissement

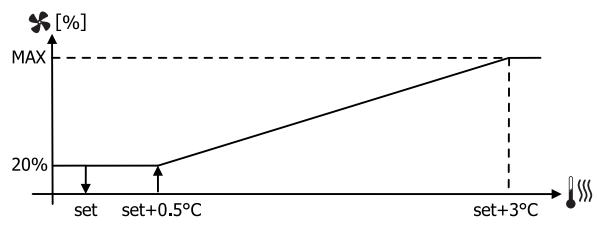

» Chauffage

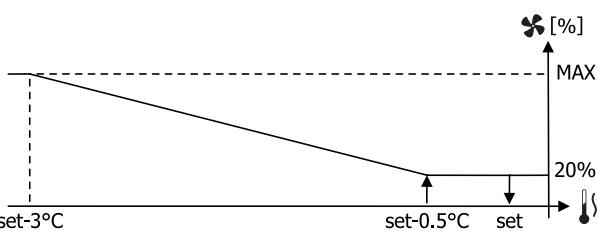


Raccordements hydrauliques

Unité	Raccordement échangeur
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubes)	1/2" gas F
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubes)	3/4" gas F
Rafraîchissement	Chauffage
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubes)	1/2" gas F
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubes)	3/4" gas F

Pour optimiser les performances, il est recommandé d'effectuer les raccordements sur l'échangeur :

- Refoulement installation : raccordement en bas.
- Retour installation : raccordement en haut.

ATTENTION : Pendant les opérations de raccordement, maintenir fixes les raccords hydrauliques de l'unité à l'aide d'une clé hexagonale et veiller à ce qu'ils ne tournent pas pour éviter la torsion des tuyaux à l'intérieur de l'unité.



- Isoler soigneusement les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau ainsi que les dispositifs installés sur le circuit (vannes d'arrêt, etc.). Utiliser un matériau adapté aux conditions d'utilisation et à la température

de l'eau.

- Effectuer la purge de l'air de l'échangeur en utilisant les vannes de purge situées à côté des raccords hydrauliques de la batterie. Selon les types d'installation, le montage de vannes de purge supplémentaires sur le réseau hydraulique pourrait s'avérer nécessaire.


Raccordement d'écoulement des condensats

Raccorder un tuyau en PVC rigide à l'extrémité du tuyau flexible et le fixer à l'aide d'un collier


Isoler correctement le tuyau à l'aide de mousse de polyéthylène.

- Attention au risque gel en hiver dans les faux plafonds.
- Si nécessaire, il est possible de faire remonter la canalisation des condensats juste après la sortie de l'unité. Hauteur maximum : 900 mm (FIGURE 1).
- S'assurer que la canalisation d'évacuation est légèrement inclinée dans le sens de l'évacuation et qu'elle ne forme pas un siphon (FIGURE 1).
- La canalisation doit être soutenue à l'aide de quelques supports (FIGURE 2).
- Veiller à ne pas installer une évacuation d'air (FIGURE 3) dans une mauvaise position.


» Fig.1

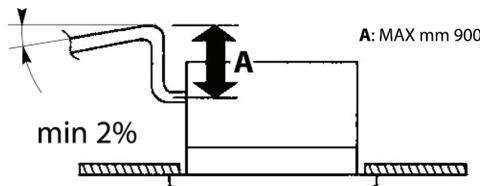

» Fig.2

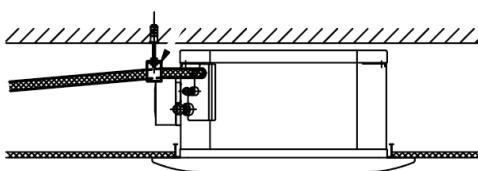

» Fig.3

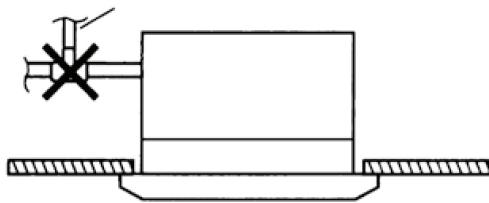

MONTAGE UNITÉS À L'AIDE DES SCHÉMAS DIMENSIONNELS

- Utiliser les schémas dimensionnels pour établir la position des tiges de suspension (Fig.4 FWI-A02-03-04) (Fig.5 FWI-A06-07-08)
- Mettre en place les tiges de suspension (non fournies).
- Fixer les brides fournies à cet effet (Fig.6) sur les tiges de suspension (Fig.7). La longueur des tiges de suspension dépend de la distance entre le faux plafond et le plafond.
- Il est nécessaire que la distance C (Fig.7) soit :


Modèle	C - Distance entre le support et le faux plafond
FWI-A 02-03-04	270
FWI-A 06-07-08	312

- Faire attention au surplus de longueur B de la tige de suspension (Fig.7) : elle pourrait interférer avec le boîtier électrique de l'unité.
- Positionner le ventilo-convector dans le faux plafond, en orientant le côté des raccords hydrauliques dans la position la mieux appropriée, en utilisant les crochets présents sur les brides qui permettent une installation temporaire rapide.
- Fixer ensuite l'appareil aux barres filetées à l'aide des vis fournies à cet effet et s'assurer qu'il est à l'horizontale (Fig.8)
- Réglér la distance entre l'unité et le faux plafond D (Fig.9 FWI-A02-03-04 et Fig.10 FWI-A06-07-08) en utilisant les écrous des tiges de suspension:


Modèle	D - Distance de l'unité au plafond suspendu
FWI-A 02-03-04	23
FWI-A 06-07-08	48

- S'assurer que l'unité ne touche pas le plafond : un contact la rendrait bruyante.
- Isolez les brides (Fig.6) fixés sur l'unité avec l'isolation fournie.


» Fig.4 FWI-A 02-03-04

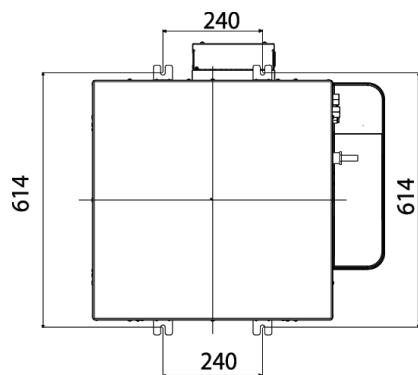

» Fig.7

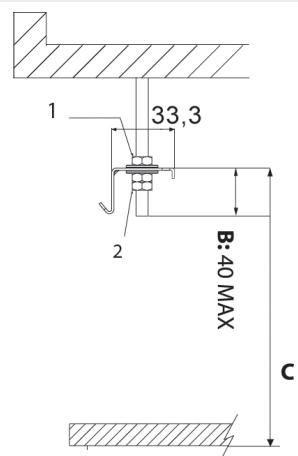


» Fig.5 FWI-A 06-07-08

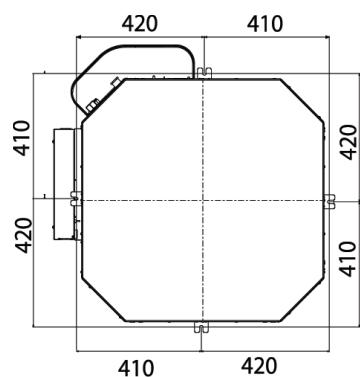


1. Écrou + rondelle
2. Rondelle + écrou + contre-écrou


» Fig.8

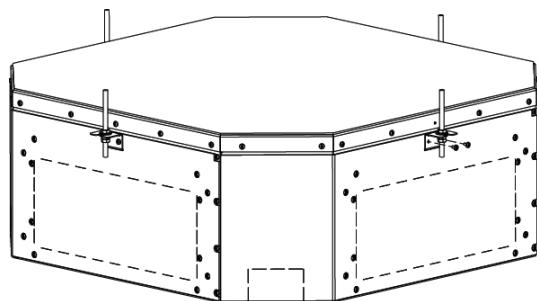


» Fig.6

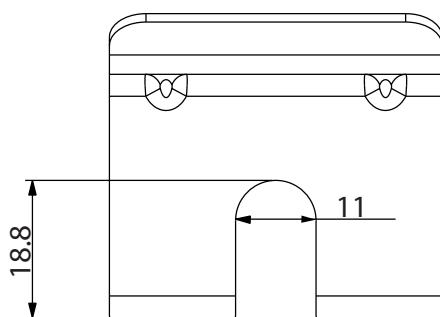

» Fig.9 FWI-A02-03-04

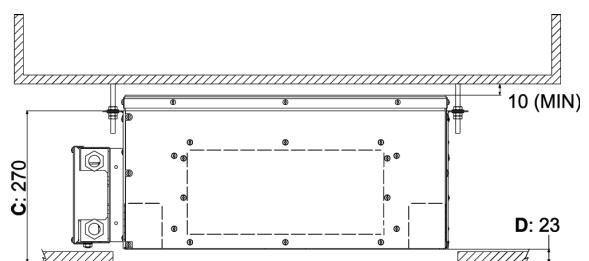

» Fig.10 FWI-A06-07-08

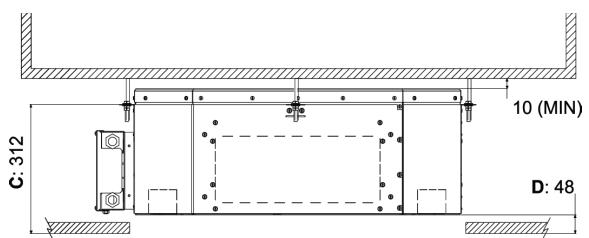

Montage panneau frontal/grille FPAN


Le panneau frontal/grille, disponible dans les versions RAL9003, est livré dans un emballage séparé :

- FPAN02 pour modèles FWI-A 02-03-04
- FPAN06 pour modèles FWI 06-07-08

Avant d'installer le panneau frontal : (Fig.11)

- Retirer les vis (1) de blocage des fixations (2) de chaque côté (ne pas oublier de remettre en place ces vis après l'installation).
- Pour ouvrir la grille (3), déplacer les deux fixations (2) dans le sens de la flèche.
- Ouvrir la grille (3) de 45°.
- Décrocher le câble de sécurité (4) du tableau (ne pas oublier de l'accrocher à nouveau après l'installation).
- Soulever la grille pour la retirer du tableau.

» Fig.11

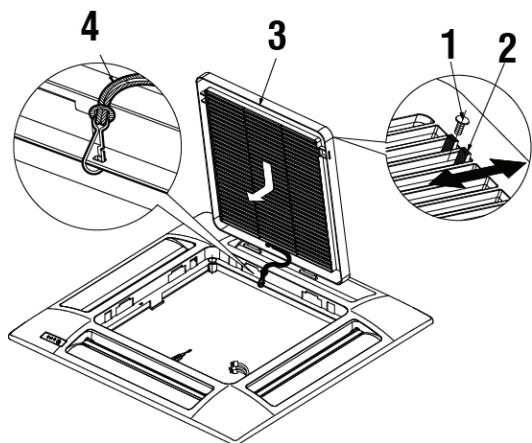


Pour installer le panneau frontal : (Fig.12)

- Tourner les deux clips de blocage (5) vers le bas.
- Accrocher le tableau du panneau (6) à l'unité à l'aide de deux crochets (7) en les faisant coïncider avec les clips de blocage (5).
- Contrôler la position du tableau du panneau par rapport au faux plafond. Si nécessaire, régler la position de l'unité interne.
- Fixer le tableau du panneau à l'unité en utilisant les vis spéciales et les rondelles (8) fournies à cet effet.
- Mettre en place la grille (3) en s'assurant que le filtre (9) est correctement positionné.

- Accrocher le câble de sécurité au tableau, fermer la grille et remettre en place les vis de blocage des fixations (2).

» Fig.12

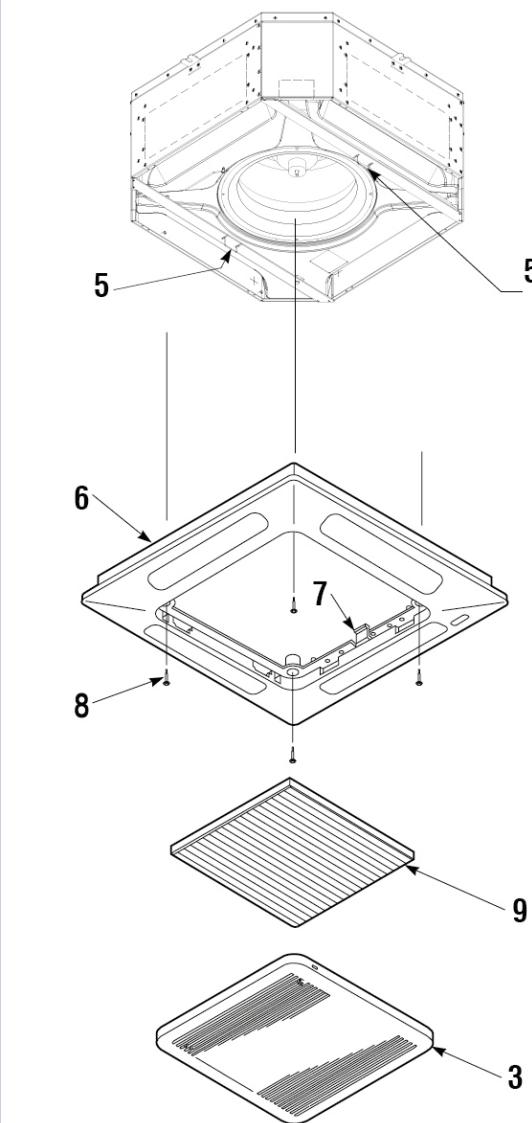


Montage panneau frontal/grille FCND02A

Le panneau frontal/grille, disponible dans les versions **FWI 02-03-04** est livré dans un emballage séparé:

Pour installer le panneau (Fig.13):

- Tourner les deux clips de blocage (1) vers le bas.
- Fixer le panneau (3) avec les vis fournies (4) aux inserts (2) déjà prévu.
- Positionner le filtre (5) en appui sur la unité de la cassette et bloquer avec les supports fournis (6) avec les vis (7).
- Positionner le panneau laqué (9) en accrochant d'abord les câbles de sécurité (8) aux clips (1) puis en faisant adhérer le panneau au boîtier préalablement fixé (3) à l'aide d'un aimant.

» Fig.13

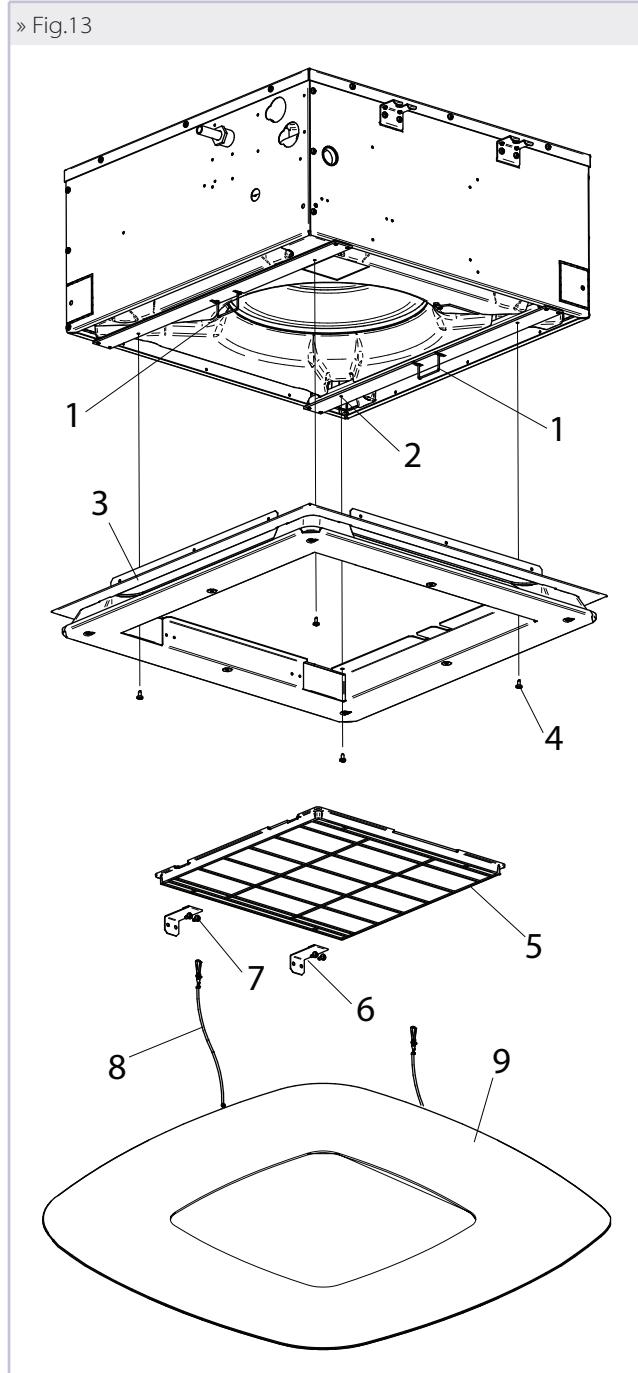

6 VÉRIFICATION FONCTIONNELLE

6.1 CONTRÔLES PRÉALABLES

S'assurer :

- s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas endommagé, s'il doit être remplacé par le fabricant ou son service d'assistance technique ou en tout cas par une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout risque,
- de la stabilité de l'unité et qu'elle est parfaitement à l'horizontale,
- de la bonne tenue des câbles électriques sur leurs bornes de branchement (mal serrées, les bornes peuvent provoquer la surchauffe du bornier) ;
- que les câbles électriques sont bien isolés de la tôle ou de toute partie métallique susceptible de les endommager ;
- du bon branchement à la terre ;
- de l'absence de tout outil ou autre objet étranger dans les unités ;
- que le filtre est bien installé ;
- que la batterie est propre ;
- du bon serrage des raccords hydrauliques ;
- que l'évacuation des condensats est bien raccordée et qu'elle n'est pas bouchée,
- que le bac de récupération des condensats est propre ;
- que les tuyaux d'évacuation sont solidement fixés.

6.2 METTRE L'UNITÉ SOUS TENSION.

- Utiliser un dispositif de protection et de sectionnement.
- Mettre en marche l'unité à l'aide de la commande prévue à cet effet.
- Effectuer la première mise en service à la grande vitesse.
- Une période de rodage de 100 heures de fonctionnement est nécessaire pour éliminer les frottements mécaniques du moteur.

6.3 REMPLIR LE CIRCUIT HYDRAULIQUE.

- S'assurer du bon fonctionnement de la vanne motorisée en l'actionnant à l'aide de la commande à distance.
- S'assurer que tous les raccords sont étanches.
- Contrôler le fonctionnement de la pompe d'évacuation des condensats en versant un peu d'eau dans le bac auxiliaire situé sous la vanne.
- S'assurer de l'absence de retour d'eau après l'arrêt de la pompe.
- Purger l'air de l'échangeur de la cassette.


6.4 RÉGLAGE DU FLUX D'AIR (FPAN)

Le panneau frontal est doté de 4 déflecteurs réglables pour orienter le flux d'air.


Choisir la position en fonction du mode de fonctionnement et de l'inclinaison recommandée : la position des déflecteurs doit être réglée

manuellement. (Fig.14 et Fig.14.1)

» Fig.14

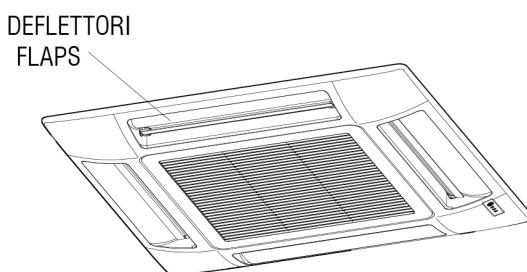

» Fig.14.1

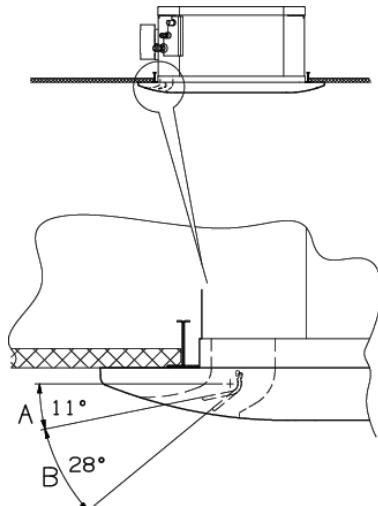

A. Zone pour rafraîchissement et déshumidification

B. Pour le chauffage Zones

7 UTILISATION

L'appareil objet de la présente notice est destiné au conditionnement de l'air ambiant pour assurer le confort maximal des personnes. Conçu pour la climatisation de l'air ambiant et destiné à être utilisé pour des applications de confort civil.

Pour l'utilisation du ventilo-convector faire référence aux instructions fournies sur le panneau de commande, disponible comme accessoire.

ATTENTION: Pour des raisons de sécurité, ne pas introduire les doigts ou autres objets dans la grille de sortie d'air.

DANGER: L'appareil peut être utilisé par des enfants d'âge non

inférieur à 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, voire ne possédant pas les connaissances ou l'expérience nécessaires, à condition que ce soit sous la supervision d'une personne responsable ou après leur avoir communiqué les instructions pour une utilisation de l'appareil gage de sécurité et les informations nécessaires à la compréhension des dangers auxquels l'appareil expose. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombeant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

8 ACCESSOIRES

8.1 KIT VANNES À 2 OU 3 VOIES MOTORISÉES

⚠ ATTENTION : l'installation d'un kit vanne est obligatoire sur le ventilo-convecteur FWI-A.

Le kit comprend:

- Vanne à 2 voies ou 3 voies / 4 raccords avec by-pass incorporé, en laiton, pression maximale de service 16 bars.
- Actionneur électrothermique, alimentation 230 V ou 24 V, action ON/OFF (ou modulante), temps d'ouverture totale 3 minutes.
- Kit hydraulique avec joint torique de raccordement à l'échangeur et joint en papier pour le raccordement à la vanne
- Brides de fixation du kit hydraulique sur le flanc de l'unité, de façon à garantir la stabilité nécessaire pendant le transport, dans le cas les vannes seraient demandées déjà montées.

☞ NOTE : pour les unités FWI-A 02-03-04, il est nécessaire d'installer les vannes à 3 voies inclinées de façon à tenir compte de la contrainte d'espace liée à la hauteur de l'unité de base.

Les kits vannes sont indiqués sur les figures présentes à partir de la page : p. 112.

Les pertes de charge du groupe vanne/kit de raccordement hydraulique peuvent être calculées à partir de la formule:

$$\Delta P_W = (Q_W / K_v)^2$$

Où :

ΔP_W est la perte de charge en bar

Q_W est le débit d'eau en m³/h

K_v est le coefficient de débit rindiqué sur le tableau

Unité	Type vanne	Raccord	Kvs à voie droite		Kvs by-pass	
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubes)	3 voies	3/4" M	2,5		1,6	
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubes)	3 voies	3/4" M	4		1,6	
Unité	Type vanne	Raccord	Rafraîchissement		Chauffage	
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubes)	3 voies	3/4" M	2,5	1,6	3/4" M	2,5
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubes)	3 voies	3/4" M	4	1,6	3/4" M	2,5
Unité	Type vanne	Raccord	KVS			
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubes)	2 voies	3/4" M	2,8			
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubes)	2 voies	3/4" M	4			
Unité	Type vanne	Raccord	Rafraîchissement		Chauffage	
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubes)	2 voies	3/4" M	2,8		Raccord	KVS
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubes)	2 voies	3/4" M	4		3/4" M	2,8

8.2 KIT VANNE À 2 VOIES PRESSION INDÉPENDANT MOTORISÉE

⚠ ATTENTION : l'installation d'un kit vanne est obligatoire sur le ventilo-convecteur FWI-A

Le kit vanne à 2 voies Pression indépendant est constitué de :

- Vanne à 2 voies à pression maximale de service de 16 bar.
- Actionneur électrothermique, alimentation 230 V ou 24 V, action ON/OFF (ou modulante), temps d'ouverture totale 3 minutes.

- Kit hydraulique avec joint torique de raccordement à l'échangeur et joint en papier pour le raccordement à la vanne.
- Brides de fixation du kit hydraulique sur le flanc de l'unité, de façon à garantir la stabilité nécessaire pendant le transport, dans le cas les vannes seraient demandées déjà montées.

Les kits vannes sont indiqués sur les figures pages p. 116, p. 117, p. 116 et p. 117.


Unité	Type vanne	Raccord	Δp min [kPa]
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubes)	2 voies	3/4" M	32
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubes)	2 voies	1 1/4" M	20
Unité	Type vanne	Raccord	Δp min [kPa]
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubes)	2 voies	3/4" M	16
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubes)	2 voies	1 1/4" M	20
Unité	Type vanne	Raccord	Δp min [kPa]
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubes)	2 voies	3/4" M	16
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubes)	2 voies	1" M	16

8.3 BAC AUXILIAIRE DE COLLECTE DES CONDENSATS PROVENANT DES VANNES DE RÉGLAGE

Le bac auxiliaire est fourni avec l'unité de base (avec deux vis de fixation).


Sa fonction est de collecter les condensats générés par les vannes de réglage et de les convoyer dans le bac principal de collecte des condensats de l'unité. (Fig.15 , Fig.16)

» Fig.15

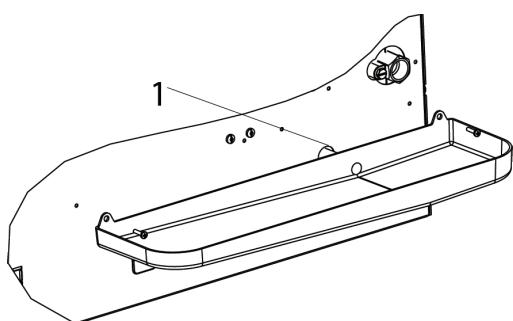

1 Purge des condensats

» Fig.16

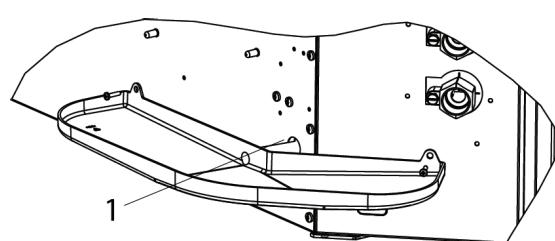

1 Purge des condensats

ATTENTION : l'installation du bac auxiliaire est obligatoire.


8.4 RACCORDEMENT D'ARRIVÉE D'AIR PRIMAIRE À TRAITER

Les unités sont dotées de 3 entrées d'air primaire à hauteur des angles. Cet air se mélange à l'air aspiré dans l'espace interne pour être ensuite traité par l'échangeur de chaleur. (Fig.17 - Fig.18)


- l'accessoire SPFA1A (FWI-A 02-03-04) et SPFA12A (FWI-A 06-07-08) est disponible : un raccord pour tuyau Ø100 à installer sur les entrées présentes sur l'unité.
- Il est nécessaire de filtrer l'air primaire avant qu'il n'arrive à l'intérieur de l'appareil, en veillant par ailleurs à ce que sa température ne soit pas excessivement basse.
- Pour prévenir tout problème de fonctionnement et de bruit, le débit d'air de renouvellement est limité à 20 % du flux d'air de l'unité à la vitesse moyenne, avec un maximum de 110 m³/h pour chaque prise.

ATTENTION : il est nécessaire d'empêcher l'aspiration de poussières et d'impuretés susceptibles d'encrasser l'échangeur.

» Fig. 17 FWI-A 02-03-04

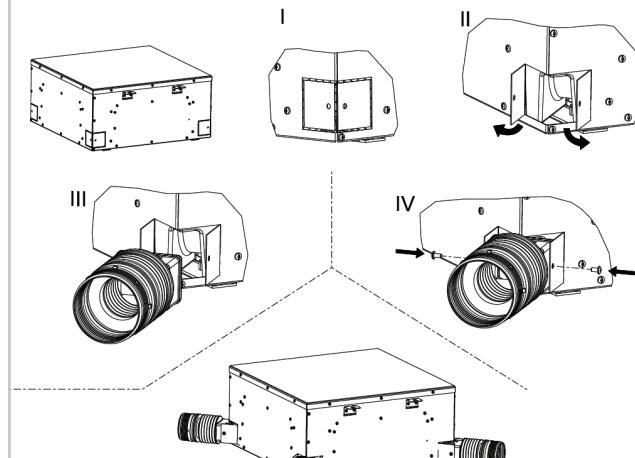

» Fig.18 FWI-A 06-07-08

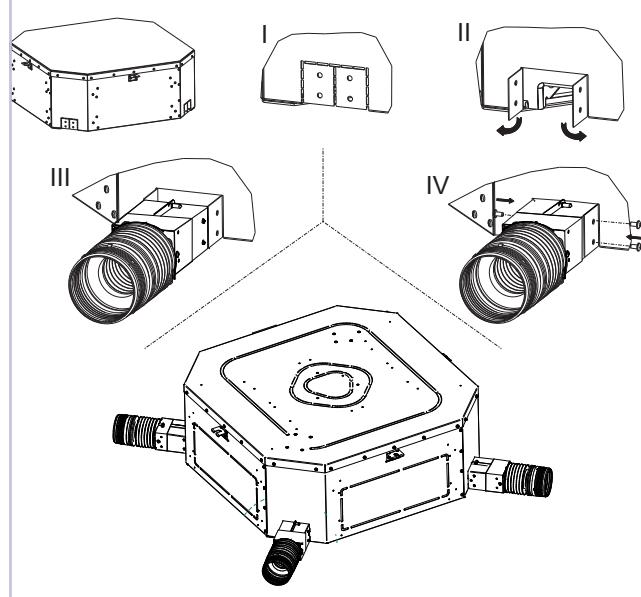

8.5 RACCORDEMENT DE REFOULEMENT D'AIR DANS DES PIÈCES ATTENANTES

Les unités sont dotées de 2 sorties d'air rectangulaires pour le raccordement à des conduits de distribution séparés.


- Ces sorties sont situées sur les côtés non occupés, ni par le boîtier électrique ni par les raccordements hydrauliques.

- L'accessoire PPAI02A/06 est disponible : un plenum qui permet de raccorder les sorties rectangulaires présentes sur l'unité aux conduits de distribution circulaires de diamètre D :

Modèle	D
02-03-04	150
40-50-60	180

ATTENTION : les conduits d'air partant du ventilo-convector doivent être dotés d'une isolation thermique pour éviter la formation de condensation en surface.

» PPAI02A/06 - Soufflage d'air

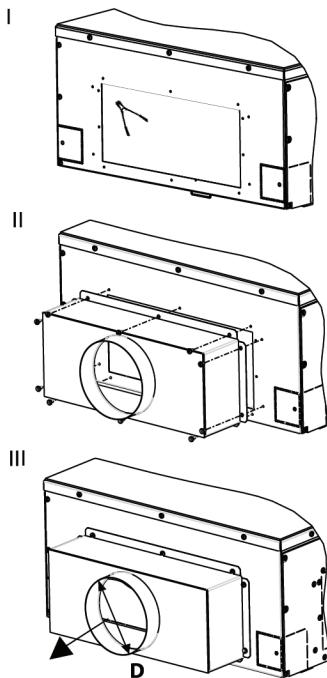

9 ENTRETIEN

Pour des raisons de sécurité, avant toute opération d'entretien ou de nettoyage, éteindre l'appareil: porter le sélecteur de vitesse sur "OFF" et l'interrupteur de ligne sur 0 (OFF).

Les interventions doivent être confiées à un personnel autorisé à intervenir sur ce type d'unité.

DANGER! Faire attention durant les opérations d'entretien: les parties métalliques pouvant provoquer des blessures; se munir de gants de protection.

Le climatiseur doit faire l'objet d'un entretien de telle sorte qu'il conserve durablement ses caractéristiques. Un entretien insuffisant peut invalider la garantie couvrant l'appareil. Les opérations prévoient le nettoyage du filtre à air, des échangeurs internes et externes, de l'habillage, le nettoyage et la protection des bacs de collecte des condensats. Le traitement des odeurs et la désinfection des surfaces et des pièces contribuent également à la salubrité de l'air respiré par les personnes. Chaque fois que l'appareil est remis en marche après une longue période à l'arrêt, veiller à ce qu'à l'intérieur de l'échangeur thermique il n'y a pas d'air.

Avant la période de fonctionnement en modalité rafraîchissement, s'assurer que les condensats sont correctement évacués.

Un entretien périodique correct se traduit par économie d'énergie et de coûts.

9.1 NETTOYAGE DU FILTRE À AIR GRILLE FPAN

Nettoyer le filtre à air au moins une fois par mois et avant chaque période d'utilisation (saison de chauffage ou de rafraîchissement).

Pour le nettoyage du filtre à air, procéder comme suit (Fig.21) :


- Couper l'alimentation de la machine avant d'effectuer toute opération.
- Retirer les vis (1) de blocage des fixations (2) de chaque côté.
- Pour ouvrir la grille (3), pousser les deux fixations (2) dans le sens

de la flèche.

- Ouvrir la grille (3) vers le bas.
- Retirer le filtre (4) de la grille.
- Utiliser un aspirateur pour éliminer la poussière. Si la poussière est collée au filtre, l'éliminer à l'aide d'eau propre ou savonneuse, puis rincer le filtre à l'aide d'eau propre et l'essuyer.
- Remettre en place le filtre dans son logement sur la grille, refermer la grille en déplaçant les deux fixations vers l'extérieur puis remettre en place les vis de blocage des fixations.

Il est recommandé de changer le filtre à air une fois par an en installant à cette occasion un filtre d'origine ; le modèle d'unité terminale est indiqué sur la plaque d'identification apposée sur le bac interne de l'unité, derrière le filtre à air.

» Fig.21

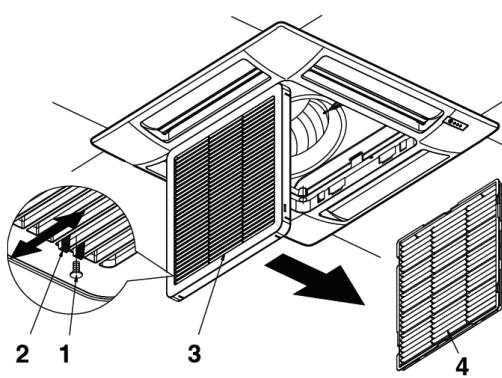


9.2 NETTOYAGE GRILLE D'ASPIRATION FPAN


La grille peut être démontée pour être nettoyée. (Fig.22)

- Après avoir ouvert la grille (5), décrocher la corde de sécurité (6) du tableau (7) (ne pas oublier de l'accrocher à nouveau une fois les opérations d'entretien et de nettoyage effectuées).
- Soulever la grille et la tirer vers soi pour décrocher les deux charnières.
- Nettoyer délicatement la grille en utilisant une éponge souple puis bien l'essuyer. Pour éliminer les traces les plus tenaces, il est possible d'utiliser un détergent neutre. Bien rincer sous l'eau et essuyer.
- Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau excessivement chaude.

» Fig.22

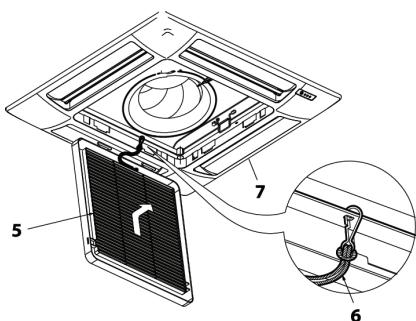

» Fig.23

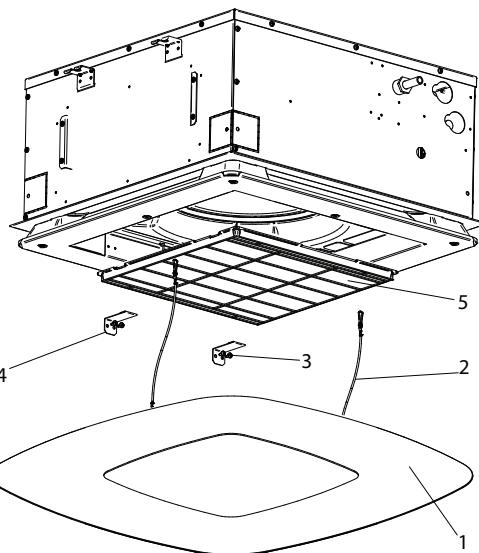

9.3 NETTOYAGE DU FILTRE À AIR GRILLE FCND02A

Nettoyer le filtre à air au moins une fois par mois et avant chaque période d'utilisation (saison de chauffage ou de rafraîchissement).

Pour le nettoyage du filtre à air, procéder comme suit (Fig.23):

1. Couper l'alimentation de la machine avant d'effectuer toute opération.
2. Détailler le panneau de fermeture magnétique (1) en tirant vers le bas.
3. Débrancher un des deux câbles de sécurité (2) afin d'avoir un accès libre au filtre.
4. Retirer les vis (1) de blocage des deux supports (2) sur un de deux côtés.
5. Retirer le filtre à air (5) en le faisant glisser.
6. Utiliser un aspirateur pour éliminer la poussière. Si la poussière est collée au filtre, l'éliminer à l'aide d'eau propre ou savonneuse, puis rincer le filtre à l'aide d'eau propre et l'essuyer.
7. Remettre le filtre à air (5) en place et revisser les supports (4).

Il est recommandé de changer le filtre à air une fois par an en installant à cette occasion un filtre d'origine ; le modèle d'unité terminale est indiqué sur la plaque d'identification apposée sur le bac interne de l'unité, derrière le filtre à air.

9.4 NETTOYAGE DU PANNEAU DU FILTRE À AIR GRILLE FCND02A

- Utiliser un chiffon souple et sec.
- Ne verser aucun liquide sur l'appareil, évitant ainsi de provoquer des décharges électriques ou d'endommager les parties internes.
- Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs.

ATTENTION: NE JAMAIS UTILISER D'USTENSILES ABRASIFS, de quelque type que ce soit, cela pour ne pas risquer d'endommager de manière irréparable la surface du graphisme.

9.5 TABLEAU ÉLECTRIQUE

Une fois par an, contrôler la tenue des fils électriques sur les borniers de branchement.

9.6 ENTRETIEN SUPPLÉMENTAIRE

L'inspection, le nettoyage et le changement des composants internes nécessitent le démontage du réservoir principal des condensats.

Démontage du réservoir (Fig.24 et Fig.25) :


- Retirer la grille d'aspiration (pour grille standard); Retirer le panneau de fermeture en DIBOND tirant vers le bas et séparant de l'unité (pour grille FCND02A).
- Éliminer l'eau de condensation présente dans le réservoir dans un seau à l'aide d'une pompe à travers l'ouverture d'évacuation des condensats du bac auxiliaire (Fig.15 et Fig.16).
- Retirer l'ensemble frontal (panneau) (1) en dévissant les quatre vis de fixation. Retirer les plaques (2) de soutien du réservoir (3) en retirant les vis.
- Retirer le réservoir en le manipulant avec précaution.
- Nettoyer l'intérieur du réservoir.
- S'assurer que l'échangeur thermique est propre. Au besoin, le dépoussiérer avec un aspirateur à embout en caoutchouc en veillant à ne pas endommager les ailettes.

Remontage du réservoir :


- Remettre en place le réservoir (3) avec les plaques de soutien (2) correspondantes et revisser les vis de fixation.
- Remettre en place la façade (1) en utilisant les deux clips des plaques du réservoir pour la suspendre à l'appareil.

- Revisser les vis de fixation.
- Remettre en place la grille avec le filtre à air.
- Accrocher à nouveau la corde de sécurité de la grille au soutien.
- Fermer la grille et remettre les vis de blocage des fixations (pour grille standard), Remettre en place le panneau. (pour grille FCN-D02A).

» Fig.24

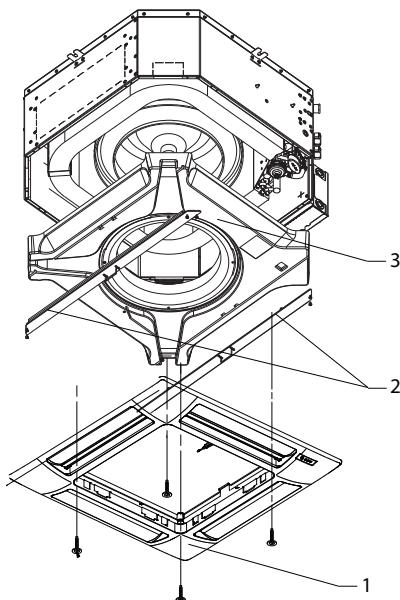

» Fig.25

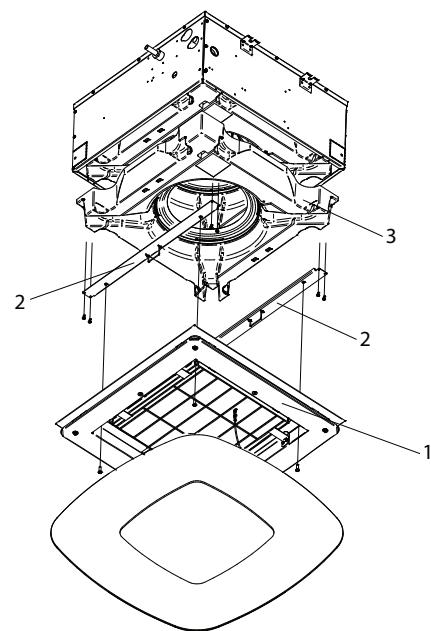

9.7 NIVEAU D'EAU ANORMAL

En cas d'élévation anormale du niveau d'eau dans le réservoir des condensats (due à un mauvais fonctionnement de la pompe, à des saletés dans le réservoir, à un tuyau d'évacuation bouché, etc.), un contact de sécurité (de type flotteur) ferme les vannes de réglage.

10 RECHERCHE DES CAUSES D'ANOMALIE

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, avant de s'adresser au service d'assistance, effectuer les contrôles indiqués sur le tableau ci-dessous.

Si le problème ne peut pas être résolu, s'adresser au distributeur ou au centre d'assistance le plus proche.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'unité ne fonctionne pas	Il manque de courant	Remettre sous tension
	Disjoncteur déclenché	Demander l'intervention du centre d'assistance
	L'interrupteur de mis en service est à 0.	Mettre en marche l'unité en portant l'interrupteur sur I
Chauffage/ rafraîchissement insuffisant	Le filtre à air est sale ou obstrué	Nettoyer le filtre à air
	Échangeur de chaleur sale	Demander l'intervention de l'installateur
	Un obstacle se trouve près de l'aspiration ou de la sortie d'air	Éliminer l'obstacle
	Présence d'air à l'intérieur de l'échangeur de chaleur	Demander l'intervention de l'installateur
	Les fenêtres et/ou les portes sont ouvertes	Fermer portes et/ou fenêtres
L'unité a des pertes d'eau	Petite vitesse de fonctionnement sélectionnée	Sélectionner la MV ou la GV
	Inclinaison d'installation non correcte	Demander l'intervention de l'installateur
	Écoulement des condensats bouché	Demander l'intervention de l'installateur
	La pompe est bloquée	Demande l'intervention de l'installateur

11 DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES

» Données techniques nominales FWI-A - 2 tubes

FWI-A			02				03				04			
				min	moy	max		min	moy	max		min	moy	max
Vitesse			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tension à l'entrée	(E)	V	2,00	3,50	4,50	6,00	2,00	4,00	5,50	8,00	2,00	4,00	6,50	10,0
Puissance frigorifique totale	(1)(E)	kW	1,33	1,93	2,24	2,63	1,49	2,68	3,40	4,39	1,54	2,76	3,95	5,23
Puissance frigorifique sensible	(1)(E)	kW	0,99	1,51	1,81	2,20	1,03	1,94	2,54	3,41	1,05	1,98	2,96	4,11
Classe FCEER	(E)						A							
Débit d'eau	(1)	l/h	229	331	385	452	256	460	584	754	264	473	678	898
Perte de charge	(1)(E)	kPa	2	4	5	7	3	10	15	23	3	9	18	29
Puissance calorifique	(2)(E)	kW	1,49	2,27	2,70	3,25	1,42	2,69	3,48	4,58	1,47	2,77	4,09	5,55
Classe FCCOP	(E)				A			B				B		
Débit d'eau	(2)	l/h	258	395	470	565	248	468	605	797	255	481	711	965
Perte de charge	(2)(E)	kPa	2	5	6	9	3	8	13	21	3	8	16	27
Débit d'air nominal		m ³ /h	212	397	454	583	187	397	551	796	190	397	650	980
Puissance absorbée	(E)	W	7	7	10	18	7	9	15	37	7	9	22	67
Puissance acoustique globale	(3)(E)	dB(A)	28	35	40	48	28	37	44	54	29	38	49	61
Contenu eau - Échangeur STD		dm ³			1,14				1,63				1,63	
Section câbles d'alimentation	(4)	mm ²				1,00			1,00				1,00	
Type câble d'alimentation								N07V-K						
Fusible de protection F		A			2				2				2	
Type fusibles								gG						

FWI-A			06				07				08			
			min	moy	max			min	moy	max		min	moy	max
Vitesse			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tension à l'entrée	(E)	V	2,00	3,00	5,00	10,0	2,00	3,00	5,00	8,00	2,00	4,00	6,50	10,0
Puissance frigorifique totale	(1)(E)	kW	4,80	5,36	6,39	8,27	5,17	5,92	7,26	9,01	5,26	6,70	8,37	10,5
Puissance frigorifique sensible	(1)(E)	kW	3,80	3,92	4,75	6,35	3,66	4,24	5,31	6,78	3,69	4,80	6,15	7,97
Classe FCEER	(E)				A			A				B		
Débit d'eau	(1)	l/h	833	921	1097	1420	888	1015	1245	1545	902	1150	1436	1805
Perte de charge	(1)(E)	kPa	12	16	21	34	10	13	18	27	10	15	22	33
Puissance calorifique	(2)(E)	kW	5,50	6,00	7,30	9,74	5,43	6,33	7,99	10,2	5,48	7,23	9,35	12,2
Classe FCCOP	(E)				A			B				B		
Débit d'eau	(2)	l/h	953	1043	1269	1692	944	1100	1390	1779	952	1257	1625	2116
Perte de charge	(2)(E)	kPa	3	16	23	38	9	12	19	29	9	15	23	36
Débit d'air nominal		m ³ /h	843	978	1276	1916	724	864	1143	1554	710	976	1321	1831
Puissance absorbée	(E)	W	14	18	36	150	14	18	36	93	14	25	60	150
Puissance acoustique globale	(3)(E)	dB(A)	35	39	45	57	35	39	48	53	36	43	50	58
Contenu eau - Échangeur STD		dm ³			2,30				3,34				3,34	
Section câbles d'alimentation	(4)	mm ²				1,00			1,00				1,00	
Type câble d'alimentation							N07V-K							
Fusible de protection F		A			2				2				2	
Type fusibles							gG							

- (1) Température eau 7°C / 12°C, température air 27°C bulle sec / 19°C bulle humide (47% humidité relative) conforme à EN1397:2021
- (2) Température eau 45°C / 40°C, température air 20°C
- (3) Puissance acoustique mesurée selon ISO 3741 et ISO 3742
- (4) La section indiquée doit être considérée comme section minimum conseillée. Le choix des câbles doit s'effectuer conformément à la norme CEI - UNEL 35024/1.
- (E) Données certificats EUROVENT

Alimentation électrique 230-1-50 (V-ph-Hz)

» Données techniques nominales FWI-A 4 tubes

FWI-A			02			04			06			08		
			min	moy	max									
Vitesse		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
Tension à l'entrée	V	2,00	3,50	4,50	6,00	2,00	4,00	6,50	10,0	2,00	3,00	5,00	10,0	2,00
Puissance frigorifique totale DF 1R	(1)(E) kW	1,24	1,85	2,18	2,60	1,55	2,62	3,53	4,41	4,61	5,34	6,61	9,07	4,70
Puissance frigorifique sensible DF 1R	(1)(E) kW	0,92	1,46	1,79	2,23	1,24	2,10	2,74	3,58	3,34	3,94	5,03	7,29	3,37
Classe FCEER DF	(E)	A			A			A			B			
Débit d'eau DF 1R	l/h	213	317	374	447	267	451	607	759	792	917	1135	1555	806
Perte de charge DF 1R	(E) kPa	2	4	6	8	5	7	12	25	12	15	22	37	11
Puissance calorifique DF 1R	(2)(E) kW	2,03	2,90	3,34	3,86	2,35	3,73	4,38	5,51	7,01	7,96	9,53	12,3	7,15
Classe FCCOP DF 1R	(E)	A			B			A			B			
Débit d'eau DF 1R	(2) l/h	178	254	292	338	202	321	377	474	613	697	834	1078	626
Perte de charge DF 1R	(2)(E) kPa	3	6	8	11	3	4	8	11	11	14	19	30	12
Débit d'air nominal DF 1R	m³/h	199	356	460	610	195	395	643	982	687	841	1137	1823	673
Puissance absorbée DF 1R	(E) W	7	7	10	18	7	9	22	67	14	18	36	150	14
Puissance acoustique globale DF 1R	(3)(E) dB(A)	28	35	40	48	29	38	49	61	35	39	45	57	36
Contenu eau - échangeur DF 1R	dm³	0,49			0,49			1,04			1,04			
Section câbles d'alimentation	(4) mm²	1,00			1,00			1,00			1,00			
Type câble d'alimentation		N07V-K												
Fusible de protection F	A	2			2			2			2			
Type fusibles		gG												

(1) Température eau 7°C / 12°C, température air 27°C bulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative) conforme à EN1397:2021

(2) Température eau 65°C / 55°C, température air 20°C

(3) Puissance acoustique mesurée selon ISO 3741 et ISO 3742

(4) La section indiquée doit être considérée comme section minimum conseillée. Le choix des câbles doit s'effectuer conformément à la norme CEI - UNEL 35024/1.

(E) Données certifiées EUROVENT

Alimentation électrique 230-1-50 (V-ph-Hz)

FWI-A	FWI-A 02-03-04	FWI-A 06-07-08
POMPE D'ÉCOULEMENT DES CONDENSATS		
Alimentation	V - ph - Hz	230 - 1 - 50
Débit nominal	l/h	24
Hauteur de levage au-dessus de l'appareil	mm	900
Puissance absorbée	kW	0,011
INTRODUCTION AIR PRIMAIRE À TRAITER		
Nombre de prises	nr	3
Dimensions raccordement	mm	Ø 100
REFOULEMENT AIR DANS PIÈCES ATTENTANTES		
Nombre de prises	nr	2
Dimensions raccordement	mm	Ø 150
INTRODUCTION AIR PRIMAIRE DIRECTEMENT DANS L'ESPACE AMBIANT		
Nombre de prises	nr	2
Dimensions raccordement	mm	Ø 150

12 LÉGENDES SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Les branchements électriques devront être effectués avec l'appareil hors tension et conformément aux dispositions de sécurité en vigueur.
S'assurer que la tension du secteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les branchements électriques hachés doivent être effectués par l'installateur

- **IL:** Interrupteur de ligne (non fourni)
- **F:**Fusible de protection 2A (nun fournie)
- **CN:** Bornier à vis / faston
- **EMC FILTER:** Filtre anti-interférences EMI/RFI
 - **BN (L2):** Marron = phase IN filtre
 - **BU (N4):** Bleu neutre IN filtre
 - **BK (U1):** Noir = phase OUT filtre
 - **BU (U3):** Bleu = neutre OUT filtre
- **MV:** Moteur ventilateur
- **INVERTER:** Moteur ventilateur inverter
- **BN:** Marron = phase alimentation moteur
- **BU:** Bleu = neutre alimentation moteur
- **red:** Rouge = signal contrôle 0-10 Vdc
- **black:** Noir = GND signal contrôle
- **MP:** Pompe purge des condensats
- **FLOAT SWITCH:** Flotteur
- **BN:** Marron = phase alimentation pompe
- **BU:** Bleu = neutre alimentation pompe
- **BK:** Noir = signal alarme flotteur
- **GY:** Gris = alarme flotteur commune
- **VC ON/OFF:** Vanne ON/OFF eau froid/chaud (2 tuyaux) (accessoire); Vanne ON/OFF eau froid (4 tuyaux) (accessoire)
- **VH ON/OFF:** Vanne ON/OFF eau chaud (4 tuyaux) (accessoire)
 - **BN:** Marron = phase alimentation vannes
 - **BU:** Bleu = neutre alimentation vannes
- **SAI:** Sonde température air interieur pre installé
- **SAE:** Sonde température air à distance
- **SW:** Sonde température eau
- **SWH:** Sonde température eau du batterie additionnelle chaude (unités à 4 tuyaux). Disponible en option avec SW uniquement
- **SUI:** Sonde à distance d'humidité de l'air pre installé
- **SUE:** Sonde à distance d'humidité de l'air

12.1 CONNEXIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CONTRÔLE FWECSA

 **EN** cas de mauvaise communication avec le display, connectez le display BUS de communication FWEC SAP ->Display à la borne $\frac{1}{-}$ sur FWEC SAP (voir manuel technique FWEC SAP).

- **T1:** Transformateur 230Vac/24Vac (nun fournie)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** vanne modulant eau froid/chaud (2 tuyaux); vanne modulant eau froid (4 tuyaux)
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** vanne modulant eau froid (4 tuyaux)
 - **RD:** Rouge = + 24Vac alimentation vannes
 - **BK:** Noir = 0V alimentation vannes / GND signal contrôle
 - **grey:** Gris = 0-10 Vdc contrôle signal vannes

INHALTSVERZEICHNIS

1	VOR DER INSTALLATION	S. 60
2	ERWARTETE VERWENDUNG	S. 60
	INSTALLATIONSORT	S. 60
	BETRIEBSGRENZWERTEN	S. 61
3	BESCHREIBUNG DES GERÄTS	S. 61
	VERFÜGBARE VERSIONEN	S. 61
	Mit der Einheit geliefertes Zubehör	S. 61
	HAUPTBESTANDETEILE	S. 62
	Struktur	S. 62
	Luftfilter	S. 62
	Wärmetauscherregister	S. 62
	Lüftungsmotoreinheit	S. 62
	Kondenswassersammelsystem	S. 62
	Kondenswasserablasssystem	S. 62
	Gitter FPAN	S. 62
	FCND02A Gitter: Design Gitter mit Coanda-Effect	S. 62
	ZUBEHÖR	S. 62
4	ABMESSUNGEN	S. 63
5	EINSTELLUNG	S. 63
	HINWEISE FÜR DIE INSTALLATION	S. 63
	Stromanschlüsse	S. 64
	Dedizierte-Steuerung	S. 64
	Hydraulikanschlüsse	S. 64
	Anschluss an den Kondenswasserblass	S. 65
	MONTAGE DER EINHEITEN	S. 65
	Montage des Frontpaneels/des Gitters FPAN	S. 67
	Montage des Frontpaneels/des Gitters FCND02A	S. 68
6	FUNKTIONSPRÜFUNG	S. 69
6.1	VORAKONTROLLEN	S. 69
6.2	DIE EINHEIT UNTER SPANNUNG SETZEN	S. 69
6.3	DEN WASSERKREISLAUF FÜLLEN	S. 69
6.4	EINSTELLUNG DES LUFTSTROMES	S. 69
7	BETRIEB	S. 70
8	ZUBEHÖR	S. 70
8.1	ANGETRIEBENER 2- ODER 3-WEGE-VENTILSATZ	S. 70
8.2	ANGETRIEBENER 2-WEGE-VENTILSATZ PRESSURE INDEPENDENT	S. 70
8.3	ZUSÄTZLICHES BECKEN ZUM SAMMELN DES KONDENSWASSERS DER REGELVENTILE	S. 71
8.4	ANSCHLUSS DER ZU BEHANDELNDEN PRIMÄRLUFTZUFUHR	S. 71
8.5	ANSCHLUSS FÜR DIE PRIMÄRLUFTZUFUHR IN ANGRENZENDE RÄUME	S. 72
9	WARTUNG	S. 73
9.1	REINIGUNG DES LUFTFILTERS FPAN GITTER	S. 73
9.2	REINIGUNG DES ANSAUGGITTERS FPAN	S. 73
9.3	REINIGUNG DES LUFTFILTERS GITTER FCND02A	S. 73
9.4	REINIGUNG DES FCND02A GITTER PANEL	S. 74
9.5	SCHALTTAFEL	S. 74
9.6	ZUSÄTZLICHE WARTUNG	S. 74
9.7	ANORMALER WASSERSTAND	S. 75
10	STÖRUNGSUCHE	S. 75
11	TECHNISCHE NENNDATEN	S. 76
12	LEGENDE SCHALTPLAN	S. 78
12.1	ZUSÄTZLICHE ANSCHLÜSSE FÜR FWCSA-STEUERUNG	S. 78
13	FIGURES	p. 98

1 VOR DER INSTALLATION

ÜBERSETZUNGEN VON ORIGINALANLEITUNGEN

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch.

Installation und Wartung des Geräts müssen ausschließlich durch für diesen Maschinentyp qualifiziertes technisches Fachpersonal unter Beachtung der geltenden Gesetze ausgeführt werden.

Bei Empfang dieses Geräts ist dessen Zustand zu prüfen und es ist zu kontrollieren, ob es Transportschäden erlitten hat.

Für die Installation und den Gebrauch des eventuellen Zubehörs wird auf die dazugehörigen technischen Datenblätter verwiesen.

Dieses Handbuch kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um das Produkt zu verbessern.

Das Modell des Kassetten-Gebläsekonvektors FWI-A ist den Angaben auf der Verpackung zu entnehmen.

SICHERHEITSZEICHEN

	Lesen Sie bitte aufmerksam dieses Handbuch
	Achtung
	Persönliche Schutzausrüstung benutzen

GEEIGNETE PSA (HANDSCHUHE, SCHUTZBRILLE) VERWENDEN



ACHTUNG: Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden. Versuchen Sie NICHT, das System selbst zu zerlegen: Das Zerlegen des Systems muss von einem autorisierten Installateur durchgeführt werden und muss den geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. Die Einheiten müssen in einer spezialisierten Verarbeitungsanlage für Wiederverwendung, Recycling und Rückgewinnung behandelt werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Installateur oder der örtlichen Behörde.

GEFAHR: Das Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder die erforderlichen Kenntnisse benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden dabei beaufsichtigt oder sie haben Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und wurden über die mit demselben verbundenen Gefahren unterrichtet. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die vom Benutzer durchzuführende Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

ACHTUNG: Bevor am Gerät gearbeitet wird, muss sichergestellt sein, dass es von der Stromversorgung getrennt ist.

ACHTUNG: Installation und Inbetriebnahme dürfen nur von ausgebildetem Personal nach den Regeln der korrekten Anlagenführung und entsprechend den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

2 ERWARTETE VERWENDUNG

Dieses Handbuch kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um das Produkt zu verbessern.

Die Firma DAIKIN ist von jeglicher Haftung entbunden, wenn das Gerät durch nicht qualifiziertes Personal installiert wird, unsachgemäß oder unter unzulässigen Bedingungen verwendet wird, wenn die in diesem Handbuch vorgeschriebenen Wartungsarbeiten nicht ausgeführt oder keine Originalersatzteile verwendet werden.

Für die Klimatisierung der Raumluft und für den Einsatz für Anwendungen im Bereich Zivilkomfort entwickelt

INSTALLATIONSORT

Bei der Wahl des Installationsorts sind folgende Punkte zu beachten:

- Installieren Sie das Gerät nur in Innenräumen
- Die Einheit nicht in einem Raum mit entflammbarer, alkalischer, saurer, öliger oder sehr feuchter Atmosphäre oder der Wasserspritzern ausgesetzt ist (z.B. Wäscherei) installieren. Die Komponenten würden irreparabel beschädigt werden.
- Den zentralsten Punkt des Raumes auswählen
- Die Einheit nicht an Orten installieren, an denen sich Geräte befinden, die übermäßige Wärme erzeugen
- Überprüfen, dass am gewählten Punkt keine Gegenstände das System und dessen Wartung behindern (Balken, unzureichende Zwischendeckenhöhe, nicht abbaubare Zwischendeckenplatten, Zugang für Wartungsarbeiten unmöglich...).

- Es fällt unter die Zuständigkeit des Kunden, an den Seiten, an denen sich der Elektroketten und die Wasseranschlüsse befinden, für einen sicheren Zugang zur Basiseinheit zu sorgen, um die ordnungsgemäße Durchführung der normalen und außerordentlichen Wartungsarbeiten zu gewährleisten. Beim Einbau in modulare Zwischendecken ist es notwendig, den Zugang von den in den Abbildungen Installation FWI-A 02-03-04 und Installation FWI-A 06-07-08 dargestellten Paneelen aus zu ermöglichen.
- Der Mindestplatz für die Installation zwischen der Raumdecke und der Zwischendecke beträgt:

Modell	Abstand [mm]
FWI-A 02-03-04	310
FWI-A 06-07-08	360


- Die Höchstabmessungen der in der Zwischendecke anzubringenden Öffnung zur Aufnahme des Gebläsekonvektors sind:

Modell	Max Abmessungen [mm]
FWI-A 02-03-04	690x690
FWI-A 06-07-08	820x820

- Kein Benzin oder andere entzündliche Flüssigkeiten in der Nähe der Einheit verwenden oder lagern. Das ist sehr gefährlich.
- Keine nicht über Schutzgrad IPX1 (Schutz gegen vertikales Tropfwasser) verfügenden elektrischen Geräte unter der Einheit installieren.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn Sicherheits- und


Unfallverhütungsvorschriften nicht eingehalten werden.
Hinweis: Die Luftverteilung ist weniger gut, wenn die Höhe des Raumes mehr als 3 Meter beträgt.

» Installation FWI-A 02-03-04

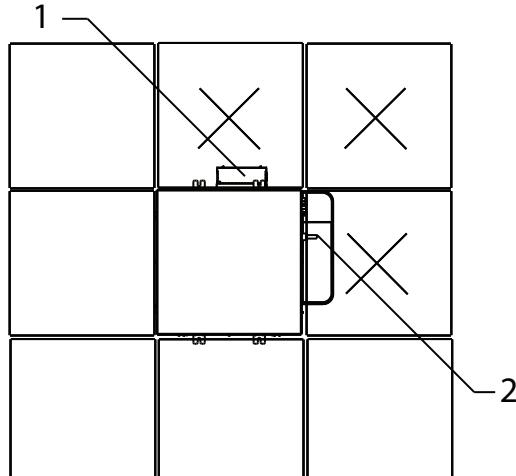

1 Verteilungskästen
2 Wasseranschlüsse

» Installation FWI-A 06-07-08

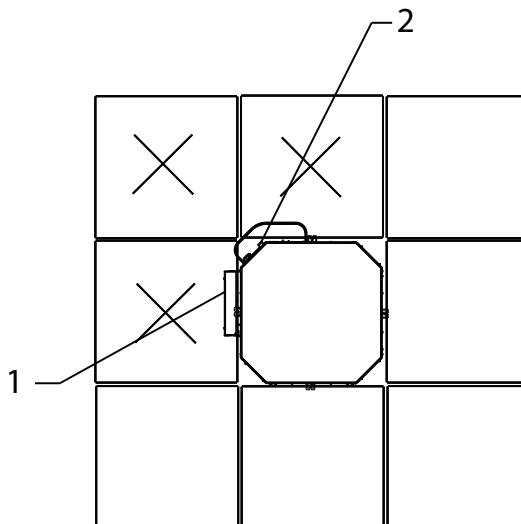

1 Verteilungskästen
2 Wasseranschlüsse

BETRIEBSGRENZWERTE

Wärmeträgerflüssigkeit: **Wasser**

Wassertemperatur: **5°C ÷ 80°C**

Lufttemperatur: **5°C ÷ 43°C**

Versorgungsspannung: **230 V - 50 Hz**

Maximaler Betriebsdruck: **10 bar**

Grenzwert relative Luftfeuchtigkeit der Raumluft: **RH<75% nicht kondensierend**

3 BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Komfort, Ruhe und Effizienz in perfekter Harmonie!

Die neue Hydronikkassetten-Serie FWI-A mit invertergesteuertem EC-Dauermagnetmotor besteht aus sechs Modellen für 2-Rohr-Anlagen und vier Modellen für 4-Rohr-Anlagen.

Die Konstruktionsweise der Einheit erlaubt die Entwicklung von bis zu 5 kW in der Kühlphase bei Standardzwischendeckenmodulen 600x600 mm, über 10 kW bei Modulen 860x860 mm, bei außergewöhnlich niedrigen Schallpegeln in den Erhaltungsphasen des Umgebungskomforts.

Die bekannten Vorteile der EC-Motoren werden mit der GreenTech-Technologie kombiniert (bei den Modellen 02-03-04), die den Inverter direkt in die Lüftungsmotorgruppe integriert.

FWI-A Sie nutzt die gesamte Plattform von Mikroprozessor-Controllern FWEC3A, FWECSA und FWEC10, die eine verfeinerte Regellogik auf der Basis von Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wassertemperatur integrieren.

Die Vorteile liegen in einer größeren Genauigkeit bei der Erreichung und Aufrechterhaltung der gewünschten Komfortbedingungen dank der entsprechenden Modulation der Lüftungsgeschwindigkeit und der Reduzierung der Schallemissionen, die sich an die tatsächliche Wärmelast anpassen. Der Stromverbrauch liegt um bis zu 75% niedriger als bei herkömmlichen AC-Motoren mit fester Drehzahl.

Die Einheit in der Zwischendecke enthält alle Komponenten, Wärmetauscher, die Lüftungsmotorgruppe und das Kondensatsammel- und Kondensatablassystem. Ihre Struktur ist vorgerüstet für das Einbringen von Primär-luft in den Raum, deren Vermischung mit Umluft und die Zuführung der

behandelten Luft aus der Kassette in angrenzende Räume.

Zwei verschiedene Arten von Lufteinlass- und -auslassgittern:

FPAN Gitter: ABS-Material, die Farbe RAL9003, im Raum garantieren eine optimale Integration in die Zwischendeckenpaneelen.

Mit leichter Zugang zum Luftfilter für Reinigungsarbeiten.

Die Einheit kann komplett mit Ventilen, einschließlich Ausgleichs- und druckunabhängiger Regelventile geliefert werden, deren Einsatz die Inbetriebnahmezeiten deutlich reduziert.

FCND02A Gitter: Design-Gitter mit Coandă-Effekt: DIBOND-Material. Dank des Coandă-Effekts wird die Luft parallel zur Decke ausgestoßen und kühlst die Wände, bevor sie sich mit der Raumluft am Boden vermischt. Dadurch wird der Betrieb während der Sommermonate optimiert und ein höherer Komfort für die Bewohner gewährleistet

VERFÜGBARE VERSIONEN

FWI0*ATN - Einheit mit einem Register für Systeme mit 2 Rohren
FWI0*AFN- Einheit mit einem Register für Systeme mit 4 Rohren

Mit der Einheit geliefertes Zubehör

- Zusätzliches Kondenswassersammelbecken;
- Installations- und Bedienungsanleitung;
- Haltebügel zur Befestigung der Einheit.

HAUPTBESTANDTEILE

Struktur

Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit Innenverkleidung aus Polyurethanschaum und Außenverkleidung aus PES beklebt zur Gewährleistung der Wärme- und Schallisolation. Die Frischluftzufuhr in den Raum kann über die Einheit erfolgen, da die Anschlüsse für neutrale oder gemischte Luftzufuhr vorgesehen sind. Für den Anschluss an die Versorgungsanäle steht entsprechendes Zubehör zur Verfügung. Am Gerät sind die Systeme zur Verankerung der Einheit an der Decke vorhanden. Die elektrische Verkabelung erfolgt in einem leicht zugänglichen Kasten, was einen leichten Anschluss ermöglicht.

Luftfilter

Regenerierbarer Filter aus Polypropylenwaben, leicht abnehmbar für Wartungsarbeiten.

Wärmetauscherregister

Aus Kupferrohren und Aluminiumflügeln mit hohem Wirkungsgrad, die im Treibverfahren an den Rohren befestigt sind. Mit mindestens zwei Reihen bei den Modellen für 2-Rohr-Anlagen, ist in der 2+1 Konfiguration bei den Modellen für 4-Rohr-Anlagen verfügbar. Das Register ist mit manuellen Entlüftungsventilen ausgestattet. Auf Wunsch können Ventile zur Regelung und Ausgleichung des Betriebs der Einheit an das Register angeschlossen werden.

Lüftungsmotoreinheit

Invertergesteuerter EC-Dauermagnetelektromotor (in die Greentech-Modelle integriert), direkt verbunden mit einem Zentrifugallüfter mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln und einem für die Betriebsstabilität bei allen Drehzahlen optimierten Profil.

Kondenswassersammelsystem

Das Hauptbecken, das sich unter dem Wärmetauscher befindet, besteht aus Polystyrol und wird in die Profile eingesetzt, die für die Verteilung der Luft im Raum optimiert sind. Die Lieferung wird durch das zusätzliche Sammelbecken für das von den Regelventilen kommende Kondenswasser vervollständigt.

Kondenswasserablasssystem

Die Kondenswasserablasspumpe mit integriertem Rückschlagventil kann das Kondenswasser bis auf 0,9 m über den Austrittspunkt der Maschine anheben. Der Betrieb der Pumpe wird durch einen Schwimmer mit drei

Eingriffsniveaus gesteuert, die die Pumpe während des normalen Betriebs starten und anhalten. Wenn der kritische Wasserstand im Hauptbeckens überschritten wird, schließt ein Alarmsignal die Regelventile und stoppt den Wasserfluss im Wärmetauscher.

FPAN Gitter

Quadratische Form für die Ansaugung und Verteilung der Luft im Raum, gefertigt aus ABS in der Farbe RAL9003. Das Ansauggitter kann für den Zugang zum Luftfilter geöffnet werden. Die Luftverteilung im Raum erfolgt durch die 4 Seiten, die jeweils mit einem verstellbaren, angemessen wärmedämmten Flügel ausgestattet sind.



FCND02A Gitter: Design Gitter mit Coandă-Effect

Mit quadratischer Form und kreisförmiger Ansaugöffnung, gefertigt aus DIBOND. Das Ansauggitter kann für den Zugang zum Luftfilter geöffnet werden. Die Verteilung der Luft im Raum erfolgt durch die an den 4 Seiten angebrachten Luftförderer und nutzt den fluidodynamischen Coandă-Effekt. Dank des Coandă-Effekts wird die Luft parallel zur Decke ausgestoßen und kühlte die Wände, bevor sie sich mit der Raumluft am Boden vermischt. Dadurch wird der Betrieb während der Sommermonate optimiert und ein höherer Komfort für die Bewohner gewährleistet.



ZUBEHÖR

Elektronische Mikroprozessorsteuertafeln mit display

	FWTOUCH	Touchscreen-Bedienoberfläche 2,8" für FWECSA-Steuerung
	FWECSAP	Leistungsplatine für Steuerung FWECSA
	FWECSAC	Anwenderschnittstelle mit Display zur FWECSA-Steuerung
	FWECS3A	Mikroprozessorsteuerung mit FWECS3A-Display
	FWSK	Feuchtigkeitsfühler für Steuerungen FWECS3A, FWECSA
	FWTSKA	Wasserfühler für Steuerungen FWECS3A, FWECSA

Elektronische Mikroprozessorsteuertafeln

	FWEC10	Elektronische Steuerung zur Regelung des Lüfters Inverter EC und 1 oder 2 Ventile ON/OFF 230V
--	---------------	---

Ventile

	E2C2PIC/PRP E4C2PIC/PRP	2-Wege-Ventile, DRUCKUNABHÄNGIG, für Modelle mit 1 oder 2 Registern
--	------------------------------------	---

	E2C2	2-Wege-Ventile, EIN/AUS- oder modulierende-Stellantriebe, 230-V- oder 24-V-Stromversorgung, Hydraulik-Kits, für Modelle mit 1 oder 2 Wärmetauschern
--	-------------	---

	E2C3	3-Wege-Ventile, EIN/AUS- oder modulierende-Stellantriebe, 230-V- oder 24-V-Stromversorgung, Hydraulik-Kits, für Modelle mit 1 oder 2 Wärmetauschern
--	-------------	---

Plenum und saug- und auslassanschlüsse und verkleidung

	SPFA1A/ SPFA2A	Spigot für gemischte Frischluftzufuhr
--	---------------------------	---------------------------------------

	PPAI02A/06	Plenum für Luftversorgung
--	-------------------	---------------------------

4 ABMESSUNGEN

Auf der Abbildung S. 100- S. 104 sind die Abmessungen von FWI-A und die Positionen der Hydraulikanschlüsse angegeben.

5 EINSTELLUNG

⚠ ACHTUNG: Die Installation des Zubehörs 3-Wege-Ventil (oder 2-Wege-Ventil) ist vorgeschrieben, um bei längerem Stillstand des Endgeräts und ausgeschaltetem Lüfter die Zirkulation von kaltem Wasser im Wärmetauscher zu vermeiden. Gleichzeitig das mit der Basiseinheit mitgelieferte zusätzliche Kondensatwassersammelbecken installieren, um ein Tropfen der Ventilsätze zu vermeiden.

Für jede Einheit sind am Versorgungsnetz ein Schalter (IL) mit Öffnungskontakten mit einem Abstand von mindestens 3 mm und eine geeignete Sicherung (F) zu installieren.

⚠ ACHTUNG: Vor der Durchführung jeglicher Vorgänge prüfen, dass Spannung und Frequenz des Geräts genau mit denen des Netzes übereinstimmen.

⚠ ACHTUNG: Den Leitungsschalter (IL) und/oder eventuelle Fernsteuerungen in einer Position installieren, die von der Badewanne oder der Dusche aus nicht erreichbar ist.

⚠ ACHTUNG: Die den Invertern zugeordneten Netzfilter (mit der Aufgabe, die Emissionen der Leitungen zu reduzieren und folglich die Konformität der Maschine mit der EMV-Richtlinie zu gewährleisten), erzeugen Streustrom zur Erde. Das kann in einigen Fällen zum Ansprechen des Fehlerstromschutzschalters führen. Es wird empfohlen, einen zusätzlichen Fehlerstromschutzschalter mit veränderbarer Eichung zu installieren, der alleine der Versorgungsleitung der Maschine gewidmet ist.

⚠ ACHTUNG: Das Gitter der Einheit in der Originalverpackung lassen, bis es endgültig angebracht wird.

☞ EMPFOHLEN: Aus Komfortgründen (Gleichmäßigkeit der Lufttemperatur im Raum) wird empfohlen, die Wassereintrittstemperatur in das Register von 55°C nicht zu überschreiten.

⚠ ACHTUNG: Während des Stopps für die Installation, besteht beim Anschluss an einen Frischlufteingang oder bei einer Raumtemperatur nahe 0°C die Gefahr des Einfrierens der Rohrleitungen. Es ist die Entleerung des Hydraulikkreislaufs durchzuführen.

⚠ ACHTUNG: Installieren Sie die Einheit ohne Steigungen. Für die korrekte Ableitung des Kondensats befindet sich eine Neigung im Kondensatsammelbehälter in der Einheit.

HINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Die Gebläsekonvektoren werden so installiert, dass sie den Raum gleichmäßig heizen und kühlen können, und zwar an Decken, die ihrem Gewicht standhalten. Das Endgerät bis zur Installation in der Verpackung lassen.

Für die Installation und den Gebrauch des eventuellen Zubehörs wird auf die entsprechenden technischen Datenblätter verwiesen.

Die eventuelle **Fernsteuertafel** in einer Position anbringen, die für den Benutzer für die Einstellung der Funktionen leicht zugänglich ist und die für die Temperaturmessung – falls vorgesehen – effizient ist.


Vermeiden Sie deshalb:

- Positionen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind;
- Positionen, die direkten Heiß- oder Kaltluftströmen ausgesetzt sind;
- Hindernisse, die eine korrekte Temperaturmessung unmöglich machen.

Während des Dauerbetriebs im Winter empfehlen wir die Verwendung von

Fernbedienungen mit einer Sonde zur Erfassung der Lufttemperatur, um Probleme bei der Einstellung der Maschine zu vermeiden.


☞ HINWEIS: Der Wasserfühler, falls vorhanden, muss im entsprechenden Schacht am Ventilsatz an der Eingangsleitung befestigt werden.



1 Wasserfühlerhalterung

- Wenn ein anderer Ventilsatz als der empfohlene verwendet wird, ist es notwendig, den Fühler mit Hilfe des speziellen, mit Leitpaste gefüllten Kupferstutzens an der Eingangsleitung zu installieren.
- Schließlich muss der Fühler ordnungsgemäß isoliert sein, um sicherzustellen, dass er die Wassertemperatur korrekt anzeigt.

☞ HINWEIS: Der Luftfühler und der Feuchtigkeitsfühler, wenn vorhanden, müssen in dem entsprechenden Teil des Ansaugbereichs der Basiseinheit befestigt werden. Die Fühlerhalterung und die entsprechende Befestigungsschraube werden mit der Maschine geliefert.

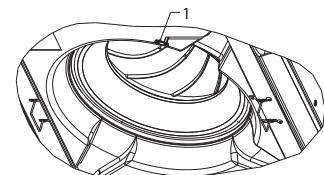

1 Fühlerhalterung

Die Wasseranschlüsse zum Wärmetauscher und – im Falle des Kühlbetriebs – zum Kondenswasserablass herstellen.

⚠ ACHTUNG:

Während des normalen Betriebs kann es insbesondere bei mit Mindestgeschwindigkeit laufendem Lüfter und bei Raumluft mit hoher relativer Feuchtigkeit zur Bildung von Kondensat am Luftauslass und an einigen Außenteilen des Geräts kommen.

Zum Vermeiden dieser Erscheinung muss die Einlauf Wassertemperatur im Wärmetauscher -offensichtlich innerhalb der für das Gerät vorgesehenen Grenzwerte- begrenzt werden. Insbesondere darf die Differenz zwischen der Taupunkttemperatur der Luft (T_{ADP}) und der Einlauf Wassertemperatur (T_w) gemäß folgender Gleichung NICHT 14 °C überschreiten: $T_w > T_{ADP} - 14 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Esempio: Bei einer Raumtemperatur von 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 75% entspricht die Taupunkttemperatur ca. 20 °C und folglich muss die mittlere Wassertemperatur im Register höher:

- als 20-14=6 °C sein, um Kondensatbildung zu vermeiden.

		Fan coil mit ventil						
		Lufttemperatur Trockenkugel (°C)						
		21	23	25	27	29	31	33
Relative Feuchtigkeit %	40	5	5	5	5	5	5	5
	50	5	5	5	5	5	6	8
	60	5	5	5	5	7	9	11
	70	5	5	6	8	9	11	13
	80	5	6	8	10	12	14	16
	90	6	8	10	12	14	16	18

Wenn die Ventile nicht installiert werden, könnte es zu reichlicher Kondenswasserbildung kommen, insbesondere bei längerem Stillstand des Endgeräts.

Bei einem eventuellen winterlichen Stillstand ist das Wasser aus der Anlage abzulassen, um eine Beschädigung durch Eisbildung zu vermeiden. Wenn Frostschutzlösungen verwendet werden, ist der Gefrierpunkt mittels der folgenden Tabelle zu prüfen.

% Glykol in Gewicht	Temperatur Einfrieren (°C)	Variation Leistung	Variation Lastverlust
0	0	1,00	1,00
10	-4	0,97	1,05
20	-10	0,92	1,10
30	-16	0,87	1,15
40	-24	0,82	1,20

Stromanschlüsse

Die Stromanschlüsse bei unterbrochener Stromversorgung gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen, indem der Schaltplan und die dazugehörige Legende strikt befolgt werden.

Kontrollieren, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.

Die gestrichelt dargestellten Stromanschlüsse müssen vom Installateur ausgeführt werden.

Für jeden Gebläsekonvektor sind am Versorgungsnetz ein Schalter (IL) mit Öffnungskontakten mit einem Abstand von mindestens 3 mm und eine geeignete Sicherung (F) zu installieren.

Für die Stromanschlüsse der Steuerungen sind die Schaltpläne in den Abbildungen ab S. 105 zu befolgen.


⚠ ACHTUNG: Die Stromversorgung der Pumpen-Schwimmervorrichtung darf niemals unterbrochen werden.

Dedizierte-Steuerung (FWEC10 - FWECSA - FWEC3A)


Die Bedientafeln implementieren eine Logik, die es ermöglicht, eine feste Geschwindigkeit auf der Abbildung mit dem Analogsignal 3,6,8 V oder eine automatische Modulation der Geschwindigkeit einzustellen, die die Vorteile des EC-Motors voll ausschöpft.

Die automatische Logik variiert das dem Motor übertragene Analogsignal zwischen 2 und 10 V, basierend auf dem Abstand vom Sollwert, um die Anlaufphasen zu beschleunigen und dann auf eine sehr niedrige Erhaltungsgeschwindigkeit überzugehen.

» Kühlen

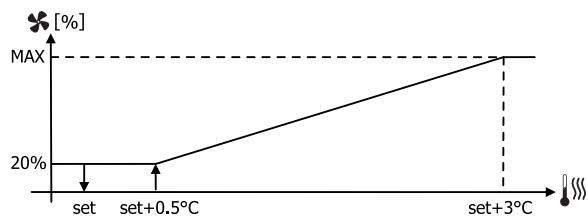

» Heizen

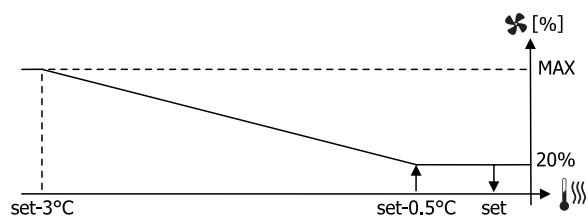


Hydraulikanschlüsse

Einheit	Verbindung Wärmetauscher	
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 Rohe)		1/2" gas F
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 Rohe)		3/4" gas F
	Kühlen	Heizen
FWI02AFN, FWI04AFN (4 Rohe)	1/2" gas F	1/2" gas F
FWI06AFN, FWI08AFN (4 Rohe)	3/4" gas F	1/2" gas F

Zur Optimierung der Leistung ist es ratsam, die Anschlüsse am Wärmetauscher durchzuführen:

- Druckleitung des Systems: Anschluss unten.
- Rücklaufleitung des Systems: Anschluss oben

⚠ ACHTUNG: Bei den Anschließvorgängen die Hydraulikanschlüsse der Maschine mit einem Sechskantschlüssel festhalten oder darauf achten, dass die Anschlüsse sich nicht drehen, um ein Verdrehen der Schläuche in der Einheit zu verhindern.



- Die Wasserzu- und -abflussleitungen und die im Netz installierten Geräte (Absperrventile usw.) sorgfältig isolieren. Verwenden Sie ein Material, das für die Einsatzbedingungen und die Temperatur des Wassers

geeignet ist.

- Den Wärmetauscher mit dem Entlüftungsventil neben den Wasseranschlüssen des Registers entlüften. Je nach Systemtyp kann es erforderlich sein, weitere Entlüftungsventile am Hydrauliknetz zu platzieren.


Anschluss an den Kondenswasserablass

Ein starres PVC-Rohr an das Schlauchende anschließen und es mit einer Schelle befestigen.


Die Leitung korrekt mit Polyethylenschaum isolieren.

- Vorsicht, wenn im Winter das Risiko für Frost in den Zwischendecken besteht.
- Falls erforderlich, kann die Kondenswasserleitung unmittelbar hinter den Auslass der Einheit geführt werden. Maximale Höhe: 900 mm (ABBILDUNG 1).
- Darauf achten, dass die Ablassleitung leicht in Abflussrichtung geneigt ist und keinen Siphon bildet (ABBILDUNG 1).
- Die Leitung muss mit einigen Stützen abgestützt werden (ABBILDUNG 2).
- Einen Entlüfter (ABBILDUNG 3) nicht in der falschen Position installieren.


» Abb.1

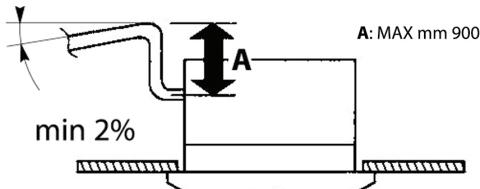

» Abb.2

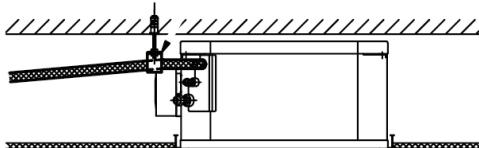

» Abb.3

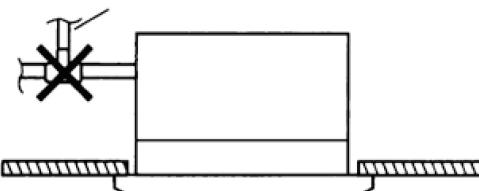

- Die mitgelieferten Haltebügel (Abb.6) an den Haltestangen (Abb. 7) befestigen. Die Länge der Haltestangen hängt von dem Raum zwischen der Zwischendecke und der Strukturdecke ab.
- Der Abstand C (Abb. 7) muss sein:


Modell	C - Abstand zwischen Halterung und Zwischendecke
FWI-A 02-03-04	270
FWI-A 06-07-08	312

- Achten Sie auf die Überlänge B der Haltestange (Abb. 7): sie könnte mit dem Schaltkasten der Einheit interferieren.
- Den Gebläsekonvektor in der Zwischendecke positionieren, indem die Seite mit den Wasseranschlüssen mit Hilfe der Haken an den Halterungen, die eine schnelle vorübergehende Installation ermöglichen, in die geeignete Position gebracht wird.
- Das Gerät dann mit den mitgelieferten Schrauben an den Gewindestangen befestigen und prüfen, dass es waagerecht (Abb. 8) ist.
- Den Abstand zwischen der Einheit und der Zwischendecke D (Fig.9 FWI-A02-03-04 und Fig.10 FWI-A06-07-08) mit Hilfe der Muttern an den Haltestangen einstellen:


Modell	D - Abstand vom Gerät zur abgehängten Decke
FWI-A 02-03-04	23
FWI-A 06-07-08	48

- Darauf achten, dass die Einheit nicht die Decke berührt: Kontakt kann Lärm verursachen.
- Isolieren Sie die an der Einheit befestigten Halterungen (Abb.6) mit der mitgelieferten Isolierung.

» Abb.4 FWI-A 02-03-04

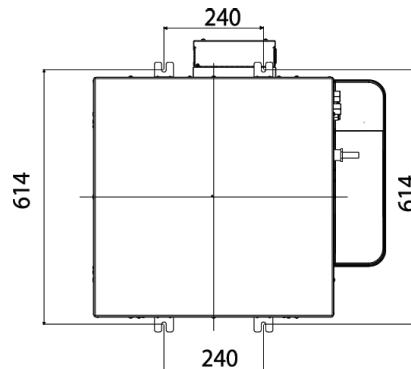


» Abb.5 FWI-A 06-07-08

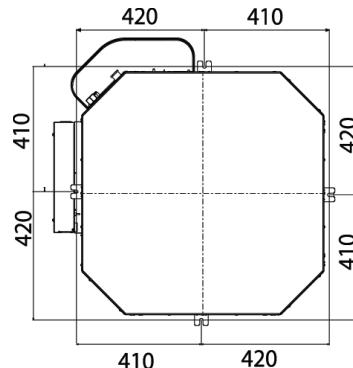


MONTAGE DER EINHEITEN

- Die Abmessungszeichnungen verwenden, um die Position der Haltestangen zu bestimmen (Abb.4 FWI-A02-03-04) (Fig.5 FWI-A06-07-08)
- Die Aufhängestangen (nicht mitgeliefert) an dem vorgesehenen Platz positionieren.


» Abb.6

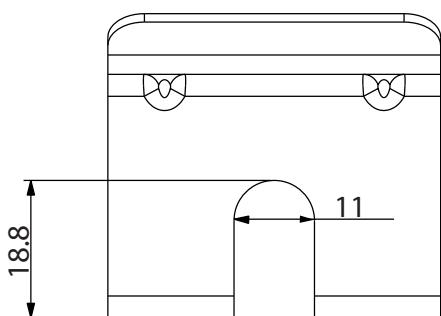

» Abb.9 FWI-A02-03-04

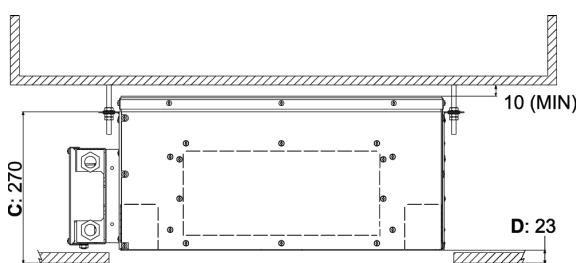


» Abb. 7

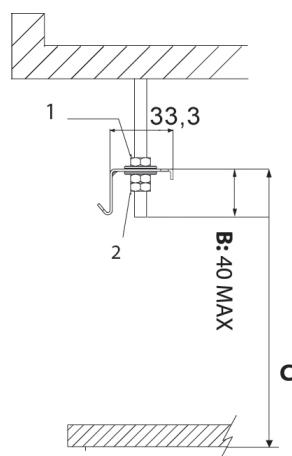


1. Mutter + Unterlegscheibe
2. Unterlegscheibe + Mutter + Gegenmutter

» Abb.10 FWI-A06-07-08

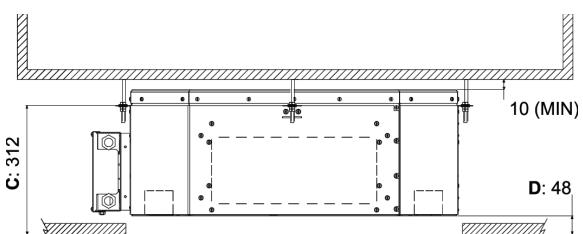

» Abb. 8

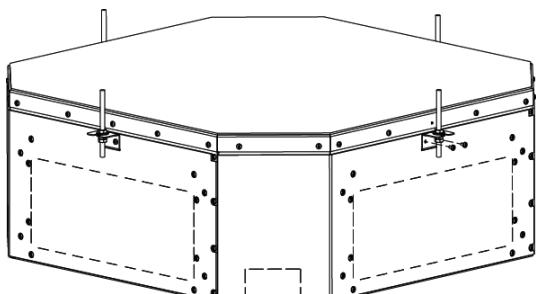

Montage des Frontpaneels/des FPAN Gitters


Das in den Versionen RAL9003 erhältliche Frontpaneel/Gitter wird in einem separaten Karton geliefert:

- FPAN02 für Modelle FWI-A 02-03-04
- FPAN06 für Modelle FWI-A 06-07-08

Vor dem Anbringen des Frontpaneels: (Abb.11)

- Die Schrauben (1), mit denen die Sperren (2) an jeder Seite befestigt sind, entfernen (daran denken, diese Schrauben nach der Installation wieder anzubringen).
- Zum Öffnen des Gitters (3) die beiden Sperren (2) in Pfeilrichtung verschieben.
- Das Gitter (3) im 45°-Winkel öffnen.
- Das Sicherungsseil (4) vom Rahmen lösen (daran denken, es nach der Installation wieder anzubringen).
- Das Gitter anheben, um es vom Rahmen zu entfernen.

» Abb.11

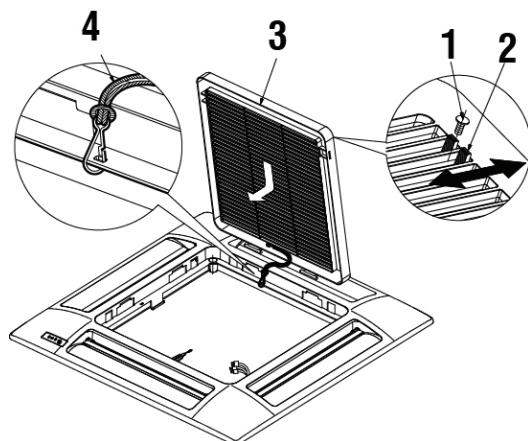


Anbringen des Frontpaneels: (Abb.12)

- Die beiden Einspannclips (5) nach unten drehen.
- Den Rahmen (6) an der Einheit befestigen, indem die beiden Haken (7) mit den Einspannclips (5) in Übereinstimmung gebracht werden.
- Die genaue Position des Paneelrahmens im Verhältnis zur Decke überprüfen. Die Position der Inneneinheit bei Bedarf korrigieren.
- Den Paneelrahmen mit den mitgelieferten Spezialschrauben und Unterlegscheiben (8) an der Einheit befestigen.
- Das Gitter (3) einsetzen und sich vergewissern, dass der Filter (9) richtig positioniert ist.

- Das Sicherungsseil am Rahmen befestigen, das Gitter schließen und die Feststellschrauben (2) wieder anbringen.

» Abb.12

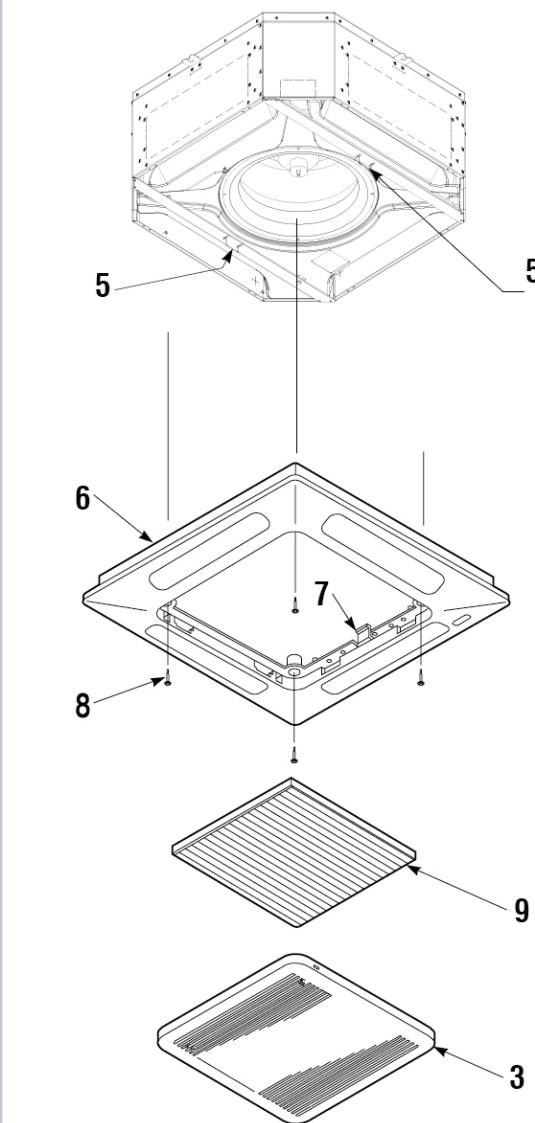


Montage de Frontpaneel/de FCND02A Gitter

Das in den Versionen **FWI 02-03-04** erhältliche Frontpaneel/Gitter wird in einem separaten Karton geliefert:

Anbringen des paneels: (Abb.13)

- Die beiden Einspannclips (1) nach unten drehen.
- Den Paneelkörper (3) mit den entsprechenden Schrauben (4) in Übereinstimmung mit den bereits vorhandenen Einsätzen (2) befestigen.
- Den Filter (5) auf der Einheit des Kastens platzieren und ihn mit den entsprechenden Schrauben (7) an den mitgelieferten Halterungen (6) befestigen.
- Das Verschlusspaneel (9) anbringen, indem zuerst die Sicherheitsseile (8) in die Clips (1) eingehakt werden und dann das Paneel mit einem Magneten an der zuvor befestigten Einheit (3) befestigt wird.

» Abb.13

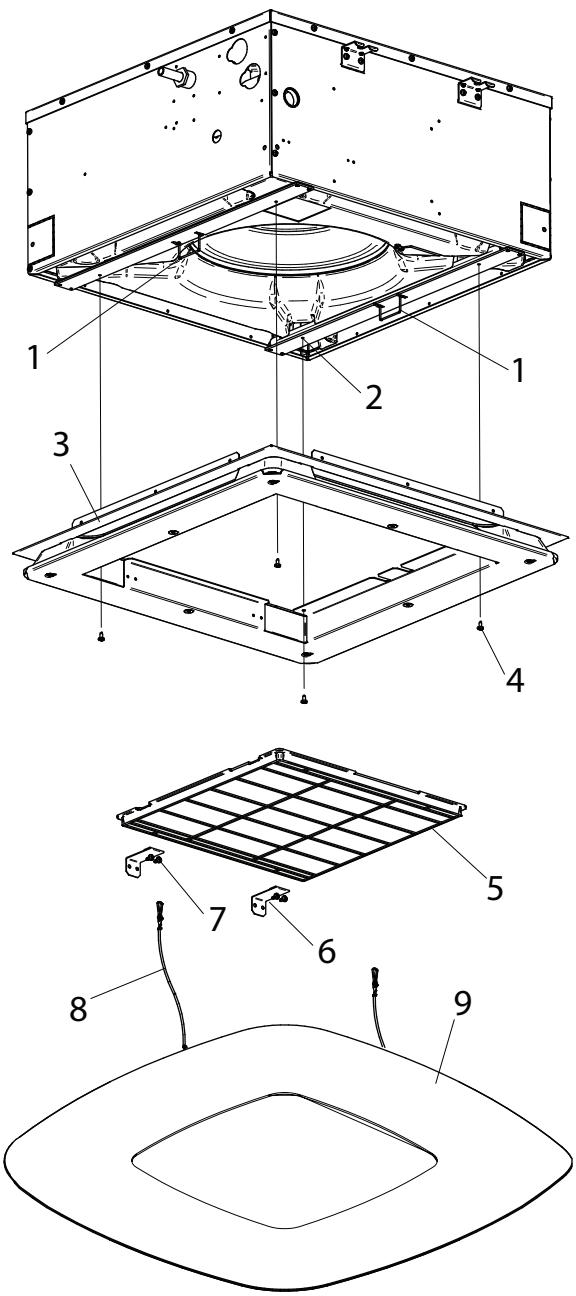

6 FUNKTIONSPRÜFUNG

6.1 VORAKONTROLLEN

Sich vergewissern:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist, wenn es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder auf jeden Fall von einer Person mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden sollte, um Risiken zu vermeiden.
- dass die Einheit stabil und perfekt nivelliert ist,
- dass die elektrischen Kabel korrekt an ihren Anschlussklemmen befestigt sind (wenn sie nicht richtig angezogen werden, können die Klemmen zu einer Überhitzung des Klemmenbretts führen),
- dass die elektrischen Kabel von Blech oder anderen Metallteilen isoliert sind, die sie beschädigen könnten,
- dass die Erdung korrekt durchgeführt wurde,
- dass keine Werkzeuge oder anderen Fremdkörper in den Einheiten vorhanden sind,
- dass der Filter korrekt installiert ist,
- dass das Register sauber ist,
- dass die Hydraulikanschlüsse korrekt festgezogen sind;
- dass der Kondenswasserablass korrekt angeschlossen und nicht verstopt ist,
- dass das Kondenswassersammelbecken sauber ist,
- dass die Austrageleitungen korrekt befestigt sind.

6.2 DIE EINHEIT UNTER SPANNUNG SETZEN

- Mittels einer Schutz- und Trennvorrichtung.
- Die Einheit mittels des entsprechenden Bedienelements einschalten.
- Die erste Inbetriebnahme muss bei Höchstgeschwindigkeit erfolgen.
- Es ist eine Einlaufzeit von 100 Betriebsstunden nötig, bis die anfänglichen Reibungen im Motor beseitigt sind.

6.3 DEN WASSERKREISLAUF FÜLLEN.


- Mittels der Fernsteuerung sicherstellen, dass das angetriebene Ventil einwandfrei funktioniert.
- Prüfen, dass alle Anschlüsse dicht sind.
- Prüfen, dass die Kondenswasserablasspumpe einwandfrei funktioniert, indem etwas Wasser in das zusätzliche Becken unter dem Ventil gegossen wird.
- Prüfen, dass beim Anhalten der Pumpe kein Wasser zurückläuft.
- Luft aus dem Wärmetauscher der Kassette ablassen.

6.4 EINSTELLUNG DES LUFTSTROMES (FPAN)


Die Vorderseite ist mit 4 verstellbaren Ausblasflügeln zur Lenkung des Luftstroms ausgestattet.

Die Position entsprechend der Betriebsart und der empfohlenen Neigung wählen: die Position der Ausblasflügel muss manuell eingestellt werden. (Abb.14 und Fig.14.1)

» Abb.14

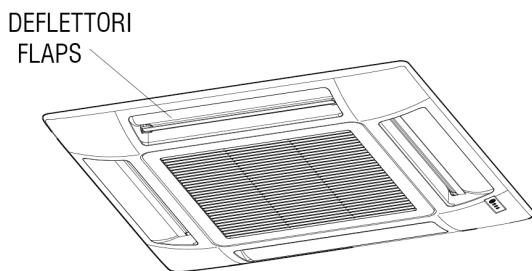

» Fig.14.1

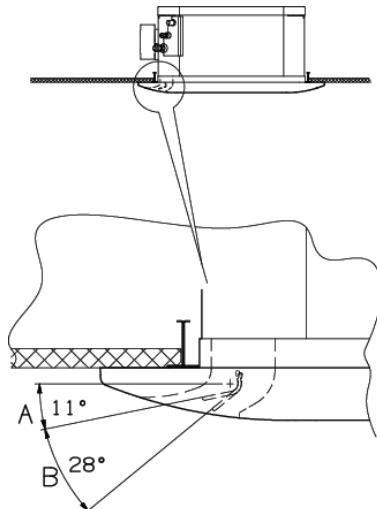

A. Kühl- und Entfeuchtungsbereich

B. Für das Heizen des Bereichs

7 BETRIEB

Dieses Gerät ist für die Klimatisierung von Räumen für das maximale Wohlbefinden der Menschen bestimmt. Konzipiert für die Raumklimatisierung und für den Einsatz in zivilen Komfortanwendungen bestimmt.
Für den Betrieb des Gebläsekonvektors ist die Gebrauchsanweisung der als Zubehör erhältlichen Steuerung zu befolgen.

⚠ ACHTUNG: Aus Sicherheitsgründen nicht mit den Händen in das Lufтаusblasgitter eingreifen oder Gegenstände hineinstecken.

⚠ GEFAHR: Das Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und

von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder die erforderlichen Kenntnisse benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden dabei beaufsichtigt oder sie haben Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und wurden über die mit demselben verbundenen Gefahren unterrichtet. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die vom Benutzer durchzuführende Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

8 ZUBEHÖR

8.1 ANGETRIEBENER 2- ODER 3-WEGE-VENTILSATZ

⚠ ACHTUNG: Die Installation eines Ventilsatzes am Gebläsekonvektor FWI-A ist obligatorisch.

Das Set besteht aus Folgendem:

- 2-Wege- oder 3-Wege-Ventil / 4 Anschlüsse mit eingebautem Bypass, aus Messing, maximaler Betriebsdruck 16 bar.
- Elektrothermischer Stellantrieb mit 230V- oder 24V-Stromversorgung, ON/OFF- (oder modulierende) Wirkung, Gesamtöffnungszeit 3 Minuten.
- Hydraulikkit mit O-Ring für die Verbindung mit dem Wärmetauscher und Papierdichtung für die Verbindung mit dem Ventil.
- Halterungen zur Befestigung des Hydrauliksatzes an der Seite des Endgeräts, um die Stabilität während des Transports zu gewährleisten, falls die Ventile bereits installiert sind.

Einheit	Ventiltyp	Anschluss	Kvs gerader Weg	Kvs Bypass
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 Rohe)	3 Wege	3/4" M	2,5	1,6
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 Rohe)	3 Wege	3/4" M	4	1,6

Einheit	Ventiltyp	Kühlen		Heizen			
		Anschluss	KVS direktweg	Kvs Bypass	Anschluss	KVS direktweg	Kvs Bypass
FWI02AFN, FWI04AFN (4 Rohre)	3 Wege	3/4" M	2,5	1,6	3/4" M	2,5	1,6
FWI06AFN, FWI08AFN (4 Rohre)	3 Wege	3/4" M	4	1,6	3/4" M	2,5	1,6

Einheit	Ventiltyp	Anschluss		KVS		
		Kühlen	Heizen	Anschluss	KVS direktweg	Kvs Bypass
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 Rohe)	2 Wege	3/4" M	3/4" M	3/4" M	2,8	2,8
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 Rohe)	2 Wege	3/4" M	3/4" M	3/4" M	4	4

Einheit	Ventiltyp	Anschluss		KVS		
		Kühlen	Heizen	Anschluss	KVS	Kvs Bypass
FWI02AFN, FWI04AFN (4 Rohre)	2 Wege	3/4" M	3/4" M	3/4" M	2,8	2,8
FWI06AFN, FWI08AFN (4 Rohre)	2 Wege	3/4" M	3/4" M	3/4" M	4	4

8.2 ANGETRIEBENER 2-WEGE-VENTILSATZ PRESSURE INDEPENDENT

⚠ ACHTUNG: Die Installation eines Ventilsatzes am Gebläsekonvektor FWI-A ist obligatorisch.

Der angetriebene 2-Wege-Ventilsatz Pressure Independent besteht aus:

- 2-Wege-Ventil mit max. Betriebsdruck 16 bar.
- Elektrothermischer Stellantrieb mit 230V- oder 24V-Stromversorgung, ON/OFF- (oder modulierende) Wirkung, Gesamtöffnungszeit 3 Minuten.
- Hydraulikkit mit O-Ring für die Verbindung mit dem Wärmetauscher und Papierdichtung für die Verbindung mit dem Ventil.
- Halterungen zur Befestigung des Hydrauliksatzes an der Seite des Endgeräts, um die Stabilität während des Transports zu gewährleisten, falls die Ventile bereits installiert sind.

Die Ventilsätze sind aufgeführt in den Abbildungen auf Seite: S. 116, S. 117, S. 116 und S. 117.


Einheit	Ventiltyp	Anschluss	Δp min [kPa]		
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 Rohre)	2 Wege	3/4" M	32		
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 Rohre)	2 Wege	1 1/4" M	20		
		Kühlen	Heizen		
Einheit	Ventiltyp	Anschluss	Δp min [kPa]	Anschluss	Δp min [kPa]
FWI02AFN, FWI04AFN (4 Rohre)	2 Wege	3/4" M	16	3/4" M	16
FWI06AFN, FWI08AFN (4 Rohre)	2 Wege	1 1/4" M	20	1" M	16

8.3 ZUSÄTZLICHES BECKEN ZUM SAMMELN DES KONDENSWASSERS DER REGELVENTILE

Das zusätzliche Becken wird mit der Basiseinheit und zwei Schrauben zur Befestigung geliefert.


Seine Funktion besteht darin, das von den Regelventilen erzeugte Kondenswasser zu sammeln und in den Hauptkondenswassersammelbehälter der Einheit zu leiten. (Abb.15, Abb.16)

» Abb.15

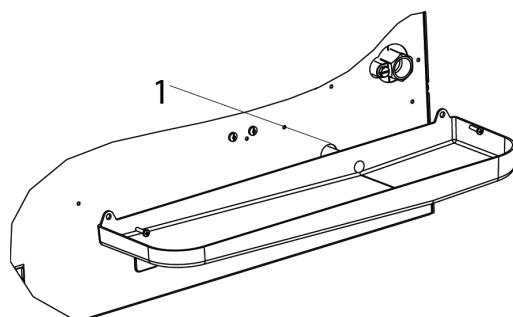

1 Kondenswasserablass

» Abb.16

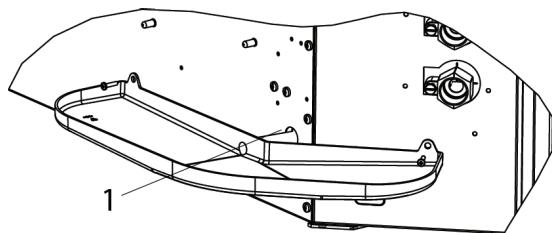

1 Kondenswasserablass

ACHTUNG: Die Installation des zusätzlichen Beckens ist obligatorisch.


8.4 ANSCHLUSS DER ZU BEHANDELNDEN PRIMÄRLUFTZUFUHR

Die Einheiten sind mit 3 Primärluftteinlässen ausgestattet, die an den Ecken positioniert sind. Diese Luft vermischt sich mit der aus der Innenumgebung angesaugten Luft und wird dann durch den Wärmetauscher behandelt. (Abb.17 - Abb.18)


- Es ist das SPFA1A (FWI-A 02-03-04) und SPFA12A (FWI-A 06-07-08)-Zubehör erhältlich: ein Anschluss für Rohr Ø100 zur Verbindung mit den am Endgerät vorhandenen Eingängen.
- Es ist notwendig, die Primärluft zu filtern, bevor sie in das Gerät geleitet wird, um sicherzustellen, dass sie keine zu niedrigen Temperaturen aufweist.
- Zum Vermeiden von Betriebs- und Lärmproblemen ist der Frischluftdurchsatz auf 20% des Luftstroms des Endgeräts bei durchschnittlicher Geschwindigkeit begrenzt, mit einem Maximum von 110 m³/h für jeden Lufteingang.

ACHTUNG: Es ist notwendig, das Ansaugen von Staub und Verunreinigungen zu verhindern, die den Wärmetauscher der Einheit verschmutzen könnten.

» Fig. 17 FWI-A 02-03-04

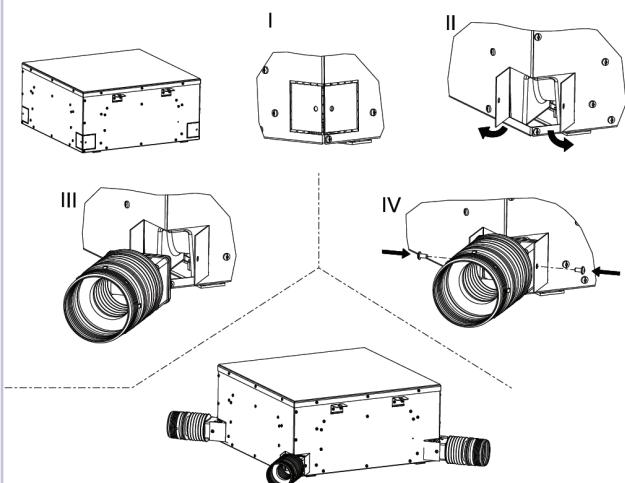

» Fig.18 FWI-A 06-07-08

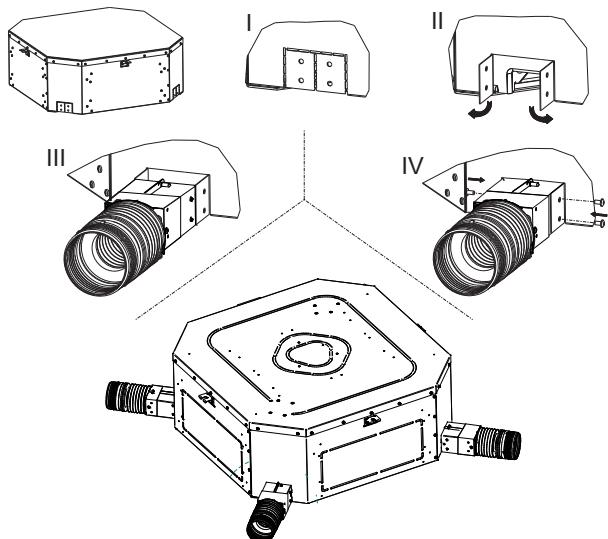

8.5 ANSCHLUSS FÜR DIE PRIMÄRLUFTZUFUHR IN ANGRENZENDE RÄUME


Die Einheiten sind mit 2 rechteckigen Luftauslässen zum Anschluss an separate Verteilerkanäle ausgestattet.

- Diese Auslässe befinden sich an den Seiten, die nicht durch Schaltkästen und Wasseranschlüsse belegt sind.
- Es ist das PPAI02A/06-Zubehör erhältlich: ein Plenum zur Verbindung der rechteckigen Auslässe am Endgerät mit den kreisförmigen Verteilerkanälen mit Durchmessers D:

Modell	D
02-03-04	150
40-50-60	180

⚠ ACHTUNG: Die vom Gebläsekonvektor ausgehenden Luftkanäle müssen wärmeisoliert sein, um die Bildung von Kondenswasser an der Oberfläche zu verhindern.

» PPAI02A/06 - Luftauslass

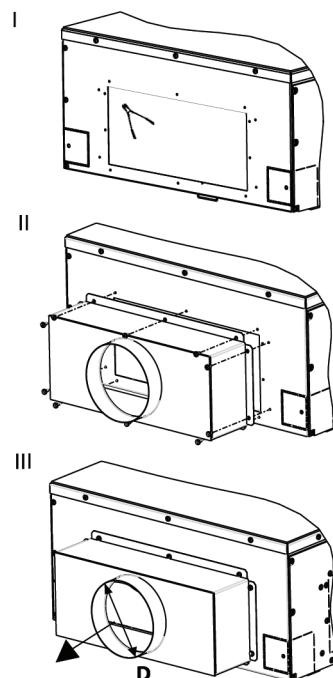

9 WARTUNG

Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät vor der Ausführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ausgeschaltet werden, indem der Geschwindigkeitsschalter auf "OFF" und der Hauptschalter auf 0 (OFF) gestellt werden.

Die Eingriffe müssen von Personal durchgeführt werden, das für Arbeiten an dieser Art von Gebläsekonvektoren qualifiziert ist.

GEFAHR! Bei den Wartungsarbeiten ist Aufmerksamkeit geboten:
Einige Metallteile können Schnittverletzungen verursachen. Schutzhandschuhe tragen.

Das Material muss regelmäßig gewartet werden, um seine Eigenschaften im Laufe der Zeit zu erhalten. Ein Fehler bei der Wartung kann dazu führen, dass die Garantie für das Produkt erlischt. Die Wartungsarbeiten bestehen in der Reinigung des Luftfilters, der internen und externen Wärmetauscher, der Verkleidung, der Reinigung und dem Schutz der Kondenswasserbecken. Auch die Geruchsbehandlung und Desinfektion der Oberflächen und Volumen der Räume tragen zur Reinheit der von den Benutzern eingeatmeten Luft bei.

Bei jedem Einschalten nach einer längeren Stillstandszeit muss der Wärmetauscher entlüftet werden.

Vor dem Betriebszeitraum während der Kühlphase prüfen, ob das Kondenswasser korrekt abgelassen wird.

Eine korrekte regelmäßige Wartung trägt dazu bei, Energie und Geld zu sparen.

9.1 REINIGUNG DES LUFTFILTERS FPAN GITTER


Den Luftfilter mindestens einmal pro Monat und vor der Verwendung (vor der Heiz- oder Kühlperiode) reinigen.

Zur Reinigung des Filters geht man wie folgt vor (Abbildung Abb.21):

1. Vor der Ausführung jeglicher Eingriffe an der Einheit muss die Stromversorgung der Maschine unterbrochen werden.
2. Die Feststellschrauben (1) der Sperren (2) auf jeder Seite entfernen.
3. Zum Öffnen des Gitters (3) die beiden Sperren (2) in Pfeilrichtung drücken.
4. Das Gitter (3) nach unten öffnen.
5. Den Filter (4) vom Gitter entfernen.
6. Einen Staubsauger verwenden, um den Staub zu entfernen. Wenn der Staub am Filter klebt, diesen mit sauberem oder Seifenwasser entfernen, den Filter mit sauberem Wasser abspülen und trocknen.
7. Den Filter wieder in seinen Sitz im Gitter einsetzen, das Gitter schließen, die beiden Sperren wieder nach außen drücken und dann die Feststellschrauben der Sperren wieder anbringen.

Wir empfehlen den jährlichen Austausch des Luftfilters unter Verwendung von Original-Ersatzteilen; das Endgerätmodell ist auf dem Typenschild am Innenbecken der Einheit hinter dem Luftfilter angegeben.

» Abb.21

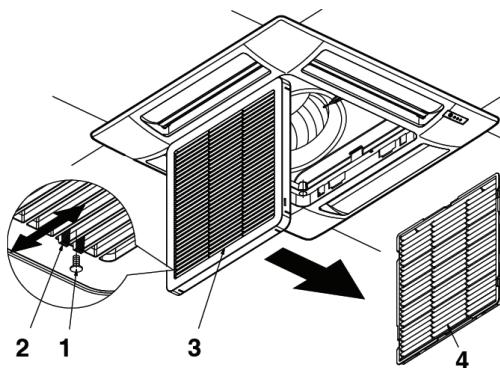


9.2 REINIGUNG DES ANSAUGGITTERS

Das Gitter kann zur Reinigung abgebaut werden. (Abb.22)

- Nach dem Öffnen des Gitters (5) das Sicherungsseil (6) des Rahmens (7) lösen (daran denken, es nach den Wartungs- und Reinigungsarbeiten wieder anzubringen).
- Das Gitter anheben und es zu sich heran ziehen, um die beiden Scharniere zu lösen.
- Das Gitter vorsichtig mit einem weichen Schwamm reinigen und es dann gut abtrocknen. Zum Entfernen hartnäckigen Schmutzes kann ein neutrales Reinigungsmittel verwendet werden. Gut mit Wasser abspülen und trocknen.
- Keine scharfen chemischen Lösungsmittel verwenden.
- Das Gerät nicht mit zu heißem Wasser reinigen.

» Abb.22

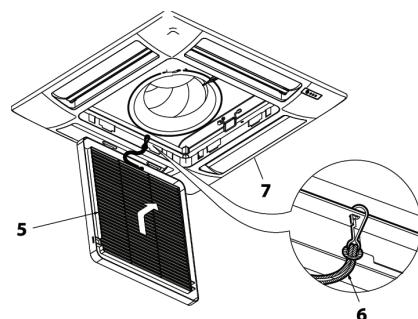

9.3 REINIGUNG DES LUFTFILTERS FCND02A GITTER


Den Luftfilter mindestens einmal pro Monat und vor der Verwendung (vor der Heiz- oder Kühlperiode) reinigen.

Zur Reinigung des Filters geht man wie folgt vor (Abb.23):

1. Vor der Ausführung jeglicher Eingriffe an der Einheit muss die Stromversorgung der Maschine unterbrochen werden.
2. Das magnetische Verschlusspaneel (1) abnehmen, indem es nach unten gezogen wird.
3. Eines der beiden Sicherheitsseile (2) lösen, damit man freien Zugang zum Filter erhält.
4. Die Befestigungsschrauben (3) von zwei der vier Halterungen (4) an

- einer der beiden Seiten lösen.
5. Den Luftfilter entfernen (5) indem Sie ihn abziehen.
 6. Einen Staubsauger verwenden, um den Staub zu entfernen Wenn der Staub am Filter klebt, diesen mit sauberem oder Seifenwasser entfernen, den Filter mit sauberem Wasser abspülen und trocknen.
 7. Das Luftfilter wieder anbringen (5) und Schrauben Sie die zuvor entfernten Halterungen fest.

Wir empfehlen den jährlichen Austausch des Luftfilters unter Verwendung von Original-Ersatzteilen; das Endgerätmodell ist auf dem Typenschild am Innenbecken der Einheit hinter dem Luftfilter angegeben.

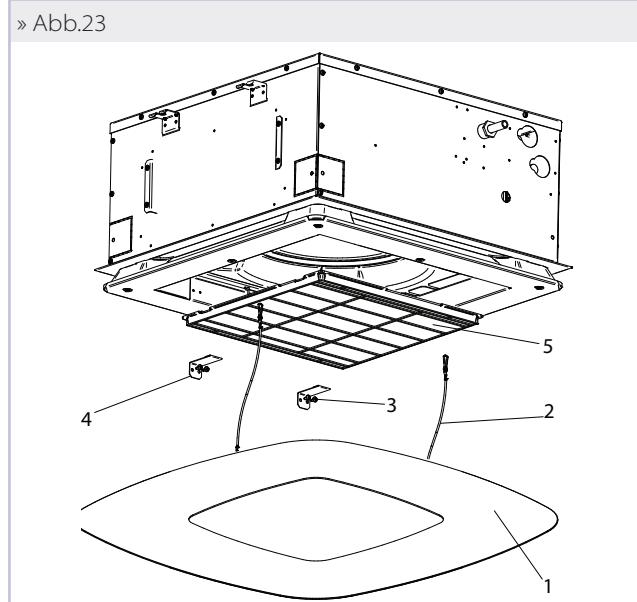

9.4 REINIGUNG DES FCND02A GITTER PANEEL

- Einen weichen Lappen verwenden und trocknen.
- Niemals Flüssigkeiten auf das Gerät gießen, da dies Stromstöße verursachen und die inneren Komponenten beschädigen kann.
- Keine scharfen chemischen Lösungsmittel verwenden.

WARTUNG: AUF KEINEN FALL SCHLEIFMITTEL UND -VORRICHTUNGEN JEGLICHER ART VERWENDEN. Andernfalls besteht die Gefahr, die Oberfläche der Grafik irreversibel zu beschädigen.

9.5 SCHALTTAFEL

Einmal pro Jahr die korrekte Befestigung der elektrischen Drähte an ihren Anschlussklemmen kontrollieren.

9.6 ZUSÄTZLICHE WARTUNG

Die Inspektion, Reinigung oder der Austausch interner Komponenten erfordert den Ausbau des Hauptkondenswasserbehälters.



Ausbau des Behälters (Abb.24 und Abb.25) :

- Das Ansauggitter entfernen (für Standardgrill); Die DIBOND Panel Entfernen, indem Sie sie nach unten ziehen (für FCND02A grill).
- Das im Behälter verbliebene Kondenswasser mittels einer Pumpe durch die Kondensatablassöffnung des zusätzlichen Beckens in einen Eimer ablassen (Abb.15 und Abb.16).
- Die Frontpaneelgruppe (panel) (1) durch Lösen der vier Befestigungsschrauben entfernen. Die Stützplatten (2) des Behälters (3) entfernen, indem die Schrauben gelöst werden.
- Den Behälter entfernen, dabei vorsichtig vorgehen.
- Den Innenraum des Behälters reinigen.

- Prüfen, dass der Wärmetauscher sauber ist. Ihn, wenn nötig, mit einem Staubsauger mit Gummistutzen absaugen, wobei darauf zu achten ist, dass die Lamellen nicht beschädigt werden.

Wiedereinbau des Behälters:

- Den Behälter (3) mit seinen Stützplatten (2) wieder anbringen und die Befestigungsschrauben anziehen.
- Das Frontpaneel (1) wieder anbringen, indem es mit den beiden Clips der Behälterplatten am Gerät befestigt wird.
- Die Befestigungsschrauben wieder anziehen.
- Das Gitter mit dem Luftfilter wieder anbringen.
- Haken das Sicherungsseil des Gitters am besondere Stützen.
- Schließe den Grill und bringen Sie die Sicherungsschrauben der Verschlüsse wieder (für Standardgrill), Bringen Sie das paneel wieder in seine ursprüngliche Position. (für FCND02A grill).

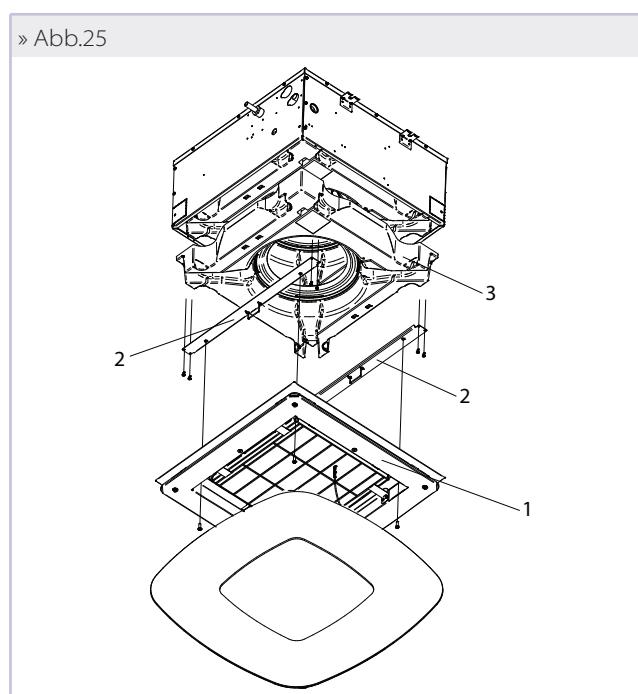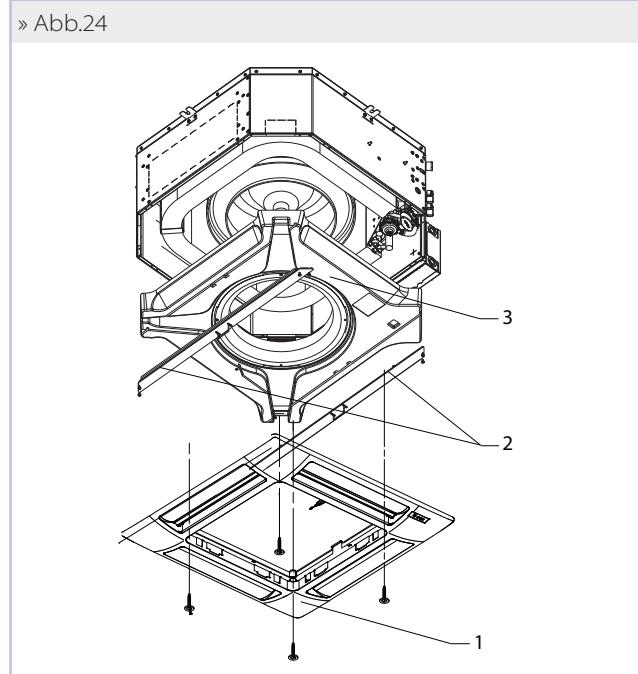

9.7 ANORMALER WASSERSTAND

Wenn das Wasser im Kondenswasserbehälter abnormal ansteigt (aufgrund einer defekten Pumpe, eines verschmutzten Behälters, einer verstopften

Abflussleitung usw.), schließt ein Sicherheitskontakt (Schwimmer) die Regelventile.

10 STÖRUNGSSUCHE

Funktioniert das Gerät nicht richtig, führen Sie die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Kontrollen durch, bevor Sie den Kundendienst rufen.

Kann das Problem nicht gelöst werden, wenden Sie sich an Ihren Vertrags-händler oder das nächste Kundendienstcenter.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Es fehlt Strom	Strom wieder auferstehen
	Der Schutzschalter hat angesprochen	Kundendienst kontaktieren
	Der Startschalter steht auf 0.	Die Maschine einschalten, indem der Schalter auf I gestellt wird
Die Einheit heizt oder kühlte wenig	Der Lufilter ist schmutzig oder verstopft	Den Lufilter reinigen
	Der Wärmetauscher ist verschmutzt	Den Installateur rufen
	In der Nähe der Luftsaugung oder -ausblasung befindet sich ein Hindernis	Das Hindernis entfernen
	Es ist Luft im Wärmetauscher vorhanden	Den Installateur rufen
	Die Fenster und Türen sind geöffnet	Türen und/oder Fenster schließen
Die Einheit "leckt"	Die Mindest betriebsgeschwindigkeit ist eingestellt	Die mittlere oder höchste Geschwindigkeit einstellen
	Das Gerät ist nicht mit der korrekten Neigung installiert	Den Installateur rufen
	Der Kondenswasserablass ist verstopft	Den Installateur rufen
	Die Pumpe ist blockiert	Den Installateur rufen

11 TECHNISCHE NENNDATEN

» Technische Nenndaten FWI-A - 2 Rohre

FWI-A			02				03				04			
				Min	med	Max		Min	med	Max		Min	med	Max
Velindigkeit			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Eingangsspannung	(E)	V	2,00	3,50	4,50	6,00	2,00	4,00	5,50	8,00	2,00	4,00	6,50	10,0
Gesamtkühlleistung	(1)(E)	kW	1,33	1,93	2,24	2,63	1,49	2,68	3,40	4,39	1,54	2,76	3,95	5,23
Sensible Kühlleistung	(1)(E)	kW	0,99	1,51	1,81	2,20	1,03	1,94	2,54	3,41	1,05	1,98	2,96	4,11
Klasse FCEER	(E)						A							
Wasserdurchsatz	(1)	l/h	229	331	385	452	256	460	584	754	264	473	678	898
Druckverlust	(1)(E)	kPa	2	4	5	7	3	10	15	23	3	9	18	29
Heizleistung	(2)(E)	kW	1,49	2,27	2,70	3,25	1,42	2,69	3,48	4,58	1,47	2,77	4,09	5,55
Klasse FCCOP	(E)				A			B					B	
Wasserdurchsatz	(2)	l/h	258	395	470	565	248	468	605	797	255	481	711	965
Druckverlust	(2)(E)	kPa	2	5	6	9	3	8	13	21	3	8	16	27
Nennluftdurchsatz		m³/h	212	397	454	583	187	397	551	796	190	397	650	980
Leistungsaufnahme	(E)	W	7	7	10	18	7	9	15	37	7	9	22	67
Globale Schallleistung	(3)(E)	dB(A)	28	35	40	48	28	37	44	54	29	38	49	61
Wasserinhalt - Register STD		dm³		1,14				1,63				1,63		
Querschnitt Versorgungskabel	(4)	mm²		1,00				1,00				1,00		
Typ Versorgungskabel								N07V-K						
Sicherung F		A		2				2				2		
Sicherungstyp								gG						

FWI-A			06				07				08			
			Min	med	Max			Min	med	Max		Min	med	Max
Velindigkeit			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Eingangsspannung	(E)	V	2,00	3,00	5,00	10,0	2,00	3,00	5,00	8,00	2,00	4,00	6,50	10,0
Gesamtkühlleistung	(1)(E)	kW	4,80	5,36	6,39	8,27	5,17	5,92	7,26	9,01	5,26	6,70	8,37	10,5
Sensible Kühlleistung	(1)(E)	kW	3,80	3,92	4,75	6,35	3,66	4,24	5,31	6,78	3,69	4,80	6,15	7,97
Klasse FCEER	(E)				A			A					B	
Wasserdurchsatz	(1)	l/h	833	921	1097	1420	888	1015	1245	1545	902	1150	1436	1805
Druckverlust	(1)(E)	kPa	12	16	21	34	10	13	18	27	10	15	22	33
Heizleistung	(2)(E)	kW	5,50	6,00	7,30	9,74	5,43	6,33	7,99	10,2	5,48	7,23	9,35	12,2
Klasse FCCOP	(E)				A			B					B	
Wasserdurchsatz	(2)	l/h	953	1043	1269	1692	944	1100	1390	1779	952	1257	1625	2116
Druckverlust	(2)(E)	kPa	3	16	23	38	9	12	19	29	9	15	23	36
Nennluftdurchsatz		m³/h	843	978	1276	1916	724	864	1143	1554	710	976	1321	1831
Leistungsaufnahme	(E)	W	14	18	36	150	14	18	36	93	14	25	60	150
Globale Schallleistung	(3)(E)	dB(A)	35	39	45	57	35	39	48	53	36	43	50	58
Wasserinhalt - Register STD		dm³		2,30				3,34				3,34		
Querschnitt Versorgungskabel	(4)	mm²		1,00				1,00				1,00		
Typ Versorgungskabel								N07V-K						
Sicherung F		A		2				2				2		
Sicherungstyp								gG						

(1) Wassertemperatur 7 °C/12 °C, Lufttemperatur 27 °C Trockenkugel, 19 °C Feuchtkugel (47% relative Feuchtigkeit) ausgedrückt gemäß EN1397:2021

(2) Wassertemperatur 45 °C / 40 °C, Lufttemperatur 20 °C

(3) Schallleistung gemessen gemäß ISO 3741 und ISO 3742

(4) Der angegebene Querschnitt ist als empfohlener Mindestquerschnitt anzusehen. Die Wahl der Kabel muss unter Beachtung der Norm CEI - UNEL 35024/1 erfolgen.

(E) EUROPENT Zertifikate

Spannungsversorgung 230-1-50 (V-ph-Hz)

» Technische Nenndaten FWI-A 4 Rohre

FWI-A			02			04			06			08		
			Min	med	Max	Min	med	Max	Min	med	Max	Min	med	Max
Velindigkeit			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Eingangsspannung	V		2,00	3,50	4,50	6,00	2,00	4,00	6,50	10,0	2,00	3,00	5,00	10,0
Gesamtkühleistung DF 1R	(1)(E)	kW	1,24	1,85	2,18	2,60	1,55	2,62	3,53	4,41	4,61	5,34	6,61	9,07
Sensible Kühlleistung DF 1R	(1)(E)	kW	0,92	1,46	1,79	2,23	1,24	2,10	2,74	3,58	3,34	3,94	5,03	7,29
Klasse FCEER DF	(E)		A			A			A			B		
Wasserdurchsatz DF 1R		l/h	213	317	374	447	267	451	607	759	792	917	1135	1555
Druckverlust DF 1R	(E)	kPa	2	4	6	8	5	7	12	25	12	15	22	37
Heizleistung DF 1R	(2)(E)	kW	2,03	2,90	3,34	3,86	2,35	3,73	4,38	5,51	7,01	7,96	9,53	12,3
Klasse FCCOP DF 1R	(E)		A			B			A			B		
Wasserdurchsatz DF 1R	(2)	l/h	178	254	292	338	202	321	377	474	613	697	834	1078
Druckverlust DF 1R	(2)(E)	kPa	3	6	8	11	3	4	8	11	11	14	19	30
Nennluftdurchsatz DF 1R		m³/h	199	356	460	610	195	395	643	982	687	841	1137	1823
Leistungsaufnahme DF 1R	(E)	W	7	7	10	18	7	9	22	67	14	18	36	150
Globale Schallleistung DF 1R	(3)(E)	dB(A)	28	35	40	48	29	38	49	61	35	39	45	57
Wasserinhalt - Register DF 1R		dm³	0,49			0,49			1,04			1,04		
Querschnitt Versorgungskabel	(4)	mm²	1,00			1,00			1,00			1,00		
Typ Versorgungskabel			N07V-K											
Sicherung F		A	2			2			2			2		
Sicherungstyp			gG											

(1) Wassertemperatur 7 °C/12 °C, Lufttemperatur 27 °C Trockenkugel, 19 °C Feuchtkugel (47% relative Feuchtigkeit) ausgedrückt gemäß EN1397:2021

(2) Wassertemperatur 65 °C / 55 °C, Lufttemperatur 20 °C

(3) Schalleistung gemessen gemäß ISO 3741 und ISO 3742

(4) Der angegebene Querschnitt ist als empfohlenen Mindestquerschnitt anzusehen. Die Wahl der Kabel muss unter Beachtung der Norm CEI - UNEL 35024/1 erfolgen.

(E) EUROVENT Zertifikate

Spannungsversorgung 230-1-50 (V-ph-Hz)

FWI-A		FWI-A 02-03-04				FWI-A 06-07-08			
KONDENSWASSERABLASSPUMPE									
Spannungsversorgung		V - ph - Hz		230 - 1-50			230 - 1-50		
Nenndurchsatz		l/h		24			24		
Hebehöhe über dem Gerät		mm		900			900		
Leistungsaufnahme		kW		0,011			0,011		
ZUFÜHRUNG ZU BEHANDELNDE PRIMÄRLUFT									
Anzahl der Steckdosen		nr			3				
Abmessungen Verbindungen		mm			Ø 100				
PRIMÄRLUFTZUFÜHRUNG IN ANGRENZENDE RÄUME									
Anzahl der Steckdosen		nr		2			2		
Abmessungen Verbindungen		mm		Ø 150			Ø 180		
PRIMÄRLUFTZUFÜHRUNG DIREKT IN DIE UMGEBUNG									
Anzahl der Steckdosen		nr		2			2		
Abmessungen Verbindungen		mm		Ø 150			Ø 180		

12 LEGENDE SCHALTPLAN

Die Stromanschlüsse müssen in spannungslosem Zustand gemäß den geltenden Vorschriften ausgeführt werden.
Kontrollieren, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.

Die gestrichelt dargestellten Stromanschlüsse müssen vom Installateur ausgeführt werden

- **IL:** Hauptschalter (nicht mitgeliefert)
- **F:** Sicherung 2A (nicht mitgeliefert)
- **CN:** Schraub- / Faston-Klemme
- **EMC FILTER:** Entstörungsfilter EMI/RFI
 - **BN (L2):** Braun = phase IN Filter
 - **BU (N4):** Blau Neutralleiter IN Filter
 - **BK (U1):** Schwarz = phase OUT Filter
 - **BU (U3):** Blau = Neutralleiter OUT Filter
- **MV:** Motor Lüfter
- **INVERTER:** Motor Lüfterinverter
- **BN:** Braun = Motor Versorgungs Phase
- **BU:** Blau = Neutralleiter Stromversorgung Motor
- **red:** Rot = 0-10 Vdc Steuersignal
- **black:** Schwarz = GND Steuersignal
- **MP:** Kondenswasserablasspumpe
- **FLOAT SWITCH:** Schwimmer
- **BN:** Braun = Pumpen Versorgungs Phase
- **BU:** Blau = Neutralleiter Pumpenstromversorgung
- **BK:** Schwarz = Alarmsignal Schwimmer
- **GY:** Grau = gemeinsamer Schwimmalarm
- **VC ON/OFF:** Kalt-/Warmwasser ON/OFF-Ventil (2-Leiter-System) (Zubehör); Kaltwasser ON/OFF-Ventil (4-Leiter-System) (Zubehör)
- **VH ON/OFF:** Warmwasser ON/OFF-Ventil (4-Leiter-System) (Zubehör)
 - **BN:** Braun = Ventil Versorgungs Phase
 - **BU:** Blau = Neutralleiter Ventilversorgung
- **SAI:** Vorinstallierte interne Lufttemperatursonde
- **SAE:** Fernföhrer für die Lufttemperatur
- **SW:** Wassertemperaturföhrer
- **SWH:** Zusätzlicher Heißschlangen-Wassertemperaturföhrer (4-Rohr-Gebläsekonvektor). Nur mit SW als Option verfügbar
- **SUI:** Interne Sonde für relative Luftfeuchtigkeit vorinstalliert
- **SUE:** Fernföhrer für die relative Luftfeuchtigkeit

12.1 ZUSÄTZLICHE ANSCHLÜSSE FÜR FWCSA-STEUERUNG

 **BEI** schlechter Kommunikation mit dem Display Schließen Sie die Abschirmung des Kommunikations-BUS anmit dem -Anschluss auf dem FWCSAP (siehe technisches Handbuch zum FWCSAP).

- **T1:** Transformator 230Vac/24Vac (nicht mitgeliefert)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** Kalt-/Warmwasser-Modulationsventil (2-Leiter-System); Kaltwasser-Modulationsventil (4-Leiter-System)
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** Kaltwasser-Modulationsventil (4-Leiter-System)
 - **RD:** Rot = + 24Vac Ventilversorgung
 - **BK:** Schwarz = 0V Ventilversorgung / GND Steuersignal
 - **grey:** Grau = 0-10Vdc Steuersignal Ventil

ÍNDICE GENERAL

1	ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN p. 80
2	USO PREVISTO p. 80
	LUGAR DE INSTALACIÓN	p. 80
	LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO.....	p. 81
3	DESCRIPCIÓN DEL APARATO p. 81
	VERSIONES DISPONIBLES.....	p. 81
	Accesorios suministrados con la unidad	p. 81
	PRINCIPALES COMPONENTES.....	p. 82
	Estructura	p. 82
	Filtro de aire	p. 82
	Batería de intercambio térmico.....	p. 82
	Grupo motoventilador.....	p. 82
	Sistema de recolección de condensado.....	p. 82
	Sistema de descarga de condensado.....	p. 82
	Rejilla FPAN	p. 82
	Rejilla FCND02A	p. 82
	ACCESORIOS.....	p. 82
4	DIMENSIONES p. 83
5	INSTALACIÓN p. 83
	ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN.....	p. 83
	Conexiones eléctricas	p. 84
	Control dedicado.....	p. 84
	Conexiones hidráulicas	p. 84
	MONTAJE DE LA UNIDAD	p. 85
	Montaje del conjunto frontal/rejilla FPAN	p. 85
	Montaje del conjunto frontal/rejilla FCND02A.....	p. 85
6	CONTROL DE FUNCIONAMIENTO p. 88
6.1	CONTROLES PRELIMINARES	p. 88
6.2	PROPORCIONE TENSIÓN A LA UNIDAD.....	p. 89
6.3	LLENE EL CIRCUITO HIDRÁULICO.....	p. 89
6.4	REGULACIÓN DEL FLUJO DE AIRE	p. 89
7	USO p. 89
8	ACCESORIOS p. 90
8.1	KIT DE VÁLVULAS DE 2 O 3 VÍAS MOTORIZADAS....	p. 90
8.2	KIT DE VÁLVULA DE 2 VÍAS PRESSURE INDEPENDENT MOTORIZADA	p. 90
8.3	CUBETA AUXILIAR DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADO DE LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN	p. 90
8.4	CONEXIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL AIRE PRIMARIO A TRATAR.....	p. 91
8.5	CONEXIÓN DE IMPULSIÓN DEL AIRE EN LOCALES CONTIGUOS	p. 92
9	MANTENIMIENTO p. 92
9.1	LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE REJILLA FPAN.....	p. 92
9.2	LIMPIEZA DE LA REJILLA DE ASPIRACIÓN FPAN	p. 93
9.3	LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE REJILLA FCND02A ..	p. 93
9.4	LIMPIEZA DEL PANEL DE AIRE REJILLA FCND02A...	p. 93
9.5	CUADRO ELÉCTRICO	p. 93
9.6	MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO	p. 93
9.7	NIVEL ANÓMALO DE AGUA.....	p. 94
10	LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS p. 94
11	DATOS TÉCNICOS NOMINALES p. 95
12	LEYENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS p. 97
12.1	CONEXIONES ADICIONALES PARA CONTROL FWECSA.....	p. 97
13	FIGURESp. 98

1 ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

TRADUCCIONES DE INSTRUCCIONES ORIGINALES

Leer cuidadosamente este manual.

La instalación y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados únicamente por personal técnico cualificado para este tipo de máquina y en conformidad con las normativas vigentes.

Al recibir el aparato habrá que controlar su estado, comprobando que no haya sufrido daños durante el transporte.

Para la instalación y el uso de cualquier accesorio, consulte las fichas técnicas correspondientes.

Este manual puede sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, con el objetivo de mejorar el producto.

Identifique el modelo de ventiloconvector en módulo FWI-A por medio de las indicaciones provistas en el embalaje.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

	Leer cuidadosamente el manual
	Atención
	Utilizar equipos de protección individual

UTILICE EPI ADECUADOS (GUANTES, GAFAS DE PROTECCIÓN).



ATENCIÓN: Los productos eléctricos y electrónicos no se pueden mezclar con los residuos domésticos no separados. NO intente desmantelar el sistema por su cuenta: el desmantelamiento del sistema debe ser realizado por un instalador autorizado respetando la legislación aplicable. Las unidades deben ser tratadas en un centro especializado de elaboración para la reutilización, el reciclaje y la recuperación. Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, usted ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente. Para más información, comuníquese con su instalador o con las autoridades locales.

PELIGRO: El equipo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien con falta de experiencia o conocimiento, si se les garantiza una supervisión adecuada o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del equipo y han comprendido los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el equipo. Las operaciones de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier trabajo en la unidad, asegúrese de haber desconectado la fuente de alimentación.

ATENCIÓN: La instalación y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados únicamente por personal técnico cualificado para este tipo de máquina y en conformidad con las normativas vigentes.

2 USO PREVISTO

Este manual puede sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, con el objetivo de mejorar el producto.

DAIKIN no se hará responsable en aquellos casos en que la instalación del aparato haya sido realizada por personal no cualificado, el aparato haya sido utilizado inapropiadamente o en condiciones no permitidas, no se haya efectuado el mantenimiento previsto en este manual o no se hayan utilizado repuestos originales.

Aparatos diseñados para la climatización del aire ambiental y destinados a ser utilizados en aplicaciones de confort civil.

LUGAR DE INSTALACIÓN

Al elegir el lugar de instalación, hay que considerar los siguientes aspectos:

- instale la unidad solo en interiores
- No monte la unidad en un local con atmósfera inflamable, alcalina, ácida, grasa, muy húmeda o expuesta a salpicaduras de agua (por ej. una lavandería). Los componentes se dañarían irremediablemente.
- Elija la posición más central del local.
- No instale la unidad donde haya equipos que generen un calor excesivo.
- Compruebe que en el lugar elegido no haya ningún objeto que pueda obstaculizar el sistema y su mantenimiento (vigas, altura insuficiente del falso techo, paneles no desmontables del falso techo,

acceso imposible para el mantenimiento, etc.).

- Es responsabilidad del cliente prever el acceso de seguridad a la unidad básica, en los lados donde estén presentes la caja eléctrica y las conexiones hidrálicas, para garantizar la realización correcta de las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario. En caso de instalación en falsos techos modulares, es necesario prever el acceso desde los paneles indicados en las figuras Instalación FWI-A 02-03-04 y Instalación FWI-A 06-07-08.
- El espacio mínimo de instalación entre el techo estructural y el falso techo es de:

Modelo	Distancia [mm]
FWI-A 02-03-04	310
FWI-A 06-07-08	360

- Las dimensiones máximas de la abertura que se debe realizar en el falso techo para albergar el ventiloconvector son:


Modelo	Dimensiones MÁX. [mm]
FWI-A 02-03-04	690x690
FWI-A 06-07-08	820x820

- No utilice ni almacene bencina u otros líquidos inflamables cerca de la unidad. Es muy peligroso.
- No instale debajo de la unidad equipos eléctricos que no cuenten con un grado de protección IPX1 (protección contra caída vertical de agua).

- El fabricante no asumirá responsabilidad alguna si no se respetan las normas de seguridad y prevención de accidentes.


Nota: La difusión del aire será menos buena si la altura del local es superior a 3 metros.

» Instalación AQ 10-20 -30

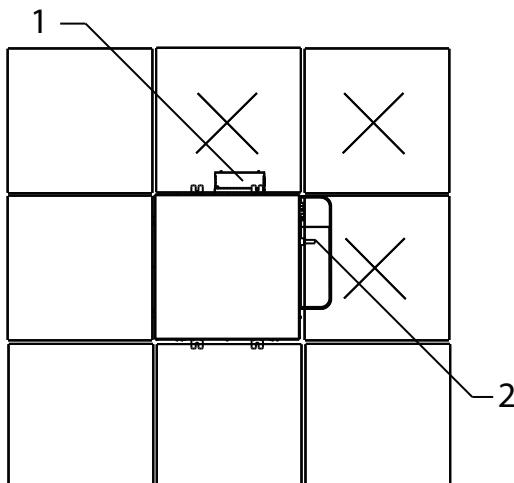

1 Caja conexiones eléctricas
2 Conexiones hidráulicas

» Instalación AQ 40-50 -60

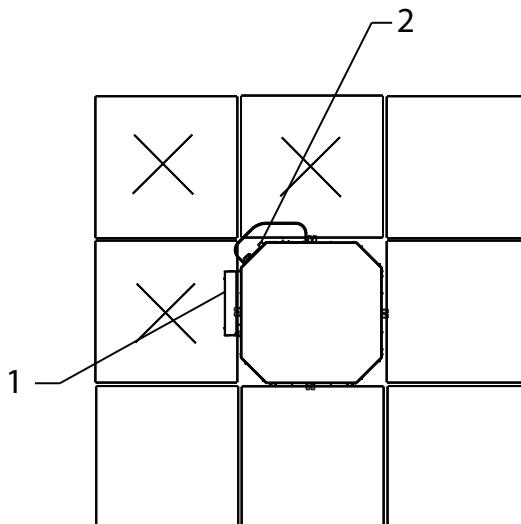

1 Caja conexiones eléctricas
2 Conexiones hidráulicas

LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

Fluido térmico: **agua**

Temperatura agua: **5°C ÷ 80°C**

Temperatura aire: **5°C ÷ 43°C**

Tensión de alimentación: **230 V - 50 Hz**

Máxima presión de trabajo: **10 bar**

Límite de humedad relativa del aire ambiente: **RH<75% sin condensación**

3 DESCRIPCIÓN DEL APARATO

¡Confort, silenciosidad y eficiencia en perfecta armonía!

La nueva serie de cajas hidrónicas FWI-A, con motor EC sin escobillas de imanes permanentes controlado por invertidor, consta de seis modelos (02-03-04-06-07-08) para instalaciones de 2 tubos y cuatro para instalaciones de 4 tubos (02-04-06-08).

La ingeniería de la unidad permite generar hasta 5 kW en fase de enfriamiento en falsos techos modulares estándar de 600x600 mm y más de 10 kW en módulos de 860x860 mm, con niveles sonoros extraordinariamente bajos en las fases de mantenimiento del confort ambiental.

A las conocidas ventajas de los motores CC sin escobillas se une la tecnología GreenTech (en los modelos 02-03-04) que integra el invertidor directamente en el grupo motoventilador.

FWI-A Aprovecha toda la plataforma de controles con microprocesador FWEC3A, FWCSA y FWEC10 que integran refinadas lógicas de regulación en base a la temperatura del aire, la humedad del aire y la temperatura del agua.

Los beneficios se traducen en una mayor precisión a la hora de alcanzar y mantener las condiciones de confort deseadas gracias a la conveniente modulación de la velocidad de ventilación, así como en la disminución de las emisiones acústicas, que se adaptan a la carga térmica real. Por último, los consumos eléctricos se reducen con porcentajes de hasta un 75% menos con respecto a los tradicionales motores AC de velocidad fija.

La unidad en falso techo aloja todos los componentes, la batería de intercambio térmico, el grupo motoventilador y el sistema de recolección y descarga de condensado. Su estructura está preparada para

introducir aire primario al ambiente, mezclarlo con aire de recirculación y distribuir el aire tratado por la caja en locales contiguos.

Dos tipos de rejillas de entrada y difusión de aire diferentes:

Rejilla FPAN: en material ABS, disponible en RAL9003, en el ambiente garantizan una integración perfecta en los paneles de los falsos techos. Fácil acceso al filtro de aire para las operaciones de limpieza.

La unidad se puede suministrar con válvulas, entre ellas válvulas de equilibrado y control independiente de la presión cuyo uso reduce significativamente los tiempos de puesta en servicio.

Rejilla FCND02A: rejilla de diseño con efecto Coandă: material DL-BOND, gracias al efecto Coandă, el aire se expulsa en paralelo al techo, enfriando las paredes antes de mezclarse con el aire ambiente a nivel del suelo. De esta forma, se optimiza el funcionamiento durante el verano, garantizando un mayor confort para los ocupantes.

VERSIONES DISPONIBLES

FWI0*ATN - Unidad con una batería para instalaciones de 2 tubos

FWI0*AFN - Unidad con una batería para instalaciones de 4 tubos

Accesorios suministrados con la unidad

- Bandeja auxiliar de recolección de condensado;
- Manual de instalación y uso;
- Esteros de fijación de la unidad.

PRINCIPALES COMPONENTES

Estructura

Realizada en chapa de acero galvanizado con revestimiento interno de espuma de poliuretano y revestimiento externo flocado PES para garantizar el aislamiento térmico y acústico. La introducción de aire de renovación en el ambiente se realiza directamente a través de la unidad gracias a la predisposición de conexiones para la introducción de aire neutro o mezclado. Hay accesorios disponibles para la conexión con los canales de suministro. La unidad cuenta con sistemas para el anclaje de la unidad al techo. Los cableados eléctricos se realizan dentro de una caja de contención y quedan fácilmente accesibles por un lado para agilizar la conexión.

Filtro de aire

Filtro regenerable realizado en polipropileno en nido de abeja, que puede extraerse fácilmente para las operaciones de mantenimiento.

Batería de intercambio térmico

De tubo de cobre y aletas de aluminio de alta eficiencia fijadas al tubo mediante una expansión mecánica. Con al menos dos filas de tubos en los modelos para instalaciones de 2 tubos, está disponible en la configuración 2+1 en los modelos para instalaciones de 4 tubos. La batería incluye válvulas manuales para la purga del aire. A petición, es posible conectar a la batería válvulas para la regulación y el equilibrado del funcionamiento de la unidad.

Grupo motoventilador

Motor eléctrico CC sin escobillas con imanes permanentes controlado por inversor (integrado en los modelos Greentech) directamente conectado a un ventilador centrífugo de álabes invertidos con perfil optimizado para la estabilidad de funcionamiento en todos los regímenes de rotación.

Sistema de recolección de condensado

Ubicada debajo del intercambiador de calor, la cubeta principal se fabrica en poliestireno y se coloca dentro de los perfiles optimizados para la distribución del aire en el ambiente. Completa el suministro la cubeta auxiliar para la recolección del condensado que proviene de las válvulas de regulación.

Sistema de descarga de condensado

La bomba de descarga de condensado, con válvula antirretorno integrada, logra elevar el condensado hasta 0,9 m con respecto al punto de

ACCESORIOS

Paneles de control electrónicos con microprocesador con pantalla

	FWTOUCH	Interfaz del usuario con pantalla táctil de 2,8" para control EVO
	FWECSAP	Tarjeta de potencia para control EVO
	FWECSAC	Interfaz del usuario con pantalla para control EVO
	FWEC3A	Control electrónico con microprocesador y pantalla MY COMFORT LARGE
	FWHSKA	Sonda de humedad para controles MY COMFORT (medium e large), EVO
	FWTSKA	Sonda de agua para controles EVO, MYCOMFORT

Paneles de control electrónicos con microprocesador

	FWEC10	Mando electrónico para el control del ventilador, el convertidor CC sin escobillas y las válvulas
---	---------------	---

Válvulas

salida de la máquina. El funcionamiento de la bomba es controlado por un flotador con tres niveles de intervención que lo activan y detienen durante el funcionamiento normal. Si se supera el nivel crítico de agua dentro de la cubeta principal, una señal de alarma cierra las válvulas de regulación, deteniendo el flujo de agua dentro del intercambiador.

Rejilla FPAN

De forma cuadrada, para la aspiración y difusión del aire en el ambiente, se realiza en ABS de color RAL9003. La rejilla de aspiración se puede abrir para acceder al filtro del aire. La difusión del aire en el ambiente se realiza por los 4 lados, cada uno de ellos provisto de una aleta orientable adecuadamente aislada con aislante térmico.



Rejilla FCND02A: rejilla de diseño con efecto Coandă

De forma cuadrada con orificio de succión circular, está hecho de Di-BOND. La rejilla de aspiración se puede abrir para acceder al filtro del aire. La difusión del aire en el ambiente se realiza por transportadores en los 4 lados y aprovecha el efecto dinámico fluido de Coandă. Gracias al efecto Coandă, el aire se expulsa en paralelo al techo, enfriando las paredes antes de mezclarse con el aire ambiente a nivel del suelo. De esta forma, se optimiza el funcionamiento durante el verano, garantizando un mayor confort para los ocupantes.



	E2C2PIC/PRP E4C2PIC/PRP	Válvulas de 2 vías, PRESSURE INDEPENDENT, para los modelos con 1 o 2 baterías
---	------------------------------------	---

	E2C2	Válvula de 2 vías, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentación eléctrica 230 V o 24 Volt, kit hidráulico para modelos con 1 o 2 baterías
	E2C3	Válvula de 3 vías, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentación eléctrica 230 V o 24 Volt, kit hidráulico para modelos con 1 o 2 baterías

Plenum y rótulos de aspiración y expulsión del aire y mueble (carcasa)

	SPFA11A/ SPFA12A	Spigot de admisión de aire fresco mezclar
	PPAI02A/06	Plenum para la impulsión aire

4 DIMENSIONES

En las figuras p. 100 - p. 104 se indican los datos dimensionales de FWI-A y las posiciones de las conexiones hidráulicas.

5 INSTALACIÓN

⚠ ATENCIÓN: Es obligatorio instalar el accesorio de válvula de 3 vías (o 2 vías) para evitar la circulación de agua fría en el intercambiador durante las paradas largas de la unidad con el ventilador detenido. Instale conjuntamente la cubeta auxiliar de recolección de condensado, suministrada con la unidad básica, para evitar goteos de los kits de válvulas.

Para cada unidad, se tendrá que prever en la red de alimentación un interruptor (IL), con contactos de apertura a una distancia mínima de 3 mm y un fusible (F) de protección adecuado.

⚠ ATENCIÓN: Antes de realizar cualquier operación, compruebe que la tensión y la frecuencia del equipo coincidan exactamente con las de la red.

⚠ ATENCIÓN: Instale el interruptor de línea (IL) y/o los mandos a distancia en una posición que no quede accesible a personas que se encuentren en la bañera o la ducha.

⚠ ATENCIÓN: los filtros de red asociados a los convertidores (con el objetivo de reducir las emisiones conducidas y garantizar la conformidad de la máquina con la Directiva CEM) producen corrientes de dispersión hacia tierra. En algunos casos, esto puede provocar la intervención del interruptor diferencial de seguridad. Se recomienda prever un interruptor diferencial adicional, cuya calibración pueda modificarse, dedicado exclusivamente a la línea de alimentación de la máquina.

⚠ ATENCIÓN: Mantenga la rejilla de la unidad en su embalaje original hasta montarla definitivamente.

➡ RECOMENDACIÓN: Por motivos de confort (temperatura homogénea del aire en el local), se recomienda no superar 55°C de entrada del agua en la batería.

⚠ ATENCIÓN: Durante la parada para la instalación, en caso de conexión a una toma de aire de renovación, o bien si la temperatura ambiente se acerca a 0°C, se corre el riesgo de congelar las tuberías. Prevea la descarga del circuito hidráulico.

⚠ ATENCIÓN: Instale la unidad sin proporcionar pendientes; para el correcto drenaje del condensado existe una inclinación en depósito para el líquido de condensación dentro de la unidad.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

Los ventiloconvectores deben instalarse en una posición que les permita calentar y enfriar uniformemente el local, en techos capaces de sostener su peso. Conserve la unidad en el embalaje hasta el momento de la instalación.

Para la instalación y el uso de cualquier accesorio, consulte las fichas técnicas correspondientes.


Instale el **panel de control** a distancia en la pared, en una posición fácilmente accesible para la configuración de las funciones y, si está previsto, eficaz para la medición de la temperatura.

Por consiguiente, evite:

- posiciones con exposición directa a los rayos del sol;
- posiciones sujetas a corrientes directas de aire caliente o frío;
- interponer obstáculos que impidan medir correctamente la temperatura.

Durante el funcionamiento invernal continuo, para evitar problemas con la regulación de la unidad, es recomendado el uso de mandos a distancia con sonda para la detección de la temperatura del aire.

➡ NOTA: La sonda de agua, de haberla, debe fijarse en el pozo incluido en el kit de válvulas, en la tubería de ENTRADA.




1 Portasonda de agua

— Si se utiliza un kit de válvulas distinto del recomendado, es necesario instalar la sonda en la tubería de ENTRADA por medio del segmento de cobre previsto, relleno de pasta conductora.

— Por último, hay que aislar adecuadamente la sonda para asegurarse de que lea correctamente la temperatura del agua.

➡ NOTA: La sonda de aire y la sonda de humedad, de haberlas, se deben colocar en la sección prevista en la zona de aspiración de la unidad básica. Abrazadera de bloqueo de la sonda y el correspondiente tornillo de fijación se suministran con la unidad.

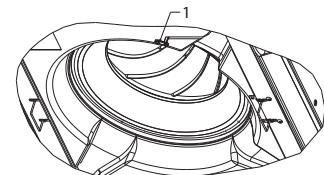

1 Abrazadera de bloqueo de la sonda

Efectúe las conexiones hidráulicas a la batería de intercambio térmico y, en caso de funcionamiento en fase de enfriamiento, a la descarga de condensado.

⚠ ADVERTENCIA:

Durante su funcionamiento normal, en especial con un ventilador a la velocidad mínima y el aire del ambiente con humedad relativa elevada, puede que se forme condensación en el envío de aire y en algunas zonas de la estructura del aparato.

Para evitar esto, siempre permaneciendo dentro de los límites de trabajo previstos para el aparato, es necesario limitar la temperatura en entrada del agua dentro del intercambiador. En particular, la diferencia entre la temperatura de rocío del aire (T_{ADP}) y la temperatura en entrada del agua (T_W) NO debe ser superior a 14 °C, según la siguiente relación: $TW > TA,DP - 14 \text{ } ^\circ\text{C}$

Ejemplo: en el caso de aire ambiental a 25°C con 75% de humedad relativa, el valor de la temperatura de rocío equivale a unos 20 °C, por lo tanto, la temperatura del agua de entrada en la batería deberá ser superior a:

- $20-14 = 6 \text{ } ^\circ\text{C}$ para evitar que se forme condensación en el fancoil provisto de válvula.

		Ventiloconvector con válvula						
		Temperatura aire bulbo seco (°C)						
		21	23	25	27	29	31	33
Humedad relativa %	40	5	5	5	5	5	5	5
	50	5	5	5	5	5	6	8
	60	5	5	5	5	7	9	11
	70	5	5	6	8	9	11	13
	80	5	6	8	10	12	14	16
	90	6	8	10	12	14	16	18

Si no se instalan las válvulas, la formación de condensado podría ser abundante, especialmente durante paradas largas de la unidad. En caso de paradas invernales, vacíe el agua presente en el sistema para evitar daños causados por la formación de hielo; si se utilizan soluciones anticongelantes, verifique el punto de congelación utilizando la siguiente tabla.

% glicol en peso	Temperatura congelación (°C)	Variación potencia suministrada	Variación pérdida de carga
0	0	1,00	1,00
10	-4	0,97	1,05
20	-10	0,92	1,10
30	-16	0,87	1,15
40	-24	0,82	1,20

Conexiones eléctricas

Efectúe las conexiones eléctricas sin tensión, conforme a las normativas de seguridad vigentes, siguiendo escrupulosamente el esquema y su leyenda.

Comprobar que la tensión de la red coincida con el valor indicado en la placa del aparato.

Las conexiones eléctricas entrecortadas deben ser efectuadas por el instalador.

Para cada ventiloconvector, se tendrá que prever en la red de alimentación un interruptor (IL) con contactos de apertura a una distancia mínima de 3 mm y un fusible (F) de protección adecuado.

Para las conexiones eléctricas de los mandos, siga los esquemas de las figuras: p. 105.


ATENCIÓN: La alimentación eléctrica al dispositivo bomba-fotorresistor no debe interrumpirse nunca.

Control dedicado (FWEC10 - FWCSA - FWEC3A)


Los mandos implementan una lógica que permite configurar una velocidad fija indicada en la figura con la señal analógica 3,6,8 V o una modulación automática de la velocidad que aprovecha plenamente las ventajas del motor EC.

La lógica automática varía la señal analógica al motor entre 2 y 10 V, con base en la distancia con respecto al set point, a fin de acelerar las fases de puesta en régimen para luego estabilizarse a una velocidad de mantenimiento muy baja.

» Enfriamiento

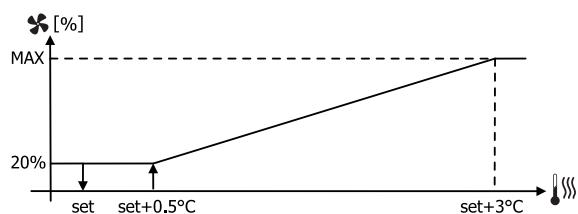

» Calefacción

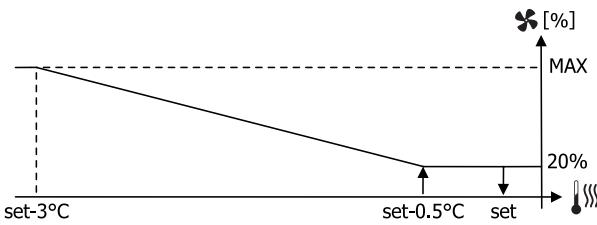


Conexiones hidráulicas

Unidad	Conexión intercambiador
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubos)	1/2" gas F
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubos)	3/4" gas F
Enfriamiento	Calefacción
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubos)	1/2" gas F
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubos)	3/4" gas F
	1/2" gas F

Para optimizar las prestaciones, es recomendable efectuar las conexiones en el intercambiador:

- Impulsión del sistema: conexión en la parte inferior.
- Retorno del sistema: conexión en la parte superior.

ATENCIÓN: Durante las operaciones de conexión, mantenga fijas las conexiones hidráulicas de la máquina con una llave hexagonal o asegúrese de que no giren para evitar la torsión de los tubos dentro de la unidad.



- Aísle cuidadosamente los tubos de entrada y salida del agua, así como los dispositivos instalados en la red (válvulas de parada, etc.). Utilice un material adecuado para las condiciones de uso y la

temperatura del agua.

- Descargue el aire del intercambiador utilizando las válvulas de purga ubicadas junto a las conexiones hidráulicas de la batería misma. Según los sistemas, podría ser necesario colocar otras válvulas de purga en la red hidráulica.


Conexión de la descarga de condensado

Conecte un tubo de PVC rígido en el extremo del tubo flexible y fíjelo con una abrazadera.


Aísle correctamente la tubería con espuma de polietileno.

- Preste atención al riesgo de congelación invernal en los falsos techos.
- Si es necesario, la canalización del condensado se puede subir justo después de salir de la unidad. Altura máxima: 900 mm (FIGURA 1).
- Asegúrese de que la canalización de evacuación tenga una pendiente ligera en la dirección de descarga y que no forme un sifón (FIGURA 1).
- La canalización debe sostenerse con soportes (FIGURA 2).
- No instale un respiradero de aire (FIGURA 3) en la posición incorrecta.


» Fig.1

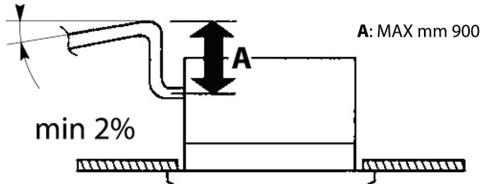

» Fig.2

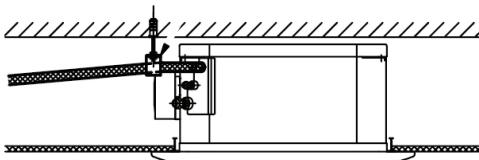

» Fig.3

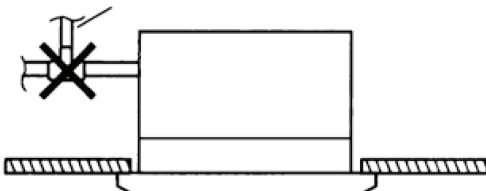

MONTAJE DE LA UNIDAD

- Utilice los dibujos dimensionales para determinar la posición de las varillas de suspensión (Fig.4 FWI-A02-03-04) (Fig.5 FWI-A06-07-08)
- Coloque en su sitio las varillas de suspensión (no suministradas).
- Fije los estribos incluidos en el suministro (Fig.6) en las varillas de suspensión (Fig.7). La longitud de las varillas de suspensión depende del espacio entre el falso techo y el techo estructural.
- Es necesario que la distancia C (Fig.7) sea:


Modelo	C - Distancia del soporte al techo suspendido
FWI-A 02-03-04	270
FWI-A 06-07-08	312

- Preste atención a la longitud en exceso B de la varilla de suspensión (Fig.7): podría interferir con la caja eléctrica de la unidad.
- Coloque el ventiloconvектор en el falso techo, orientando el lado con las conexiones hídricas hacia la posición más adecuada, aprovechando los ganchos de los estribos que permiten agilizar la instalación.
- Fije el equipo a las barras roscadas con los tornillos suministrados y compruebe que esté nivelado (Fig.8).
- Regule la distancia entre la unidad y el falso techo D (Fig.9 FWI-A02-03-04 y Fig.10 FWI-A06-07-08) utilizando las tuercas de las varillas de suspensión:


Modelo	D - Distancia de la unidad al techo suspendido
FWI-A 02-03-04	23
FWI-A 06-07-08	48

- Asegúrese de que la unidad no toque el techo: el contacto puede causar ruido.
- Aísle los soportes (Fig.6) fijados en la máquina con el aislamiento suministrado.


» Fig.4 FWI-A 02-03-04

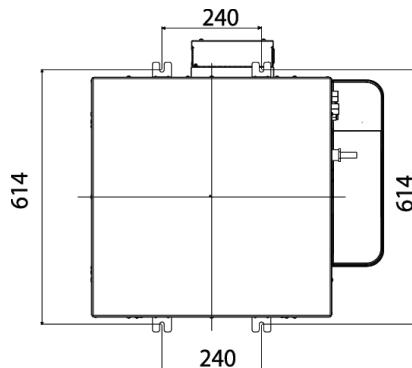


» Fig.5 FWI-A 06-07-08

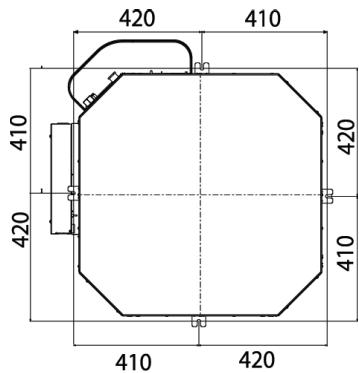

» Fig.6

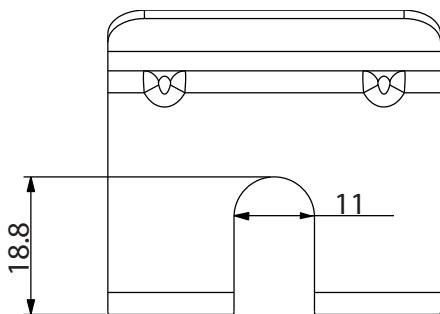


» Fig.7

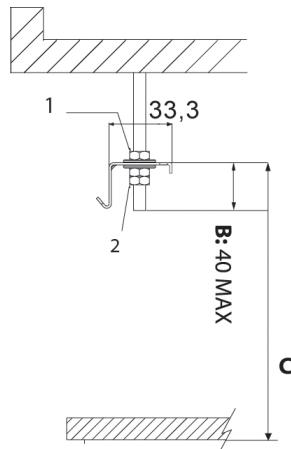


1. Tuerca + arandela
2. Arandela + tuerca + contratuerca


» Fig.8

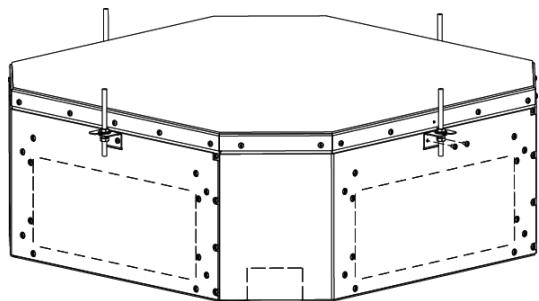

» Fig.9 FWI-A02-03-04

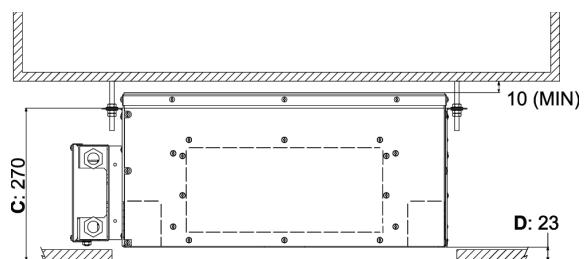

» Fig.10 FWI-A06-07-08

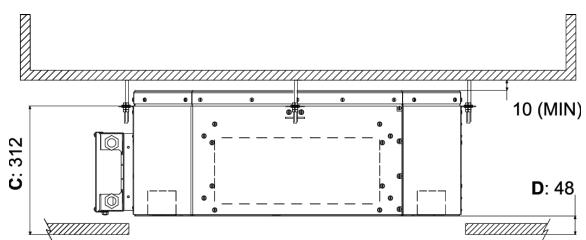

Montaje del conjunto frontal/rejilla FPAN


El conjunto frontal/rejilla, disponible en las versiones RAL9003, se entrega en una caja aparte:

- FPAN02 para modelos FWI-A 02-03-04
- FPAN06 para modelos FWI-A 06-07-08

Antes de instalar el frente: (Fig.11)

- Quite los tornillos (1) de bloqueo de los topes (2) en cada lado (recuerde volver a colocarlos después de la instalación).
- Para abrir la rejilla (3), mueva los dos topes (2) en la dirección de la flecha.
- Abra la rejilla (3) a 45°.
- Desenganche la cuerda de seguridad (4) del marco (recuerde engancharla de nuevo después de la instalación).
- Levante la rejilla para sacarla del marco.


» Fig.11

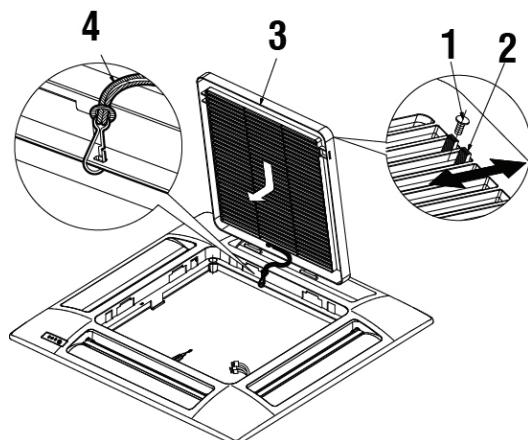

Para instalar el frente: (Fig.12)

- Gire los dos clips de bloqueo (5) hacia abajo.
- Enganche el marco del panel (6) la unidad por medio de dos ganchos (7), que deberán coincidir con los clips de bloqueo (5).
- Verifique la posición exacta del marco del panel con respecto al falso techo. Si es necesario, regule la posición de la unidad interna.
- Fije el marco del panel a la unidad utilizando los tornillos especiales y arandelas (8) suministrados.
- Coloque la rejilla (3) en su lugar, verificando que el filtro (9) esté en la posición correcta.
- Enganche la cuerda de seguridad al marco, cierre la rejilla y vuelva a colocar los tornillos de bloqueo de los topes (2).

» Fig.12

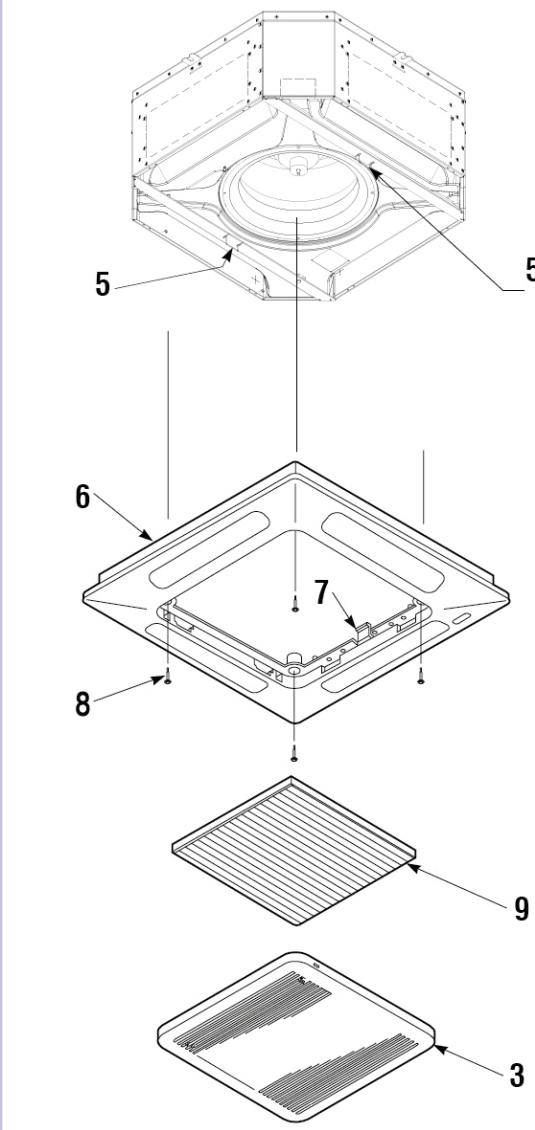


Montaje del conjunto frontal/rejilla FCND02A

El conjunto frontal/rejilla, disponible en las versiones FWI 02-03-04, se entrega en una caja aparte:

Para instalar el panel (Fig.13):

- Gire los dos clips de bloqueo (1) hacia abajo.
- Fije al panel (3) utilizando los tornillos suministrados (4) en correspondencia con los insertos (2).
- Coloque el filtro (5) apoyado en la unidad de casete y bloquéelo fijando los soportes suministrados (6) con los correspondientes tornillos (7).
- Posicionar el panel de cierre (9) enganchando primero los cables de seguridad (8) a los clips (1) y luego haciendo que el panel se adhiera a la unidad previamente fijada (3) mediante un imán.

» Fig.13

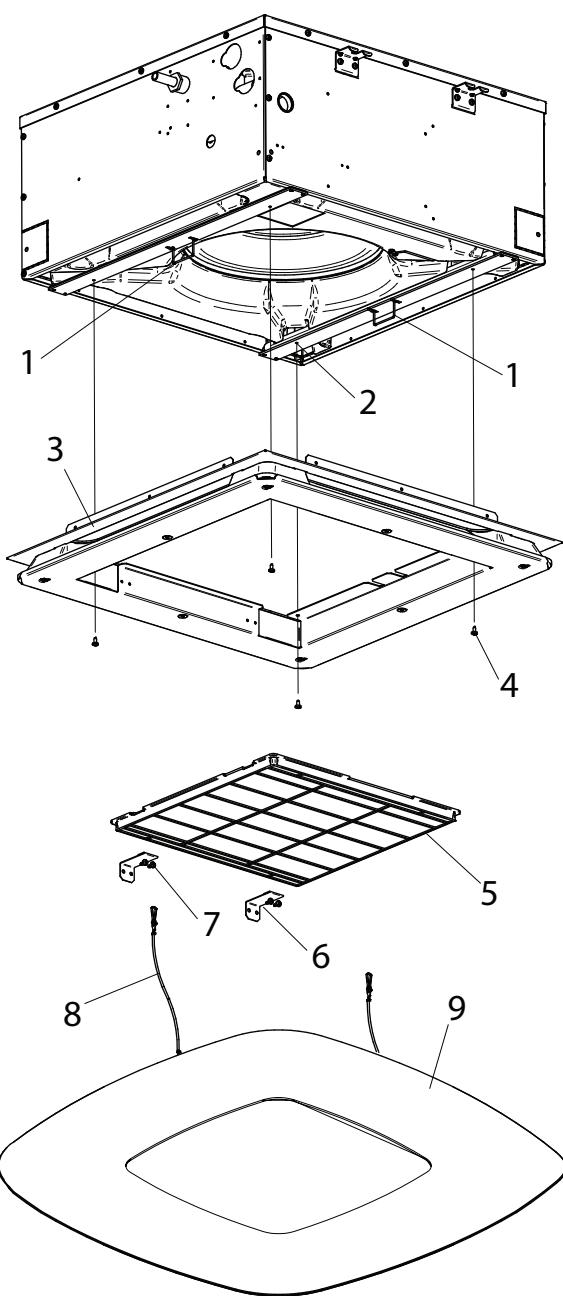

6 CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

6.1 CONTROLES PRELIMINARES

Verifique:

- asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado, si debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de asistencia técnica o, en cualquier caso, por una persona con una calificación similar, para evitar cualquier riesgo,
- la estabilidad de la unidad y que esté perfectamente nivelada,
- la buena estanquidad de los cables eléctricos en sus cajas de bornes (si no están bien apretados, los bornes pueden provocar el

- sobrecalentamiento de la caja de bornes),
- que los cables eléctricos estén aislados de la chapa o de cualquier parte metálica que pueda dañarlos,
- la conexión a tierra,
- que no haya arneses ni otros objetos extraños en las unidades,
- que el filtro esté bien instalado,
- que la batería esté limpia,
- el ajuste correcto de los racores hidráulicos,
- que la descarga de condensado esté bien conectada con los racores y no esté obstruida,

- que la cubeta de recuperación de condensado esté limpia,
- que los tubos de evacuación estén sólidamente fijados.

6.2 PROPORCIONE TENSIÓN A LA UNIDAD.

- Por medio de un dispositivo de protección y de seccionamiento.
- Ponga en marcha la unidad con su control.
- Lleve a cabo la primera puesta en marcha a la velocidad máxima de funcionamiento.
- Se requiere un periodo de rodaje de 100 horas de funcionamiento para eliminar todas las fricciones mecánicas iniciales del motor.

6.3 LLENE EL CIRCUITO HIDRÁULICO.


- Compruebe el funcionamiento de la válvula motorizada accionándola con el mando a distancia.
- Compruebe que todos los rieles estén estancos.
- Verifique el funcionamiento de la bomba de descarga de condensado vertiendo un poco de agua en la cubeta auxiliar ubicada debajo de la válvula.
- Compruebe que no haya retorno de agua al detener la bomba.
- Descarga el aire del intercambiador del módulo.

6.4 REGULACIÓN DEL FLUJO DE AIRE (FPAN)


El frente está provisto de 4 deflectores regulables para orientar el flujo del aire.

Elija la posición de acuerdo al modo de funcionamiento y la inclinación recomendada: la posición de los deflectores se debe regular manualmente. (Fig.14 y Fig.14.1)

» Fig.14

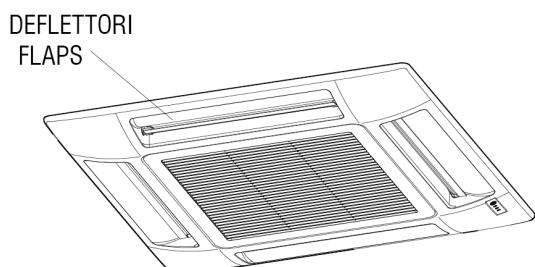

» Fig.14.1

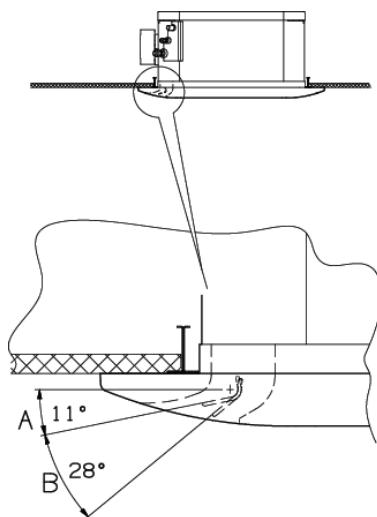

- A. Zona para el enfriamiento y la deshumidificación
- B. Para el calentamiento de zonas

7 USO

Este equipo está destinado al acondicionamiento de aire de locales para el máximo bienestar de las personas. Diseñado para la climatización del aire ambiental y destinado al uso en aplicaciones de confort civil. Para el uso del ventiloconvector, consulte las instrucciones provistas en el panel de control disponible como accesorio.

ATENCIÓN: Por motivos de seguridad, no introduzca las manos ni otros objetos en la rejilla de salida del aire.

PELIGRO: El equipo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien con falta de experiencia o conocimiento, si

se les garantiza una supervisión adecuada o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del equipo y han comprendido los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el equipo. Las operaciones de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

8 ACCESORIOS

8.1 KIT DE VÁLVULAS DE 2 O 3 VÍAS MOTORIZADAS

ATENCIÓN: La instalación de un kit de válvula es obligatoria en el ventiloconvector FWI-A.

El kit consta de:

- Válvula de 2 o 3 vías / 4 conexiones con by-pass incorporado, realizada en latón, presión máxima de servicio de 16 bar.
- Actuador electrotérmico con alimentación 230 V o 24V, acción ON/OFF (o moduladora), tiempo de apertura total 3 minutos.
- Kit hidráulico con junta tórica para la conexión con el intercambiador y junta de papel para la conexión con la válvula
- Estribos para la fijación del kit hidráulico en el lateral de la unidad para garantizar la estabilidad durante el transporte, en caso de que las válvulas se soliciten ya instaladas.

Unidad	Tipo de válvula	Conexión	Kvs vía recta	Kvs by pass
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubos)	3 vías	3/4" M	2,5	1,6
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubos)	3 vías	3/4" M	4	1,6
Enfriamiento				Calefacción
Unidad	Tipo de válvula	Conexión	KVS via recta	Kvs by pass
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubos)	3 vías	3/4" M	2,5	1,6
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubos)	3 vías	3/4" M	4	1,6
Unidad	Tipo de válvula	Conexión	KVS	
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubos)	2 vías	3/4" M	2,8	
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubos)	2 vías	3/4" M	4	
Enfriamiento				Calefacción
Unidad	Tipo de válvula	Conexión	KVS	Conexión
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubos)	2 vías	3/4" M	2,8	3/4" M
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubos)	2 vías	3/4" M	4	3/4" M
Enfriamiento				KVS

8.2 KIT DE VÁLVULA DE 2 VÍAS PRESSURE INDEPENDENT MOTORIZADA

ATENCIÓN: La instalación de un kit de válvula es obligatoria en el ventiloconvector FWI-A.

El kit de válvula de 2 vías Pressure Independent consta de:

- Válvula de 2 vías con presión máxima de servicio de 16 bar.
- Actuador electrotérmico con alimentación 230 V o 24V, acción ON/OFF (o moduladora), tiempo de apertura total 3 minutos.

Unidad	Tipo de válvula	Conexión	Δp min [kPa]
FWI02ATN, FWI03ATN, FWI04ATN (2 tubos)	2 vías	3/4" M	32
FWI06ATN, FWI07ATN, FWI08ATN (2 tubos)	2 vías	1 1/4" M	20
Enfriamiento			
Unidad	Tipo de válvula	Conexión	Δp min [kPa]
FWI02AFN, FWI04AFN (4 tubos)	2 vías	3/4" M	16
FWI06AFN, FWI08AFN (4 tubos)	2 vías	1 1/4" M	20
Calefacción			
Conexión	Δp min [kPa]	Conexión	Δp min [kPa]

8.3 CUBETA AUXILIAR DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADO DE LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN

La cubeta auxiliar se suministra con la unidad básica junto con dos tornillos de fijación.

Su función es recoger el condensado generado por las válvulas de regulación y transportarlo a la cubeta principal de recolección de condensado de la unidad. (Fig.15 , Fig.16)

NOTA: Para las unidades FWI-A 02-03-04 es necesario instalar las válvulas de 3 vías inclinadas para respetar el vínculo dimensional asociado a la altura de la unidad básica.

Los kits de válvulas se muestran en las figuras de la página: p. 112. Las pérdidas de carga del conjunto válvula/kit hidráulico de conexión pueden ser determinadas mediante la fórmula:

$$\Delta P_W = (Q_W / K_V)^2$$


Donde:

ΔP_W es la pérdida de carga expresada en bar

Q_W es el caudal de agua expresado en m^3/h


K_V es el coeficiente de caudal de la válvula según indicaciones de la tabla

» Fig.15

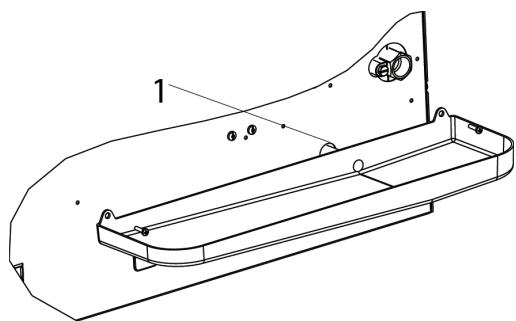

1 Descarga condensados

» Fig.16

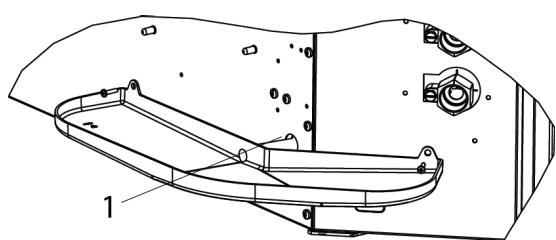

1 Descarga condensados

⚠ ATENCIÓN: La instalación de la cubeta auxiliar es obligatoria.


8.4 CONEXIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL AIRE PRIMARIO A TRATAR

Las unidades tienen 3 entradas para el aire primario ubicadas en las esquinas. Dicho aire se mezcla con el aire aspirado del ambiente interior y es posteriormente tratado por el intercambiador de calor. (Fig.17 - Fig.18)


- Está disponible el accesorio SPFA1A un racor para tubo Ø100 que se conecta en las entradas ubicadas en la unidad.
- Es necesario filtrar el aire primario antes de introducirlo en el equipo, asegurándose de que no esté a temperaturas demasiado bajas.
- Para evitar problemas de funcionamiento y ruido, el caudal del aire de renovación se limita al 20% del flujo de aire de la unidad a velocidad media, con un máximo de 110 m³/h en cada toma de aire.

⚠ ATENCIÓN: Hay que impedir la aspiración de polvo e impurezas que podrían ensuciar el intercambiador de la unidad.

» Fig. 17 FWI-A 02-03-04

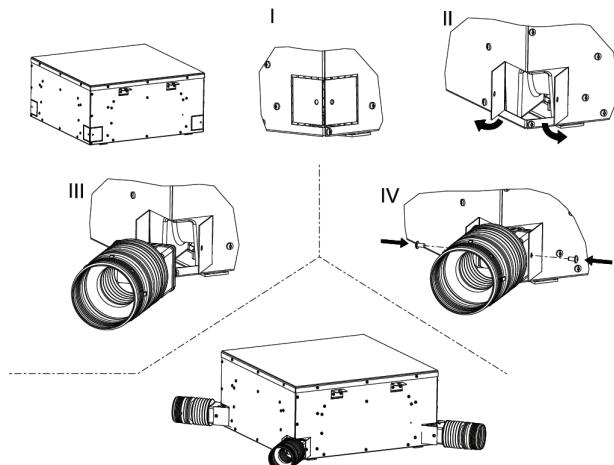

» Fig.18 FWI-A 06-07-08

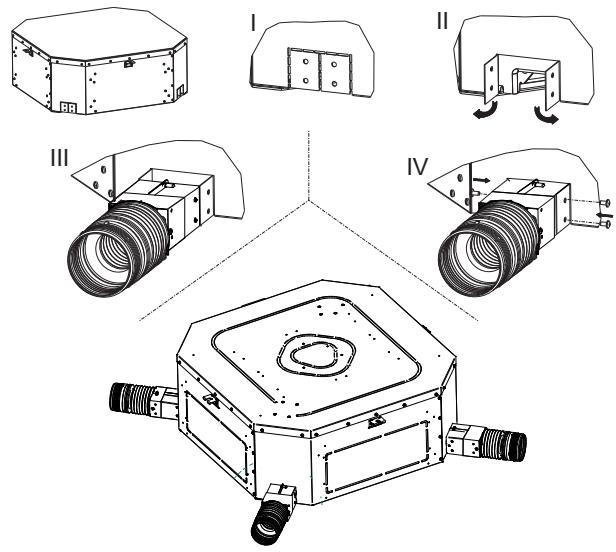

8.5 CONEXIÓN DE IMPULSIÓN DEL AIRE EN LOCALES CONTIGUOS


Las unidades tienen 2 salidas de aire rectangulares para la conexión a conductos de distribución separados.

- Dichas salidas están ubicadas en los lados no ocupados por la caja eléctrica y las conexiones hídricas.
- Está disponible el accesorio PPAI02A/06: un plenum para conectar las salidas rectangulares ubicadas en la unidad con los conductores de distribución circulares de diámetro D:

Modelo	D
02-03-04	150
40-50-60	180

⚠ ATENCIÓN: Los conductores de aire que salen del ventiloconvector se deben aislar térmicamente para evitar la formación de condensado superficial.

» PPAI02A/06 - Impulsión aire

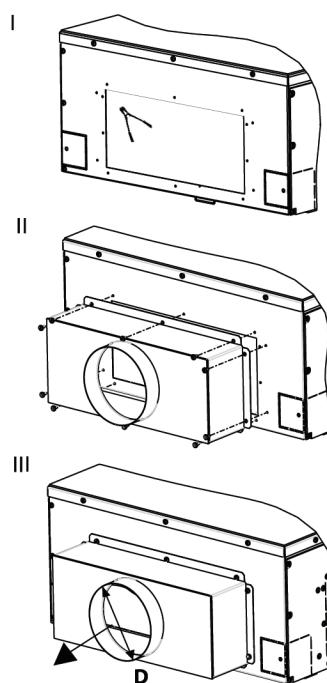

9 MANTENIMIENTO

Por motivos de seguridad, antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, apague el aparato colocando el controlador de velocidad en "OFF" y el interruptor de línea en 0 (OFF). Las operaciones deben ser realizadas por personal autorizado a intervenir en este tipo de unidades.

⚠ PELIGRO: Preste atención durante las operaciones de mantenimiento: algunas partes metálicas pueden causar heridas; deben utilizarse guantes de protección.

El material debe someterse a un mantenimiento para conservar sus características a lo largo del tiempo. Un mantenimiento defectuoso puede conllevar la anulación de la garantía del producto. Las operaciones consisten en limpiar el filtro de aire, los intercambiadores internos y externos y el mueble (carcasa), así como en limpiar y proteger las cubetas de condensado. El tratamiento de los olores y la desinfección de las superficies y los volúmenes de los locales también contribuyen a la salubridad del aire respirado por los usuarios.

Durante cada puesta en marcha después de una pausa prolongada, compruebe que no haya aire dentro del intercambiador de calor.

Antes del periodo de funcionamiento en fase de enfriamiento, compruebe que la descarga de condensado ocurra correctamente.

Un mantenimiento adecuado y periódico se traduce en ahorro energético y económico.

9.1 LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE REJILLA FPAN

Limpie el filtro de aire al menos una vez al mes y antes de cada periodo de uso (antes del periodo de calefacción o acondicionamiento).


Para limpiar el filtro de aire, proceda de la siguiente manera (figura

Fig.21):

1. Desconecte la alimentación de la máquina antes de realizar cualquier operación.
2. Quite los tornillos (1) de bloqueo de los topes (2) en cada lado.
3. Para abrir la rejilla (3), empuje los dos topes (2) en la dirección de la flecha.
4. Abra la rejilla (3) hacia abajo.
5. Quite el filtro (4) de la rejilla.
6. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo. Si el polvo está pegado al filtro, retírelo con agua limpia o enjabonada, enjuáguelo con agua limpia y séquelo.
7. Vuelva a colocar el filtro en su asiento en la rejilla, cierre la rejilla moviendo los dos topes hacia fuera y luego coloque nuevamente los tornillos de bloqueo de los topes.

Se aconseja sustituir el filtro de aire una vez al año, utilizando repuestos originales; el modelo del terminal se identifica fácilmente en la placa de identificación ubicada en la cubeta interna de la unidad, detrás del filtro de aire.

» Fig.21

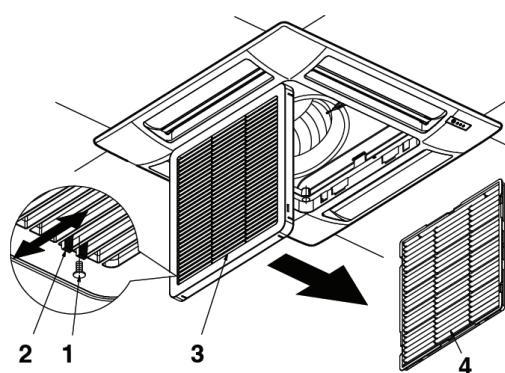


9.2 LIMPIEZA DE LA REJILLA DE ASPIRACIÓN FPAN

La rejilla se puede desmontar para limpiarla. (Fig.22)

- Una vez abierta la rejilla (5), desenganche la cuerda de seguridad (6) del marco (7) (recuerde enganchárla de nuevo después de las operaciones de mantenimiento y limpieza).
- Levante la rejilla y tire de la misma hacia sí para desenganchar las dos bisagras.
- Limpie delicadamente la rejilla utilizando una esponja suave y luego seque bien. Para eliminar residuos difíciles se puede utilizar un detergente neutro. Enjuague bien con agua y luego seque.
- Nunca use solventes químicos agresivos.
- No limpie el equipo con agua demasiado caliente.

» Fig.22

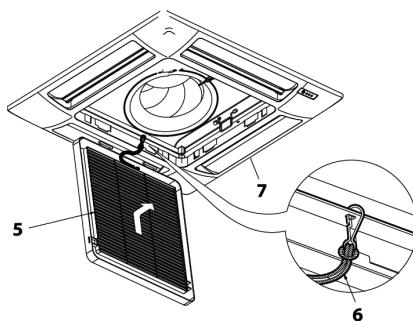

9.3 LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE REJILLA FCND02A

Limpie el filtro de aire al menos una vez al mes y antes de cada periodo de uso (antes del periodo de calefacción o acondicionamiento).

Para limpiar el filtro de aire, proceda de la siguiente manera (figura Fig.23):


1. Desconecte la alimentación de la máquina antes de realizar cualquier operación.
2. Desmonte el panel de cierre magnético (1) tirando hacia abajo.
3. Desconecte uno de los dos cables de seguridad (2) para tener libre acceso al filtro.
4. Quite los tornillos (3) de bloqueo de los cuatro soportes (4) en uno de los dos lados.
5. Retire el filtro de aire (5) deslizándolo hacia afuera.

6. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo. Si el polvo está pegado al filtro, retírelo con agua limpia o enjabonada, enjuáguelo con agua limpia y séquelo.

7. Vuelva a colocar en su sitio el filtro de aire (5) y atornillar los soportes (4).

Se aconseja sustituir el filtro de aire una vez al año, utilizando repuestos originales; el modelo del terminal se identifica fácilmente en la placa de identificación ubicada en la cubeta interna de la unidad, detrás del filtro de aire.

» Fig.23

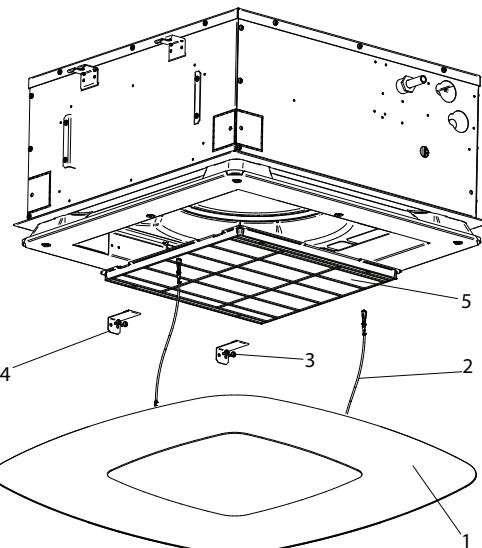

9.4 LIMPIEZA DEL PANEL DE CIERRE DE LA REJILLA FCND02A

- Utilice un paño suave y seco.

- Nunca vierta líquidos en el aparato, ya que podrían generarse descargas eléctricas y dañar las piezas internas.

- Nunca use solventes químicos agresivos.

ADVERTENCIA: ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO UTILIZAR INSTRUMENTOS ABRASIVOS DE CUALQUIER TIPO. De lo contrario, se podría deteriorar irreversiblemente la superficie de la gráfica.

9.5 CUADRO ELÉCTRICO

Compruebe una vez al año la estanquedad de los cables eléctricos en sus cajas de bornes.

9.6 MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO

Las operaciones de inspección, limpieza o sustitución de los componentes internos requieren el desmontaje del depósito principal de condensado.

Desmontaje del depósito (Fig.24 y Fig.25) :

- Quite la rejilla de aspiración (para rejilla estándar); Quite el panel en DIBOND tirando hacia abajo separándolo de la unidad (para rejilla FCND02A).
- Utilizando una bomba, vacíe en un cubo el agua de condensado que permanece en el depósito a través de la abertura de descarga de condensado de la cubeta auxiliar (Fig.15 y Fig.16).
- Desmonte el conjunto frontal (panel) (1) quitando los cuatro tornillos de fijación. Retire las placas (2) de apoyo del depósito (3).


quitando los tornillos.

- Retire el depósito manipulándolo con cuidado.
- Limpie el interior del depósito.
- Compruebe que el intercambiador térmico esté limpio. Si es necesario, límpielo con una aspiradora equipada con boca de goma, prestando atención a no dañar las aletas.


Remontaje del depósito:

- Vuelva a colocar en su sitio el depósito (3) con sus respectivas placas (2) de apoyo y atornille nuevamente los tornillos de fijación.
- Vuelva a colocar en su sitio el frente (1) utilizando los dos clips de las placas del depósito para suspenderlo del equipo.
- Vuelva a atornillar los tornillos de fijación.
- Vuelva a colocar en su sitio la rejilla con el filtro de aire.
- Enganche la cuerda de seguridad de la rejilla al soporte apropiado.
- Cerrar la rejilla y vuelva a colocar los tonillos de bloqueo de los topes (para rejilla estándar), Vuelva a colocar el panel en su posición original. (para rejilla FCND02A).

» Fig.24

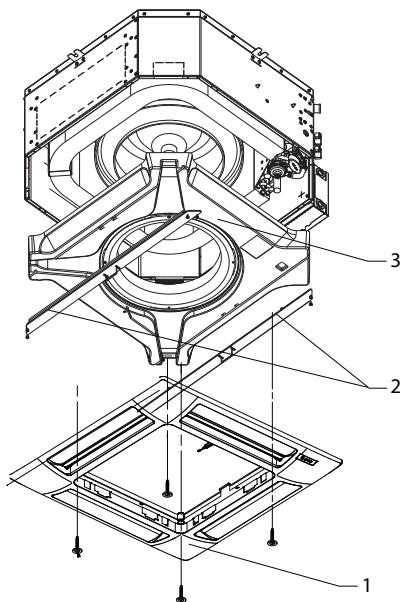

» Fig.25

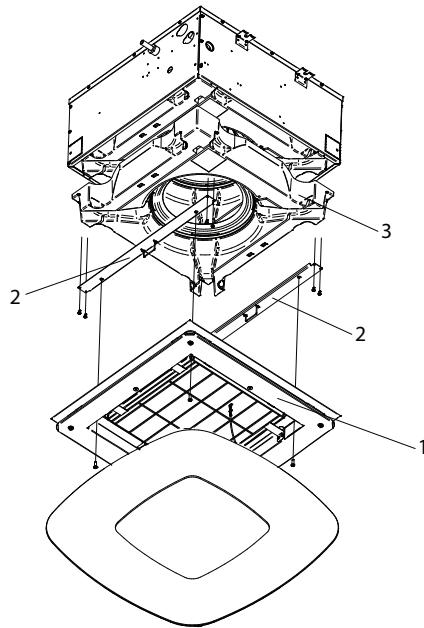

9.7 NIVEL ANÓMALO DE AGUA

En caso de subida anómala del agua en el depósito de condensado (debido a una bomba defectuosa, un depósito sucio, un tubo de evacuación obstruido, etc.), un contacto de seguridad (flotador) cierra las válvulas de regulación.

10 LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si el aparato no funciona correctamente, antes de solicitar la intervención del servicio de asistencia se deben efectuar los controles indicados en la siguiente tabla.

Si no se logra resolver el problema, diríjase al revendedor o al centro de asistencia más cercano.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no funciona	Falta corriente	Conecte nuevamente la corriente
	Se ha disparado el cortacircuitos	Solicite la intervención del servicio de asistencia
	El interruptor de arranque está en la posición 0.	Ponga en marcha la máquina colocando el interruptor en I
La unidad calienta o enfriá poco	El filtro de aire está sucio u obstruido	Limpie el filtro de aire
	El intercambiador de calor está sucio	Solicite la intervención del instalador
	Hay un obstáculo cerca de la aspiración o de la salida del aire	Elimine el obstáculo
	Hay aire en el interior del intercambiador de calor	Solicite la intervención del instalador
	Las ventanas y las puertas están abiertas	Cierre las puertas y/o las ventanas
	Está seleccionada la velocidad mínima de funcionamiento	Seleccione la velocidad media o máxima
La unidad " pierde" agua	El aparato no está instalado con la inclinación correcta	Solicite la intervención del instalador
	La descarga de condensado está obstruida	Solicite la intervención del instalador
	La bomba está bloqueada.	Solicite la intervención del instalador.

11 DATOS TÉCNICOS NOMINALES

» Datos técnicos nominales FWI-A - 2 tubos

FWI-A			02				03				04			
			mín	med	máx		mín	med	máx		mín	med	máx	
Velocidad			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tensión de entrada	(E)	V	2,00	3,50	4,50	6,00	2,00	4,00	5,50	8,00	2,00	4,00	6,50	10,0
Rendimiento total enfriamiento	(1)(E)	kW	1,33	1,93	2,24	2,63	1,49	2,68	3,40	4,39	1,54	2,76	3,95	5,23
Rendimiento enfriamiento sensible	(1)(E)	kW	0,99	1,51	1,81	2,20	1,03	1,94	2,54	3,41	1,05	1,98	2,96	4,11
Clase FCEER	(E)						A							
Caudal de agua	(1)	l/h	229	331	385	452	256	460	584	754	264	473	678	898
Perdida de presión	(1)(E)	kPa	2	4	5	7	3	10	15	23	3	9	18	29
Rendimiento calentamiento	(2)(E)	kW	1,49	2,27	2,70	3,25	1,42	2,69	3,48	4,58	1,47	2,77	4,09	5,55
Clase FCCOP	(E)				A			B				B		
Caudal de agua	(2)	l/h	258	395	470	565	248	468	605	797	255	481	711	965
Perdida de presión	(2)(E)	kPa	2	5	6	9	3	8	13	21	3	8	16	27
Caudal de aire nominal		m³/h	212	397	454	583	187	397	551	796	190	397	650	980
Potencia absorbida	(E)	W	7	7	10	18	7	9	15	37	7	9	22	67
Potencia sonora total	(3)(E)	dB(A)	28	35	40	48	28	37	44	54	29	38	49	61
Contenido de agua - batería STD		dm³			1,14				1,63				1,63	
Sección cables alimentación	(4)	mm²			1,00				1,00				1,00	
Tipo cable alimentación									N07V-K					
Fusible de protección F		A			2				2				2	
Tipo fusibles									gG					

FWI-A			06				07				08				
			mín	med	máx			mín	med	máx		mín	med	máx	
Velocidad			1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4
Tensión de entrada	(E)	V	2,00	3,00	5,00	10,0	2,00	3,00	5,00	8,00	2,00	4,00	6,50	10,0	
Rendimiento total enfriamiento	(1)(E)	kW	4,80	5,36	6,39	8,27	5,17	5,92	7,26	9,01	5,26	6,70	8,37	10,5	
Rendimiento enfriamiento sensible	(1)(E)	kW	3,80	3,92	4,75	6,35	3,66	4,24	5,31	6,78	3,69	4,80	6,15	7,97	
Clase FCEER	(E)				A			A				B			
Caudal de agua	(1)	l/h	833	921	1097	1420	888	1015	1245	1545	902	1150	1436	1805	
Perdida de presión	(1)(E)	kPa	12	16	21	34	10	13	18	27	10	15	22	33	
Rendimiento calentamiento	(2)(E)	kW	5,50	6,00	7,30	9,74	5,43	6,33	7,99	10,2	5,48	7,23	9,35	12,2	
Clase FCCOP	(E)				A			B				B			
Caudal de agua	(2)	l/h	953	1043	1269	1692	944	1100	1390	1779	952	1257	1625	2116	
Perdida de presión	(2)(E)	kPa	3	16	23	38	9	12	19	29	9	15	23	36	
Caudal de aire nominal		m³/h	843	978	1276	1916	724	864	1143	1554	710	976	1321	1831	
Potencia absorbida	(E)	W	14	18	36	150	14	18	36	93	14	25	60	150	
Potencia sonora total	(3)(E)	dB(A)	35	39	45	57	35	39	48	53	36	43	50	58	
Contenido de agua - batería STD		dm³			2,30				3,34				3,34		
Sección cables alimentación	(4)	mm²			1,00				1,00				1,00		
Tipo cable alimentación								N07V-K							
Fusible de protección F		A			2				2				2		
Tipo fusibles								gG							

(1) Temperatura agua 7°C / 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo húmedo (47% humedad relativa) en conformidad con la norma EN1397:2021

(2) Temperatura agua 45°C / 40°C, temperatura aire 20°C

(3) Potencia sonora medida según ISO 3741 e ISO 3742

(4) La sección indicada ha de considerarse la sección mínima recomendada. La elección de los cables debe realizarse en conformidad con la norma CEI - UNEL 35024/1.

(E) Datos certificados EUROVENT

Alimentación eléctrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

» Datos técnicos nominales FWI-A 4 tubos

FWI-A			02			04			06			08		
				mín	med	máx		mín	med	máx		mín	med	máx
Velocidad			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tensión de entrada		V	2,00	3,50	4,50	6,00	2,00	4,00	6,50	10,0	2,00	3,00	5,00	10,0
Rendimiento total enfriamiento DF 1R	(1)(E)	kW	1,24	1,85	2,18	2,60	1,55	2,62	3,53	4,41	4,61	5,34	6,61	9,07
Rendimiento enfriamiento sensible DF 1R	(1)(E)	kW	0,92	1,46	1,79	2,23	1,24	2,10	2,74	3,58	3,34	3,94	5,03	7,29
Clase FCER DF	(E)		A			A			A			B		
Caudal de agua DF 1R		l/h	213	317	374	447	267	451	607	759	792	917	1135	1555
Pérdida de presión DF 1R	(E)	kPa	2	4	6	8	5	7	12	25	12	15	22	37
Rendimiento calentamiento DF 1R	(2)(E)	kW	2,03	2,90	3,34	3,86	2,35	3,73	4,38	5,51	7,01	7,96	9,53	12,3
Clase FCCOP DF 1R	(E)		A			B			A			B		
Caudal de agua DF 1R	(2)	l/h	178	254	292	338	202	321	377	474	613	697	834	1078
Pérdida de presión DF 1R	(2)(E)	kPa	3	6	8	11	3	4	8	11	11	14	19	30
Caudal de aire nominal DF 1R		m³/h	199	356	460	610	195	395	643	982	687	841	1137	1823
Potencia absorbida DF 1R	(E)	W	7	7	10	18	7	9	22	67	14	18	36	150
Potencia sonora total DF 1R	(3)(E)	dB(A)	28	35	40	48	29	38	49	61	35	39	45	57
Contenido de agua - batería DF 1R		dm³	0,49			0,49			1,04			1,04		
Sección cables alimentación	(4)	mm²	1,00			1,00			1,00			1,00		
Tipo cable alimentación			N07V-K											
Fusible de protección F		A	2			2			2			2		
Tipo fusibles			gG											

(1) Temperatura agua 7°C / 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo húmedo (47% humedad relativa) en conformidad con la norma EN1397:2021

(2) Temperatura agua 65°C / 55°C, temperatura aire 20°C

(3) Potencia sonora medida según ISO 3741 e ISO 3742

(4) La sección indicada ha de considerarse la sección mínima recomendada. La elección de los cables debe realizarse en conformidad con la norma CEI - UNEL 35024/1.

(E) Datos certificados EUROVENT

Alimentación eléctrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

FWI-A		FWI-A 02-03-04			FWI-A 06-07-08		
BOMBA DE DESCARGA DE CONDENSADOS							
Alimentación	V - ph - Hz		230 - 1 - 50			230 - 1 - 50	
Caudal nominal	l/h		24			24	
Altura de elevación sobre el equipo	mm		900			900	
Potencia absorbida	kW		0,011			0,011	

INTRODUCCIÓN DEL AIRE PRIMARIO A TRATAR

Número de tomas	nr	3
Dimensiones de la conexión	mm	Ø 100

IMPULSIÓN DE AIRE EN LOCALES CONTIGUOS

Número de tomas	nr	2	2
Dimensiones de la conexión	mm	Ø 150	Ø 180

INTRODUCCIÓN DE AIRE PRIMARIO DIRECTAMENTE EN EL AMBIENTE

Número de tomas	nr	2	2
Dimensiones de la conexión	mm	Ø 150	Ø 180

12 LEYENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Efectuar las conexiones eléctricas sin tensión, en conformidad con las normativas de seguridad vigentes.

Comprobar que la tensión de la red coincida con el valor indicado en la placa del aparato.

Las conexiones eléctricas entrecortadas deben ser efectuadas por el instalador

- **IL:** Interruptor de línea (no suministrado)
- **F:** Fusible de protección 2A (no suministrado)
- **CN:** Caja de bornes de tornillo / Faston
- **EMC FILTER:** Filtro antiinterferencias EMI/RFI
 - **BN (L2):** Marrón = fase IN filtro
 - **BU (N4):** Azul neutro IN filtro
 - **BK (U1):** Negro = fase OUT filtro
 - **BU (U3):** Azul = neutro OUT filtro
- **MV:** Motor ventilador
- **INVERTER:** Inverter motor ventilador
- **BN:** Marrón = fase alimentación motor
- **BU:** Azul = neutro alimentación motor
- **red:** Rojo = señal control 0-10 Vdc
- **black:** Negro = GND señal de control
- **MP:** Bomba de vaciado del líquido de condensación
- **FLOAT SWITCH:** Flotador
- **BN:** Marrón = fase alimentación bomba
- **BU:** Azul = neutro alimentación bomba
- **BK:** Negro = señal alarma flotador
- **GY:** Gris = común alarma flotador
- **VC ON/OFF:** Válvulas ON/OFF agua fría/caliente (2 tubos) (accesorio); Válvulas ON/OFF agua fría (4 tubos) (accesorio)
- **VH ON/OFF:** Válvulas ON/OFF agua caliente (4 tubos) (accesorio)
 - **BN:** Marrón = fase alimentación válvula
 - **BU:** Azul = neutro alimentación válvulas
- **SAI:** Sonda temperatura aire interna preinstalado
- **SAE:** Sonda temperatura aire a distancia
- **SW:** Sonda de temperatura del agua
- **SWH:** Sonda de temperatura agua batería adicional caliente (para unidad 4 tubes). Disponible opcionalmente solo en presencia de SW
- **SUI:** Sonda remota de humedad relativa interna preinstalado
- **SUE:** Sonda remota de humedad relativa
- **JONIX:** Módulo ionizador de aire (accesorio)

12.1 CONEXIONES ADICIONALES PARA CONTROL FWECSA


 **NOTA:** En caso de mala comunicación con el display, conectar el display del BUS de comunicación FWECSAP->Display al terminal $\frac{1}{2}$ de FWECSAP (ver manual técnico FWECSAP).

- **T1:** Transformador 230Vac/24Vac (no suministrado)
- **VC MOD. 0-10 Vdc:** válvulas modulante agua fría/caliente (2 tubos); válvulas modulante agua fría (4 tubos)
- **VH MOD. 0-10 Vdc:** válvulas modulante agua fría (4 tubos)
 - **RD:** Rojo = + 24Vac alimentación de válvula
 - **BK:** Negro = 0V alimentación válvulas / GND señal de control
 - **grey:** Gris = señal de control 0-10 Vdc válvulas

13 FIGURES

» Esplosso unità FWI-A 02-03-04 / Unit exploded view FWI-A 02-03-04 / Éclaté unité FWI-A 02-03-04 / Explosionszeichnung Einheit FWI-A 02-03-04 / Despiece unidad FWI-A 02-03-04

» 13.1

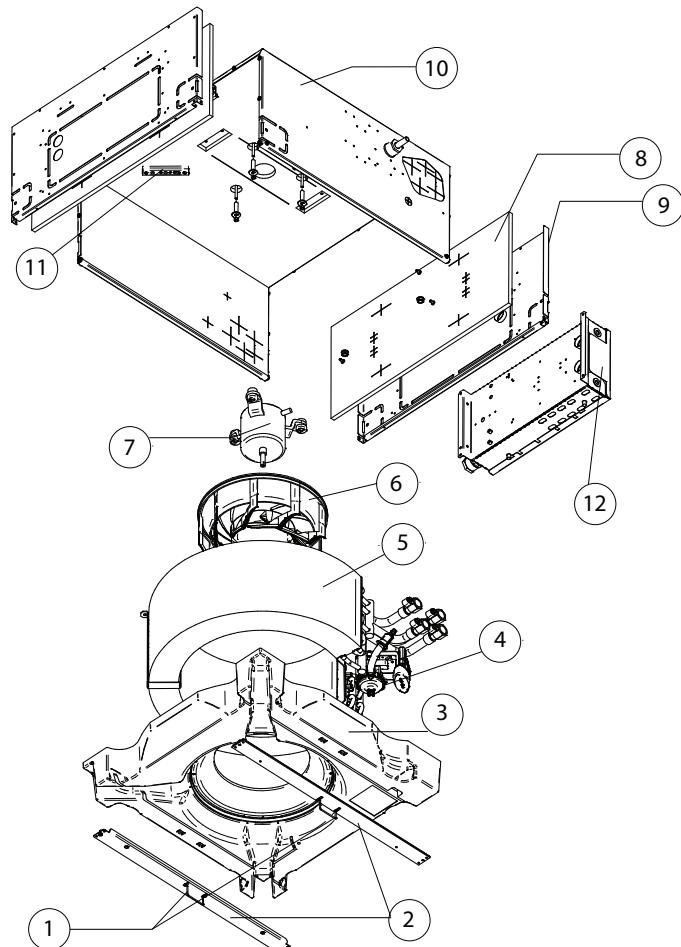

1)

Clip di bloccaggio / Locking clips / Clips de blocage / Einspannclips / Clip de bloqueo

2)

Tiranti / Tie rods / Tirants / Spannvorrichtungen / Tirantes

3)

Vasca per la raccolta della condensa / Condensate drip tray / Bac de collecte des condensats / Kondenswassersammelbecken / Depósito para el líquido de condensación

4)

Pompa per lo scarico della condensa / Condensate drainage pump / Pompe d'évacuation des condensats / Kondenswasserablasspumpe / Bomba de descarga de condensado

5)

Scambiatore di calore / Heat exchanger / Échangeur de chaleur / Kältemittel / Intercambiador de calor

6)

Ventilatore / Fan / Ventilateur / Lüfter / Ventilador

7)

Motore / Motor / Moteur / Motor / Motor

8)

Coibentazione interna / Internal insulation / Isolation interne / Wärmedämmung innen / Aislamiento interno

9)

Lamiera laterale / Lateral sheet metal / Tôle latérale / Seitenblech / Chapa lateral

10)

Lamiera / Sheet / Tôle / Blech / Chapa

11)


Staffe per il supporto dello scambiatore / Exchanger support brackets / Bride de soutien de l'échangeur / Haltebügel des Wärmetauschers / Estructos de apoyo del intercambiador

12)

Scatola elettrica / Electric box / Boîtier électrique / Verteilungskasten / Caja conexiones eléctricas

» Esplosivo unità FWI-A 06-07-08 / Unit exploded view FWI-A 06-07-08 / Éclaté unité FWI-A 06-07-08 / Explosionszeichnung Einheit FWI-A 06-07-08 / Despiece unidad FWI-A 06-07-08

» 13.2

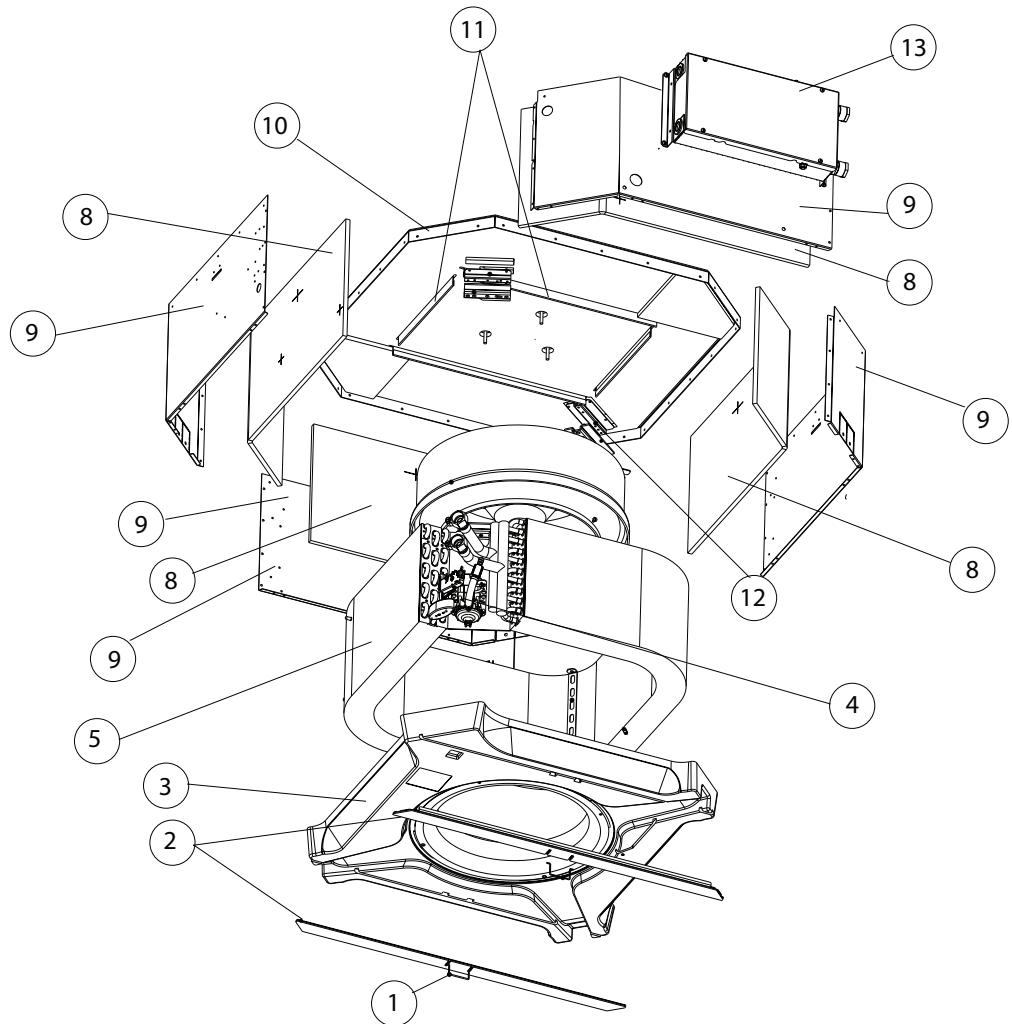

1)
Clip di bloccaggio / Locking clips / Clips de blocage / Einspannclips / Clip de bloqueo

2)
Tiranti / Tie rods / Tirants / Spannvorrichtungen / Tirantes

3)
Vasca per la raccolta della condensa / Condensate drip tray / Bac de collecte des condensats / Kondenswassersammelbecken / Depósito para el líquido de condensación

4)
Pompa per lo scarico della condensa / Condensate drainage pump / Pompe d'évacuation des condensats / Kondenswasserablasspumpe / Bomba de descarga de condensado

5)
Scambiatore di calore / Heat exchanger / Échangeur de chaleur / Kältemittel / Intercambiador de calor

6)
Gruppo motoventilante / Fan drive assembly / Groupe moto-ventilateur / Lüftungsmotoreinheit / Grupo motoventilador

7)
Coibentazione interna / Internal insulation / Isolation interne / Wärmedämmung innen / Aislamiento interno

9)
Lamiera laterale / Lateral sheet metal / Tôle latérale / Seitenblech / Chapa lateral

10)
Posteriore in lamiera / Sheet metal back / Panneau postérieur en tôle / Rückseite aus Blech / Posterior de chapa


11)
Staffe di rinforzo / Reinforcement brackets / Brides de renfort / Verstärkungsbügel / Estripos de refuerzo

12)
Staffe per il supporto dello scambiatore / Exchanger support brackets / Bride de soutien de l'échangeur / Haltebügel des Wärmetauschers / Estripos de apoyo del intercambiador

13)
Scatola elettrica / Electric box / Boîtier électrique / Verteilungskasten / Caja conexiones eléctricas

» Dimensionale FWI-A 02-03-04 2 tubi / Dimensional drawing FWI-A 02-03-04, 2 pipes / Schéma dimensionnel FWI-A 02-03-04 2 tuyaux / Abmessungszeichnung FWI-A 02-03-04 2 Rohre / Dibujo dimensional FWI-A 02-03-04 2 tubos

» 13.3

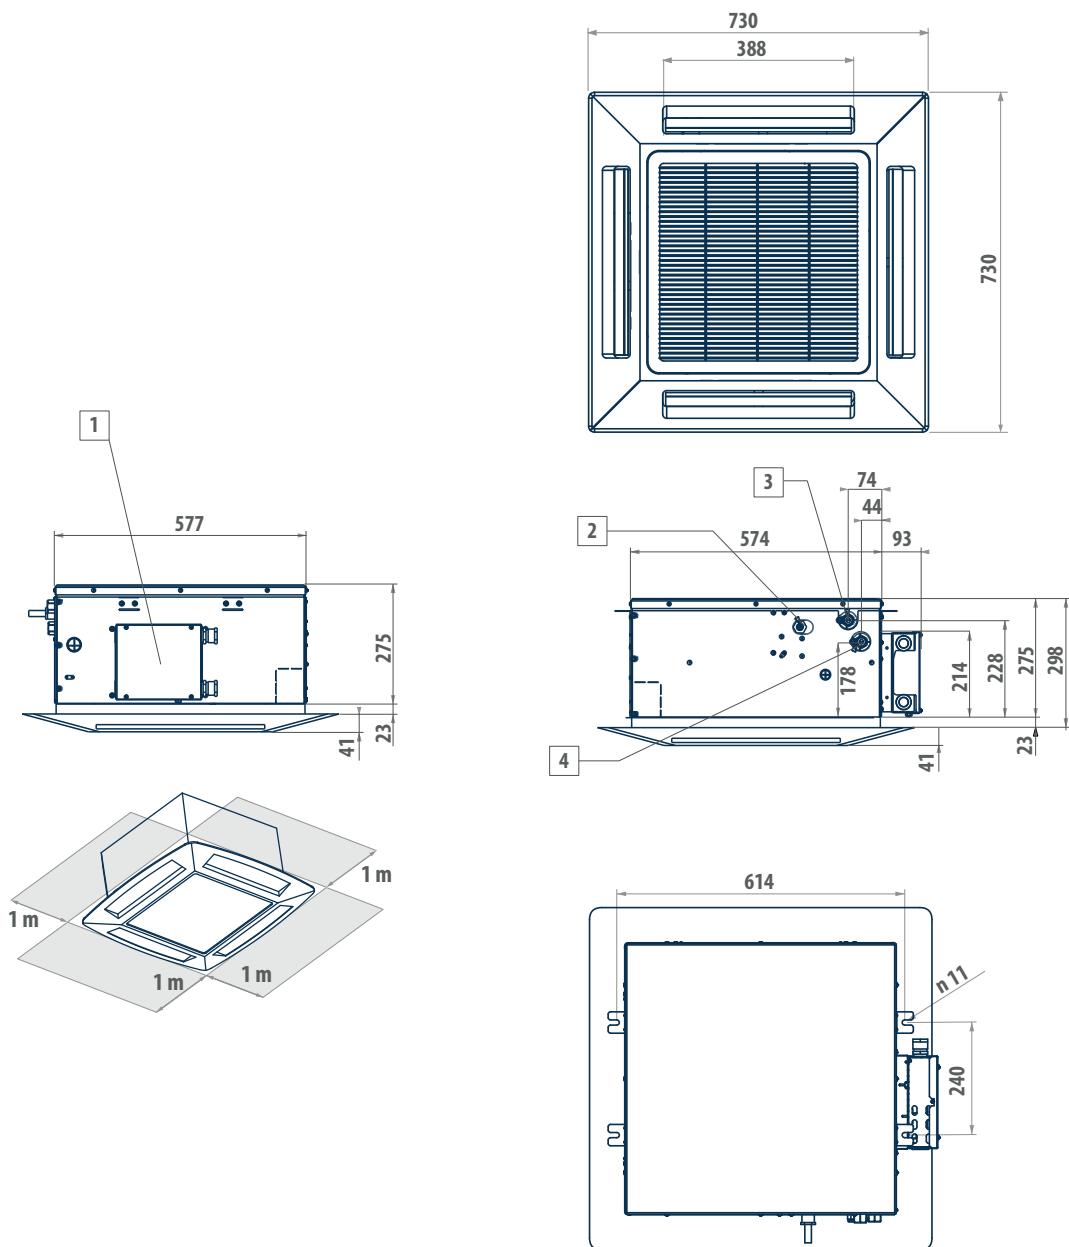

LEGENDA / LEGEND / LÉGENDE / LEGENDE / LEYENDA

1)

Scatola elettrica / Electric box / Boîtier électrique / Verteilungskasten / Caja conexiones eléctricas

2)

Scarico condensa ø 10 / Condensate discharge ø 10 / Purge des condensats ø 10 / Kondenswasserablass ø 10 / Descarga condensados ø 10

3)


Uscita acqua ø 1/2" gas femmina / Water outlet ø 1/2" female gas / Sortie d'eau ø 1/2" gaz femme / Wasserauslauf ø 1/2" Innengewinde gas / Salida agua ø 1/2" hembra gas

4)

Entrata acqua ø 1/2" gas femmina / Water inlet ø 1/2" female gas / Entrée d'eau ø 1/2" gaz femme / Wassereinlauf ø 1/2" Innengewinde gas / Entrada agua ø 1/2" hembra gas

» Dimensionale FWI-A 06-07-08 2 tubi / Dimensional drawing FWI-A 06-07-08, 2 pipes / Schéma dimensionnel FWI-A 06-07-08
2 tuyaux / Abmessungszeichnung FWI-A 06-07-08 2 Rohre / Dibujo dimensional FWI-A 06-07-08 2 tubos

» 13.4

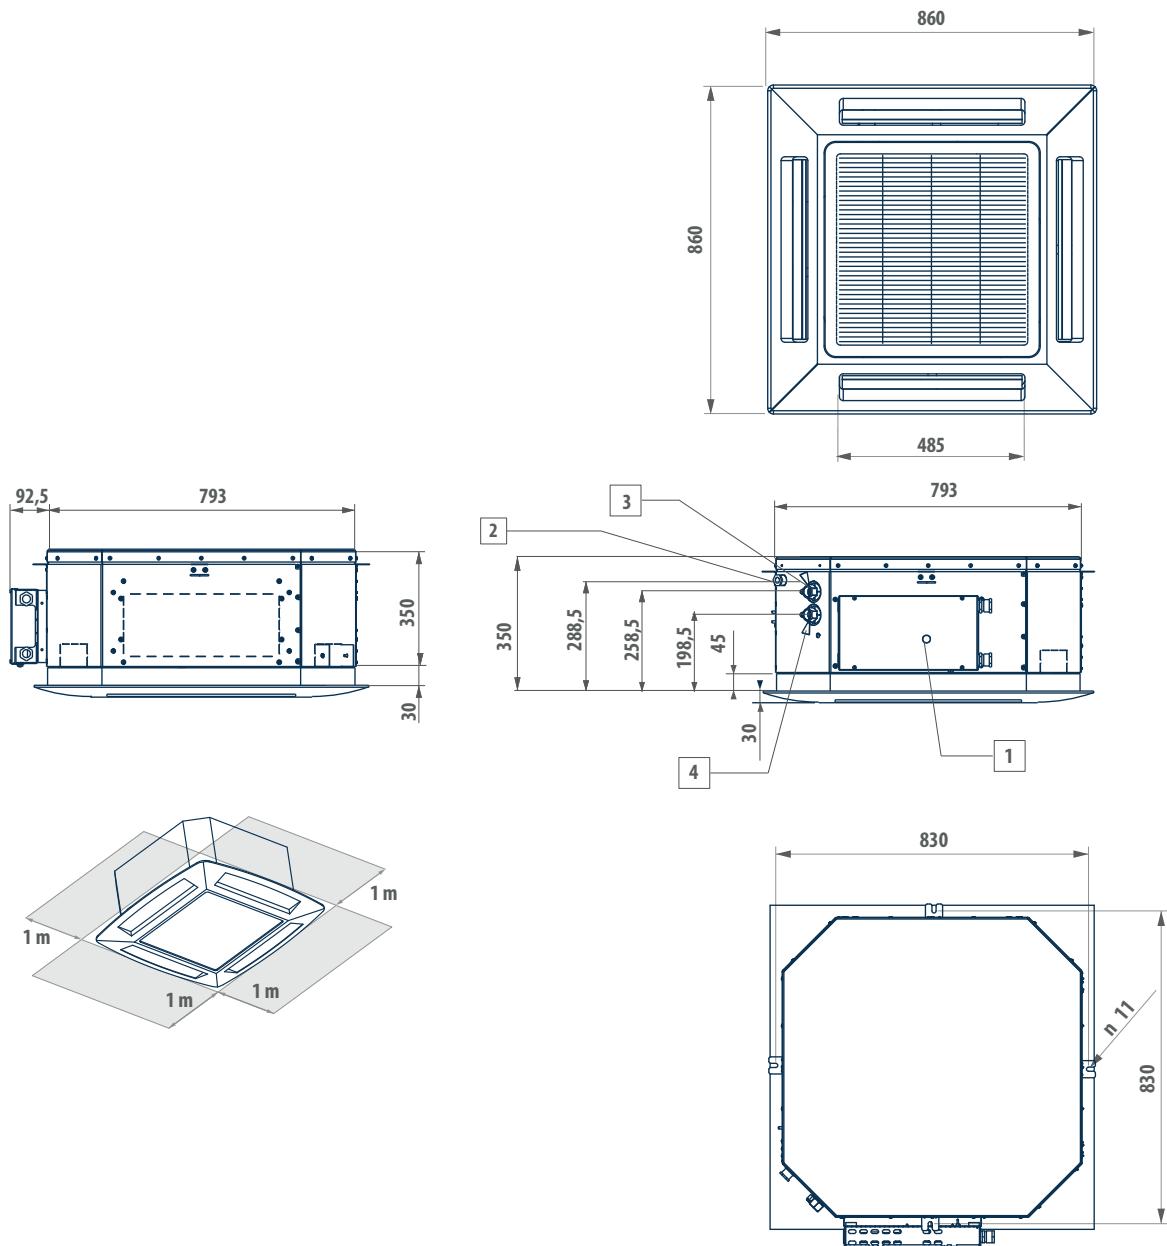

LEGENDA / LEGEND / LÉGENDE / LEGENDE / LEYENDA

1) Scatola elettrica / Electric box / Boîtier électrique / Verteilungskasten / Caja conexiones eléctricas


2) Scarico condensa ø 10 / Condensate discharge ø 10 / Purge des condensats ø 10 / Kondenswasserablass ø 10 / Descarga condensados ø 10

3) Uscita acqua ø 3/4" gas femmina / Water outlet ø 3/4" female gas / Sortie d'eau ø 3/4" gaz femme / Wasserauslauf ø 3/4" Innengewinde gas / Salida agua ø 3/4" hembra gas

4) Entrata acqua ø 3/4" gas femmina / Water inlet ø 3/4" female gas / Entrée d'eau ø 3/4" gaz femme / Wassereinlauf ø 3/4" Innengewinde gas / Entrada agua ø 3/4" hembra gas

» Dimensionale FWI-A 02-04 4 tubi / Dimensional drawing FWI-A 02-04, 4 pipes / Schéma dimensionnel FWI-A 02-04 4 tuyaux / Abmessungszeichnung FWI-A 02-04 4 Rohre / Dibujo dimensional FWI-A 02-04 4 tubos

» 13.5

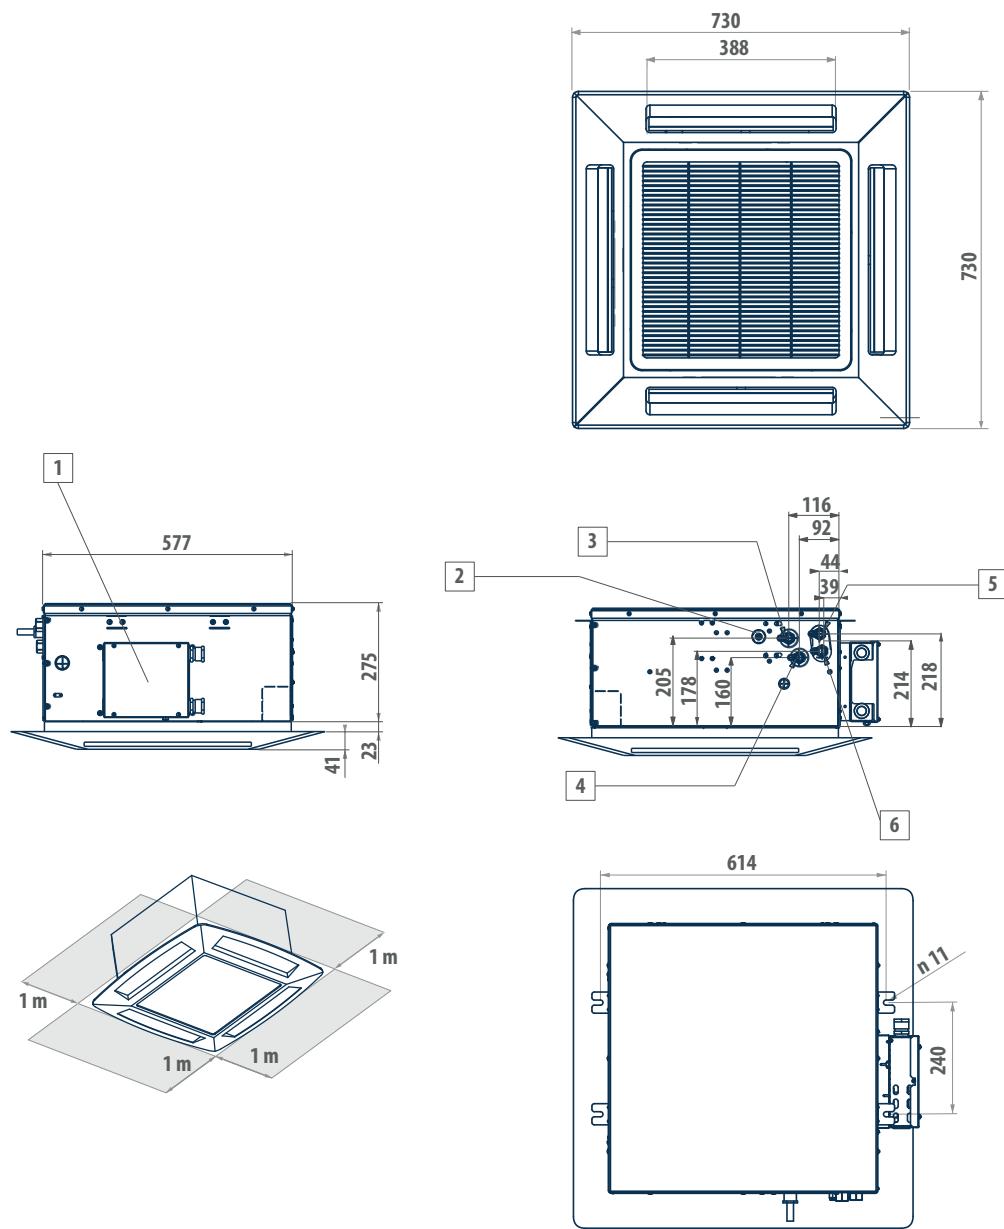

LEGENDA / LEGEND / LÉGENDE / LEGENDE / LEYENDA

1)

Scatola elettrica / Electric box / Boîtier électrique / Verteilungskasten / Caja conexiones eléctricas

2)

Scarico condensa ø 10 / Condensate discharge ø 10 / Purge des condensats ø 10 / Kondenswasserablass ø 10 / Descarga condensados ø 10

3)

Uscita acqua scambiatore raffreddamento 1/2" gas F / Cooling exchanger water outlet, 1/2" gas F / Sortie eau échangeur rafraîchissement 1/2" gaz F / Wasserauslass Kühlungswärmetauscher 1/2" BSP F / Salida agua intercambiador enfriamiento 1/2" gas F

4)

Entrata acqua scambiatore raffreddamento 1/2" gas F / Cooling exchanger water inlet, 1/2" gas F / Entrée eau échangeur rafraîchissement 1/2" gaz F / Wassereinlass Kühlungswärmetauscher 1/2" BSP F / Entrada agua intercambiador enfriamiento 1/2" gas F

5)


Uscita acqua scambiatore riscaldamento 1/2" gas F / Heating exchanger water outlet, 1/2" gas F / Sortie eau échangeur chauffage 1/2" gaz F / Wasserauslass Heizungswärmetauscher 1/2" BSP F / Salida agua intercambiador calentamiento 1/2" gas F

6)

Entrata acqua scambiatore riscaldamento 1/2" gas F / Heating exchanger water inlet, 1/2" gas F / Entrée eau échangeur chauffage 1/2" gaz F / Wassereinlass Heizungswärmetauscher 1/2" BSP F / Entrada agua intercambiador calentamiento 1/2" gas F

» Dimensionale FWI-A 06-08 4 tubi / Dimensional drawing FWI-A 06-08, 4 pipes / Schéma dimensionnel FWI-A 06-08 4 tuyaux / Abmessungszeichnung FWI-A 06-08 4 Rohre / Dibujo dimensional FWI-A 06-08 4 tubos

» 13.6

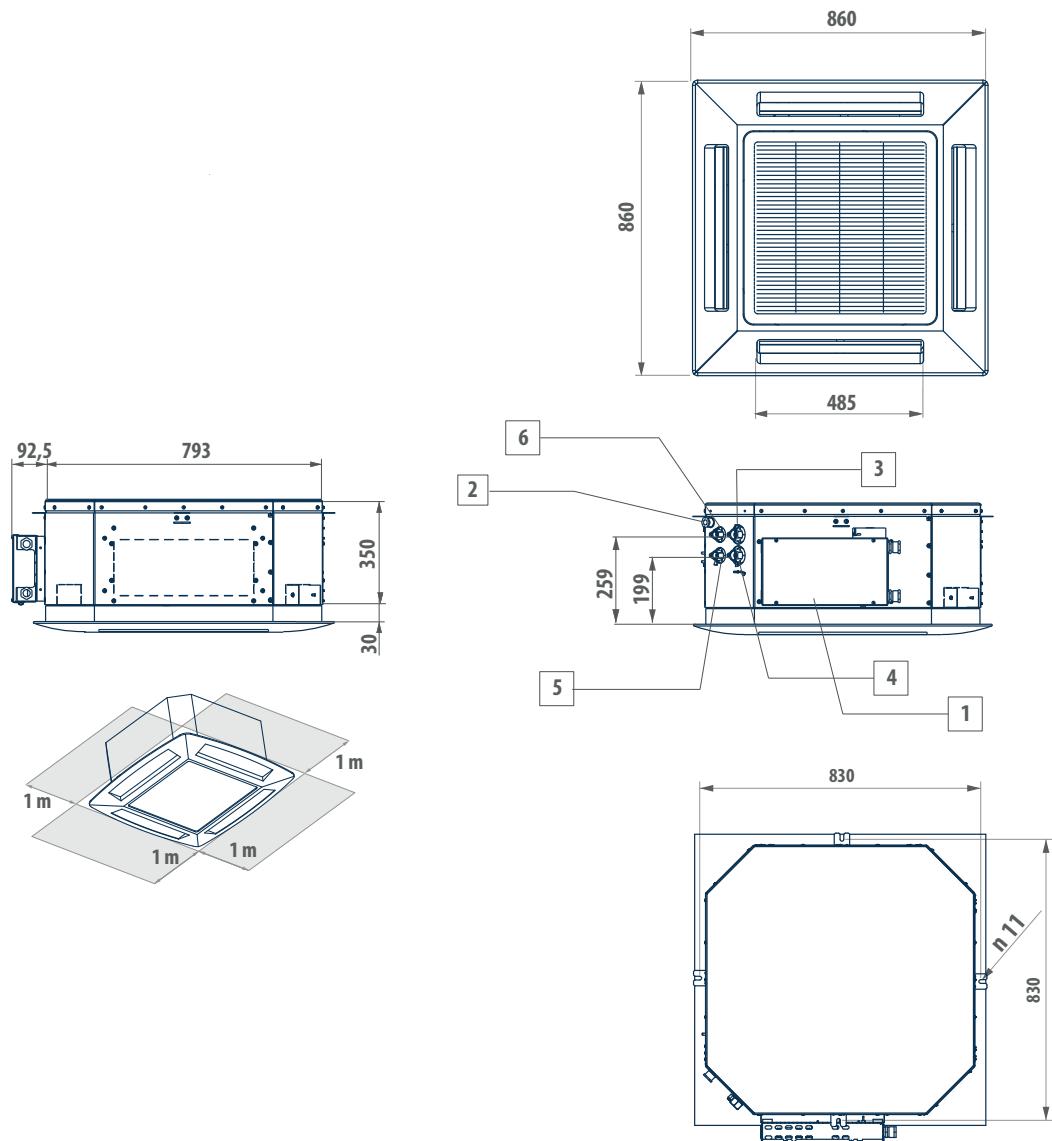

LEGENDA / LEGEND / LÉGENDE / LEGENDE / LEYENDA

1)
Scatola elettrica / Electric box / Boîtier électrique / Verteilungskasten / Caja conexiones eléctricas

2)
Scarico condensa ø 10 / Condensate discharge ø 10 / Purge des condensats ø 10 / Kondenswasserablass ø 10 / Descarga condensados ø 10

3)
Uscita acqua scambiatore raffreddamento 3/4" gas F / Cooling exchanger water outlet, 3/4" gas F / Sortie eau échangeur rafraîchissement 3/4" gaz F / Wasserauslass Kühlungswärmetauscher 3/4" BSP F / Salida agua intercambiador enfriamiento 3/4" gas F

4)
Entrata acqua scambiatore raffreddamento 3/4" gas F / Cooling exchanger water inlet, 3/4" gas F / Entrée eau échangeur rafraîchissement 3/4" gaz F / Wassereinlass Kühlungswärmetauscher 3/4" BSP F / Entrada agua intercambiador enfriamiento 3/4" gas F


5)
Uscita acqua scambiatore riscaldamento 1/2" gas F / Heating exchanger water outlet, 1/2" gas F / Sortie eau échangeur chauffage 1/2" gaz F / Wasserauslass Heizungswärmetauscher 1/2" BSP F / Salida agua intercambiador calentamiento 1/2" gas F

6)
Entrata acqua scambiatore riscaldamento 1/2" gas F / Heating exchanger water inlet, 1/2" gas F / Entrée eau échangeur chauffage 1/2" gaz F / Wassereinlass Heizungswärmetauscher 1/2" BSP F / Entrada agua intercambiador calentamiento 1/2" gas F

FWI-A		02	03	04	06	07	08
Peso	kg	23 + 2,5	24 + 2,5	24 + 2,5	42 + 5	43 + 5	43 + 5

» Dimensionale FWI-A 02-03-04 + FCND02A / Dimensional drawing FWI-A 02-03-04 + FCND02 / Schéma dimensionnel FWI-A 02-03-04 + FCND02 / Abmessungszeichnung FWI-A 02-03-04 + FCND02 / Dibujo dimensional FWI-A 02-03-04 + FCND02

» 13.7

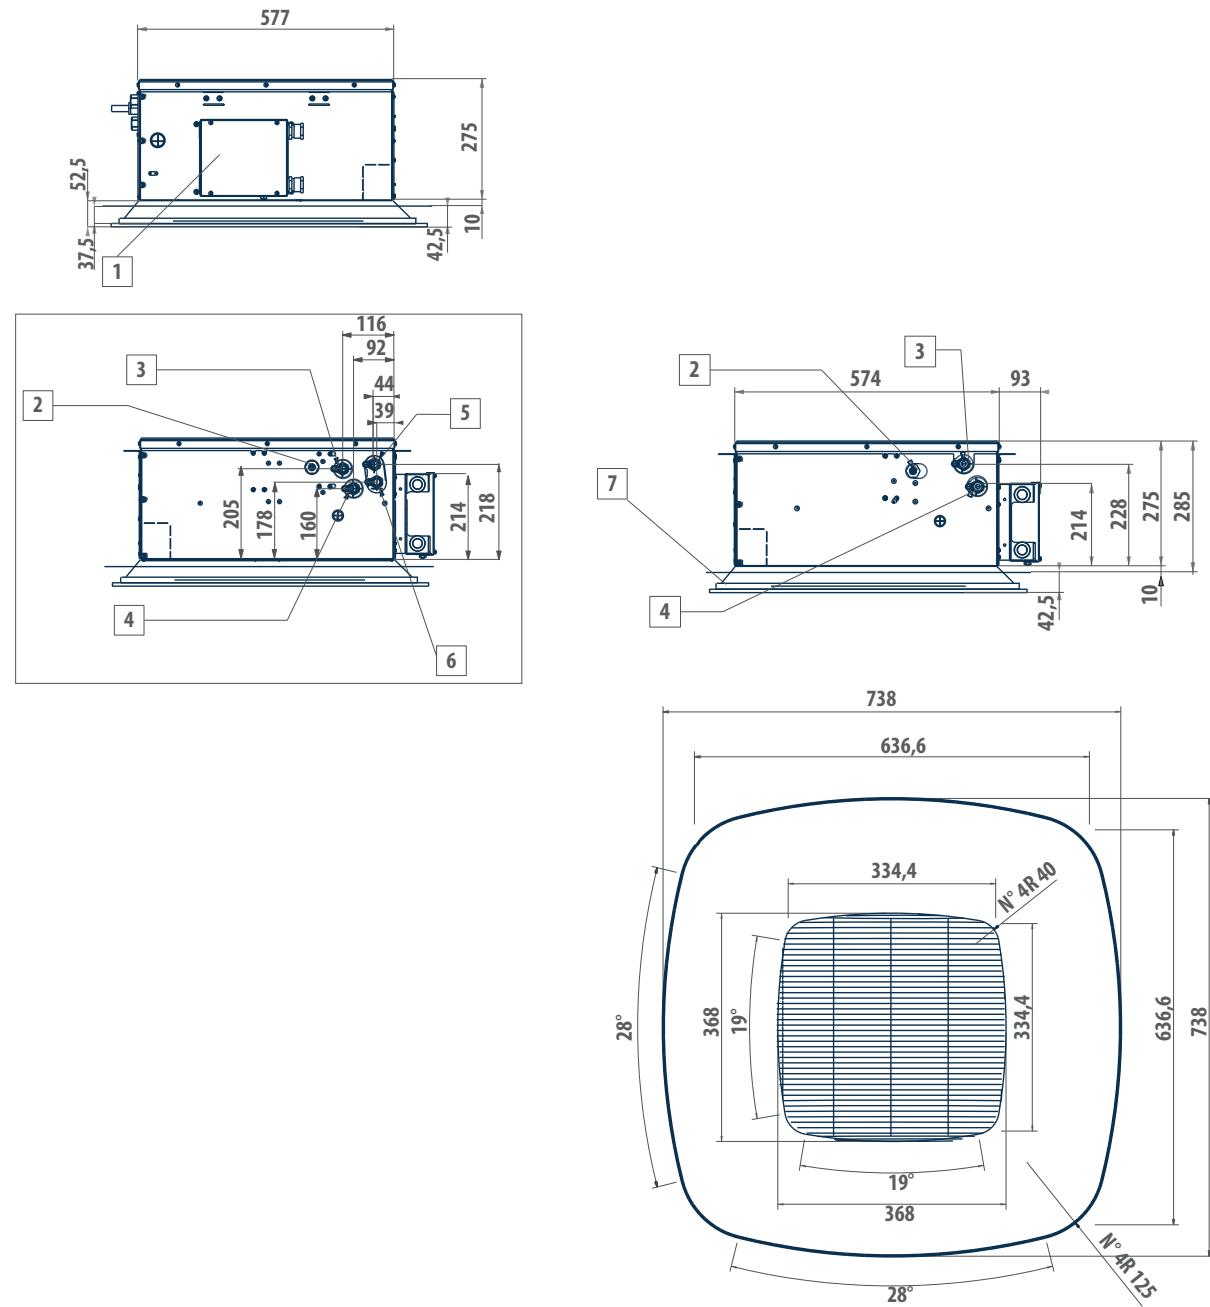

LEGENDA


- 1)**
Scatola elettrica / Electric box / Boîtier électrique / Verteilungskasten / Caja conexiones eléctricas
- 2)**
Scarico condensa ø 10 / Condensate discharge ø 10 / Purge des condensats ø 10 / Kondenswasserablass ø 10 / Descarga condensados ø 10
- 3)**
Uscita acqua scambiatore raffreddamento 1/2" gas F / Cooling exchanger water outlet, 1/2" gas F / Sortie eau échangeur rafraîchissement 1/2" gaz F / Wasserauslass Kühlungswärmetauscher 1/2" BSP F / Salida agua intercambiador enfriamiento 1/2" gas F
- 4)**
Entrata acqua scambiatore raffreddamento 1/2" gas F / Cooling exchanger water inlet, 1/2" gas F / Entrée eau échangeur rafraîchissement 1/2" gaz F / Wässereinlass Kühlungswärmetauscher 1/2" BSP F / Entrada agua intercambiador enfriamiento 1/2" gas F
- 5)**
Uscita acqua scambiatore riscaldamento 1/2" gas F / Heating exchanger water outlet, 1/2" gas F / Sortie eau échangeur chauffage 1/2" gaz F / Wasserauslass Heizungswärmetauscher 1/2" BSP F / Salida agua intercambiador calentamiento 1/2" gas F
- 6)**
Entrata acqua scambiatore riscaldamento 1/2" gas F / Heating exchanger water inlet, 1/2" gas F / Entrée eau échangeur chauffage 1/2" gaz F / Wassereinlass Heizungswärmetauscher 1/2" BSP F / Entrada agua intercambiador calentamiento 1/2" gas F

La legenda per gli schemi seguenti è a pagina: p. 21
 The legend of following electrical wiring diagrams is on page: p. 39

Les légendes du schémas électriques suivant sont à la page: p. 58
 Die Legende für die folgenden Diagramme befindet sich auf Seite: S. 78
 Las leyendas de los siguientes esquemas eléctricos es à la pagina: p. 97


» Schema elettrico generale / Main electrical connection / Branchement électrique général / Allgemeiner elektrischer an-schluss / Conexión eléctrica general

» 13.8

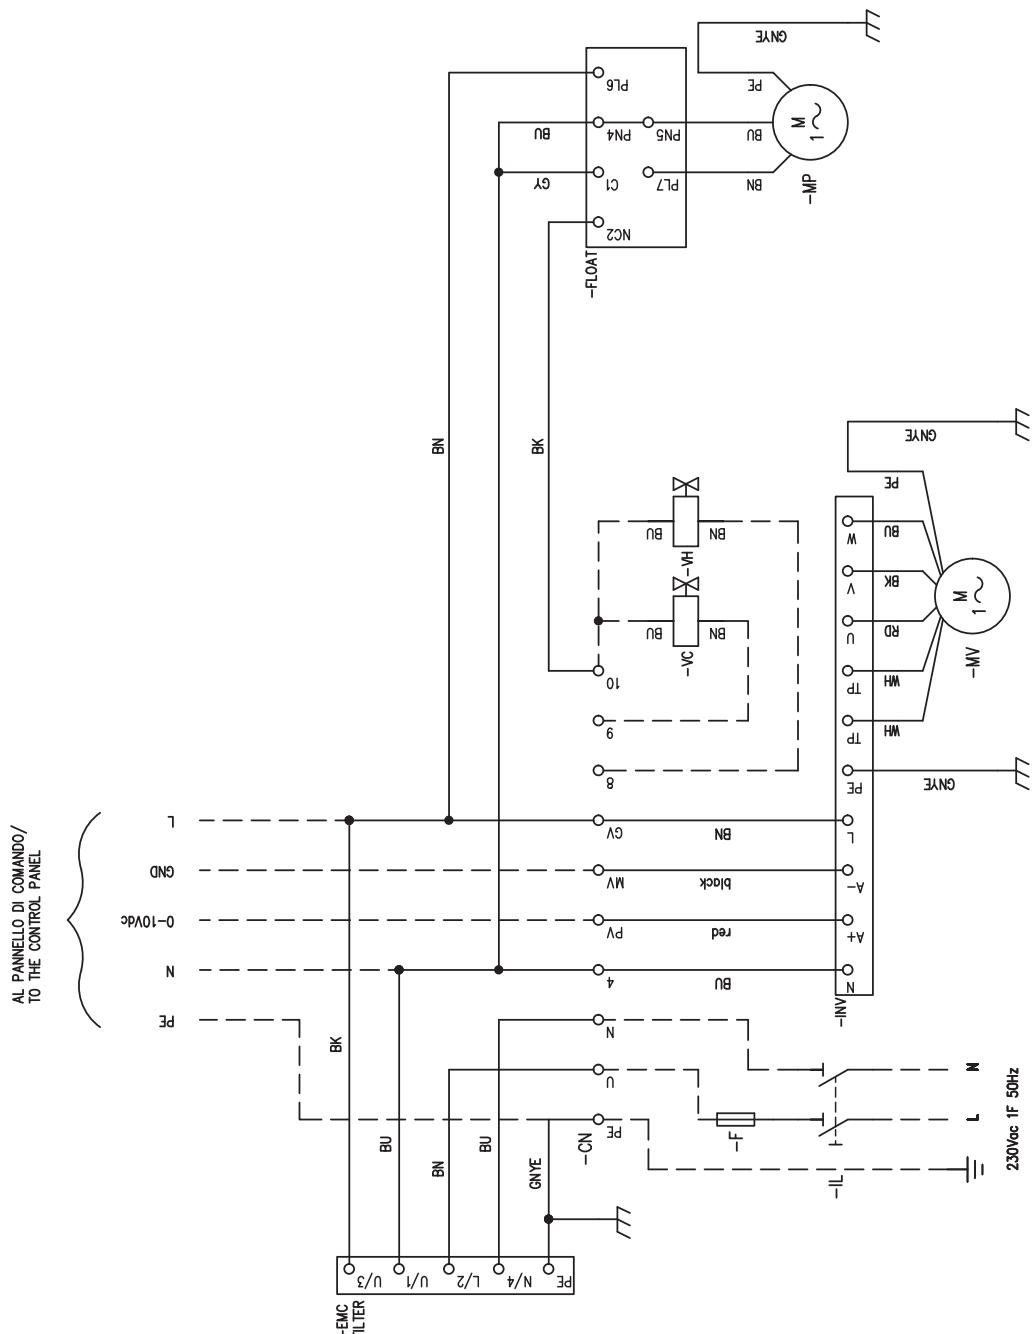


» WC66000392 - CABLAGGIO FWEC10 su FWI-A 02-08 / WC66000392 - FWEC10 on FWI-A 02-08 WIRING / WC66000392 - CÂBLAGE FWEC10 au FWI-A 02-08 / WC66000392 - VERDKABELUNG FWEC10 FWI-A 02-08 / WC66000392 - CABLEADO FWEC10 en FWI-A 02-08

» 13.9

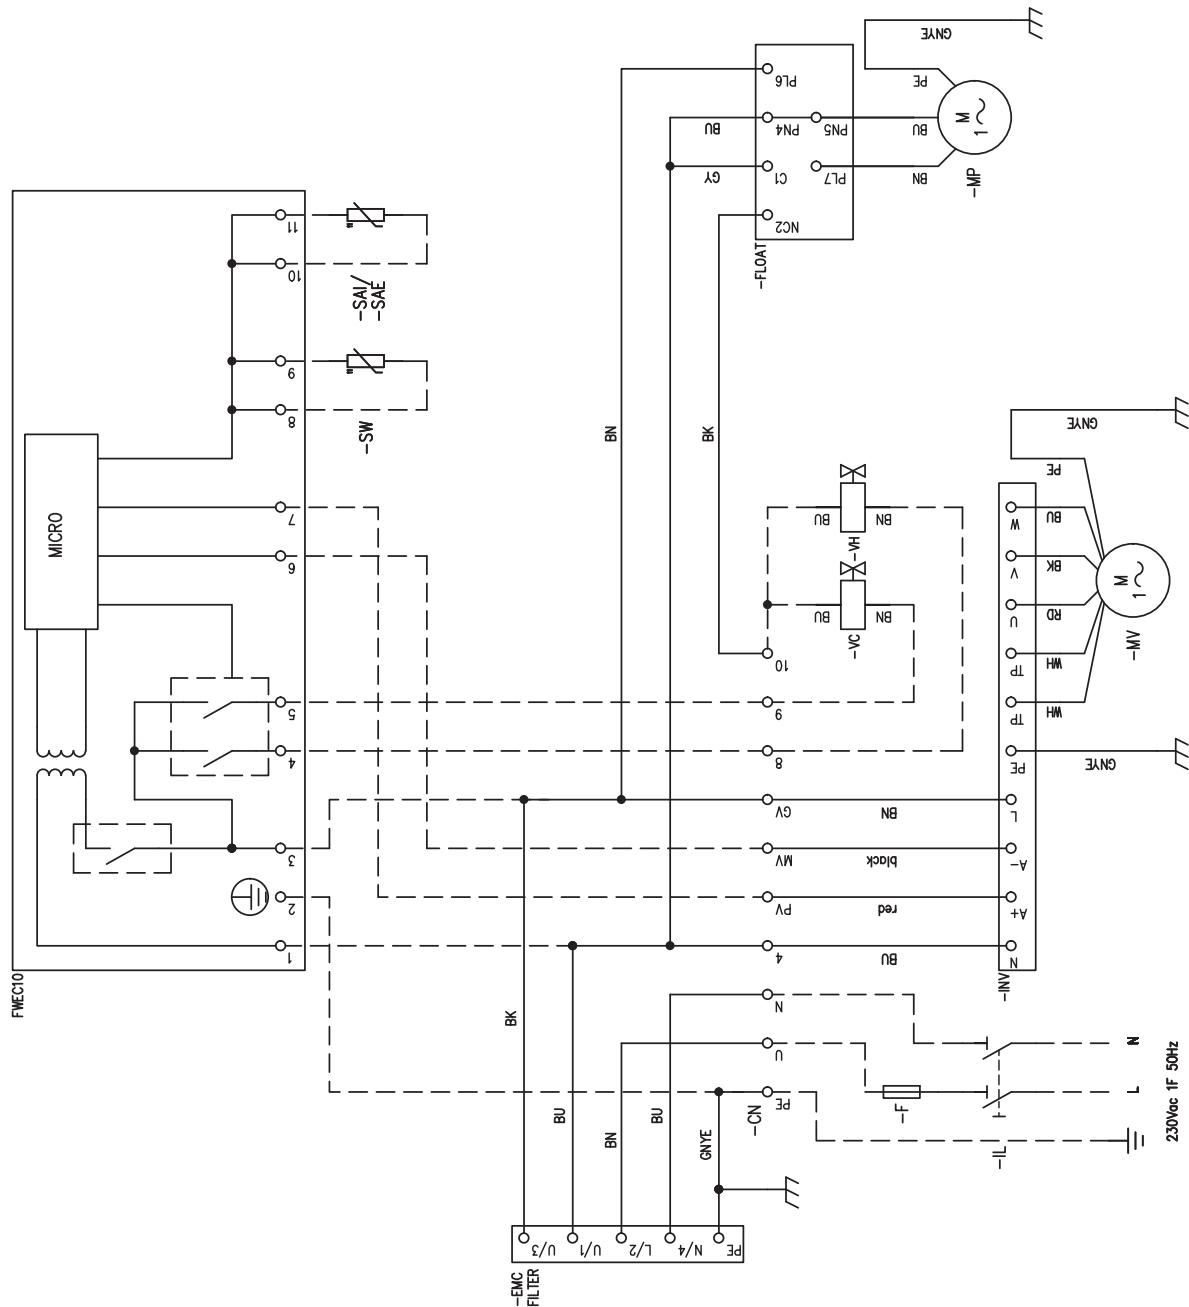


» WC66000296 - CABLAGGIO FWEC3A su FWI-A 02-08 / WC66000296 - FWEC3A on FWI-A 02-08 WIRING / WC66000296 - CÂBLAGE FWEC3A au FWI-A 02-08 / WC66000296 - VERDKABELUNG FWEC3A FWI-A 02-08 / WC66000296 - CABLEADO FWEC3A en FWI-A 02-08

» 13.10

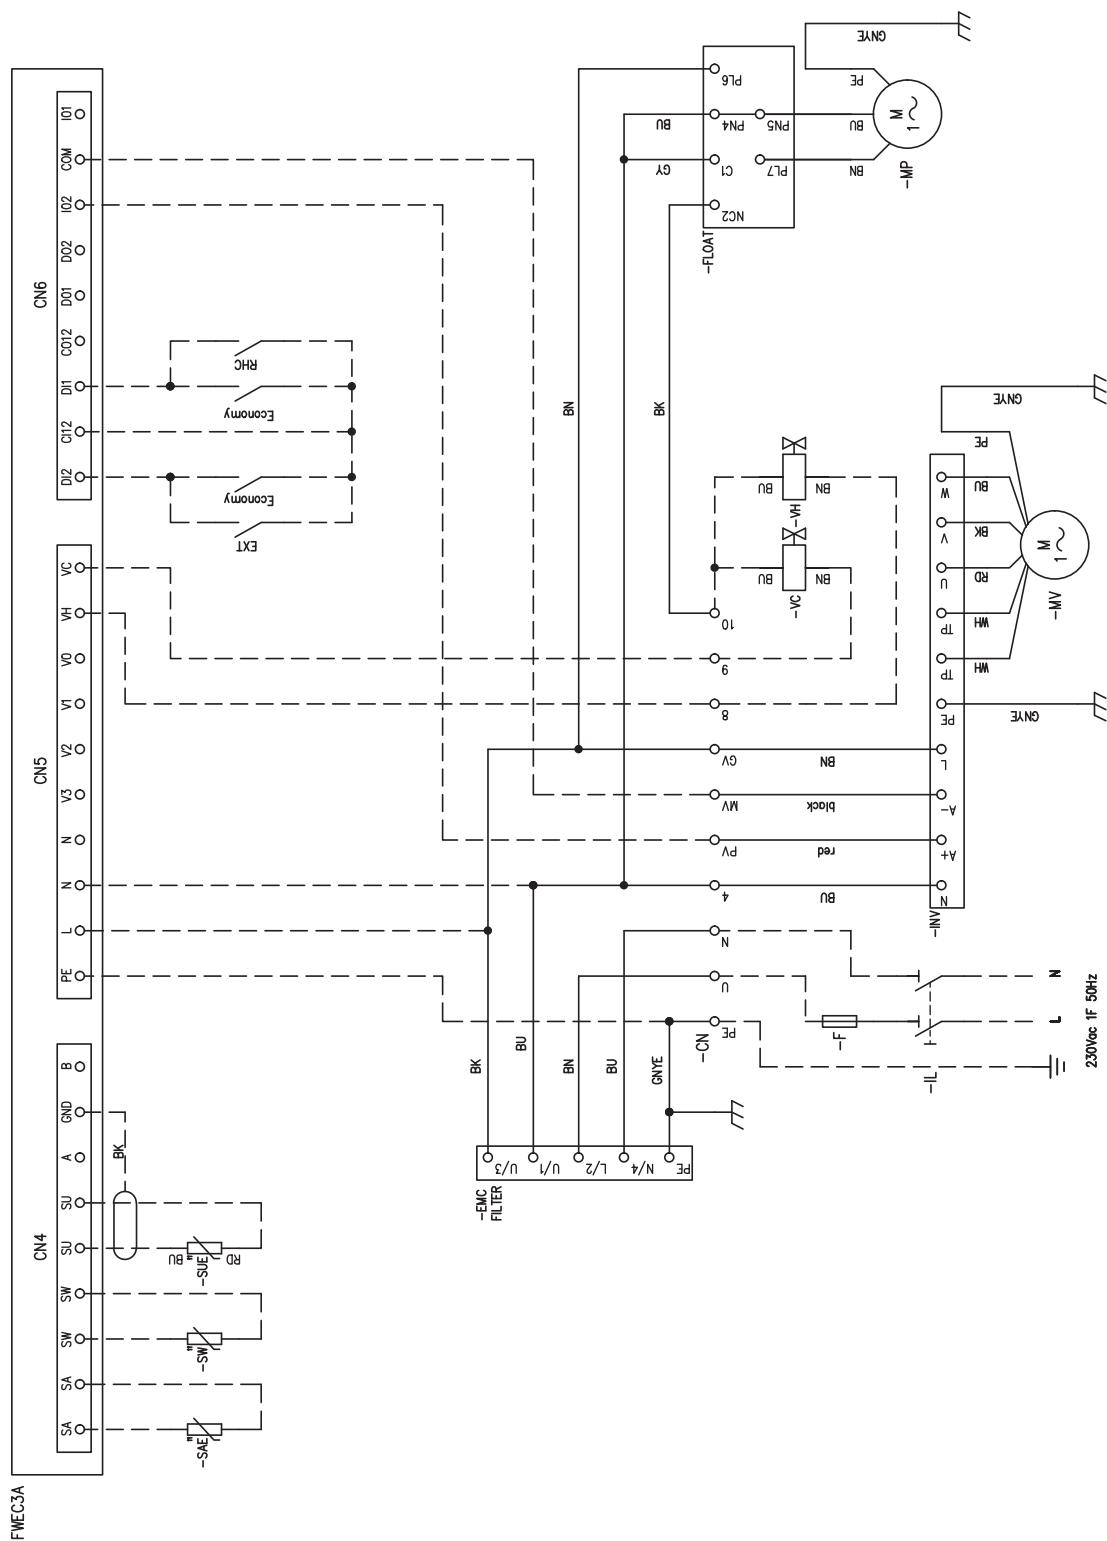


» WC66000298 - CABLAGGIO FWI-A 02-08 con FWECSAP con valvole ON/OFF / WC66000298 - FWI-A 02-08 with FWECSAP + ON-OFF VALVE WIRING / WC66000298 - CÂBLAGE au FWI-A 02-08 avec FWECSAP VANNES ON-OFF / WC66000298 - VERDKABELUNG FWI-A 02-08 FWECSAP mit VENTIL ON-OFF / WC66000298 - CABLEADO FWI-A 02-08 con FWECSAP + VÁLVULAS ON-OFF

» 13.11

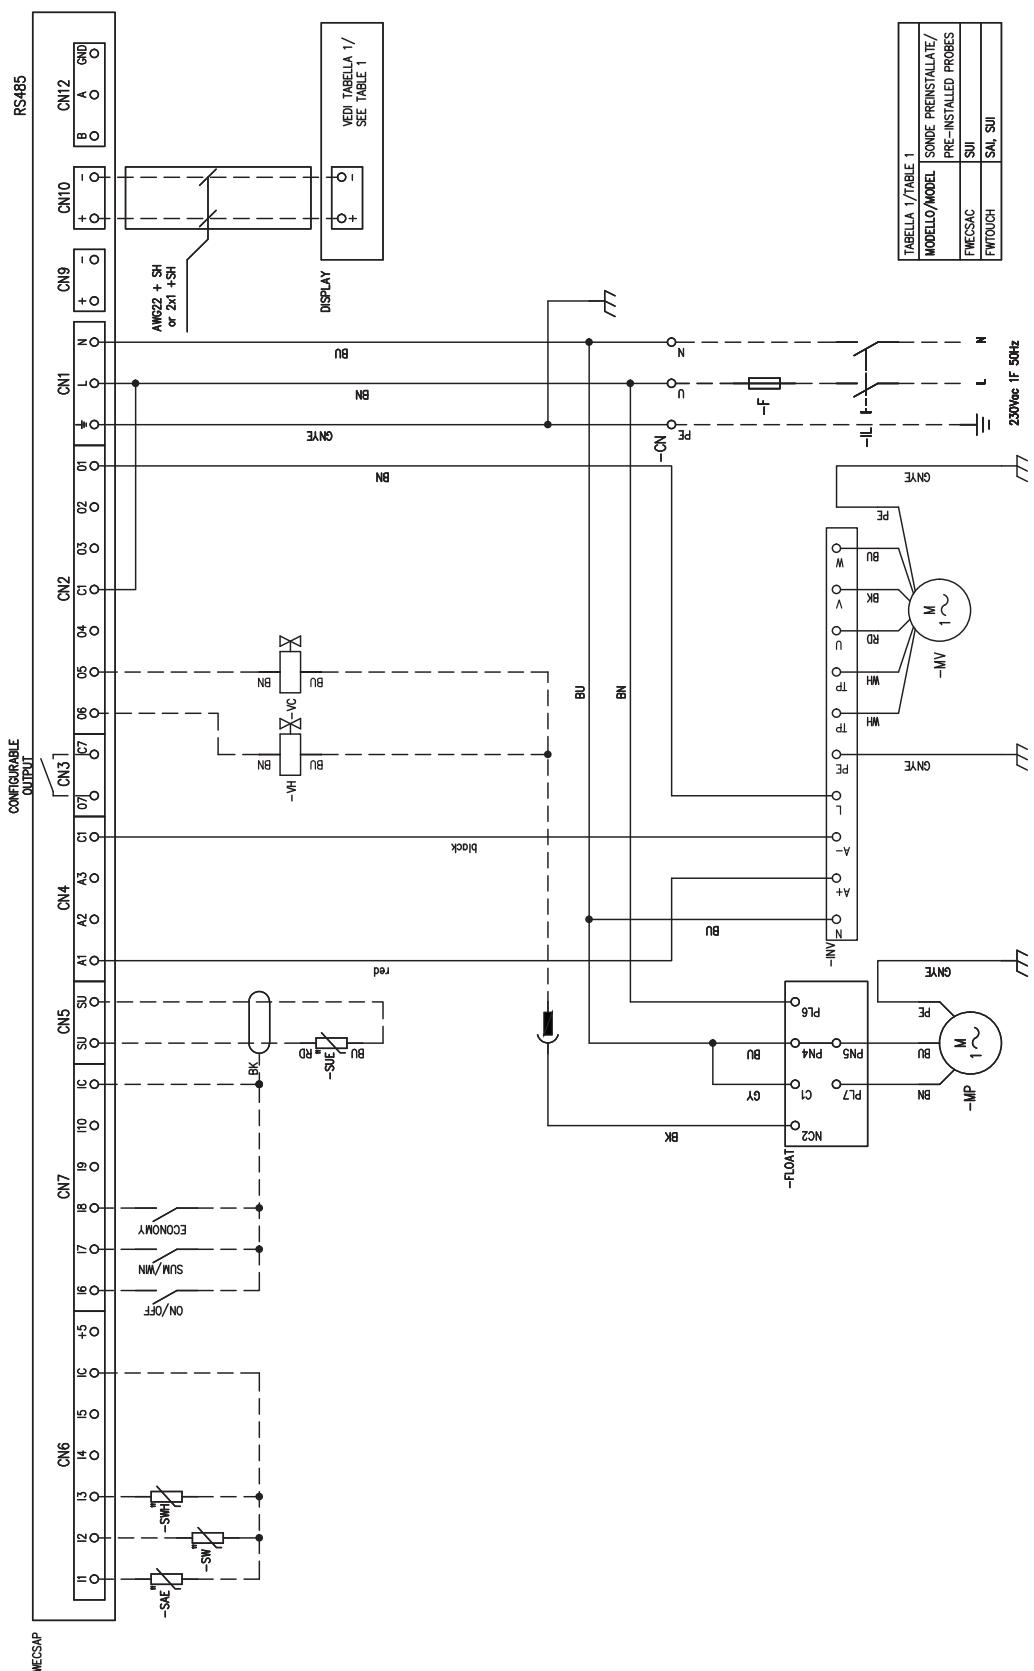


» WC66000501 - CABLAGGIO FWI-A 02-08 con FWECSAP con valvole modulanti / WC66000501 - FWI-A 02-08 with FWECSAP + modulating VALVE WIRING / WC66000501 - CÂBLAGE FWI-A 02-08 avec FWECSAP + vannes modulant / WC66000501 - VERDKABELUNG FWI-A 02-08 mit FWECSAP + modulierende Ventile / WC66000501 - CABLEADO FWI-A 02-08 con FWECSAP + válvulas modulante

» 13.12

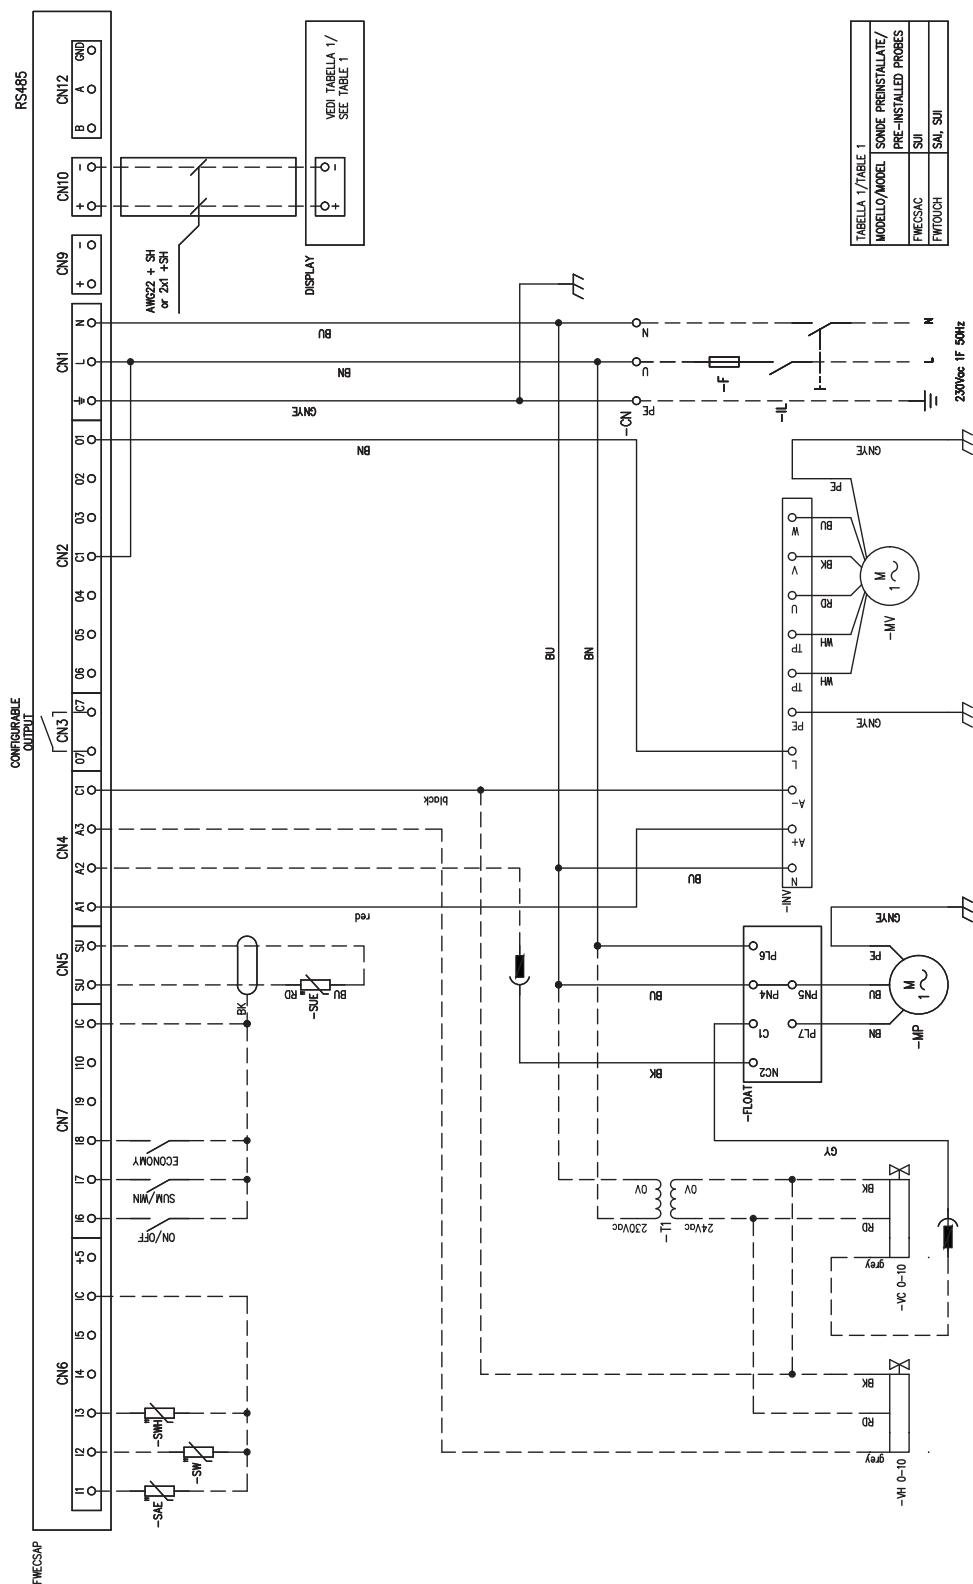


» WC66000656 - CABLAGGIO FWECSAP su FWI-A 02-08 con VALVOLE ON-OFF / WC66000656 - FWECSAP on FWI-A 02-08 with ON-OFF VALVE WIRING / WC66000656 - CÂBLAGE FWECSAP au FWI-A 02-08 avec VANNES ON-OFF / WC66000656 - VERDKABELUNG FWECSAP su FWI-A 02-08 mit VENTIL ON-OFF / WC66000656 - CABLEADO FWECSAP en FWI-A 02-08 con VÁLVULAS ON-OFF

» 13.13

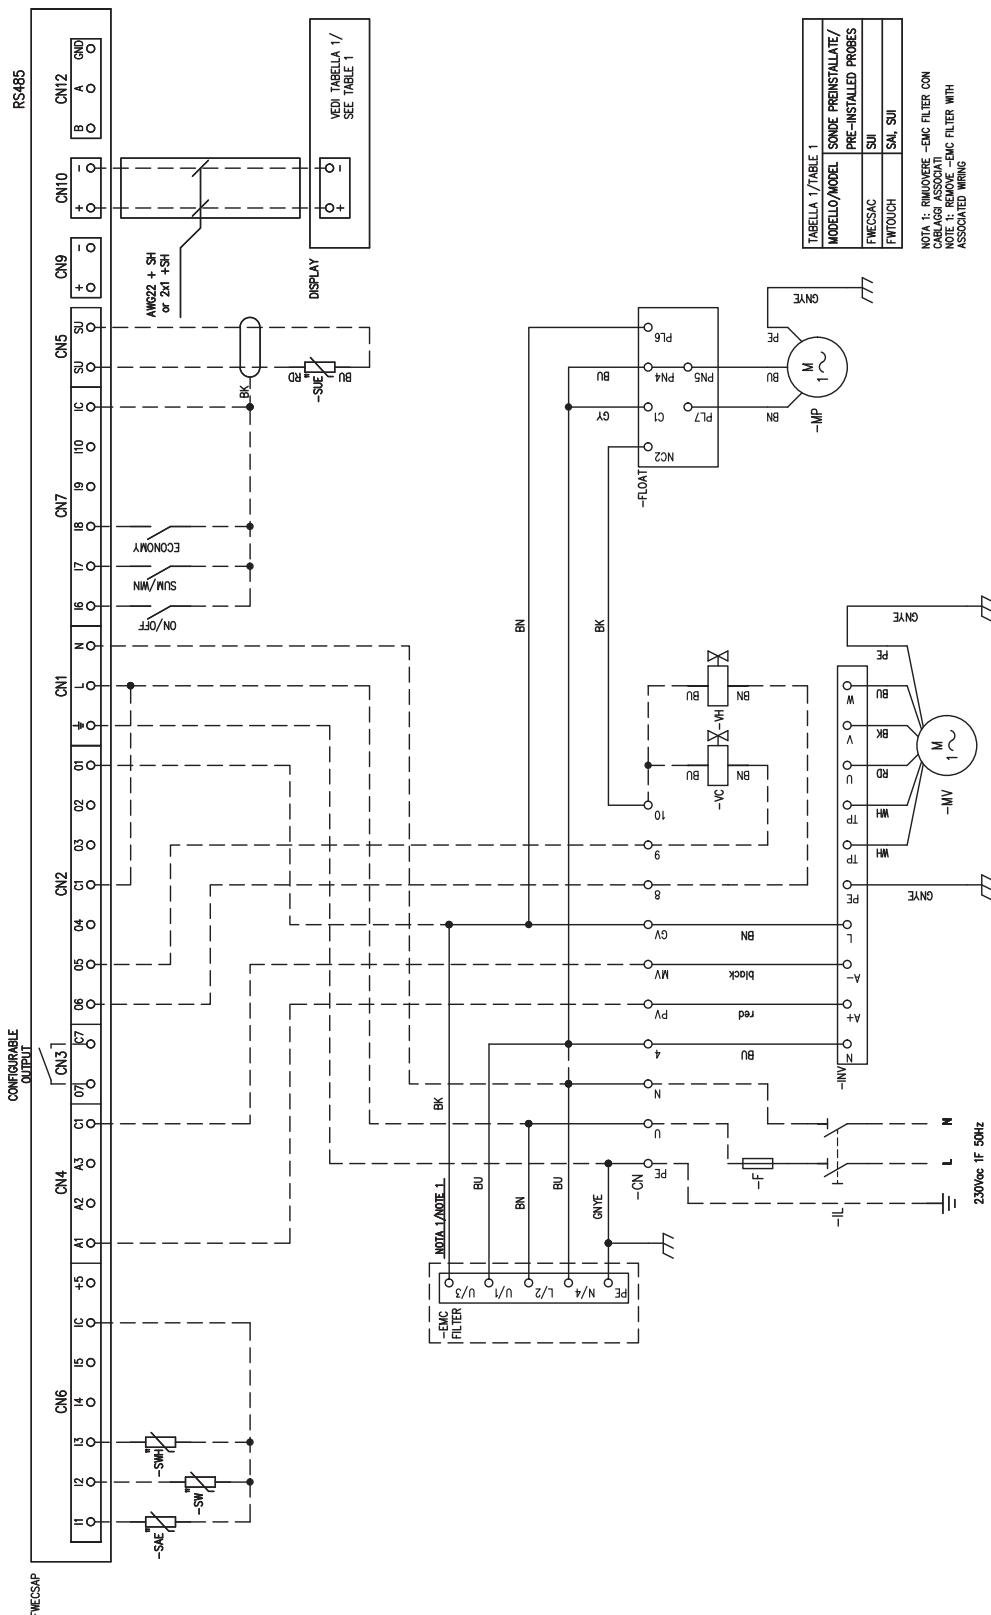


» WC66000657 - CABLAGGIO FWECSAP su FWI-A 02-08 con VALVOLE modulanti / WC66000657 - FWECSAP on FWI-A 02-08 with modulating VALVE WIRING / WC66000657 - CÂBLAGE FWECSAP sur FWI-A 02-08 avec vannes modulant / WC66000657 - VERDKABELUNG FWECSAP FWI-A 02-08 + modulierende Ventile / WC66000657 - CABLEADO FWECSAP FWI-A 02-08 con Válvulas modulante

» 13.14

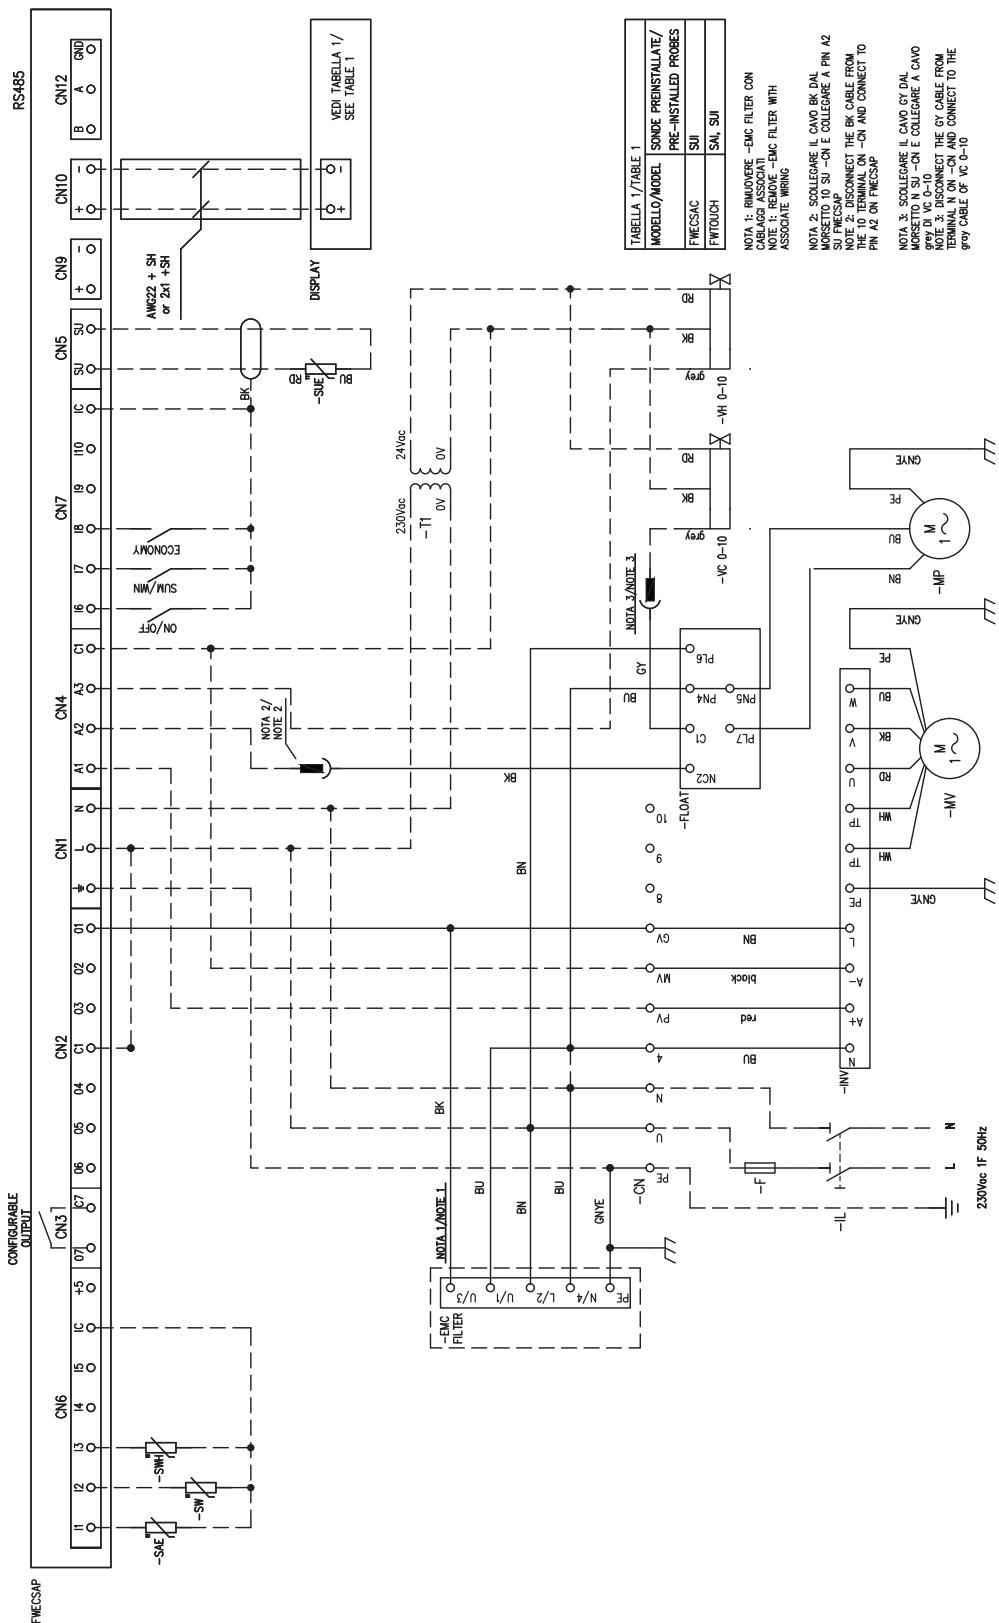

» Kit valvola 2 vie - 2 tubi FWI-A 02-03-04 / 2-way valve kit - 2 pipes, FWI-A 02-03-04 / Kit vanne 2 voies - 2 tuyaux FWI-A 02-03-04 / 2-Wege-Ventilsatz - 2 Rohre FWI-A 02-03-04 / Kit de válvula de 2 vías - 2 tubos FWI-A 02-03-04

» 13.15

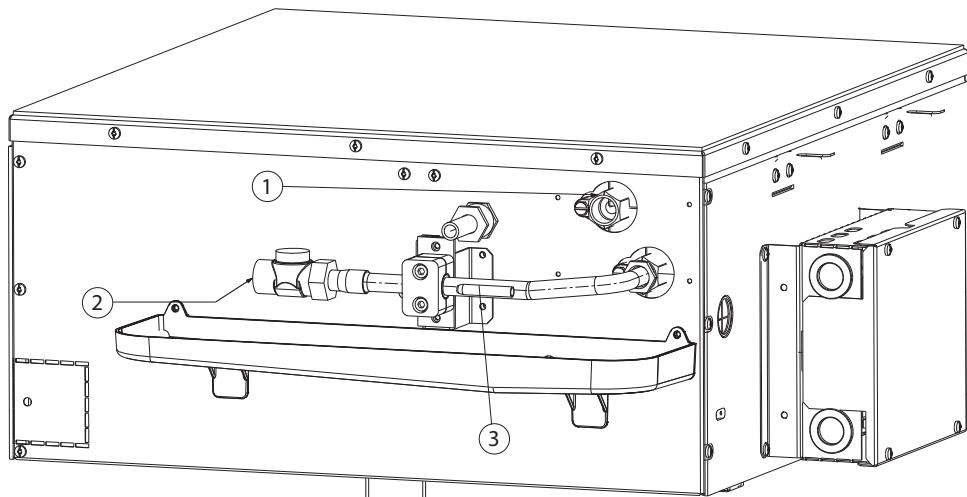

1)

Uscita acqua / Water outlet / Sortie d'eau / Auslass wasser / Salida de agua

2)

Ingresso acqua / Water inlet / Entrée d'eau / Einlass wasser / Entrada de agua


3)

Porta sonda / Sensor holder / Port sonde / Wasserfühlerhalterung / Portasonda

NOTA: L'attuatore non è rappresentato. / NOTE: The actuator is not shown. / NOTE: l'actionneur n'est pas représenté. / HINWEIS: Der Stellantrieb ist nicht abgebildet. / NOTA: El actuador no está representado.

» Kit valvola 3 vie - 2 tubi FWI-A 02-03-04 / 3-way valve kit - 2 pipes, FWI-A 02-03-04 / Kit vanne 3 voies - 2 tuyaux FWI-A 02-03-04 / 3-Wege-Ventilsatz - 2 Rohre FWI-A 02-03-04 / Kit de válvula de 3 vías - 2 tubos FWI-A 02-03-04

» 13.16

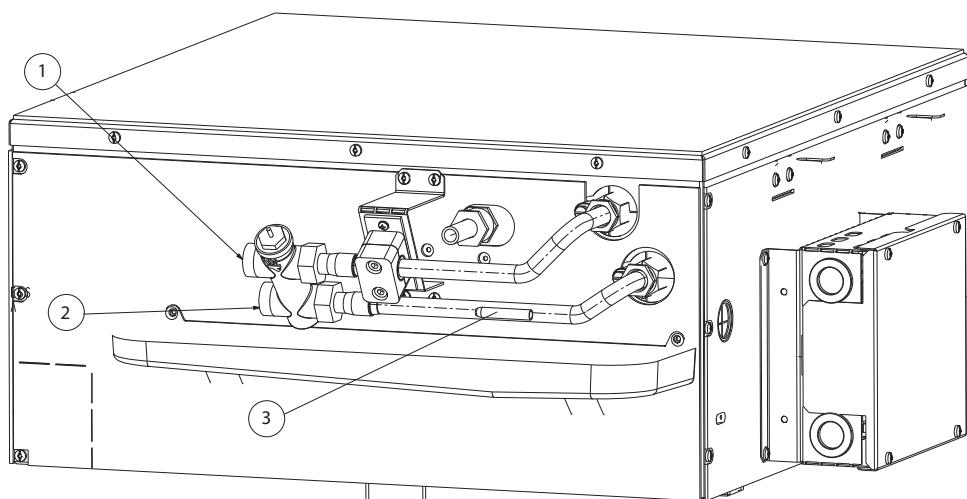

1)

Uscita acqua / Water outlet / Sortie d'eau / Auslass wasser / Salida de agua

2)

Ingresso acqua / Water inlet / Entrée d'eau / Einlass wasser / Entrada de agua


3)

Porta sonda / Sensor holder / Port sonde / Wasserfühlerhalterung / Portasonda

NOTA: L'attuatore non è rappresentato. / NOTE: The actuator is not shown. / NOTE: l'actionneur n'est pas représenté. / HINWEIS: Der Stellantrieb ist nicht abgebildet. / NOTA: El actuador no está representado.

» Kit valvola 2 vie - 4 tubi FWI-A 02-03-04 / 2-way valve kit - 4 pipes, FWI-A 02-03-04 / Kit vanne 2 voies - 4 tuyaux FWI-A 02-03-04 / 2-Wege-Ventilsatz - 4 Rohre FWI-A 02-03-04 / Kit de válvula de 2 vías - 4 tubos FWI-A 02-03-04

» 13.17

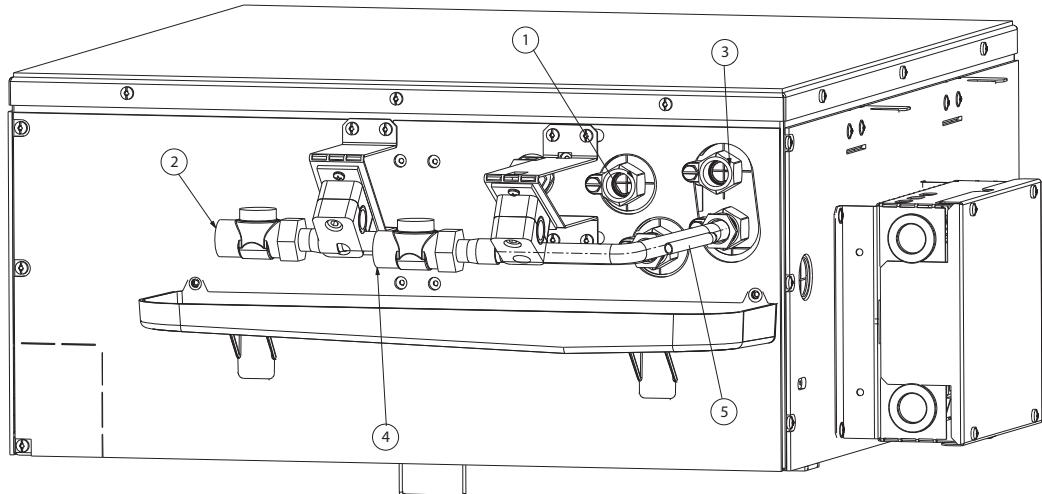

1)

Uscita acqua fredda / Cold water outlet / Sortie d'eau froide / Kaltwasserauslass / Salida de agua fría

2)

Ingresso acqua fredda / Cold water inlet / Entrée d'eau froide / Kaltwassereinlass / Entrada de agua fría

3)

Uscita acqua calda / Hot water outlet / Sortie d'eau chaude / Warmwasserauslass / Salida de agua caliente

4)

Ingresso acqua calda / Hot water inlet / Entrée d'eau chaude / Warmwassereinlass / Entrada de agua caliente


5)

Porta sonda / Sensor holder / Porte sonde / Wasserfühlerhalterung / Portasonda

NOTA: Gli attuatori non sono rappresentati. / NOTE: The actuators are not shown. / NOTE : les actionneurs ne sont pas représentés. / HINWEIS: Die Stellantriebe sind nicht abgebildet. / NOTA: Los actuadores no están representados.

» Kit valvola 3 vie - 4 tubi FWI-A 02-04 / 3-way valve kit - 4 pipes, FWI-A 02-04 / Kit vanne 3 voies - 4 tuyaux FWI-A 02-04 / 3-Wege-Ventilsatz - 4 Rohre FWI-A 02-04 / Kit de válvula de 3 vías - 4 tubos FWI-A 02-04

» 13.18

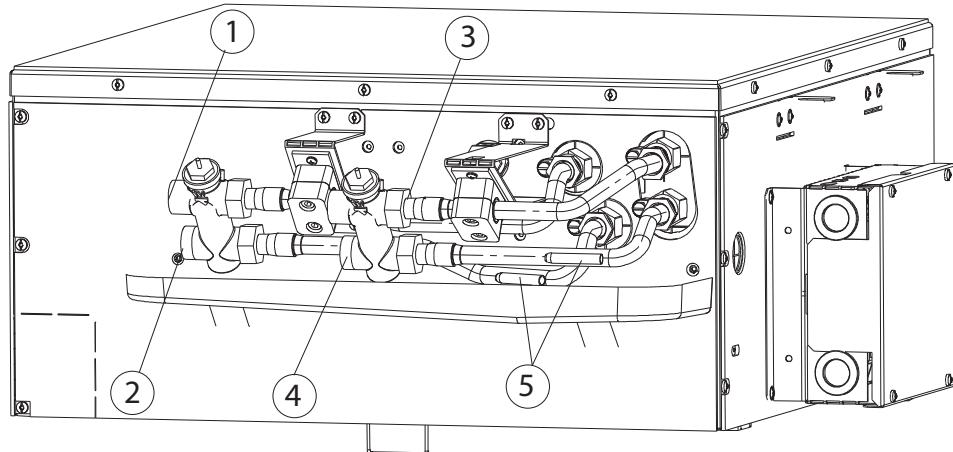

1)

Uscita acqua fredda / Cold water outlet / Sortie d'eau froide / Kaltwasserauslass / Salida de agua fría

2)

Ingresso acqua fredda / Cold water inlet / Entrée d'eau froide / Kaltwassereinlass / Entrada de agua fría

3)

Uscita acqua calda / Hot water outlet / Sortie d'eau chaude / Warmwasserauslass / Salida de agua caliente

4)

Ingresso acqua calda / Hot water inlet / Entrée d'eau chaude / Warmwassereinlass / Entrada de agua caliente


5)

Porta sonda / Sensor holder / Porte sonde / Wasserfühlerhalterung / Portasonda

NOTA: Gli attuatori non sono rappresentati. / NOTE: The actuators are not shown. / NOTE : les actionneurs ne sont pas représentés. / HINWEIS: Die Stellantriebe sind nicht abgebildet. / NOTA: Los actuadores no están representados.

» Kit valvola 3 vie - 4 tubi FWI-A 06-08 / 3-way valve kit - 4 pipes, FWI-A 06-08 / Kit vanne 3 voies - 4 tuyaux FWI-A 06-08 / 3-Wege-Ventilsatz - 4 Rohre FWI-A 06-08 / Kit de válvula de 3 vías - 4 tubos FWI-A 06-08

» 13.19

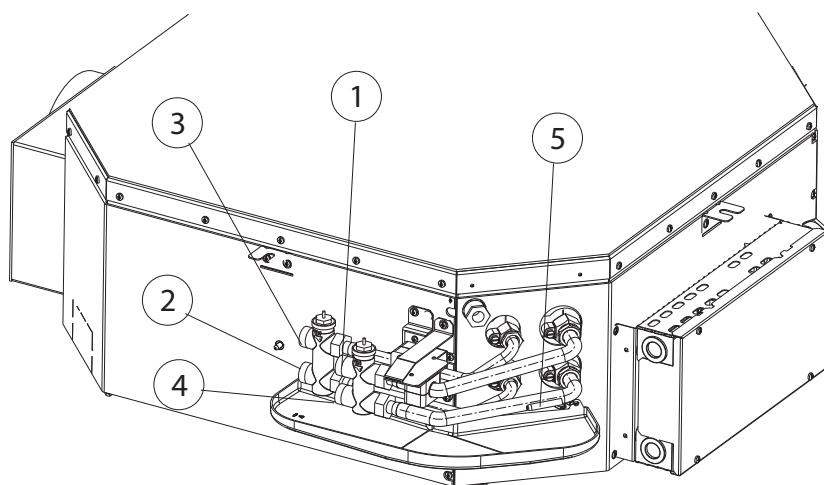

1)

Uscita acqua fredda / Cold water outlet / Sortie d'eau froide / Kaltwasserauslass / Salida de agua fría

2)

Ingresso acqua fredda / Cold water inlet / Entrée d'eau froide / Kaltwassereinlass / Entrada de agua fría

3)

Uscita acqua calda / Hot water outlet / Sortie d'eau chaude / Warmwasserauslass / Salida de agua caliente

4)

Ingresso acqua calda / Hot water inlet / Entrée d'eau chaude / Warmwassereinlass / Entrada de agua caliente


5)

Porta sonda / Sensor holder / Wasserfühlerhalterung / Portasonda

NOTA: Gli attuatori non sono rappresentati. / NOTE: The actuators are not shown. / NOTE: les actionneurs ne sont pas représentés. / HINWEIS: Die Stellantriebe sind nicht abgebildet. / NOTA: Los actuadores no están representados.

» Kit valvola 2 vie - 2 tubi FWI-A 06-07-08 / 2-way valve kit - 2 pipes, FWI-A 06-07-08 / Kit vanne 2 voies - 2 tuyaux FWI-A 06-07-08 / 2-Wege-Ventilsatz - 2 Rohre FWI-A 06-07-08 / Kit de válvula de 2 vías - 2 tubos FWI-A 06-07-08

» 13.20

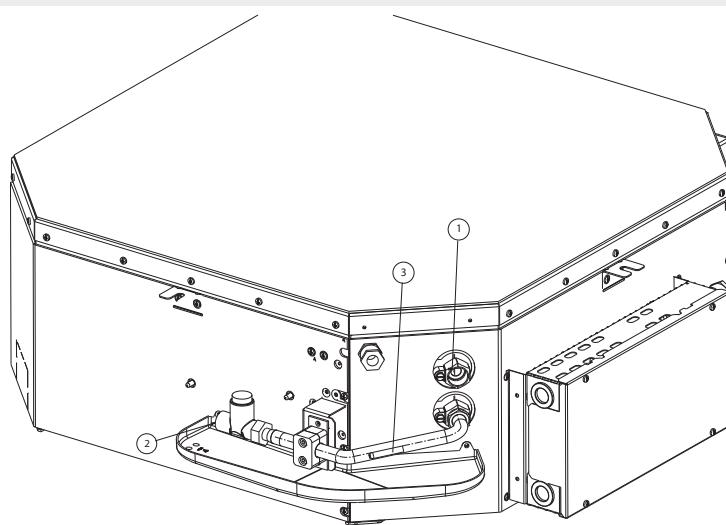

1)

Uscita acqua / Water outlet / Sortie d'eau / Auslass wasser / Salida de agua

2)

Ingresso acqua / Water inlet / Entrée d'eau / Einlass wasser / Entrada de agua


3)

Porta sonda / Sensor holder / Wasserfühlerhalterung / Portasonda

NOTA: L'attuatore non è rappresentato. / NOTE: The actuator is not shown. / NOTE: l'actionneur n'est pas représenté. / HINWEIS: Der Stellantrieb ist nicht abgebildet. / NOTA: El actuador no está representado.

» Kit valvola 2 vie - 4 tubi FWI-A 06-08 / 2-way valve kit - 4 pipes, FWI-A 06-08 / Kit vanne 2 voies - 4 tuyaux FWI-A 06-08 / 2-Wege-Ventilsatz - 4 Rohre FWI-A 06-08 / Kit de válvula de 3 vías - 4 tubos FWI-A 06-08

» 13.21

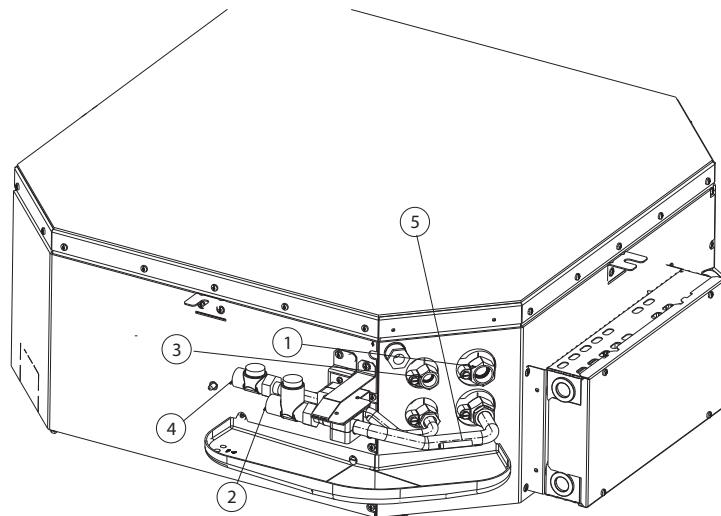


- 1)** Uscita acqua fredda / Cold water outlet / Sortie d'eau froide / Kaltwasserauslass / Salida de agua fría
- 2)** Ingresso acqua fredda / Cold water inlet / Entrée d'eau froide / Kaltwassereinlass / Entrada de agua fría
- 3)** Uscita acqua calda / Hot water outlet / Sortie d'eau chaude / Warmwasserauslass / Salida de agua caliente
- 4)** Ingresso acqua calda / Hot water inlet / Entrée d'eau chaude / Warmwassereinlass / Entrada de agua caliente
- 5)** Porta sonda / Sensor holder / Wasserfühlerhalterung / Portasonda

NOTA: Gli attuatori non sono rappresentati. / NOTE: The actuators are not shown. / NOTE : les actionneurs ne sont pas représentés. / HINWEIS: Die Stellantriebe sind nicht abgebildet. / NOTA: Los actuadores no están representados.

» Kit valvola 3 vie - 2 tubi FWI-A 06-07-08 / 3-way valve kit - 2 pipes, FWI-A 06-07-08 / Kit vanne 3 voies - 2 tuyaux FWI-A 06-07-08 / 3-Wege-Ventilsatz - 2 Rohre FWI-A 06-07-08 / Kit de válvula de 3 vías - 2 tubos FWI-A 06-07-08

» 13.22

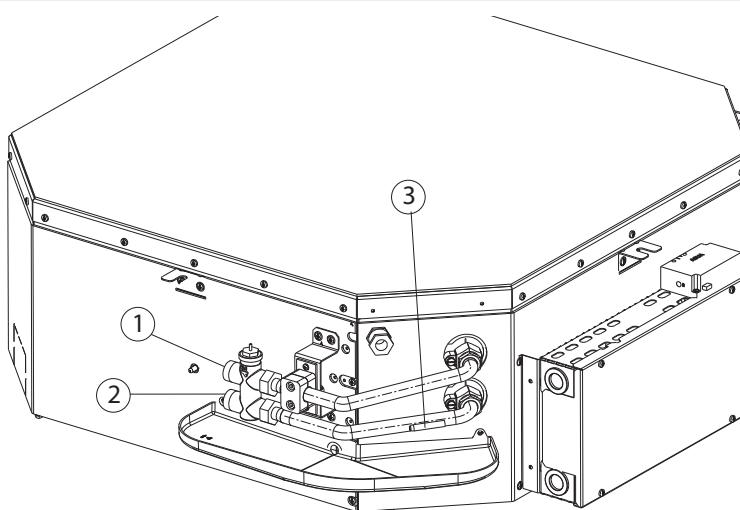


- 1)** Uscita acqua / Water outlet / Sortie d'eau / Auslass wasser / Salida de agua
- 2)** Ingresso acqua / Water inlet / Entrée d'eau / Einlass wasser / Entrada de agua
- 3)** Porta sonda / Sensor holder / Wasserfühlerhalterung / Portasonda

NOTA: L'attuatore non è rappresentato. / NOTE: The actuator is not shown. / NOTE : l'actionneur n'est pas représenté. / HINWEIS: Der Stellantrieb ist nicht abgebildet. / NOTA: El actuador no está representado.

» Kit valvola E2C2PIC/PRP; E4C2PIC 2 vie - 2 tubi FWI-A 02-03-04 / 2-way E2C2PIC/PRP; E4C2PIC valve kit - 2 pipes, FWI-A 02-03-04 / Kit vanne E2C2PIC/PRP; E4C2PIC 2 voies - 2 tuyaux FWI-A 02-03-04 / 2-Wege-Ventilsatz E2C2PIC/PRP; E4C2PIC - 2 Rohre FWI-A 02-03-04 / Kit de válvula E2C2PIC/PRP; E4C2PIC de 2 vías - 2 tubos FWI-A 02-03-04

» 13.23

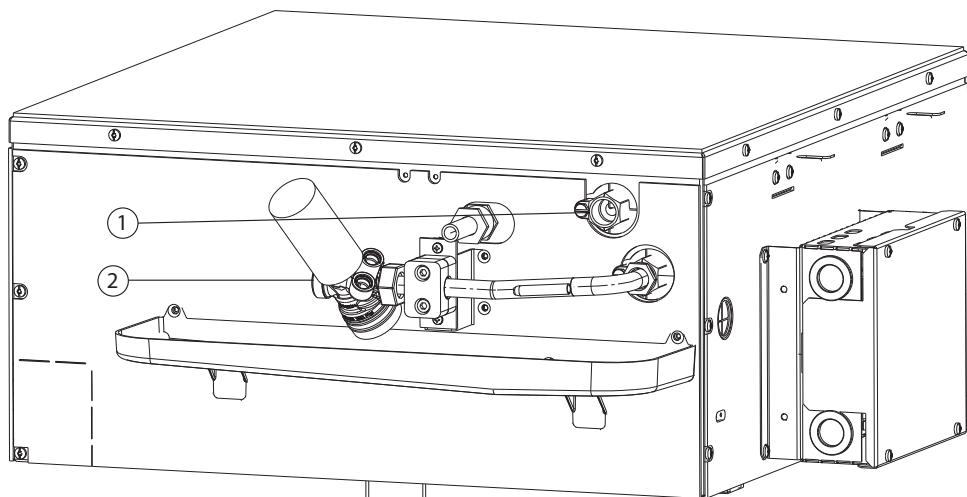

1)


Uscita acqua / Water outlet / Sortie d'eau / Auslass wasser / Salida de agua

2)

Ingresso acqua / Water inlet / Entrée d'eau / Einlass wasser / Entrada de agua

» Kit valvola E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP- 2 vie - 4 tubi FWI-A 02-04 / 2-way valve kit E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP - 4 pipes, FWI-A 02-04 /Kit vanne E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP 2 voies - 4 tuyaux FWI-A 02-04 /E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP 2-Wege-Ventilsatz - 4 Rohre FWI-A 02-04 /Kit de válvula E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP de 2 vías - 2 tubos FWI-A 02-04

» 13.24

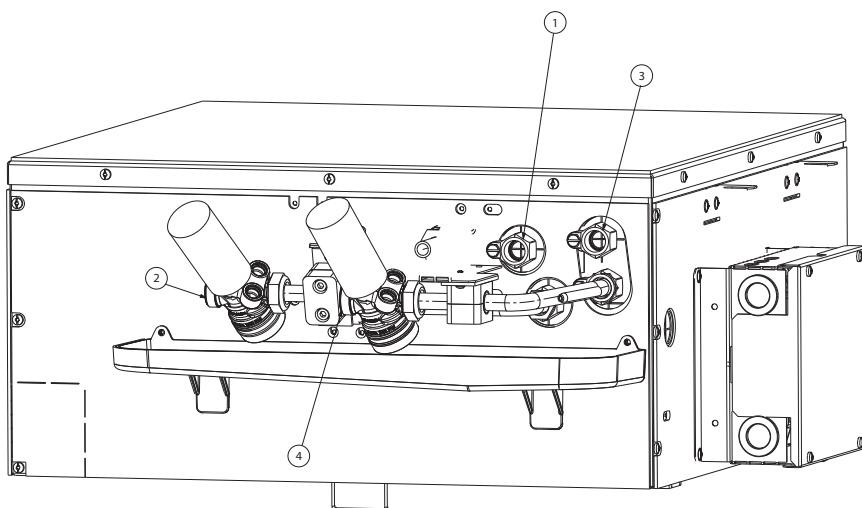

1)

Uscita acqua fredda / Cold water outlet / Sortie d'eau froide / Kaltwasserauslass / Salida de agua fría

2)

Ingresso acqua fredda / Cold water inlet / Entrée d'eau froide / Kaltwassereinlass / Entrada de agua fría

3)


Uscita acqua calda / Hot water outlet / Sortie d'eau chaude / Warmwasserauslass / Salida de agua caliente

4)

Ingresso acqua calda / Hot water inlet / Entrée d'eau chaude / Warmwassereinlass / Entrada de agua caliente

» Kit valvola E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP 2 vie - 2 tubi FWI-A 06-07-08 / 2-way E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP valve kit - 2 pipes, FWI-A 06-07-08 / Kit vanne E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP 2 voies - 2 tuyaux FWI-A 06-07-08 / 2-Wege-Ventilsatz E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP - 2 Rohre FWI-A 06-07-08 / Kit de válvula E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP de 2 vías - 2 tubos FWI-A 06-07-08

» 13.25

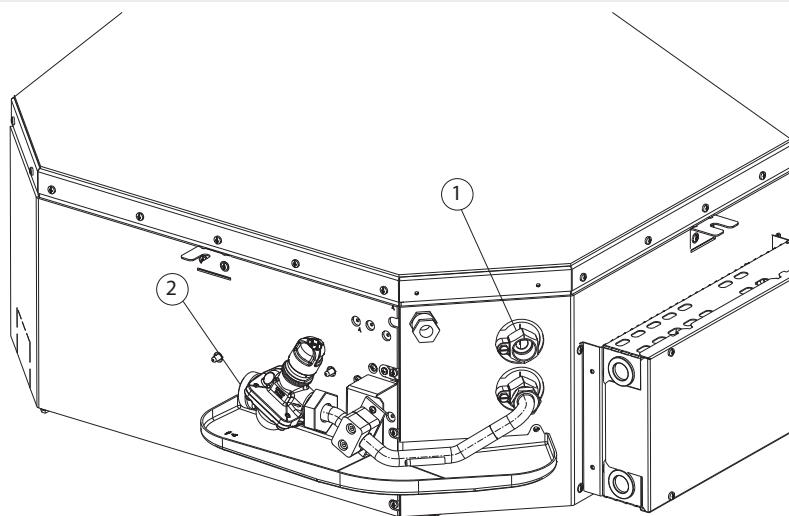

1)


Uscita acqua / Water outlet / Sortie d'eau / Auslass wasser / Salida de agua

2)

Ingresso acqua / Water inlet / Entrée d'eau / Einlass wasser / Entrada de agua

» Kit valvola E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP 2 vie - 4 tubi FWI-A 06-08 / 2-way valve kit E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP - 4 pipes, FWI-A 06-08 / Kit vanne E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP 2 voies - 4 tuyaux FWI-A 06-08 / E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP 2-Wege-Ventilsatz - 4 Rohre FWI-A 06-08 / Kit de válvula E2C2PIC/PRP; E4C2PIC/PRP de 2 vías - 4 tubos FWI-A 06-08

» 13.26

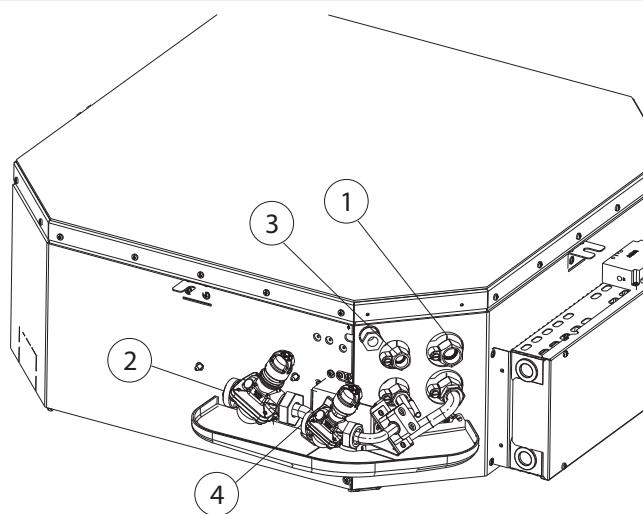

1)

Uscita acqua fredda / Cold water outlet / Sortie d'eau froide / Kaltwasserauslass / Salida de agua fría

2)

Ingresso acqua fredda / Cold water inlet / Entrée d'eau froide / Kaltwassereinlass / Entrada de agua fría

3)

Uscita acqua calda / Hot water outlet / Sortie d'eau chaude / Warmwasserauslass / Salida de agua caliente

4)

Ingresso acqua calda / Hot water inlet / Entrée d'eau chaude / Warmwassereinlass / Entrada de agua caliente



Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium